Model • Modèle • Modelo

SAC5299
DAC5049
DAC5096
DAC6097-1
DAC6300

For service, contact your nearest service depot or call:

1-800-263-2629

to recommend a depot in your area.

Pour obtenir le service, consultez votre succursale régionale de service ou téléphonez:

1-800-263-2629

qui vous recommandera un centre régional.

Para servicio, communíquese con su Departamento de Servicios más cercano ollame al:

1-800-263-2629

para que le recomienden un Departamento de Servicios en su zona.

Simplicity
Danby
DIPLOMAT

Slim Line Air Conditioner

The model number of your room air conditioner is found on the serial plate located on the right side panel of the unit.

All repair parts available for purchase or special order when you visit your nearest service depot. To request service and/or the location of the service depot nearest you, call the TOLL FREE NUMBER.

When requesting service or ordering parts, always provide the following information:

- Product Type
- Model Number
- Part Number
- Part Description

Climatiseur à profil mince

Le numéro de modèle de votre climatiseur se trouve sur la plaque d'information qui se trouve sur le coté droit de l'appareil.

Toutes les pièces de rechange ou commandes spéciales sont disponibles de votre centre régional de service autorisé. Pour exiger le service et-ou le nom de votre centre de service régional, signalez le NUMÉRO SANS FRAIS.

Ayez les renseignements suivants à la portée de la main lors de la commande de pièce ou service:

- Genre de produit
- Numéro de modèle
- Numéro de pièce
- Description de la pièce

Acondicionador de aire de tamaño reducido

El número del modelo de su acondicionador de aire para la habitación, se encuentra en la placa de serie, ubicada en el panel derecho de la unidad.

Todas las piezas de repuesto se pueden adquirir o se pueden encargar especialmente cuando visite su departamento de servicio más cercano. Para solicitar servicio y/o la dirección del departamento de servicio más cercano, llame al NÚMERO DE LLAMADA GRATIS.

Cuando solicite servicio o encargue repuestos, siempre proporcione la siguiente información:

- Tipo de producto
- Número de modelo
- Número del repuesto
- Descripción del repuesto

USE and CARE MANUAL

MANUEL D'UTILISATION ET DE SOIN

MANUAL DEL PROPIETARIO

Model • Modèle • Modelo

SAC5299
DAC5049
DAC5096
DAC6097-1
DAC6300

CAUTION:

Read and Follow All Safety Rules and Operating Instructions Before First Use of This Product.


PRÉCAUTION:

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation avant l'utilisation initiale de ce produit.

PRECAUCIÓN:

Lea y observe todas las reglas de seguridad y las instrucciones de operación antes de usar este producto por primera vez.

Simplicity
Danby
DIPLOMAT

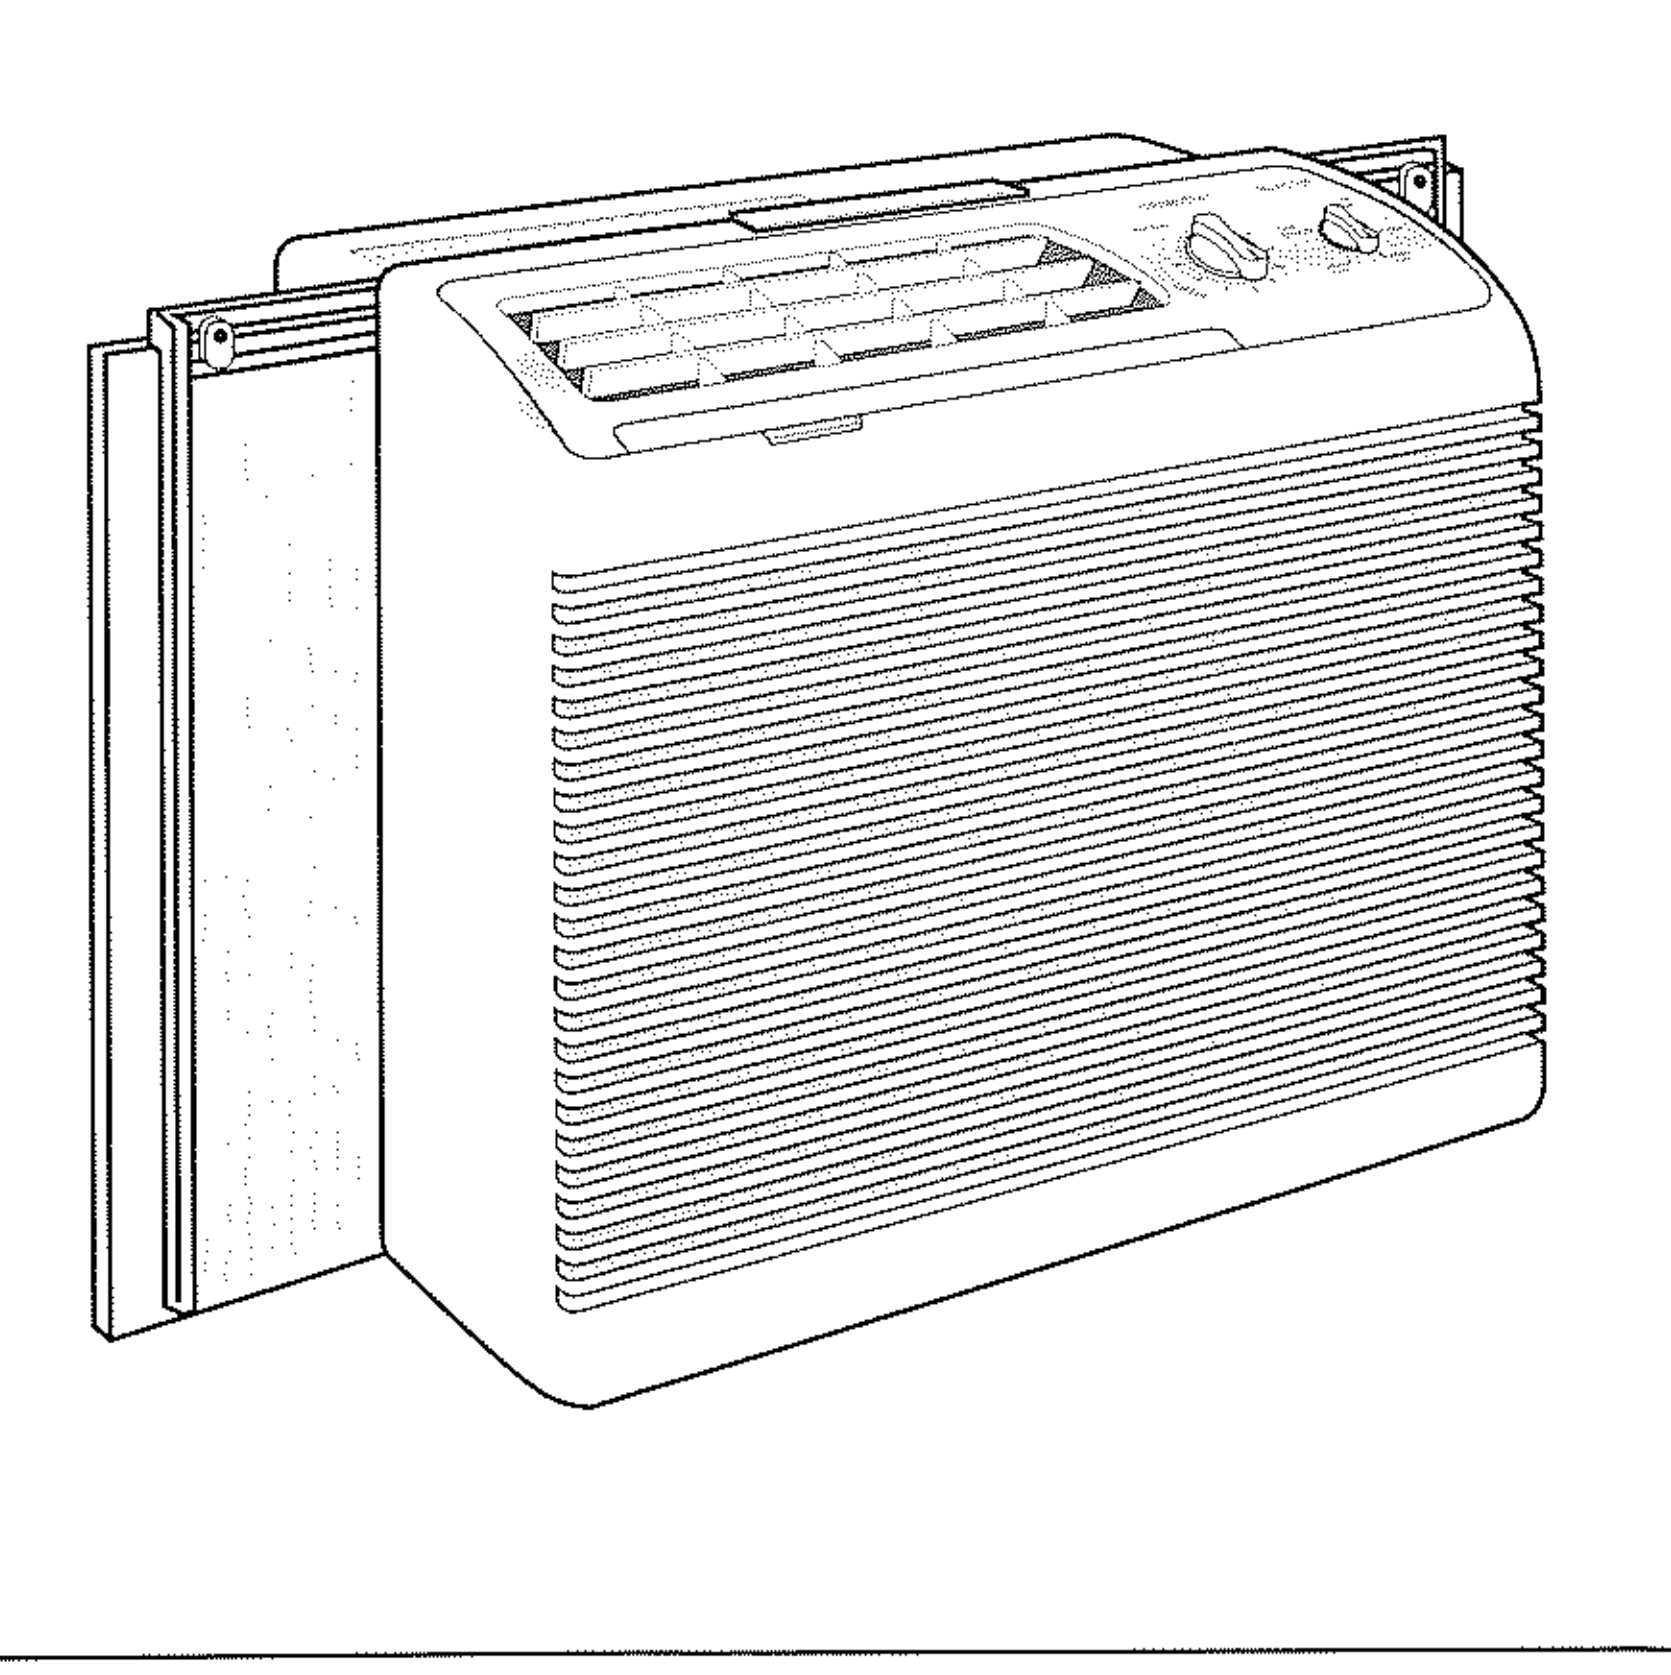

Danby DIPLOMAT Simplicity

Slim Line Air Conditioner

Danby DIPLOMAT Simplicity

Climatiseur à profil mince

Danby DIPLOMAT Simplicity

Acondicionador de aire de tamaño reducido

- If this unit is installed in any other application other than a window the warranty is void.
- Si l'unité est installée dans une application autre que dans la fenêtre la garantie sera annulée.
- Si Ud instala esta unidad en algún otra aplicación que en la ventana la garantía será inválida.

Danby Products Limited, Guelph, Ontario Canada N1H 6Z9
Danby Products Inc., Findlay, Ohio USA 45840

DANBY PRODUCTS SERVICE DEPOT LISTINGS

A=MAJOR APPLIANCES B=MICROWAVES C=GAS APPLIANCES
D=HOME COMFORT E=VACUUMS P=PROPANE


CITY	SERVICE DEPOT	ADDRESS	TELEPHONE	PRODUCTS SERVICED
BRITISH COLUMBIA				
SURREY	TOTEM APPLIANCE BURNABY	5950 IMPERIAL ST V5J 4M2	604-437-5136	A B C D E P
TERRACE	WEBB REFRIGERATION LTD	4637 LAZELLE AVE V8G 1S8	250-635-2188	A B D E
TLELL	DON'S APPLIANCE SERVICE	P O BOX 98, HWY 16, V0T 1YO	250-557-4788	A B C D E
TOPLEY	FLYING DUTCHMAN SERVICE	101 1ST AVE BOX 199, BURNS LAKE V0J 1E0	250-692-3337	A B C D
TRAIL	PETERS APPLIANCE	419 ROSSLAND AVE	250-368-5200	A B C D
UCUELET	THE PLACE T V & APPLIANCE	#3-1950 PENNISOLA RD V0R 3A0	250-726-4634	A B C D E P
VALEMOUNT	ABC SALES & SERVICE	P O BOX 1059 V0E 2Z0	250-566-4216	A B D E
VANCOUVER ISLANDS	DON'S APPLIANCE SERVICE	HWY 16, TLELL, V0T 1YO	250-557-4788	A B C D E P
VANCOUVER	TOTEM APPLIANCE, LOWER MAINLAND	5950 IMPERIAL ST V5J 4M2	604-437-5136	A B C D E
	VANCOUVER MICRO SERVICE	2643 KINGSWAY V5R 5H4 NO A/C	604-433-2446	B E D
VERNON	INTERIOR APPLIANCE SERVICE	1009 KAL LAKE RD V1T 6V4	250-545-9294	A B C D E P
VICTORIA	TOTEM APPLIANCE	4-416 GARBALLY RD V8T 2K1	250-384-0515	A B C D E
WEST VANCOUVER	TOTEM APPLIANCE BURNABY	5950 IMPERIAL ST V5J 4M2	604-437-5136	A B C D E
WHISTLER	KOST LES SERVICES	196-1212 ALPHA LAKE RD	604-938-9160	A D E
WILLIAMS LAKE	BLACKSTOK REFR & APPL REPAIR	1095 MURRAY DR V2G 4K8	250-392-7323	A B C P
	BRECK APPLIANCE	261 S 3RD AVE V2G 1J5	250-398-8921	A B

SHOULD YOU HAVE DIFFICULTY REACHING A SERVICE DEPOT IN YOUR AREA,
PLEASE CALL 1-800-26-DANBY FOR FURTHER ASSISTANCE

Table Of Contents

Page

Unit Parts Identification

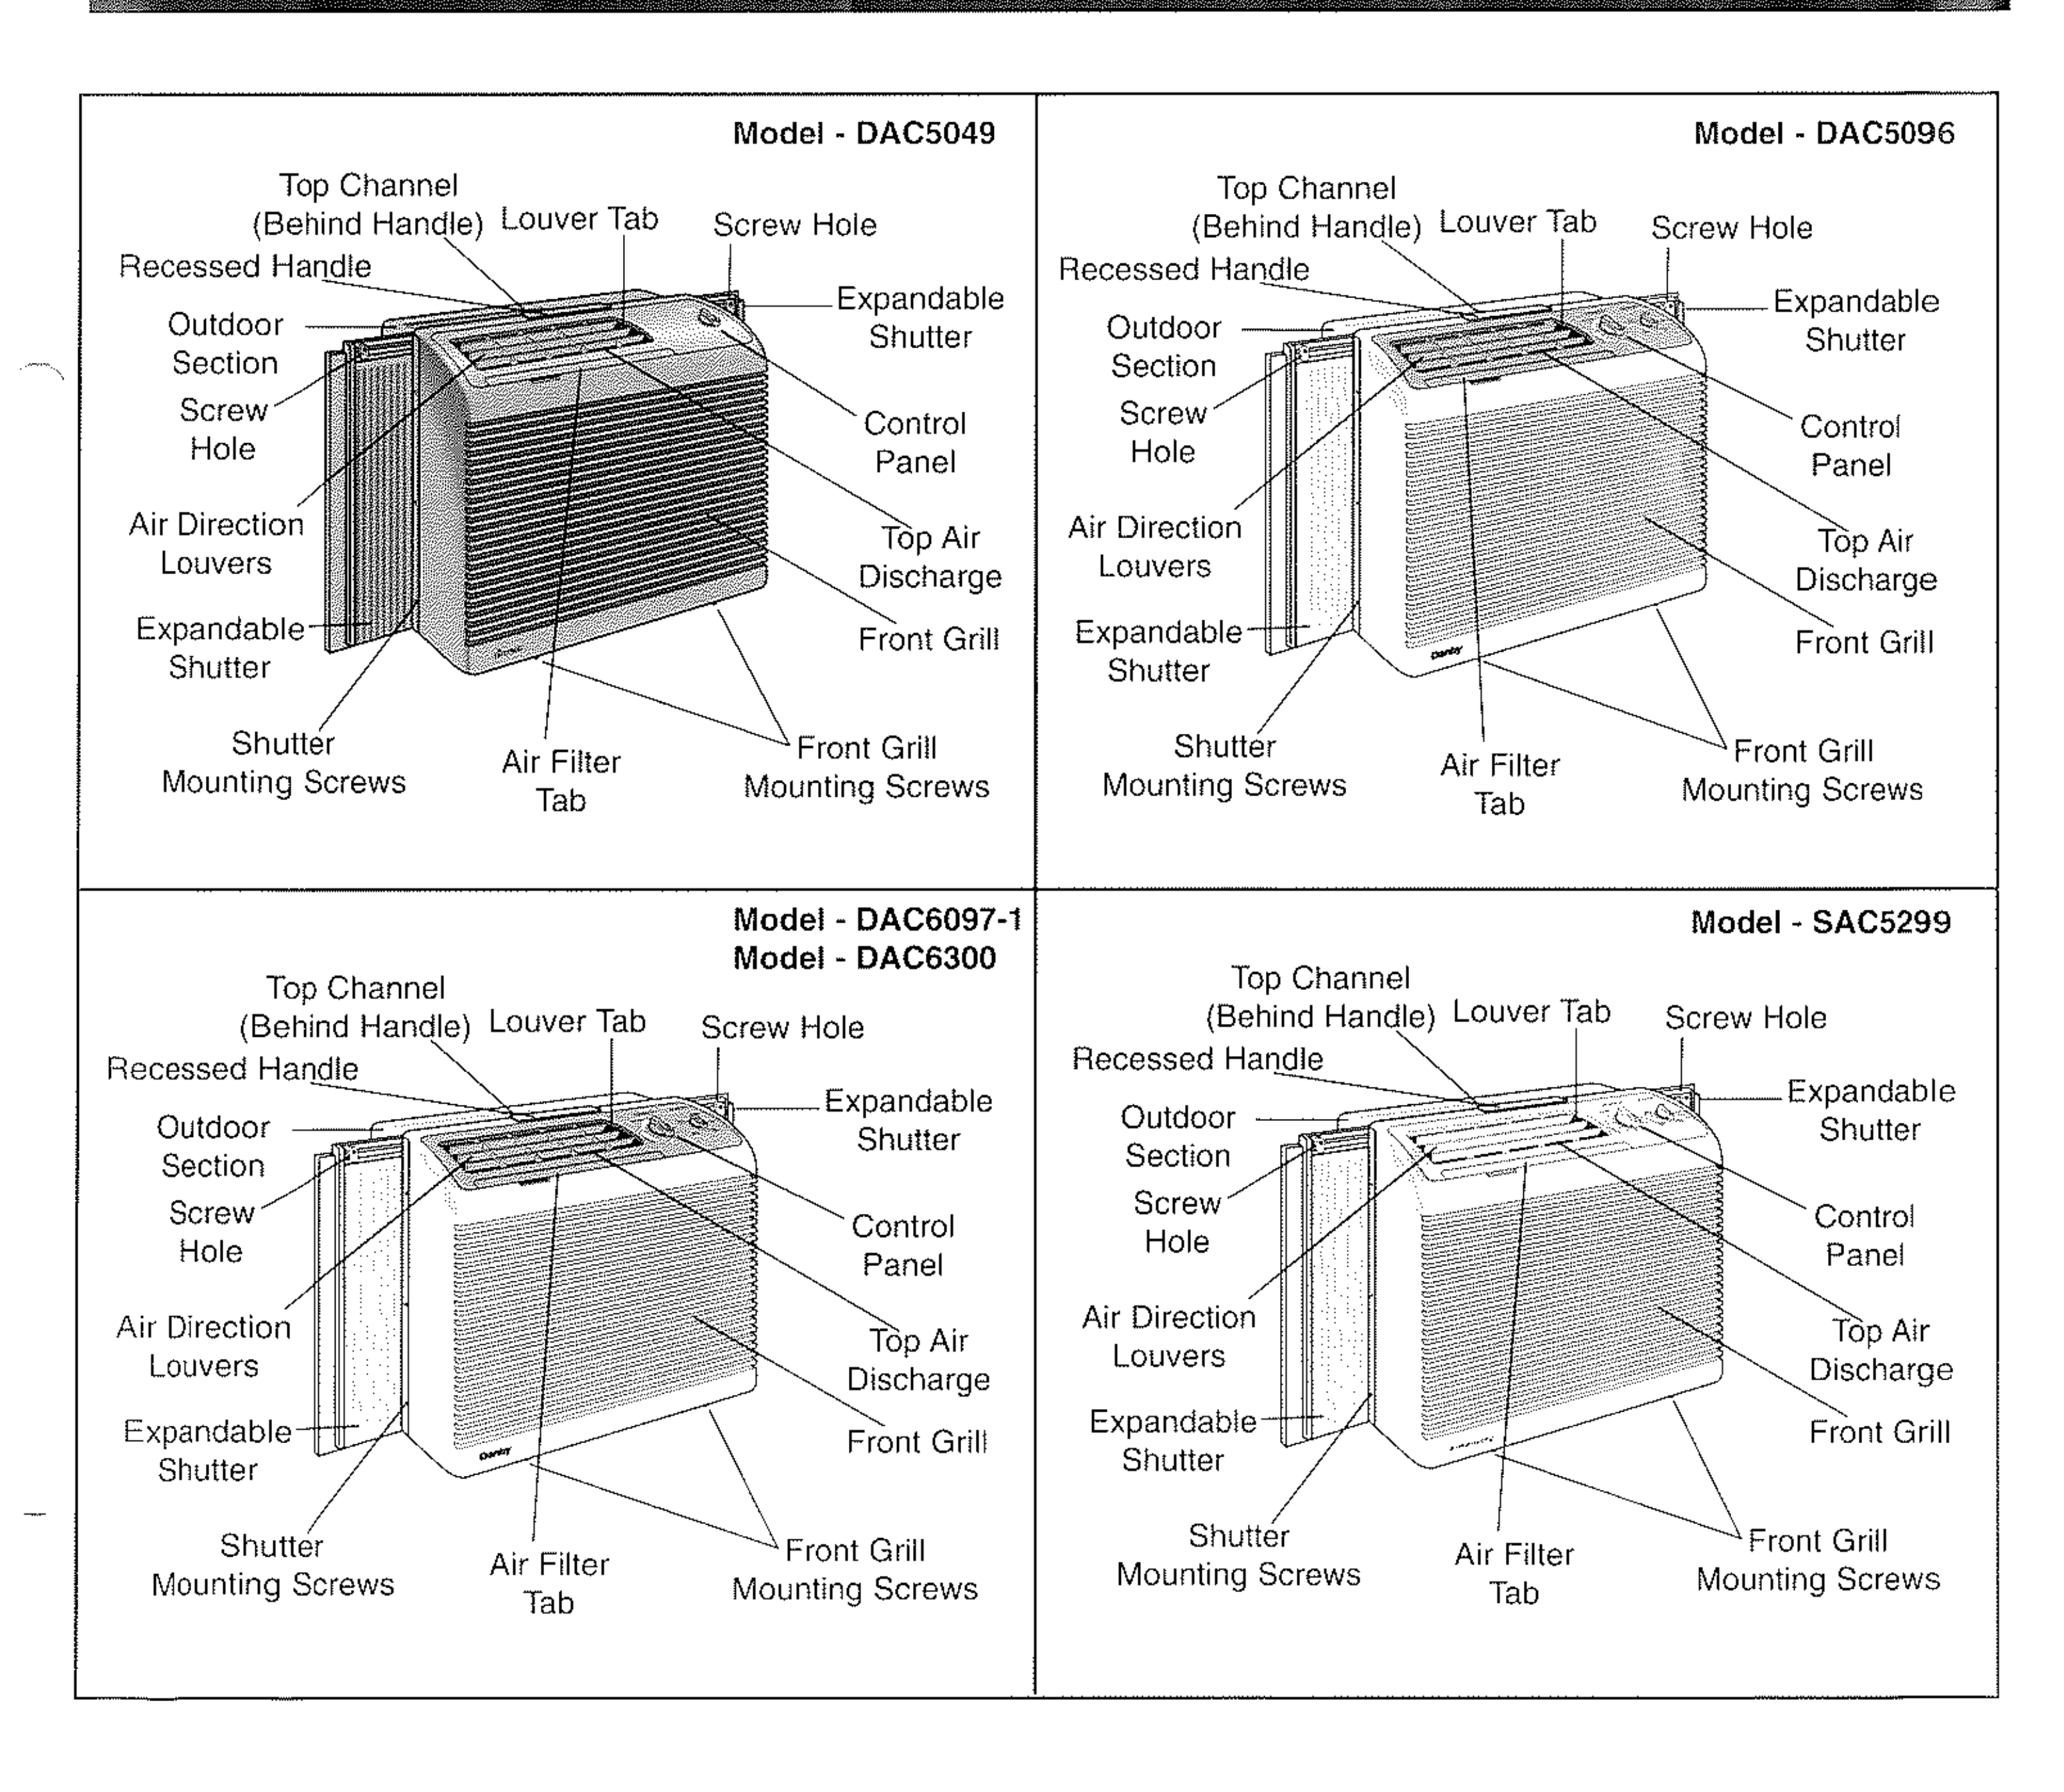

Introduction

Thank you for choosing a Danby, Simplicity or Diplomat Room Air Conditioner to cool your home or office. This Use and Care Manual provides information necessary for the proper care and maintenance of your new Room Air Conditioner. If properly maintained, your air conditioner will give you many years of trouble free operation. To avoid installation difficulties, read instructions completely before starting. This manual contains information for the installation and operation of your Room Air Conditioner.

NOTE: This unit is **NOT** designed for through-the-wall installation.

For easy reference, you may want to attach a copy of your sales receipt to this page. Note following information provided *(on the manufacturer's nameplate located on the right side of the unit above the power cord)*. This information will be needed when you contact a Customer Service Representative.

Model Number: ______________________________

Serial Number: ______________________________

Date of Purchase: ______________________________

Dealer's Name and Address: ______________________________

____

Refer to the trouble shooting section of this Use and Care Manual if the unit is not operating correctly.
If these suggestions do not solve the problem, contact an authorized service representative or call Danby TOLL FREE:

1-800-263-2629

Keep these instructions for future reference.



This symbol denotes a caution or warning



Do not leave a room air conditioner unattended in a space where people or animals who cannot react to a failed unit are located. A failed unit can cause extreme overheating or death in such an enclosed, unattended space.

DANBY PRODUCTS SERVICE DEPOT LISTINGS
A=MAJOR APPLIANCES B=MICROWAVES C=GAS APPLIANCES D=HOME COMFORT E=VACUUMS P=PROPANE

CITY	SERVICE DEPOT	ADDRESS	TELEPHONE	PRODUCTS SERVICED
BRITISH COLUMBIA				
ALDERGROVE	TOTEM APPLIANCE CHILLIWACK	8362 NOBEL ROAD V2P 6R5	604-792-7414	A B C D P
ARMSTRONG	TOM'S SERVICE & REPAIR	RR2 C4 1384 STEPNEY X ROAD V0E 1B0	250-546-6286	A B C D
ASHCROFT	COMET APPLIANCE & REFRIGERATION	BOX 1093 - 100 MILE HOUSE V0K 2E0	250-395-4738	A B D E
BARRIERE	ZERR'S MAJOR APPLIANCE REPAIRS & SERVICE	BOX770 V0E 1E0	250-672-5931	A B C D P
BURNABY	TOTEM APPLIANCE	5950 IMPERIAL ST V5J 4M2	1-800-558-8550	A C D
BURNS LAKE	FLYING DUTCHMAN SERVICE	101 1ST AVE P O BOX 199 V0J 1E0	250-692-3337	A B C D E P
CACHE CREEK	CANTEK APPLIANCE SERVICE	2101 COLDWATER AVE P O 4148 V0K 1Y0	250-378-2468	A B D
CACHE CREEK	TOWNLINE ENT LTD	BOX 789 V0K 1H0 NO DEHUM	250-457-6727	ABCDP
CAMPBELL RIVER	TYEE APPLIANCE & REFRIGERATION LTD	P O BOX 231 CAMPBELL RIVER V9W 4C5	250-287-8400	A B C D E P
	WILLOW POINT APPLIANCES	2204 SOUTH ISLAND HWY V9W 1C3	250-923-1123	A B C P
CASTLEGAR	ARROW AIR CONDITIONING	613 - 13TH STREET V1N 2K6	250-365-2485	A C D
CHILLIWACK	TOTEM APPLIANCE	8362 NOBEL ROAD V2P 6R5	604-792-7414	A B C D P
CLEARBROOKE	W BOWIE PLUMBING & HEATING SERVICE	PO BOX 2308 V2T 4X2	604-850-2519	C
	NEUFELD HEATING SERVICE LTD	32365 DIAMOND CRES V2T 2L8	604-859-6216	A C D E
COQUITLAM	TOTEM APPLIANCE	5950 IMPERIAL ST V5J 4M2	604-437-5136	A B C D E P
COURTENAY	COMOX VALLEY REFRIGERATION	120 HEADQUARTERS RD V9N 3S2	250-338-9855	A D
	GLACIER APPLIANCE #7	2663 KILPATRICK AVE V9N 7C8	250-338-1473	A B C D
CRANBROOK	KEY CITY APPLIANCES	1-06 5TH AVE S V1C 2G2	250-426-8636	A B
CRESTON	DOMESTECH APPLIANCE	232 - 33 AVE SOUTH V0B 1G1	250-428-5110	ABCDP
DAWSON CREEK	KING APPLIANCE	10217-13TH ST V1G 3W3	250-782-4884	A B C D E P
	ROBELIX APPLIANCE SERVICE CENTRE	10109 - 13TH ST V1G 4R4	604-782-8840	A B D E
DELTA	TOTEM APPLIANCE BURNABY	5950 IMPERIAL ST V5J 4M2	604-437-5136	A B C D E P
DUNCAN	R A M APPLIANCE SERVICE	2943 BOYS RD RR6 V9L 4T8	250-748-4368	A B C D P
	ELECTRA REFRIGERATION & APPLIANCE	361 FESTUBERT ST V9L 3T1 NO A/C	250-748-2514	A B D C P
ESQUIMALT	TOTEM APPLIANCE VICTORIA	4-416 GARBALLY RD V8T 2K1	250-384-0515	A B C D E
FIELD	BIG MOUNTAIN SERVICES	#4- 3 INDUSTRIAL PLACE. CANMORE AB T1W 1Y1	403-678-6248	A B C D E P
FORT ST JOHN	ALL WAY (PROPANE SERVICE)	10704-101 AVE	250-785-2285	A B C D
	CRASTON T V & APPLIANCE	SS #2 COMP 2 SITE 9 V1L 4M7	250-785-2259	A B
	PARAGON REFRIGERATION	10219 95 AVE V1J 5J5	250-785-5771	A D
FRASER LAKE	FLYING DUTCHMAN SERVICE	101 1ST AVE BOX 199. BURNS LAKE V0J 1E0	250-692-3337	A B C D E P
GOLDEN	FRED'S APPLIANCE SERVICE	P O BOX 27 V0A 1H0	250-344-7060	A
	K & Y ELECTRONICS (OPERATOR HAS NO LISTING)*	P O BOX 2225 V0A 1H0	250-334-5211	B
GRAND FORKS	SUNSHINE VALLEY APPLIANCE REPAIR	P O BOX 2338 V0H 1H0	250-442-2272	A B D
GRANISLE	FLYING DUTCHMAN SERVICE	101 1ST AVE BOX 199, BURNS LAKE V0J 1E0	250-692-3337	A B C D E P
GRASSY PLAINS	FLYING DUTCHMAN SERVICE	101 1ST AVE BOX 199, BURNS LAKE V0J 1E0	250-692-3337	A B C D E P
HAZELTON	ELS-D-ENTERPRISES	P O BOX 3506, SMITHERS V0J 2N0	250-847-3116	C
HOPE	RICHARDS APPLIANCE	571-5TH AVE V0X 1L0	604-869-9326	A B D
HOUSTON	HOUSTON/APEX APPLIANCE	BOX 1149 V0J 1Z0	250-845-7425	A D E
	ELS-D-ENTERPRISES	P O BOX 3508, SMITHERS V0J 2N0	250-847-3116	C
INVERMERE	D AND L ROHRICK ENT	2700 WESTSIDE RD , P O BOX 2366 V0A 1K0	250-342-6037	A B D
KAMLOOPS/MERRITT	DASCO APPLIANCE SERVICE (#NOT LISTED)*	1168 BATTLE ST V2C 2N8	250-372-2524	A B C D E
	GIDDENS SERIVCE LTD	1613 VALLEYVIEW DR V2C 4B4	250-372-8842	A B C D E
KAMLOOPS	INTERIOR TELEVISION LTD	388 TRANQUILLE RD V2B 3G4	250-376-8434	B
	HERB'S APPLIANCES	421 MT PAUL WAY V2H 1A7	250-372-2536	A B C D
KELOWNA	KELOWNA REFRIGERATION	1187 GORDON DRIVE V1Y 3E5	250-860-1151	A B C D P
KIMBERLEY	KIMBERLEY APPLIANCE REPAIR	SITE 15 BOX 24 SS #1 V1A 2Y3	250-427-2223	A B D C P
KITIMAT	WEBB REFRIGERATION LTD	4637 LAZELLE AVE. TERRANCE V8G 1S8	250-635-2188	A C D E
KITWANGA	WEBB REFRIGERATION LTD	4637 LAZELLE AVE. TERRANCE V8G 1S8	250-635-2188	A C D E
LADYSMITH	TOTEM APPLIANCE & REFRIGERATION. NANAIMO	#307 - 4300 WELLINGTON ROAD V9X 1C1	250-758-9788	A B C D P
LANGLEY	TOTEM APPLIANCE BURNABY	5950 IMPERIAL ST V5J 4M2	604-437-5136	A B C D E P
LOGAN LAKE	CANTEK APPLIANCE SERVICE	2101 COLDWATER AVE P O 4148 V0K 1Y0	250-378-2468	A B D
LOWER NICOLA	CANTEK APPLIANCE SERVICE	2101 COLDWATER AVE P O 4148 V0K 1Y0	250-378-2468	A B D
LYTTON	CANTEK APPLIANCE SERVICE	2101 COLDWATER AVE P O 4148 V0K 1Y0	250-378-2468	A B D
MAPLE RIDGE	TOTEM APPLIANCE BURNABY	5950 IMPERIAL ST V5J 4M2	604-437-5136	A B C D E P
MASSET	RAM REFRIGERATION	PO BOX 471 MASSET V0T 1M0	250-626-3620	A B D
MERRITT	CANTEK APPLIANCE SERVICE	2101 COLDWATER AVE P O 4148 V0K 1Y0	250-378-2468	A B D
	FAUBERTS APPLIANCE REPAIR	BOX 2159, 2287 NICOLA AVE V1K 1B6	250-378-5822	A B C D E
NANAIMO	TOTEM APPLIANCE & REFRIGERATION	#307 - 4300 WELLINGTON ROAD V9X 1C1	250-758-9788	A B C D P
NELSON	TECHNIKA APPLIANCE PARTS & SERVICE	620 FRONT ST V1L 4B7	250-352-6848	A B D
NEW DENVER	SLOGAN LAKE APPLIANCE SERVICE	P O BOX 32 V0G 1S0	250-358-2624	A B C E P
NEWAIYANSH	WEBB REFRIGERATION LTD	4637 LAZELLE AVE, TERRANCE V8G 1S8	250-635-2188	A B D E
NEW WESTMINSTER	TOTEM APPLIANCE BURNABY	5950 IMPERIAL ST V5J 4M2	604-437-5136	A B C D E P
NORTH VANCOUVER	TOTEM APPLIANCE BURNABY	5950 IMPERIAL ST V5J 4M2	604-437-5136	A B C D E
OAKSA LAKE	FLYING DUTCHMAN SERVICE	101 1ST AVE BOX 199, BURNS LAKE V0J 1E0	250-692-3337	A B C D
OKANAGAN FALLS	QUALITY SERVICE CENTRES	163-275 GREEN AVE W . PENTICTON V2A 7J8	250-493-1910	A B C D
100 MILE HOUSE	COMET APPLIANCE & REFRIGERATION LTD	P O BOX 1093 V0K 2E0	250-395-4738	A B C D E P
PACIFIC NORTHWEST	MONARCH APPLIANCE SERVICE	207-3RD AVE EAST	250-627-8303	A B C D
PARKSVILLE	TOTEM APPLIANCE & REFRIGERATION. NANAIMO	#307 - 4300 WELLINGTON ROAD V9X 1C1	250-758-9788	A B C D P
PITT MEADOWS	TOTEM APPLIANCE BURNABY	5950 IMPERIAL ST V5J 4M2	604-437-5136	A B C D E P
PORT MOODY	TOTEM APPLIANCE BURNABY	5950 IMPERIAL ST V5J 4M2	604-437-5136	A B C D E P
POWELL RIVER	GARNET ROCK APPLIANCE	6820 ALBERNI ST V8A 2B4	604-485-0074	A B C D E
PORT HARDY	S &S REFRIGERATION & HOME APPLIANCE SER	BOX 1333, PORT MCNEIL V0N 2R0	250-956-2289	A B C D
PRINCE GEORGE	ABC TV & STEREO	#1- FIRST AVE V2L 2Y8	250-564-9018	B
	A & M APPLIANCE	1956 1ST AVE V2L 2Z1 NO MICROWAVES	250-563-7103	A D E
	BEAVERLY APPLIANCE	10620 MUSA ROAD V2N 5A9	250-964-6854	C
PRINCE RUPERT	MONARCH APPLIANCE	207-3RD AVE E	250-627-8303	A B C D
PRINCETON	WOODY'S APPLIANCE REPAIR	217 VERMILLION AVE V0X 1W0	250-295-3511	A B C D E
QUALICUM	SULLIVAN ENTERPRISES	783 CANYON CR RR#1 SITE 195-C4 V0R 2T0	250-752-1133	A B E
QUEEN CHARLOTTE ISLAND	RAM REFRIGERATION	PO BOX 471 MASSET V0T 1M0	250-626-3620	A B D
QUESNEL	QUESNEL APPLIANCE & REFRIGERATION	427 ALLARD ST V2J 3S3	250-747-2303	A B C D E
	QUESNEL OIL & GAS LTD	1297 CARIBOO HWY N V2J 2Y5	250-992-9807	A C
RICHMOND	TRAIL APPLIANCES LTD	100-5400 MINORY BLVD. V6X 2A9	604-278-6133	A B C
	TOTEM APPLIANCE BURNABY	5950 IMPERIAL ST V5J 4M2	604-437-5136	A B C D E P
SALMO	SALMO REPAIR SERVICE	BOX 42, 521 SAYWARD AVE V0G 1Z0	250-357-9500	A B C D
SALMON ARM	CHARGEN APPLIANCE REPAIR	R R #3 V0E 2T0	250-832-6665	A B C D E
SECHELT	KOHUCH APPLIANCE REPAIRS	P O BOX 1130 V0N 3A0	604-885-9847	A B C D E
SMITHERS	ELS-D-ENTERPRISES	P O BOX 3508	250-847-3116	C
SOOKE	TOTEM APPLIANCE VICTORIA	4-416 GARBALLY RD V8T 2K1	250-384-0515	A B C D E
SPENCES BRIDGE	CANTEK APPLIANCE SERVICE	2101 COLDWATER AVE P O 4148 V0K 1Y0	250-378-2468	A B D
SQUAMISH	TOTEM APPLIANCE	350 IMPERIAL STREET. BURNABY V5J 4M2	1-800-558-8550	A B C D
SUMMERLAND	QUALITY SERVICE CENTRES	163-275 GREEN AVE W . PENTICTON V2A 7J8	250-493-1910	A B C D
SYDNEY	TOTEM APPLIANCE VICTORIA	4-416 GARBALLY RD V8T 2K1	250-384-0515	A B C D E

SHOULD YOU HAVE DIFFICULTY REACHING A SERVICE DEPOT IN YOUR AREA, PLEASE CALL 1-800-26-DANBY FOR FURTHER ASSISTANCE

DANBY PRODUCTS SERVICE DEPOT LISTINGS
A=MAJOR APPLIANCES B=MICROWAVES C=GAS APPLIANCES
D=HOME COMFORT E=VACUUMS P=PROPANE

CITY	SERVICE DEPOT	ADDRESS	TELEPHONE	PRODUCTS SERVICED
MANITOBA				
STEINBACH	BARKMAN APPLIANCE & REFRIGERATION	P O BOX 292 R0A 2A0	204-326-4512	A B C D
	GILMAR'S APPLIANCE SERVICE	BOX 1895 R0A 2A0	204-326-9812	ABCD
SWAN RIVER	SWAN PAS REF & AIR CONDITIONING	BOX 2177 R0L 1Z0	204-734-3981	A B D
THE PAS	MECCA APPLIANCE REPAIR	P O BOX 1108 R9A 1L1	204-623-3626	A B C D E
THOMPSON	QUENTON REPAIR SERVICES	2-88 SEVERN CRES R8N 1M6	204-778-5324	AE
TREHERNE	JOE'S APPLIANCE & REGRIGERATION SERVICE	P O BOX 24 R0G 2V0	204-723-2333	A B D
VIRDEN	WEST-MAN FIXIT	P O BOX 1723 R0M 2C0	204-748-3025	A B D E
WINKLER	PENNER'S APPLIANCE REPAIR	167-6TH ST SERVICE R6W 2N9	204-325-9414	A B D
WINNIPEG	MORRELLS VACUUM & APPLIANCE SERVICE	207 FORT ST R3C 1E2	204-943-1591	ABDE
	ACCURATE WASHER & APPLIANCE	399 SELKIRK AVE R2W 2M3 *NORTHWEST CO ONLY*	204-586-4593	A B D
ALBERTA				
BANFF	BIG MOUNTAIN SERVICES	#4 - 3 INDUSTRIAL PLACE, CANMORE AB T0L 0M0	403-678-6248	A B C D E
	APPLIANCE PROFESSIONALS	1 - 124 RIVER AVE BOX 1566 COCHRANE T0L 0W0	403-932-1640	A B C D E
BELLEVUE	PASS APPLIANCE CENTRE	2425 213 ST BOX 66 T0K 0C0	403-564-4444	A B C D E P
BONNYVILLE	ABLE ELECTRICAL SUPPLY & SERVICE	GENERAL DELIVERY T9N 2J6	403-826-2878	A B C D E
BROOKS	TRED APPLIANCE SERVICE	618 ALBERTA ST, BOX 1484 TIR 1C3	403-362-5433	A C
DRUMHELLER	CUSTOM AUDIO	337 CENTRE ST, BOX 1380 T0J 0Y0	403-823-5723	A B C D
	ATLAS APPLIANCES LTD	5545-6 ST SE T2H 1L6	403-259-3334	A B C
	CASTLE APPLIANCE	3625 - 12 ST N E T2E 6P4	403-250-9592	A B C D E
	TOTEM APPLIANCE	200-229 33RD ST N E T2A 4X6	403-248-1643	A B C D E P
CANMORE	APPLIANCE PROFESSIONALS	1 - 124 RIVER AVE, BOX 1566 COCHRANE T0L 0W0	403-932-1640	A B C D E
COCHRANE	APPLIANCE PROFESSIONALS	1 - 124 RIVER AVE, BOX 1566 T0L 0W0	403-932-1640	A B C D E
	CASTLE APPLIANCE	3625 - 12 ST N E T2E 6P4 CALGARY	403-250-9592	A B C D E
EDMONTON	ACE APPLIANCE SALES & SERVICE	15223 STONY PLAIN RD T5P 3Y4	403-489-1818	A B C
	AMBASSADOR ELECTRONICS	15902-100 A AVE T5P 0L8	403-484-5877	B
	APTCO APPLIANCE	12055 - 76TH ST T5B 2C9	403-471-2585	A B C D
	KEAL APPLIANCE	5208 87TH STREET T6E 5L5	403-468-7035	A D E
EXSHAW	APPLIANCE PROFESSIONALS	1 - 124 RIVER AVE BOX 1566 COCHRANE T0L 0W0	403-932-1640	A B C D E
FORT MCMURRAY	NORTHWEST APPLIANCE SERVICE	BAY 116 - 190 MCALPINE CR T9H 4A6	403-743-2672	A B C D P
FORT VERMILION	FOSTER'S FIXIT	BOX 190 T0H 1N0	403-927-3674	A B C D E
GRAND PRAIRIE	LAUZON'S HOME APPLIANCE	11101 100 STREET T8V 2N2	403-532-1400	A B C D E
	REDKO APPLIANCE REPAIR	11307-100ST T8V 2N4	403-539-3651	A B C D
HIGH PRAIRIE	MEL'S APPLIANCES & REFRIGERATION	P O BOX 1839 T0G 1E0	403-523-2753	A B D E
HINTON	COMPLETE APPLIANCE CARE	P O BOX 6562 T7V 1S8		A B C D
LA CRETE	SUNRISE REFRIGERATION	BOX 387 T0H 2H0	403-928-2376	A D E
LAKE LOUISE	APPLIANCE PROFESSIONALS	1 - 124 RIVER AVE, BOX 1566 COCHRANE T0L 0W0	403-932-1640	A B C D E
LETHBRIDGE	ACTION APPLIANCE LTD	2922-7TH AVE T1H 5C6	403-328-8482	A B C D P
	MASER'S APPLIANCE SERVICE	1276 2ND AVE SOUTH T1J 0E6	403-327-9696	A B D E
	PRO TELEVISION	1815 - 2ND AVE S T1J 0E8	403-328-4977	A B
	RON'S APPLIANCE SERVICE	121 - 11TH ST S T1J 4B8	403-328-0011	A B C D
LOUGHEED	GRIEVE REFRIGERATION LTD	BOX 245 T0B 2V0 C828	403-386-3766	A D
MANNVILLE	MR FIX IT	5025 54 ST T0B2W0	403-763-3026	ABCDEP
MEDICINE HAT	B & C APPLIANCE SERVICE	902 - 18TH ST N T1A 7T4	403-527-8508	A B C D
	RANDY'S REFRIGERATION	698 SOUTH RAILWAY ST T1A 2W1	403-526-0463	ABDE
	APPLIANCE REPAIR BY WAYNE	813A 5TH ST SE T1A 0N9	403-527-5354	A B C D
OLDS	OTTO'S ELECTRIC	5101 49TH AVE T4H 1E7	403-556-3477	A B
PEACE RIVER	NORTHERN APPLIANCE & REFRIGERATION LTD	7801 - 94 STREET T8S 1E6	403-624-9551	A B C D E P
RIMBEY	THE WAREHOUSE	BOX 180 5043-50 AVE T0C 2J0	403-843-2368	A B C D E
RED DEER	MIDWAY APPLIANCE SERVICE	#11, 7895 49TH AVE T4P 2B4	403-342-1353	A B C D P
SEXSMITH	MPF APPLIANCE REPAIR	BOX 24 9101 - 96 AVE	403-532-3636	ABCDP
SLAVE LAKE	NORDIC REPAIR AND SERVICE LTD	633 MAIN ST N E T0G 2A2	403-849-2611	A B C D E P
STETTLER	CORNER APPLIANCE SERVICE	P O BOX 2088, T0C 2L0	403-742-6120	A B C D
STRATHMORE	PJ'S APPLIANCE WAREHOUSE & SERVICE PLUS	318A 2ND AVE T1P 1B3	403-934-6919	A B C D E
WESRLOCK	SID'S APPLIANCE CARE	11007 - 105 ST T7P1E8	403-349-2225	ABCD
WETASKIWIN	ACCELL APPLIANCE SERVICE (WALLY'S)	P O BOX 6293 T9A 2E9	403-352-7666	A B C D
SASKATCHEWAN				
ARCHEWILL	DANIELSON'S REFRIGERATION	BOX 278 S0E 0B6	306-323-4862	A D
ASSINIBOIA	KIMBALL ELECTRIC LTD	209 CENTRE ST (BOX 1209) S0H 0B0	306-642-3556	A B C D
CREIGHTON	DEAN'S APPLIANCE REPAIR	BOX 442 S0P 0A0	306-688-3770	A
ESTEVAN	SOLOMONS APPLIANCE SERVICING	1214-6TH ST (REAR) S4A 1B1	306-634-3302	A B E
FOAM LAKE	MOLDEN REFRIGERATION	BOX 746 S0A 1A0	306-272-4979	A D
LLOYDMINSTER	D & L APPLIANCE REPAIR	2706-45 A AVE CLOSE S9V 1W9	306-825-2916	A B
MEADOW LAKE	ADRIAN'S APPLIANCE SERVICE LTD	P O BOX 154 S0M IVO	306-236-5447	A B
MELFORT	MELFORT ELECTRIC & FURNITURE LTD	BOX 40 S0E 1A0	306-752-2216	A B E
MOOSE JAW	WESTERN APPLIANCE SERVICE	218 2ND AVE N W	306-693-8555	A B C D
NEPAWIN	ROB'S ELECTRONICS	P O BOX 3264 S0E 1E0	306-862-3936	BE
NORTH BATTLEFORD	BATTLEFORDS ALL-MAKE VACUUMS	1922A 100 ST S9A 0X3	306-446-0000	E
	SCHWAB HOLDINGS LTD	11152-8TH AVE S9A 3X9	306-445-1611	A B D E
	LEEDAHL'S APPLIANCE REPAIR	1717 GREGORY DR S9A 3E1	306-445-8468	A B C P
PIERCELAND	ANSELL'S REFRIGERATION	BOX 548 S0M 2K0	306-839-4802	A C D
PRINCE ALBERT	P A ELECTRIC	127A-16TH ST W S6V 3V2	306-763-7790	B
	RAINBOW APPLIANCE SALES & REPAIRS	575-13TH ST E S6V 1E5	306-922-1122	A B C D P
	RUSSELL APPLIANCE SERVICE	336 16TH STREET W S6V 3V7	306-922-2722	A B D E
REGINA	A & A ELECTRONICS LTD	1347 WINNIPEG ST S4R 1K2	306-352-0835	B
	ACE APPLIANCE REPAIRS	1233 HALIFAX STREET S4R 1T7	306-569-1900	A B C D
	EL-MEC-TRONICS	636 VICTORIA AVE S4N 0R1	306-352-7000	B
ROSETOWN	WOODWARD ELECTRIC CORP	P O BOX 820 S0L 2V0	306-882-2124	A B D E
SASKATOON	B & A APPLIANCE	BOX 1772 S7K 3S1	306-653-4744	A B D E
	BAYWEST APPLIANCE SERVICE LTD	1607B 22ND ST W S7M 0T2	306-384-7722	A B C D P
	TRICOM ELECTRIC LTD	1926 ALBERTA AVE S7K 1R9	306-653-5373	B
	CITY VACUUM SERVICE LTD	1005-20TH ST W S7M 0Y6	306-242-9266	E
SWIFT CURRENT	ANDERSON APPLIANCE SERVICE	157 2ND AVE N W S9H 0P1	306-773-1519	A B C D E
	CHINOOK REFRIGERATION & A/C LTD	122-10TH AVE N W S9H 4B1	306-773-6388	A B C D P
TISDALE	B & R APPLIANCE SERVICE	1017 100TH ST S0E 1T0	306-873-5862	A B C D E
WALDHEIM	R & L APPLIANCE	P O BOX 496	306-945-4727	A B C D E P
WYNYARD	MOLDEN REFRIGERATION	BOX 746 FOAM LAKE SK S0A 1A0	306-272-4979	A B C D
YORKTON	DALIN ELECTRONICS LTD	80 SMITH ST W S3N 0J4	306-783-3420	B
	BONSAL'S APPLIANCE REPAIR	76 7TH AVE S S3N 3V2	306-783-8991	A B D E
BRITISH COLUMBIA				
ABBOTSFORD	A & H HOBBY APPLIANCE REPAIR	1334 MCCALLUM RD V2S 8A3 (NO A/C)	604-859-8262	A B D
	ABBOTSFORD ELECTRIC	33228 S FRASER WAY V2S 2B3	604-853-4438	A B C D E
	TOTEM APPLIANCE CHILLIWACK	8362 NOBEL ROAD V2P 6R5	604-792-7414	A B C D P

SHOULD YOU HAVE DIFFICULTY REACHING A SERVICE DEPOT IN YOUR AREA, PLEASE CALL 1-800-26-DANBY FOR FURTHER ASSISTANCE

Electrical Specifications

1. All wiring must comply with local and national electrical codes and must be installed by a qualified electrician. If you have any questions regarding the following instructions, contact a qualified electrician.
2. Check available power supply and resolve any wiring problems **BEFORE** installing and oper ating this unit.
3. This 115V air conditioner uses 7.0 or less nameplate amps and may be used in any properly wired, general purpose household receptacle. See Table 1 for specifications for individual branch circuit.
4. For your safety and protection, this unit is grounded through the power cord plug when plugged into a matching wall outlet. **If you are not sure whether your wall outlet is properly grounded, please consult a qualified electrician.**
5. The wall outlet (3-pin) must match the plug (3-pin) on the service cord supplied with the unit. DO NOT use plug adapters. See Table 2 for receptacle and fuse information. If it is necessary to use an extension cord to connect your air conditioner, user an approved "Air Conditioner" extension cord only. (available at most local hardware stores)
6. The rating plate on the unit contains electrical and other technical data. The rating plate is located on the right side panel of the unit.

Table 1

Suggested Individual Branch Circuit

Nameplate Amps	AWG Wire Size*
5.0 to 12	14

AWG- American Wire Gage
* Based on copper wire at 60°C temperature rating.

Table 2

Receptacle and Fuse Types

Rated Volts	125
Amps	15
Wall Outlet	
Fuse Size	15
Time Delay Fuse (or circuit breaker)	Plug Type

Unit Specifications	DAC5049	DAC5096	SAC5299	DAC6097-1	DAC6300
Cooling Capacity (BTU)	5,000	5,000	5,200	6,000	6,300
Input Wattage	625	625	625	710	710
Energy Efficiency Rating	8.0	8.0	8.3	8.5	8.9
Input Power	1 Ph 60Hz 115V	1 Ph 60Hz 115V	1 Ph 60Hz 115V	1 Ph 60Hz 115V	1 Ph 60Hz 115V
Cabinet Dimensions: W x D x H	19" x 11" x 14 5/8"	19" x 11" x 14 5/8"	19" x 11" x 14 5/8"	19" x 11" x 14 5/8"	19" x 11" x 14 5/8"
Unit Weight	46 lb.	46 lb.	46 lb.	46 lb.	46 lb.
Noise Level (dB)	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2

NOTE: Specifications are subject to change without notice for further improvement.

Energy-Saving Tips

Your unit is designed to be highly efficient in energy savings. Follow these recommendations for greater efficiency.

1. Select thermostat setting that suits your comfort needs and leave thermostat at that chosen setting.
2. The filter is very efficient in removing airborne particles. Keep air filter clean. Normally, filter should be cleaned every two weeks. More frequent cleaning may be necessary depending on outdoor and indoor air quality.

   To remove filter, grasp the air filter tab and pull straight up. There may be some slight resistance, this is normal.
3. Use drapes, curtains, or shades to keep direct sunlight from heating room, but **DO NOT** obstruct the air conditioner. Allow air to circulate around the unit without obstruction.
4. Start your air conditioner before outdoor air becomes hot and uncomfortable. This avoids an initial period of discomfort while unit is cooling off the room.
5. When outdoor temperatures are cool enough, use HIGH or LOW FAN only (Certain models only). This circulates indoor air, providing some cooling comfort, and utilizes less electricity than when operating on a cooling setting.

Window Installation



Electric Shock Hazard

To avoid the possibility of personal injury, disconnect power to the unit before installing or servicing.

Tools Needed for Window Installation

Screw Drivers: Phillips and flat head
Power Drill: 1/8 inch diameter drill bit
Pencil
Measuring Tape
Scissors
Carpenters Level

 **CAUTION** 

To avoid installation/operation difficulties, read these instructions thoroughly.

Your Room Air Conditioner is designed for easy installation in a single or double-hung window. This unit is **NOT** designed for vertical window openings (slider type)nor through-the-wall applications.

NOTE: Save shipping carton and packing materials for future storage or transport of unit. Remove the plastic bag containing miscellaneous parts necessary for installation. See *Fig. 1*.

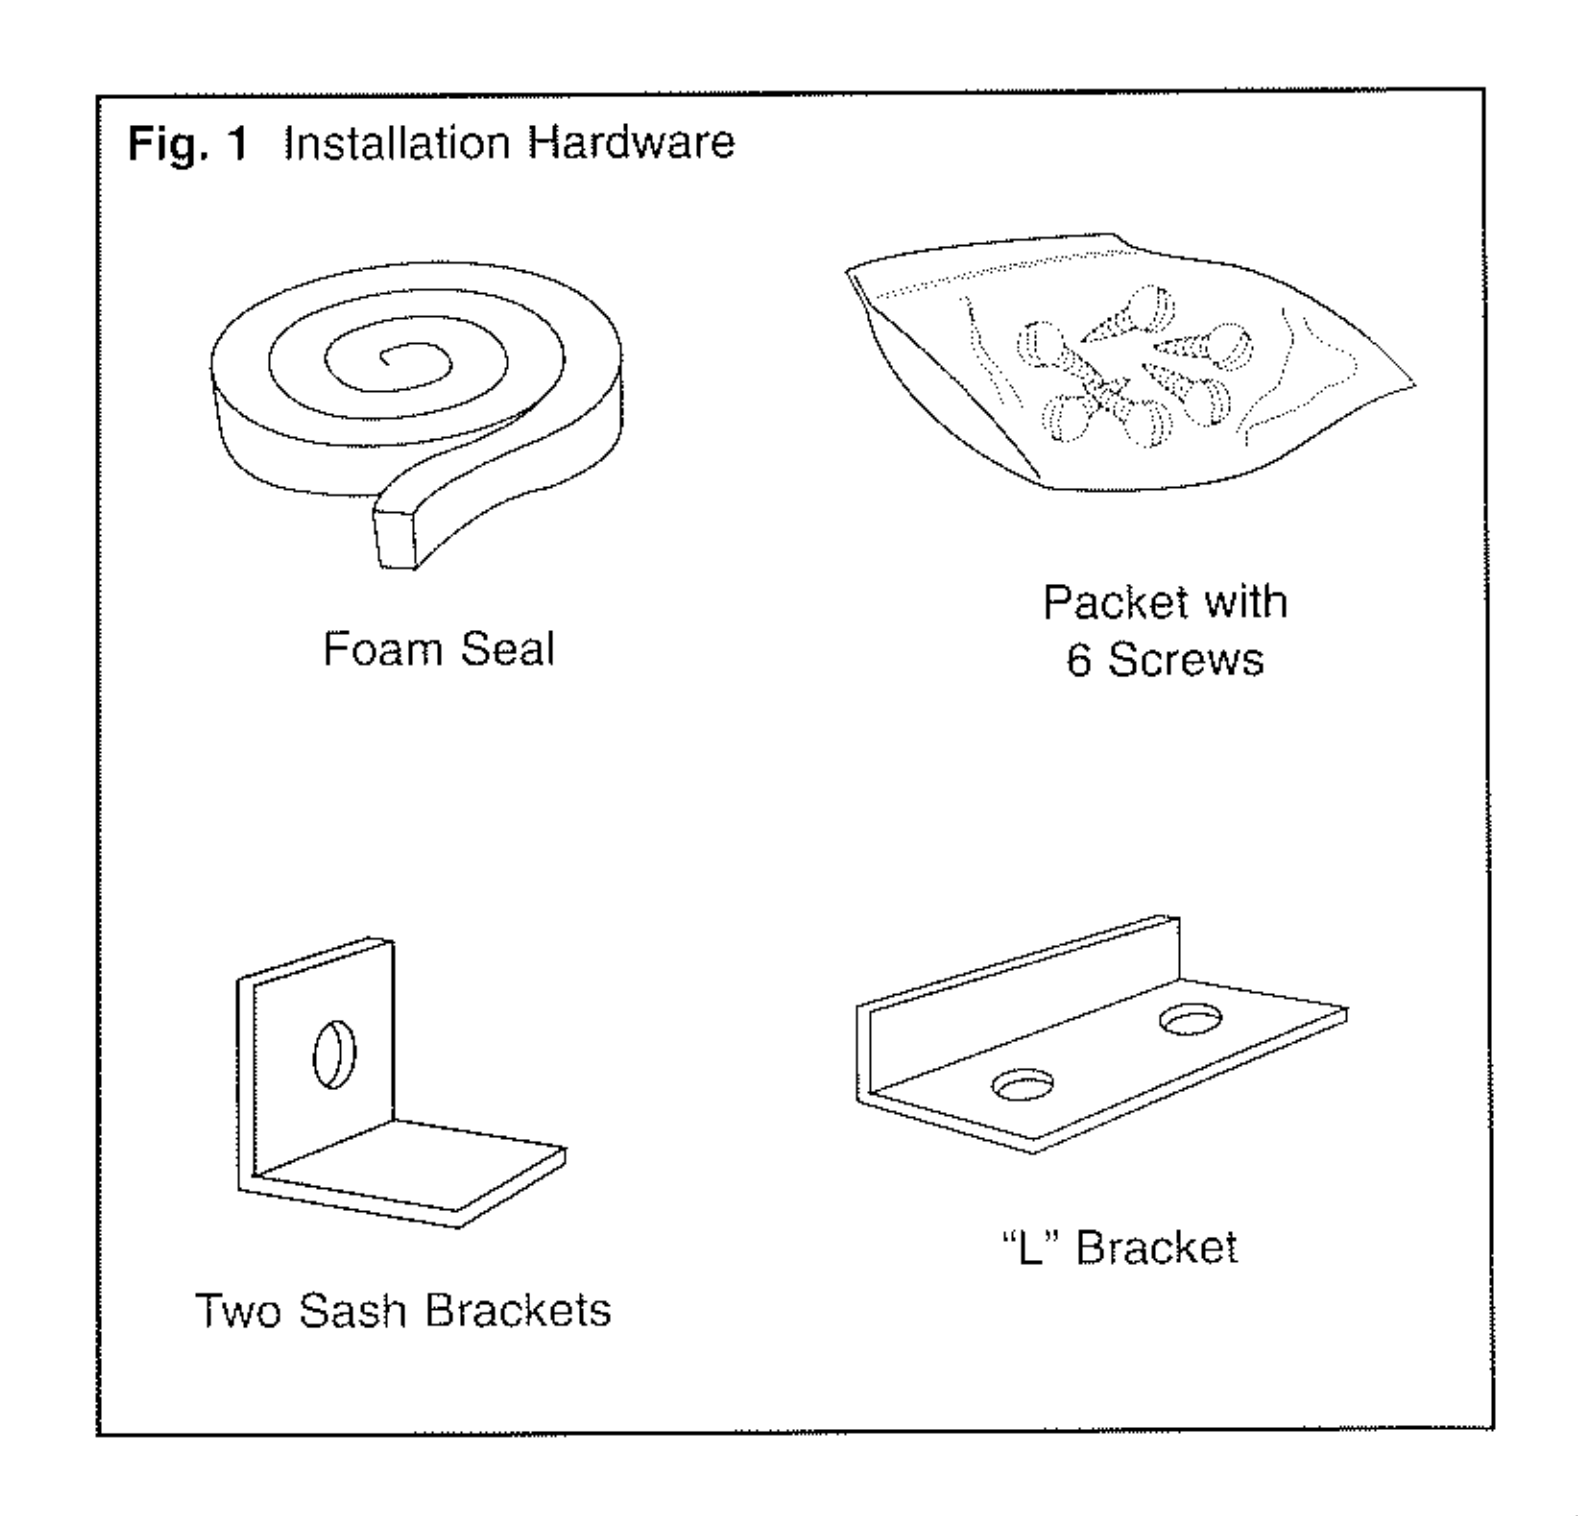


Fig. 1 Installation Hardware

DANBY PRODUCTS SERVICE DEPOT LISTINGS
A=MAJOR APPLIANCES B=MICROWAVES C=GAS APPLIANCES
D=HOME COMFORT E=VACUUMS P=PROPANE

CITY	SERVICE DEPOT	ADDRESS	TELEPHONE	PRODUCTS SERVICED
ONTARIO				
	ORILLIA NATURAL GAS	104 NORWELD DR L3V 7W5	705-325-3939	C
	JOHN'S APPLIANCE SERVICE	28 ARGYLE AVE L3V 2V6	705-325-3553	P
ORLEANS	REGIONAL FACTORY PARTS & SERVICE	1050 BAXTER ROAD UNIT 7 OTTAWA K2C 3P1	613-820-8606	A B C D
OSHAWA	WALKER'S APPLIANCE SERVICE	485 RITSON RD S L1H 5K1	905-723-0421	A B C D
OTTAWA	REGIONAL FACTORY PARTS & SERVICE	1050 BAXTER ROAD UNIT 7 OTTAWA K2C 3P1	613-820-8606	A B C D
OWEN SOUND	PAULS APPLIANCE	767 10TH ST E N4K 1T2	519-376-4330	A B D
	BARRY HATTS APPLIANCE & T V.	R R # 5 N4K 5N7	519-371-9505	A B D
PARIS	LEN BAKER APPLIANCE	49 BALL STREET N3L 1X3	519-442-4414	AE
PARKHILL	CRECES T V & APPLIANCE SERVICE	255 RICHMOND ST N0M 2K0	519-294-6971	AB D
PARRY SOUND	JOHN'S OF PARRY SOUND	P O BOX 10 RR#1 P2A 2W7	705-389-3067	A B D E
PEMBROOKE	MARKUS APPLIANCE	438 CRAIG ST K8A 3T3	613-735-6523	A B D
PENETANGUISHENE	NEILS APPLIANCE SERVICE	31 THERRIEN COURT L9N 1P7	705-549-4314	A B D
PETERBOROUGH	MASTERTECH	601 GEORGE ST N K9H 3S5	705-743-7527	A B C D
	OTONABEE T V & APPLIANCE SERVICE	211 HUNTER ST W K9H 2L1	705-743-7121	AB DE
PICKERING	ACCORD APPLIANCE	750 OAKDALE RD U-17 NORTH YORK, M3N 2Z4	416-743-4181	A B C D E
PICTON (&AREA)	JOE'S APPLIANCE SERVICE	238 COUNTY RD 10, R R #3 K0K 2T0	613-476-2245	A B D
PORT CARLING	COUNTRY HOME APPLIANCE	R R # 1, PORT SYDNEY P0B 1L0	705-385-2430	ABD
PORT COLBORNE (NIAGARA REG.)	LES DAYBOLL APPLIANCE REPAIR	826 ELM STREET L3K 4R6	905-834-7979	A B
(NIAGARA REG.)	ZOLI SWARTZ SERVICE	2 MINTO STREET L3K 3M9	905-834-6905	ABD
PORT BURWELL	HENDERSON APPLIANCE	20 CENTENNIAL AVE N5H 2X2	519-773-3403	A D
PORT CREDIT	ACCORD APPLIANCE	750 OAKDALE RD U-17, NORTH YORK, M3N 2Z4	416-743-4181	A B C D E
PORT STANLEY	HENDERSON APPLIANCE	20 CENTENNIAL AVE N5H 2X2	519-773-3403	A D
PORT SYDNEY	COUNTRY HOME APPLIANCE	R R # 1 PORT SYDNEY P0B 1L0	705-385-2430	ABD
PRESCOTT	APPLIANCE WORLD	RR #1 K0E 1T0	613-345-0123	A B C D
RENFREW	GRAINGERS APPLIANCE & REFRIGERATEURS	24 MCGONIGAL ST W K7S 1L8	613-623-5915	A B D E
RICHMOND HILL	THE APPLIANCE SERVICE PEOPLE	689 WARDEN AVE UNIT 14 SCAR M1L 4B6	416-693-9900	A B C D
SEAFORTH	GROVES T V & APPLIANCE	10 HURON ST BOX 789 CLINTON N0M 1L0	519-482-9414	A B D
	HURON PERTH REFRIGERATION	BOX 865 N0K 1W0	519-522-0330	B E
STRATHROY	MOUNTBRIDGES APPLIANCE	671 REGENT ST MOUNTBRIDGES N0L 1W0	519-264-1102	A B C D
ST CATHARINES	BUZILA VAC & APPLIANCE	128 NIAGARA ST., ST CATHERINES L2R 4LR	905-688-2180	A B D E
	SUTTON & SON	MICROWAVE PICK-UP SERVICE	905-937-2787	B
ST CLEMENTS	BELMONT APPLIANCE	250 LAWRENCE AVE KITCHENER N2M 1Y4	519-744-8222	A C D
ST MARY'S	MCPHERSON'S MAJOR APP REP LTD	R R # 2 EMBRO N0J 1J0	519-475-4447	A B D
SALFORD	MCPHERSON'S MAJOR APP REP LTD	R R # 2 EMBRO N0J 1J0	519-475-4447	A B D
SARNIA	W J BARNES LTD	116 TALFOURD ST N7T 7J2	519-332-1770	A B C D
	VICTORIA TRADE IN CENTRE	101 VICTORIA ST N7T 5W8	519-336-2420	A B D
	KEELANS SERVICE CENTRE LTD	190 MAXWELL ST N7T 5C3	519-337-7555	A B D
SAULT STE MARIE	LOCK CITY REPAIRS	41 ALBERT ST W P6A 1B2	705-942-2727	A B C D E
	SAULT RAPID REPAIR	550 BOUNDARY RD P6A 5C4	705-759-3311	A B C D E
SCARBOROUGH	THE APPLIANCE SERVICE PEOPLE	689 WARDEN AVE UNIT 14 M1L 4B6	416-693-9900	A B C D
SEAFORTH	GROVES T V & APPLIANCE	10 HURON ST P O BOX 789 CLINTON N0M 1L0	519-482-9414	A B D
SIMCOE	JIM'S APPLIANCE SERVICE	21 LYNNDALE RD N3Y 1Z7	519-428-0753	A B D E
SIMCOE	TRI-COUNTY APPLIANCE SERVICE	RR #1 N3Y 4J9	519-426-1577	A B C D
SIOUX LOOKOUT	GOULD ELECTRONICS	19 A WHYTE AVE DRYDEN P8N 1Z1	807-223-3444	A B D
STAYNER	CLEARVIEW APPLIANCE SERVICE	P O BOX 59, DUNTROON L0M 1H0	705-445-4896	A C D
	MR UTOPIA APPLIANCE REPAIR	RR #1, UTOPIA L0M 1T0	705-424-0327	A C D
	CLEARVIEW APPLIANCE SERVICE	RR #4, DUNTROON, L0M 1H0	705-445-4896	A B C D
STIRLING	TOUGHS APPLIANCE REPAIR	13623 DURHAM ST S MADOC, ON K0K 2K0	613-473-4458	A B C D E
STITTSVILLE	REGIONAL FACTORY PARTS & SERVICE	1050 BAXTER ROAD UNIT 7 OTTAWA K2C 3P1	613-820-8606	A B C D
STRATFORD	BROWN REFRIGERATION	780 ONTARIO ST N5A 3K1	519-271-1723	A B C D P
	NEEDLES TIRE & APPLIANCE LTD	150 ERIE ST N5A 2M7	519-271-6721	A B C D E
SUDBURY	RETRO APPLIANCE	1258 KINGSWAY SUDBURY P3B 2E8	705-524-2625	A B C D
	LACASSE FURNITURE & APPLIANCE	12 MAIN ST BOX 178 CHELMSFORD. P0M 1L0	705-855-9855	A D
THAMESFORD	MCPHERSON'S MAJOR APP REP LTD	R R # 2 EMBRO N0J 1J0	519-475-4447	A B D
THORNDALE	MCPHERSON'S MAJOR APP REP LTD	R R # 2 EMBRO N0J 1J0	519-475-4447	A B D
THORNHILL	ACCORD APPLIANCE	750 OAKDALE RD U-17 NORTH YORK, M3N 2Z4	416-743-4181	A B C D E
THUNDER BAY	GENERAL APPLIANCE	145 SIMPSON ST P7C 3H3	807-623-2312	A B C D
TILLSONBURG	BOYS ELECTRIC	555 DUNDAS ST WOODSTOCK, N4S 1C6	519-537-5504	A B D
	VATCHER APPLIANCE	34 KAMPS CRES N4G 4Z3	519-688-9030	A B C D
	HENDERSON APPLIANCE	20 CENTENNIAL AVE N5H 2X2	519-773-3403	A D
TIMMINS	GEM ELECTRIC MOTORS	151 WILSON AVE P4N 2T2	705-264-0668	A B D E
TORONTO	ACCORD APPLIANCE	750 OAKDALE RD U-12, NORTH YORK M3N 2Z4	416-743-4181	A B C D E
	ADVANCE APPLIANCE SERVICE	357 MARLEE AVE M6B 3H9	416-787-1133	A B C D E
TOTTENHAM	MR UTOPIA APPLIANCE REPAIR	RR #1, UTOPIA L0M 1T0	705-424-0327	A C D
TWEED	TOUGHS APPLIANCE REPAIR	13623 DURHAM ST S MADOC, ON K0K 2K0	613-473-4458	A B C D E
UNIONDALE	MCPHERSON'S MAJOR APP REP LTD	R R # 2 EMBRO N0J 1J0	519-475-4447	A B D
UNIONVILLE	ACCORD APPLIANCE	750 OAKDALE RD U-17, NORTH YORK, M3N 2Z4	416-743-4181	A B C D E
VAUGHAN	ACCORD APPLIANCE	750 OAKDALE RD U-17, NORTH YORK, M3N 2Z4	416-743-4181	A B C D E
VERMILION BAY	GOULD ELECTRONICS	19 A WHYTE AVE , DRYDEN P8N 1Z1	807-223-3444	A B D
WALLACEBURG (20 KM RADIUS)	AC/DC ELECTRIC SERVICE	4005 DUFFERIN AVE N8A 4M6	519-627-1877	A B C D
WANAPITAE	RETRO APPLIANCE	1258 KINGSWAY, SUDBURY P3B 2E8	705-524-2625	A B C D E
WARTHWORTH	TOUGHS APPLIANCE REPAIR	13623 DURHAM ST S MADOC, ON K0K 2K0	613-473-4458	A B C D E
WASAGA BEACH	CLEARVIEW APPLIANCE SERVICE	RR #4, DUNTROON L0M 1H0	705-445-4896	A B C D
WATERLOO	WATERLOO APPLIANCE	90 FROBISHER DR N2V 2A1	519-884-2507	A B C D
WELLAND	ZOLI SCHWARTZ SERVICE	2 MINTO ST., PORT COLBORN L3K 3M9	905-834-6905	A D E
	VACUUM DEPOT	399 EAST MAIN ST L3B 3X1	905-788-3334	B E
WINCHESTER	REGIONAL FACTORY PARTS & SERVICE	1050 BAXTER ROAD UNIT 7 OTTAWA K2C 3P1	613-820-8606	A B C D
WINDSOR	PHOENIX APPLIANCE SERVICE	4640 TECUMSEH ROAD EAST N8W 1K7	519-254-2603	AB C D E
WOODBRIDGE	ACCORD APPLIANCE	750 OAKDALE RD U-17, NORTH YORK, M3N 2Z4	416-743-4181	A B C D E
WOODSTOCK	BOYS ELECTRIC	555 DUNDAS ST N4S 1C6	519-537-5504	A B D
	RONS APPLIANCE SERVICE	560 HATCH STREET N4S 1N8	519-539-1595	A B D E
	WOODSTOCK APPLIANCE	829 DUNDAS ST N4S 1G5	519-537-8160	A B D
	MCPHERSON'S MAJOR APP REP LTD	R R # 2 EMBRO N0J 1J0	519-475-4447	A B D
MANITOBA				
BRANDON	ASSINIBOINE APPLIANCE	652 - 10TH ST R7A 4G5	204-725-0252	ABD
BRANDON	BRANDON APPLIANCE REPAIR	20 - 6TH ST NORTH R7A 2P1	204-727-1026	A B D
KENVILLE	WAYNE'S USED FURNITURE	P O BOX 86 R0L 0Z0	204-734-7868	A B D E
MORDEN	MORDEN APPLIANCE & A/C SERVICE	215 THORNHILL ST R6M 1N6	204-822-5524	A B D
NEEPAWA	NEEPAWA REFRIGERATION	PO BOX 1840 R0J 1H0	204-476-5974	A D
PORTAGE LA PRAIRIE	DINO'S APPLIANCE REPAIR	312 FISHER AVE E R1N 0G4	204-857-5779	A C D
ROBLIN	BRS APPLIANCE REPAIR	P O BOX 600, 157 MAIN ST R0L 1P0	204-937-8234	A B D E
SELKIRK	D & N APPLIANCE REPAIRS LTD	451 MAIN ST R1A 1V6	204-482-3221	ABD

SHOULD YOU HAVE DIFFICULTY REACHING A SERVICE DEPOT IN YOUR AREA, PLEASE CALL 1-800-26-DANBY FOR FURTHER ASSISTANCE

DANBY PRODUCTS SERVICE DEPOT LISTINGS
A=MAJOR APPLIANCES B=MICROWAVES C=GAS APPLIANCES
D=HOME COMFORT E=VACUUMS P=PROPANE

CITY	SERVICE DEPOT	ADDRESS	TELEPHONE	PRODUCTS SERVICED
ONTARIO				
DUNNVILLE	MERRITTS RADIO	134 QUEEN ST N1A 1H7	905-774-5322	A D
DUNSFORD	STYLES APPLIANCE REPAIR	93 CLIFFORD DR K0M 1L0	705-793-2000	A B D E
EGMONDVILLE/SEAFORTH	HURON PERTH REFRIGERATION	BOX 865 N0K 1W0	519-522-0330	B E
ELMWOOD	DARLING APPLIANCE REPAIR	51 MAIN ST N P O BOX 132 N0G 1S0	519-363-0492	ABD
ELLIOT LAKE (145 KM RADIUS)	APPLIANCE BUSTERS LTD	29 ELIZABETH SQUARE, P5A 1Y8	705-461-1793	A B D E
	SUPERIOR AUDIO VIDEO	17 NEWFOUNDLAND WALK, P5A 1Z5	705-848-2366	A B D E
ELORA	SPEERS ELECTRIC	6458 WELLINGTON RD 7 P O BOX 310, NOB 1S0	519-846-5392	A B D
EMSDALE	DU-ALL APPLIANCE REPAIR	RR #1 P0A 1J0	705-636-7458	A B D
ESPANOLA	ERNIES REPAIRS	470 ALBERT ST P5E 1K7	705-869-2058	A B D E
ETOBICOKE	ACCORD APPLIANCE	750 OAKDALE RD U-17, NORTH YORK, M3N 2Z4	416-743-4181	A B C D E
FER FALLS	GOULD ELECTRONICS	19 A WHYTE AVE , DRYDEN P8N 1Z1	807-223-3444	A B D
FERGUS	WATERLOO APPLIANCE	90 FOBISHER DR , WATERLOO N2V 2A2	519-884-2507	A B C D
	SPEERS ELECTRIC	6458 WELLINGTON RD 7, P O BOX 310, ELORA NOB 1S0	519-846-5392	A B D
FORT ERIE	ZOLI SWARTZ SERVICE	2 MINTO STREET L3K 3M9	905-834-6905	ABD
GEORGETOWN	K L G APPLIANCE SERVICE	RR #2 L7G 4S5	905-878-7878	A B D
GODERICH 9 (50 KM RADIUS)	HUTCHINSON APPLIANCE	308 HURON RD N7A 3A2	519-524-7831	A B D E
	GROVES T V & APPLIANCE	10 HURON ST BOX 789 CLINTON N0M 1L0	519-482-9414	A B D
GANANOQUE	PORTERS APPLIANCE SERVICE	P O BOX 215 R R # 2 K7G 2V4	613-382-7938	A B D E
GRAVENHURST (65 KM RADIUS)	LOCHHEAD APPLIANCE SERVICE	RR #1, 225 JONES RD P0C 1G0	705-687-5110	A B D
	COUNTRY HOME APPLIANCE	R R # 1, PORT SYDNEY P0B 1L0	705-385-2430	ABD
GLENCOE	MOUNTBRIDGES APPLIANCE	671 REGENT ST MOUNTBRIDGES N0L 1W0	519-264-1102	A B C D
GLOUCESTER	IDEAL COMBUSTION REG'D	68-5450 CANOTEK ROAD K1J 9G5	613-747-8454	A C D
GUELPH	DANBY PRODUCTS LTD (CARRY IN SERVICE)	BOX 1778 5070 WHITELAW ROAD	519-837-0920	A B C D E
	WATERLOO APPLIANCE	90 FROBISHER DR , WATERLOO N2V 2A2	519-884-2507	A B C D
	SPEERS ELECTRIC	6458 WELLINGTON RD 7 P O BOX 310 ELORA NOB 1S0	519-846-5392	A B D
HALIBURTON	HIGHLAND APPLIANCE	RR #2 K0M 1S0	705-457-1048	A B D E
HAMILTON (& AREA)	AMANN APPLIANCE	692-694 KING ST E L8M 1A3	905-527-2008	A B C D
	SUTTON & SON	154 GAGE AVE, HAMILTON L8L 7A4	905-544-1916	ABD
HAMNER	RETRO APPLIANCE	1497 PARIS ST SUDBURY P3E 3B7	705-524-2625	A B C D
HANOVER (10 MILE RADIUS)	HARVEY'S REFRIGERATION & APPLIANCE SERV	430-5TH AVE N4N 2J7	519-364-3691	AB
	MODERN APPLIANCE CENTRE	871 - 10TH ST N4N 1S1	519-364-1011	A B D E
HASTINGS	TOUGHS APPLIANCE REPAIR	13623 DURHAM ST S MADOC, ON K0K 2K0	613-473-4458	A B C D E
HAVELOCH	TOUGHS APPLIANCE REPAIR	13623 DURHAM ST S MADOC, ON K0K 2K0	613-473-4458	A B C D E
HAWKESBURY (30 KM RADIUS)	CLEMENT APPLIANCE SERVICE	254 CHAMPLAIN ST K6A 2C1	613-632-0945	A B D
HICKSON	MCPHERSON'S MAJOR APP REP LTD	R R # 2 EMBRO NOJ 1J0	519-475-4447	A B D
HUNTSVILLE (MUSKOKA AREA)	JOHN SCHREURS APPLIANCE SERVICE	BOX 5498 P1H 2K8	705-789-7571	A B C
	COUNTRY HOME APPLIANCE	R R # 1, PORT SYDNEY P0B 1L0	705-385-2430	ABD
ILDERTON	MOUNTBRIDGES APPLIANCE	671 REGENT ST MOUNTBRIDGES N0L 1W0	519-264-1102	A B C D
INGERSOLL	MCPHERSON'S MAJOR APP REP LTD	R R # 2 EMBRO NOJ 1J0	519-475-4447	A B D
INNKERKIP	MCPHERSON'S MAJOR APP REP LTD	R R # 2 EMBRO NOJ 1J0	519-475-4447	A B D
JASPER (&AREA)	J & J ELECTRIC	P O BOX 147 K0G 1G0	613-283-2538	AB D
KAPUSKASING	SPACEK'S LTD	8 CIRCLE P5N 1T3	705-335-6777	A B
KALADAR	TOUGHS APPLIANCE REPAIR	13623 DURHAM ST S MADOC ON K0K 2K0	613-473-4458	A B C D E
KANATA	REGIONAL FACTORY PARTS & SERVICE	1050 BAXTER ROAD, UNIT 7 OTTAWA K2C 3P1	613-820-8606	A B C D
KENORA	ENERGY TECH SERVICES INC	1303 RAILWAY STREET BOX 1350 P9N 3X7	807-468-2228	C
KENORA (120 KM RADIUS)	GRAHAM'S APPLIANCE SERVICE	714 2ND ST S P9N 1H4	807-468-9151	A B D
	KEN-O-KEE ELECTRIC	P O BOX 1140 P9N 3X7	807-548-5806	A B D E
KERRWOOD	MOUNTBRIDGES APPLIANCE	671 REGENT ST MOUNTBRIDGES N0L 1W0	519-264-1102	A B C D
KESWICK	BRIGGS APPLIANCE SERVICE	8 BOYERS RD, R R # 2 L4P3E9	905-476-3861	A D
	BROUGHTON'S APPLIANCE SERVICE	253 MAIN ST S NEW MARKET L3Y 3Z4	905-895-6143	ABCD
KILLALOE	ROUNDLAKE VARIETY	BOX 21, RR#5 K0J 2A0	613-757-2162	P
KINCARDINE	B & W APPLIANCE SALES & SERVICE	788 QUEEN ST N2Z 2Y6	519-396-8513	A B D E
KINGSTON (20 MILE RADIUS)	GARRISON ELECTRIC LTD	149 MONTREAL ST K7K 3G2	613-542-2700	A B D
	POTTER'S APPLIANCE REPAIR	746 DEVELOPMENT DR K7M 4W8	613-389-2177	A B D
KITCHENER	WATERLOO APPLIANCE	90 FROBISHER DR , WATERLOO N2V 2A2	519-884-2507	A B C D
KLEINBURG	ACCORD APPLIANCE	750 OAKDALE RD U-17, NORTH YORK M3N 2Z4	416-743-4181	A B C D E
KOMOLCA	MOUNTBRIDGES APPLIANCE	671 REGENT ST MOUNTBRIDGES N0L 1W0	519-264-1102	A B C D
LAKESIDE	MCPHERSON'S MAJOR APP REP LTD	R R # 2 EMBRO NOJ 1J0	519-475-4447	A B D
LANARK	CARSTENS APPLIANCE SERVICE	RR# 2 K0G 1K0	613-256-3555	A
LEAMINGTON	HOME APPLIANCE SERVICE	28 ONTARIO STREET N8H 2T4	519-326-6371	A C D
LISTOWEL/WROEXTER	BRC APPLIANCE	739 MAIN STREET EAST M4W 2C9	519-291-9973	A B C E
LISTOWEL	MODERN APPLIANCE	102 MAIN ST E N4W 2B6	519-291-4670	A B C D E
LONDON	ADMIRAL MASTERCARE	540 CLARK RD UNIT 12 N5V2C7	519-452-1115	B
	SURETECH APPLIANCE	301 HORTON ST E N6B 1L2	519-434-1714	ABCD
LYN	APPLIANCE WORLD	RR #2 K6B 5T2	613-345-0123	A B D
MADOC	TOUGHS APPLIANCE REPAIR	13623 DURHAM ST S MADOC, ON K0K 2K0	613-473-4458	A B C D E
MALTON	ACCORD APPLIANCE	750 OAKDALE RD U-17, NORTH YORK, M3N 2Z4	416-743-4181	A B C D E
MARKHAM	ACCORD APPLIANCE	750 OAKDALE RD U-17, NORTH YORK M3N 2Z4	416-743-4181	A B C D E
	QUADCO ELECTRONICS	258 DENISON ST L3R 1B6	905-475-0313	A B D E
MARMOSA	TOUGHS APPLIANCE REPAIR	13623 DURHAM ST S MADOC ON K0K 2K0	613-473-4458	A B C D E
METCALF	REGIONAL FACTORY PARTS & SERVICE	1050 BAXTER ROAD UNIT 7 OTTAWA K2C 3P1	613-820-8606	A B C D
MILTON/GEORGETOWN	K L G APPLIANCE	R R #2 L7G 4S5	905-878-7878	A B D E
MINDEN	MINDEN APPLIANCE	MAIN ST , NORLAND	705-454-3925	A B D E
MISSISSAUGA	THE APPLIANCE SERVICE PEOPLE	3663 MAVIS ROAD UNIT 1 L5C 2Z2	416-693-9900	A B C D
	TORONTO APPLIANCE SERVICE	3234 WHARTON WAY L4X 2C1	905-629-1911	A B C D E
MOUNTBRIDGES	MOUNTBRIDGES APPLIANCE	671 REGENT ST MOUNTBRIDGES N0L 1W0	519-264-1102	A B C D
MOOSONEE	JL GERALD MAINTENANCE	24 FERGUSON P0L 1Y0	705-336-2730	A C D E
MOUNT FOREST	ADVANTAGE SERVICE	176 MELISSA CRES, BOX 1116 N0G 2L0	519-323-4787	A B D
NEPEAN	REGIONAL FACTORY PARTS & SERVICE	1050 BAXTER ROAD UNIT 7 OTTAWA K2C 3P1	613-820-8606	A B C D
NEW LISKEARD	MARIO APPLIANCE REPAIR	237 RAYMOND ST P0J 1P0	705-647-5304	A B D
NEW LOWELL	WINTERBURNS APPLIANCE REPAIR	P O BOX 638 L0M 1S0	705-428-3040	A B C D E
NEW MARKET	BROUGHTON'S APPLIANCE SERVICE	253 MAIN ST S L3Y 3Z4	905-895-6143	A B D E
	OASIS	1190 TWINNEY CRES # 4 BOX 464 AURORA L4G3L5	905-830-9590	A B D E
NIAGARA FALLS	ANASTASIO APPLIANCE SERVICE	4670 QUEEN ST , L2E 2L8 CARRY-IN ONLY	905-374-0007	ACD
NIAGARA FALLS (NIAG PEN)	BUZILA VAC & APPLIANCE	128 NIAGARA ST ST CATHERINES L2R 4LR	905-688-2180	A B D E
NORLAND	MINDEN APPLIANCE	MAIN ST	705-454-3925	A B D E
NORTH BAY	ADRIEN'S APPLIANCE PARTS & SERVICE	1374 FRANKLIN ST P1A 2W2	705-474-1755	A B D E
	GERRY'S HEATING (GAS)	1332 FRANKLIN ST P1B 2M3	705- 476-3000	C P
OAKVILLE	THE APPLIANCE SERVICE PEOPLE	689 WARDEN AVE, UNIT 14, SCAR M1L 4R6	416-693-9900	A B C D
	SUTTON & SON "EMERGENCY ONLY"	154 GAGE AVE HAMILTON L8L 7A4	905-544-1916	A C D
ORANGEVILLE	ROWNTRE REFRIGERATION & APPLIANCE SERV	235 WALSH CRES L9W 4T1	519-941-0577	ABDE
ORILLIA (20 KM RADIUS)	KITCHEN'S APPLIANCE SERVICE	12 ONTARIO ST , UNIT 6D, L3D 6H1	705-325-9236	A B C D

SHOULD YOU HAVE DIFFICULTY REACHING A SERVICE DEPOT IN YOUR AREA, PLEASE CALL 1-800-26-DANBY FOR FURTHER ASSISTANCE



Because the compressor is located on the controls side of the unit (right side), this side will be heavier. Inadequate support on the control side of the unit can cause personal injury and damage to your unit.

Although one person can install this unit easily, you may want to have someone standing by to assist if necessary.

Your unit is designed to evaporate condensation under normal conditions. However, under extreme humidity conditions, excess condensation may cause basepan to overflow to the outside. The unit should be installed where condensation run-off cannot drip on pedestrians or neighboring properties.

If you need to redirect condensation overflow, the drain plug (hose not included) can be drilled before the unit is installed in the window. See Step #3 Optional Drain Hose Connection.

1. Select the Best Location

A. This room air conditioner is designed to fit easily into a single or double hung window. However, since window designs vary, it may be necessary to make some modifications for safe, proper installation.

B. Make sure window and frame are structurally sound and free from dry and rotted wood.

C. For maximum efficiency, install the air conditioner on a side of a house or building which favors more shade than sunlight. If unit is in direct sunlight, it is advisable to provide an awning over the unit.

D. Provide sufficient clearance around the cabinet to allow for ample air circulation through the unit. See *Fig. 2.* The rear of the unit should be outdoors and not in a garage nor inside a building. Keep unit as far away from doors as possible and should be at least 30" above the floor or ground. Curtains and other objects within a room should be prevented from blocking the air flow.

E. Be certain the proper electrical outlet is located at the source of the installation. Use only a single outlet circuit rated at 15 amps. All wiring should be in accordance with local and national electrical codes.

F. **DO NOT** USE "REGULAR" EXTENSION CORDS WITH THIS UNIT. If it is necessary to use an extension cord to connect your air conditioner, use an approved "Air Conditioner" extension cord only. (available at most local hardware stores)

G. **DO NOT** install unit where leakage of combustible gas is suspected. Your air conditioner may fail to operate in air containing oils (including machine oils), sulfide gas, near hot springs, etc.

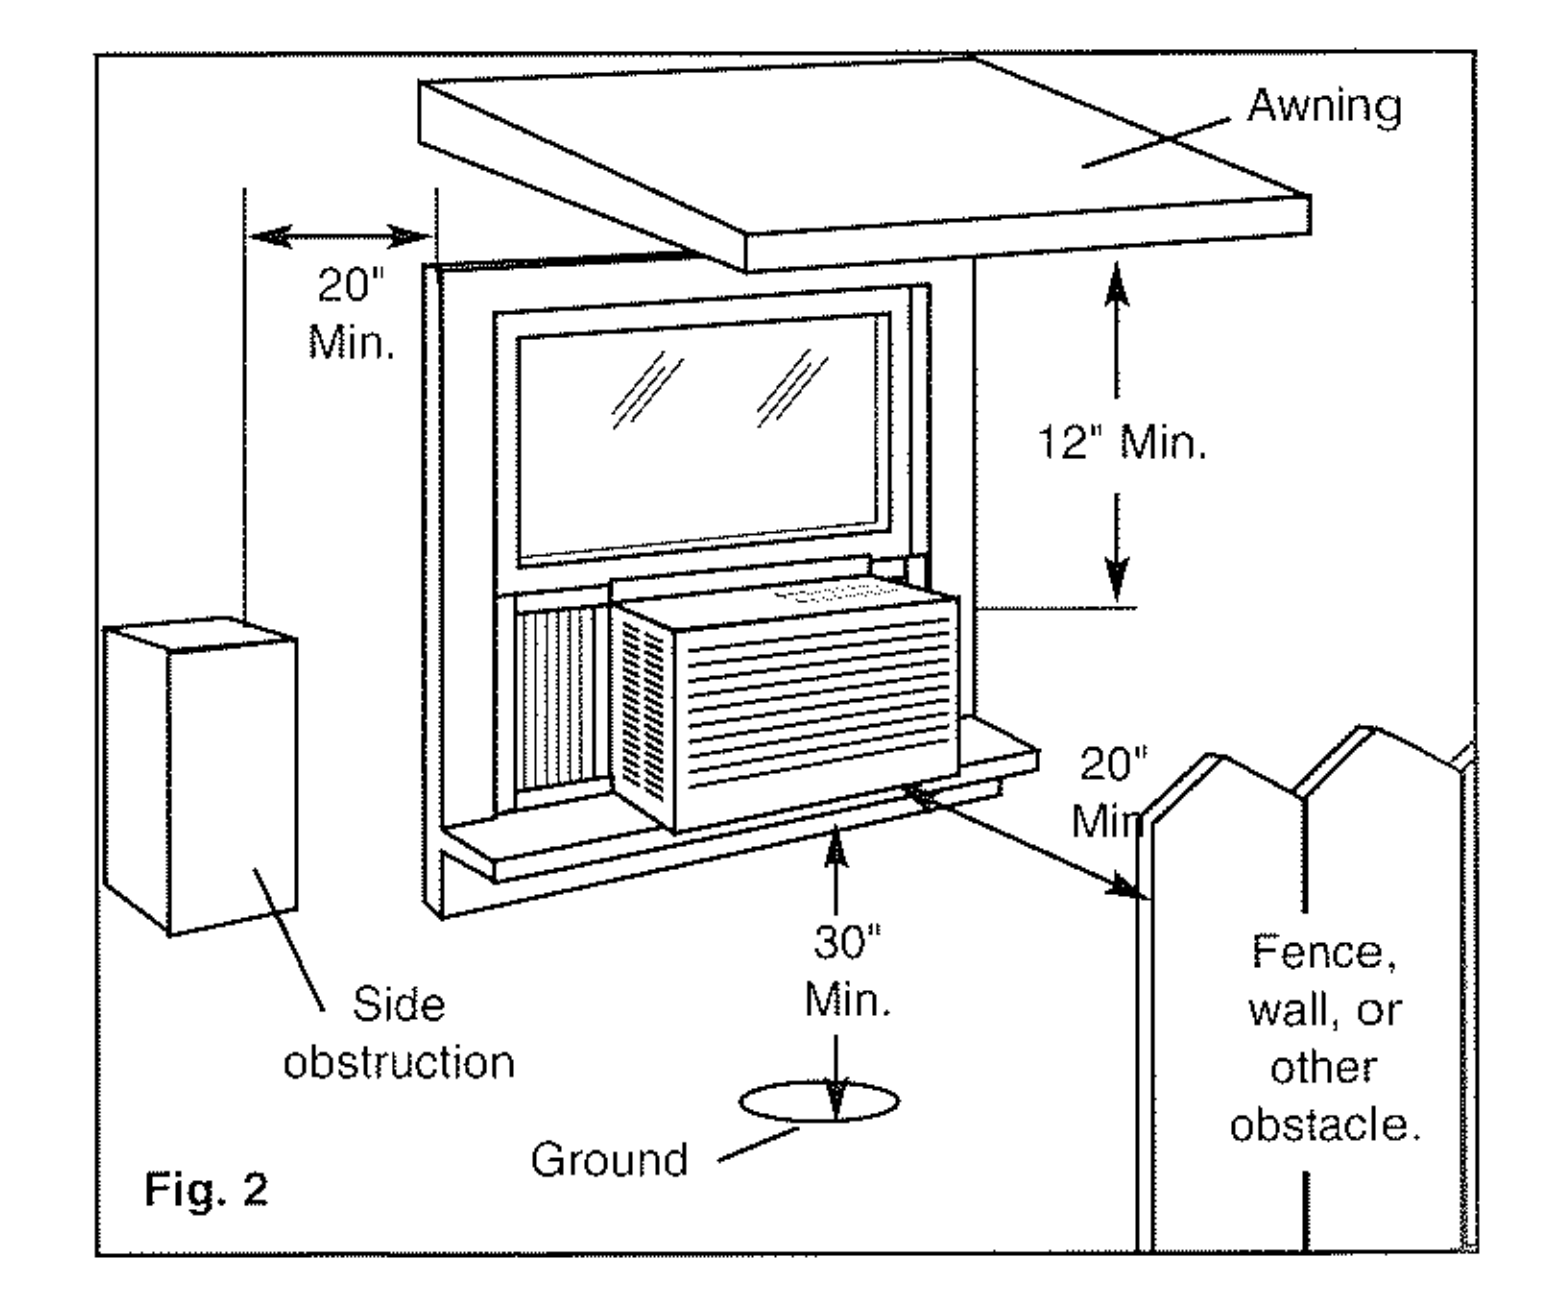


Fig. 2

SPECIAL NOTE: Window applications come in a variety of different styles. Please make sure the window installation kit provided in your air conditioner is compatible with your type of window.

NOTE: Because unit compressor is located on the controls side of unit, unit weight is not evenly distributed. Therefore, when lifting unit, use your left hand to hold the handle and your right hand to evenly support the controls side of the unit. For carrying unit any distance, it is advisable to carry unit with both hands around unit, rather than using the hand grip for carrying purposes.

2. Uncrating the Unit

Carefully remove air conditioner from carton, check for possible shipping damage and read these instructions completely before attempting to install your unit. A recessed handle is provided on top of the unit to aid in removing unit from carton and placing in window. Handle pulls straight up from top of unit.

3. Optional Drain Hose Connection *(hose not included)*

To add flexible tubing to redirect flow of condensate water:

a) Tip unit carefully on its back.

b) Use a 1/4" drill bit to drill a hole through center of **drain spout**. See *Fig. 3*. **DO NOT** drive drill bit deep into spout to avoid causing interior damage.

c) Obtain a length of 1/2" diameter flexible hose cut to desired length. (length will depend on how far you want to route the hose)

d) Secure hose to drain spout with a fastener clamp (these items can be purchased at any local hardware store)

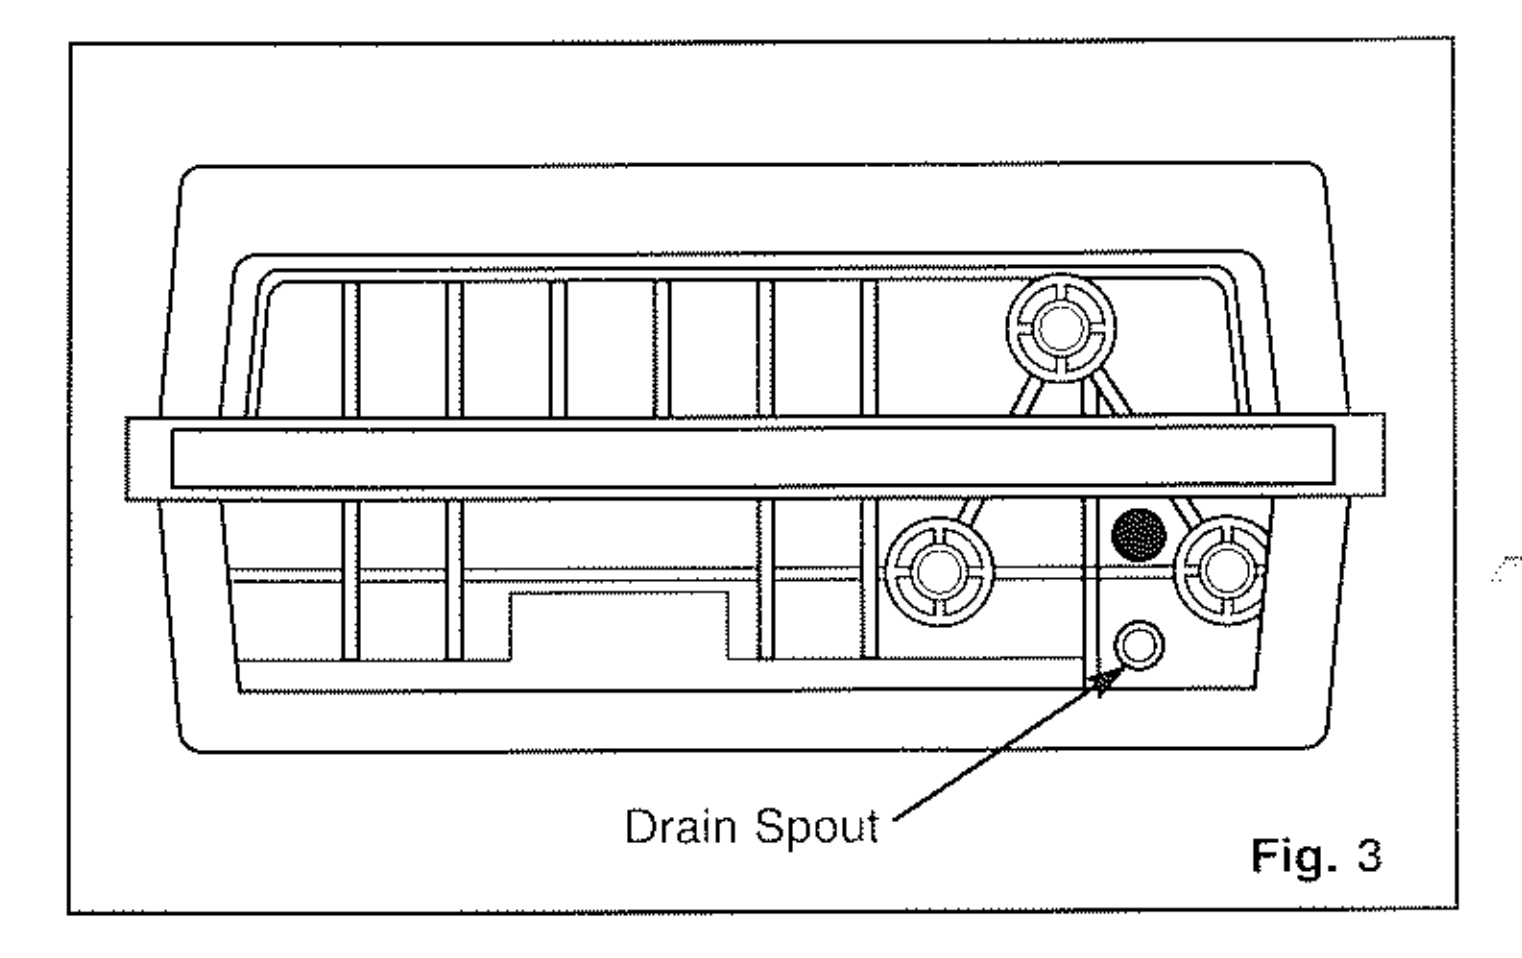


Fig. 3

4. Measure Window Size

WIDTH: This unit can be installed in a single or double-hung window measuring between 23 1/2" - 35"

HEIGHT: This unit can be installed in a single or double-hung window with a minimum opening of 13-5/8"

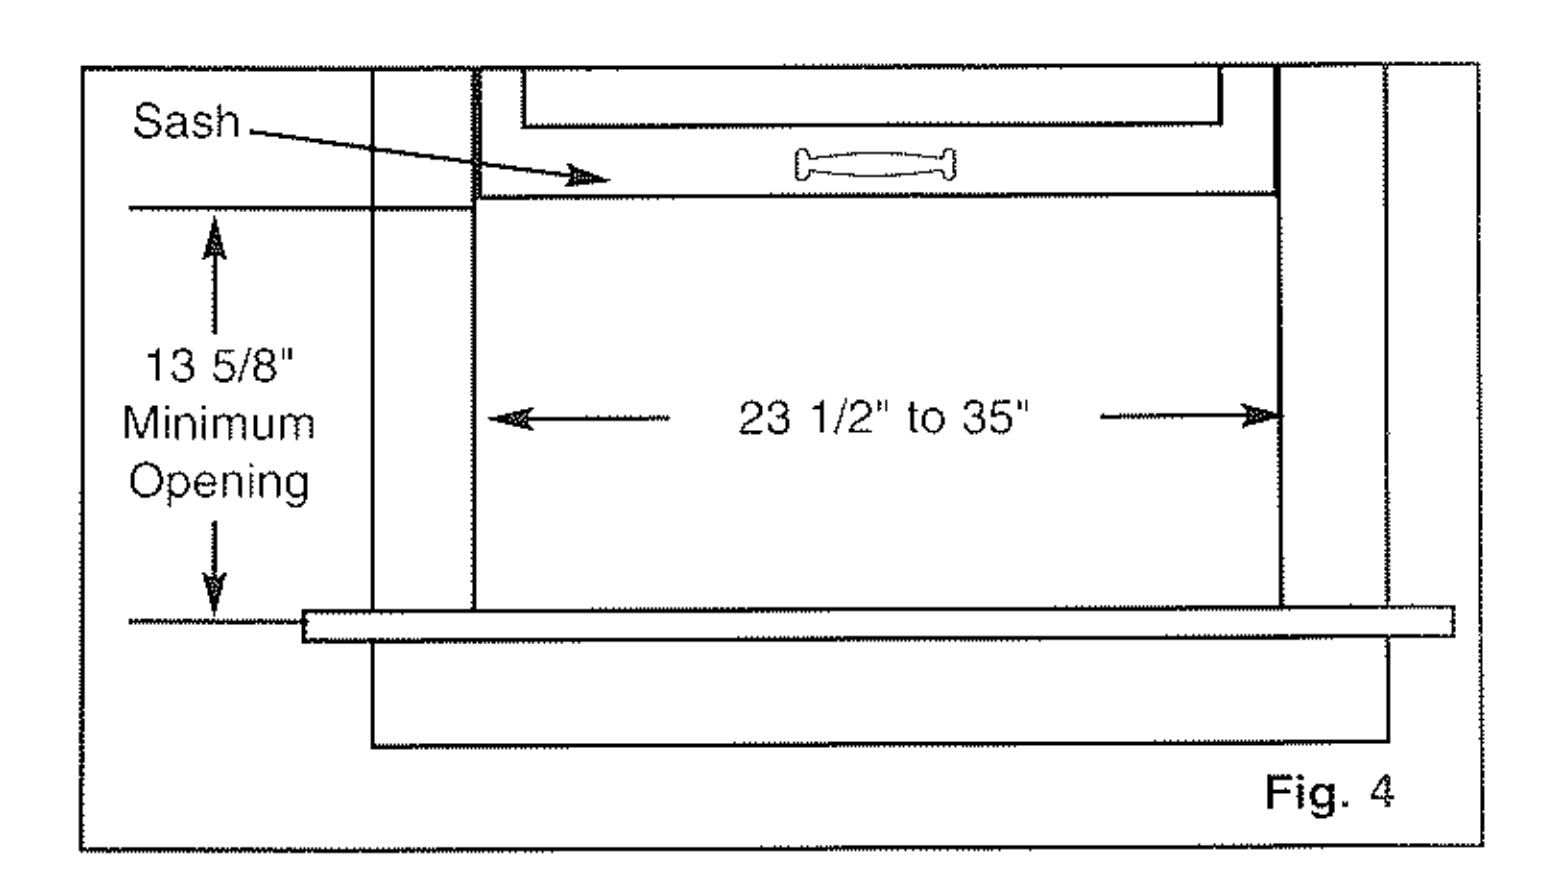


Fig. 4

5. Installation of "L" Bracket

Install the **"L" bracket** in the center of the outer sill, with the high side of the bracket to the outside. Use two self-tapping screws to secure the bracket to the outer sill. Be sure to place the short side of the bracket edge flush against the back of the inner sill. See *Fig. 5*. Bracket helps hold the unit securely in place.

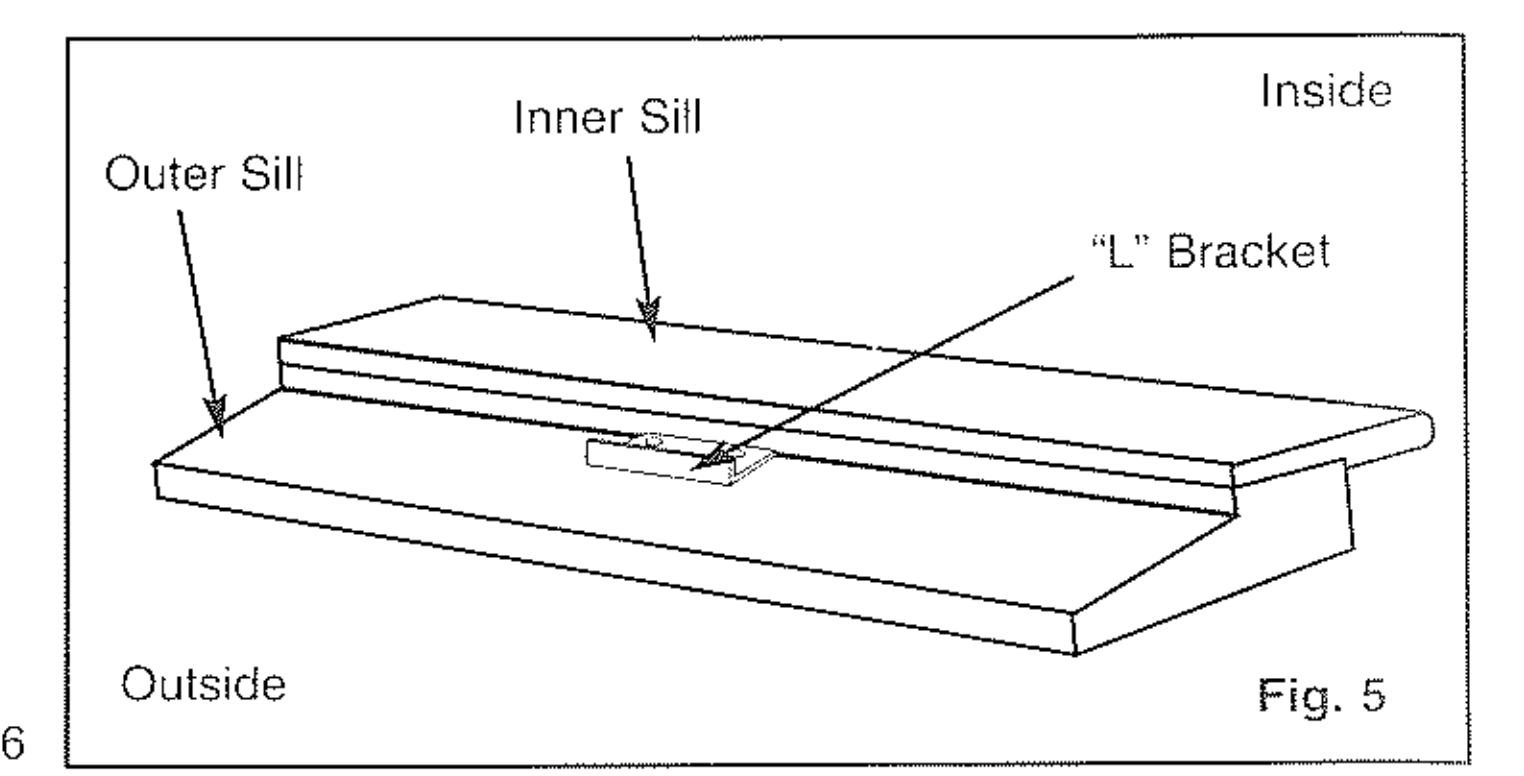


Fig. 5

DANBY PRODUCTS SERVICE DEPOT LISTINGS

A=MAJOR APPLIANCES B=MICROWAVES C=GAS APPLIANCES D=HOME COMFORT E=VACUUMS P=PROPANE

CITY	SERVICE DEPOT	ADDRESS	TELEPHONE	PRODUCTS SERVICED
QUEBEC				
ST UBALDE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
STE URSULE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST VALLIER	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST VIATEUR	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST WENCESLAS	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST ZENON	G PAQUETTE INC	624 RUE DE LANAUDIERE JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
STONEHAM	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
TERRASSE VAUDREUIL	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D E
TERREBONNE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	450-654-6744	A B D E
THETFORD MINES	CENTRE ELECTRONIQUE ENR	785 ST ALPHONSE G6G 3X4	418-338-4800	B E
	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
	RICHARD SERVICE	29 ST ALPHONSE O G6G 3W4	418-338-0442	A B D
TRING JONCTION	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
TROIS PISTOLE	DUBE SERVICE ENR	328 RUE RAYMOND RIVIERE DU LOUP G5R 2H5	418-862-3937	A B D E
TROIS RIVIERES	AUBIN REFRIGERATION	2825 GIRARD G8Z 2M4	819-379-9292	D
	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
	VIDEO ELECTRONIQUE	1800 LAVERENDRYE G8Z 2E2	819-376-1541	B E
	NORBELL ELECTRIQUE	1125 - 3IEMI AVE J9P 1T7	819-825-0328	A B D
VAL ALAIN	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
VAL BELAIR	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
VALCARTIER	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
VALLEE JONCTION	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
VALLEYFIELD	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
VAL MORIN	PIERRE ASSELIN ENR	404 DES PEUPLIERS J0T 2R0	819-322-6317	A B
VANIER	GIASSON LACO	1165 ST-VALLIER OUEST G1N 1G8	418-527-2494	A B D E
	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL. WILFRED HAMEL ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
VARENNES	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
VAUDREUIL	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D E
VAUDREUIL SUR LE LAC	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D E
VERDUN	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D E
VICTORIAVILLE	ACTION L M SERVICE INC.	565 BLVD GAMACHE G6P 3T5	819-751-0992	A B D
VILLE-MARIE	LES MEUBLES LATRAVERSES	30 DES OBLATS NORD C P 820 J0Z 3W0	819-629-2272	A B D E
	REPARATION TECHNI-PRO	46 RUE RICHARD C P 428 J0Z 3W0	1-877-442-4454	A B D
VILLE ST GEORGES	B C G DISTRIBUTION	13010 LERE AVE G5Y 2E6	418-228-7032	A B D
	GIASSON LACO	1165 ST-VALLIER OUEST G1N 1G8	1-877-877-5531	A B D E
WESTMOUNT	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D E
WATERLOO	SERVICE GILLES RAYMOND	105 MONT SHETFORD J0E 2N0	450-539-1543	A B D E
ONTARIO				
ALFRED	PIERRE GAUTHIER APPLIANCE REPAIR	513 ST PHILIPPE BOX 38 K0B 1A0	613-679-2722	A B C D E
ALYMER (WEST)	HENDERSON APPLIANCE	20 CENTENNIAL AVE N5H 2X2	519-773-3403	A D
ALLISTON	MR UTOPIA APPLIANCE REPAIR	RR #1 UTOPIA L0M 1T0	705-424-0327	A C D
APPIN	MOUNTBRIDGES APPLIANCE	671 REGENT ST MOUNTBRIDGES N0L 1W0	519-264-1102	A B C D
AURORA	OASIS	1190 TWINNEY CRES # 4 BOX 464 AURORA L4G3L5	905-830-9590	A B D E
ARKONA (40 MILE RADIUS)	MID LAM APPL SERVICE	7333 ARKONA RD N0M 1B0	519-828-3874	A B D E
ARNPRIOR	GRAINGERS APPLIANCE & REFRIGERATEURS	24 MCGONIGAL ST W K7S 1L8	613-623-5915	A B D E
ARTHUR	ACTION APPL. REPAIR	183 GEORGE ST P O BOX 399 N0G 1A0	519-848-6380	A B D E
	SPEERS ELECTRIC	6458 WELLINGTON RD 7 P O BOX 310 ELORA N0B 1S0	519-846-5392	A B D
ATIKOKAN (45 MILE RADIUS)	QUETICO ELECTRIC	214 MAIN ST BOX 2047 P0T 4C0	807-597-1445	A B D E
BARRIE	MR UTOPIA APPLIANCE REPAIR	RR #1, UTOPIA L0M 1T0	705-424-0327	A C D
	CITY REPAIR CENTRE	14 ORSER DR RR#3 L4M 4S5	705-722-7200	A B D
	LESPERANCE SALES & SERVICE	BOX 593 COLDWATER L0K 1E0	705-686-7815	A B C D E
BARRY'S BAY (50 MILE RADIUS)	SHERWOOD FURNITURE	RR #2 K0J 1B0	613-756-3332	A B D E
BAYFIELD	GROVES T V & APPLIANCE	10 HURON ST BOX 789 CLINTON N0M 1L0	519-482-9414	A B D
BELLEVILLE (75 KM RADIUS)	KEITH STEIN APPL	161 COLLEGE ST W. K8P 2G7	613-962-4048	A B C D
	DUNDAS VACUUM	45 DUNDAS ST E K8N 1B7	613-962-8227	E
BELMONT	HENDERSON APPLIANCE	20 CENTENNIAL AVE N5H 2X2	519-773-3403	A D
BLYTH	GROVES T V & APPLIANCE	10 HURON ST BOX 789, CLINTON N0M 1L0	519-482-9414	A B D
BRACEBRIDGE	COUNTRY HOME APPLIANCE	R R # 1 PORT SYDNEY P0B 1L0	705-385-2430	ABD
BRAMALEA	ACCORD APPLIANCE	750 OAKDALE RD U-17, NORTH YORK, M3N 2Z4	416-743-4181	A B C D E
BRAMPTON	ROYAL APPLIANCE	15 NELSON ST W L6X 1R3	905-459-1115	A B C D E
BRANTFORD (25 KM RADIUS)	PARSONS RADIO & ELECTRIC CO (NO A/C)	203 COLBORNE ST N3T 2G8	519-752-4329	A B C D
BRANTFORD (& AREA)	PRO TECH APPLIANCE SERVICE	78 MAITLAND STREET N3S 6L3	519-753-2504	A B C D
BROCKVILLE	APPLIANCE WORLD	RR #2 K6V 5T2 (BUSINESS)	613-345-0123	A B D E
	APPLIANCE WORLD	RR #1 PRESCOTT K0E 1T0 (HOME)		
CAMBRIDGE	WATERLOO APPLIANCE	90 FOBISHER DR. WATERLOO N2V 2A2	519-884-2507	A B C D
CAMPBELLFORD	TOUGHS APPLIANCE REPAIR	13623 DURHAM ST S MADOC ON K0K 2K0	613-473-4458	A B C D E
CAMERON	HAR-LYN APPLIANCE SALES & SERVICE	RR #2. K0M 1G0	705-359-1306	A D
CARDINAL	SMITH HEATING & RENOVATIONS	R R # 5 SPENCERVILLE, ON K0E 1X0	613-657-1258	C
	APPLIANCE WORLD	RR #2 PRESCOTT K6V 5T2 (BUSINESS)	613-345-0123	A B D E
CARLETON PLACE	CARLETON REFRIGERATION	150 INDUSTRIAL AVE K7C 3T2	613-257-8282	A D
	ECOSYSTEM DEVELOPMENT	122 BRIDGE ST K7C 2V5	613-257-5094	E
CHATHAM	EARL E AUSTIN	40 TAYLOR AVE N7L 2T6	519-352-0080	A B C D E
CHATHAM (& AREA)	HOME APPLIANCE CENTRE	509 PARK AVE W N7M 1X1	519-352-2783	A C D
CLINTON	GROVES T V & APPLIANCE	10 HURON ST P O BOX 789 N0M 1L0	519-482-9414	A B D
CHELMSFORD	LACASSE FURNITURE & APPLIANCE	12 MAIN ST BOX 178 P0M 1L0	705-855-9855	A D
CLOYNE	TOUGHS APPLIANCE REPAIR	BOX 468 DURHAM ST S MADOC ON K0K 2K0	613-473-4458	A B C D E
COBOURG	RON LINTON	434 KING ST W K9A 2N7	905-372-8761	A C D
	KEITH STEIN APPL	161 COLLEGE ST W BELLEVILLE K8P 2G7	613-962-4048	A B C D
CODRINGTON (& AREA)	FLOYD LEROUX APPLIANCES	RR #2 K0K 1R0	613-475-1832	A C D
COLDWATER	LESPERANCE SALES & SERVICE	BOX 593 L0K 1E0	705-686-7815	A B C D E
COLLINGWOOD (30 KM RADIUS)	JOE'S ANTENNA AND APPLIANCE SERVICE	1 BRYAN DR L9Y 2K6	705-444-6422	A B D E
	CLEARVIEW APPLIANCE SERVICE	RR #4 DUNTROON L0M 1H0	705-445-4896	A B C D
CONCORD	ACCORD APPLIANCE	750 OAKDALE RD U-17 NORTH YORK M3N 2Z4	416-743-4181	A B C D E
COOKSTOWN	MR UTOPIA APPLIANCE REPAIR	RR #1 UTOPIA L0M 1T0	705-424-0327	A C D
CORNWALL	CURRIER REPAIR SERVICE	360 BALMORAL ST K6H 6K1	613-932-8235	A B C D
DEEPRIVER	PINDALE APPLIANCES SALES & SERVICE	551 HWY 17 W BOX 1554 K0J 1P0	613-584-3105	A B C
DELEWARE	MOUNTBRIDGES APPLIANCE	671 REGENT ST MOUNTBRIDGES N0L 1W0	519-264-1102	A B C D
DOWNSVIEW	ACCORD APPLIANCE	750 OAKDALE RD U-17 NORTH YORK, M3N 2Z4	416-743-4181	A B D E
DRYDEN	P G M ENTERPRISES	114 THIRD ST P8N 2V7	807-223-2297	A B D
	GOULD ELECTRONICS	19 A WHYTE AVE P8N 1Z1	807-223-3444	A B D

SHOULD YOU HAVE DIFFICULTY REACHING A SERVICE DEPOT IN YOUR AREA, PLEASE CALL 1-800-26-DANBY FOR FURTHER ASSISTANCE

DANBY PRODUCTS SERVICE DEPOT LISTINGS
A=MAJOR APPLIANCES B=MICROWAVES C=GAS APPLIANCES
D=HOME COMFORT E=VACUUMS P=PROPANE

CITY	SERVICE DEPOT	ADDRESS	TELEPHONE	PRODUCTS SERVICED
QUEBEC				
ST-HERMAS	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST HENRI	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL. WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST-HILAIRE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-469-0119	A B D
ST HUBERT	DUBÉ SERVICE ENR	328 RUE RAYMOND, RIVIÈRE DU LOUP G5R 2H5	418-862-3937	A B D E
	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
ST HYACINTHE	MALO ET ST-ONGE INC	16650 CONCORDE SUD J2T 3K9	450-774-4888	A B D
	LEMONDE SERVICE ENR	5885 DES JARDINS J2S 1A4	450-774-8358	A B D E
	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B D
ST IGNACE DU LAC	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
ST IGNACE LOYOLLA	G PAQUETTE INC	624 RUE DE LANAUDIERE JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
ST JACQUES	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	450-759-3241	A B D
ST JACQUES	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
ST JACQUES PARISVILLE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST JEAN	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	206 TASCHEREAU GREENFIELD PARK J4V 2H4	450-672-5850	A B C D E
ST JEAN DE MATHA	G PAQUETTE INC	624 RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
ST JEAN DES PILES	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
	ASPIRATEUR ST JEROME PATRICE MASSES	230 DE MARTISNY O LOCAL 4 J7Y 2G3	450-431-2611	E
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU	A BEDARD SERVICE INC	72 DE LIEGE G3B 3T1	450-346-5175	A B D E
	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST JEROME	SERVICE DOMESTIQUE LAURENTIEN	644 WILFRED MARTIN J7Z 3R6	450-438-4726	A B D
	REAL LAMARCHE ET FILS INC	21 BLVD LABELLE J7Y1S8	450-438-8570	A B C D E P
	PLOMBERIE JERVEN INC	366 DU PALAIS, J7Z 1Y1	450-431-3757	C P
ST JOSEPH DE BEAUCE	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
ST JOSEPH DU LAC	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
ST JOVITE	J PITRE SERVICE	1294 OUIMET CP1537 J0T2H0	819-425-5840	A B D E
STE-JULE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	ABD
ST JULIENNE	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
ST JUSTIN	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST-LAMBERT DE LEVIS	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST LAURENT	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
	VAL-U APPLIANCE SERVICE	1863 ST LOUIS H4M 1N5	514-744-4298	A B D E
ST LAZARE /MTL OUEST	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
ST LAZARE	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST LEON	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST LEONARD	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
ST LEONARD ASTON	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST-LEONARD DE PORTNEUF	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST LIGUORI	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
ST LUC	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	206 TASCHEREAU GREENFIELD PARK J4V 2H4	450-672-5850	A B C D
	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL, G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
STE MARC CARRIERE	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
ST MARCELLINE	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL, G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
STE MARGUERITE	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
STE-MARIE	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
STE MARIE BRANDFORD	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
STE MARIE SALONE	G PAQUETTE INC	624 RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
ST MATHIEU	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	206 TASCHEREAU GREENFIELD PARK J4V 2H4	450-672-5850	A B C D
ST MAURICE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
STE MELANIE	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
ST MICHEL	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	ABD
ST MICHEL DES SAINTS	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
STE MONIQUE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST NARCESSE	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL, G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
ST ODILON	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
ST PAULIN	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
STE PERPETUE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
STE-PETRONILLE (ILE ORLEANS	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
ST PIERRE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
ST PRIME	GILLES BOILY	643 PRINCIPALE J8L 1T3	418-251-2216	E
ST RAPHAEL	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
ST RAPHAEL L'ILE BIZARD	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
ST RAYMOND	ST RAYMOND SERVICE ENG	877 COTE JOYEUSE G0A 4G0	418-337-6192	A B D
	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL, G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D
ST RAYMOND PORTNEUF	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST-REDEMPTEUR	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST ROCK L'ACHIGAN	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	450-654-6744	A B D
ST ROCK MEKINAC	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST SAVERIN	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	1888-871-4043	A B D
ST SEVERE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST SEVERIN	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST SEVERIN	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL, G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
STE SOPHIE LEVRARD	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST STANISLAS	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	206 TASCHEREAU GREENFIELD PARK J4V 2H4	450-672-5850	A B C D
ST SULPICE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	450-654-6744	A B D
ST SYLVERE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
STE MARTHE SUR LE LAC	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
ST NICOLAS	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST NORBERT	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
ST PAUL DE JOLIETTE	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
STE THECLE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
STE THERESE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
ST THOMAS	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
ST THOMAS CAXTON	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST TITE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST-TITE DES CAPS	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D

SHOULD YOU HAVE DIFFICULTY REACHING A SERVICE DEPOT IN YOUR AREA, PLEASE CALL 1-800-26-DANBY FOR FURTHER ASSISTANCE

NOTE: Window applications come in a variety of different styles. Therefore, it may be necessary to improvise on certain installation procedures referenced in this manual

6A. Window Installation (No drain hose installation)

Lift unit into center of open window.
See *Fig. 6.* Use handle on top of unit as an aid in lifting and positioning unit (carefully pull handle straight up from top of unit). Rest bottom of unit against outside edge of inner window sill. Be sure bottom edge of unit fits down into **"L" bracket**.
See *Fig. 7.* Lower top window sash all the way down so that sash fits firmly behind the **top channel**, unit handle and shutter frames. **DO NOT** push handle into its recessed position until you are installing shutter screws as described in *Fig. 9.*

6B. Optional Window Application *(Drain Hose Installation)*

If your window has a recessed lower sash and/or you intend to utilize the drain hose connection it will be necessary to elevate (raise) the air conditioner approximately 1-1/2" from the highest point on the lower sash. (see Fig 8A option 1) Measure cut and fasten a wood strip (giving you the correct elevation) across the full width of the lower window sash. Install the "L" bracket onto the wood strip as described in Step 5.

6C. Storm Window Installation

If storm windows cause interference with the installation of your air conditioner, again it will be necessary to elevate (raise) the overall installation height requirements of the lower window sash.
Measure cut and fasten a wood strip (giving you the correct elevation above the storm window frame) across the full width of the lower inner window sash. Install a second wood strip (approximately 6" long) to the same elevation as the first wood strip and fasten to the center of the outer sill. (See Fig. 8) Install the "L" bracket onto the outer wood strip as described in Step 5.


CAUTION

During the following step, hold unit firmly until window sash is lowered to top channel behind shutter frames. Personal injury or property damage may result if unit falls from window.

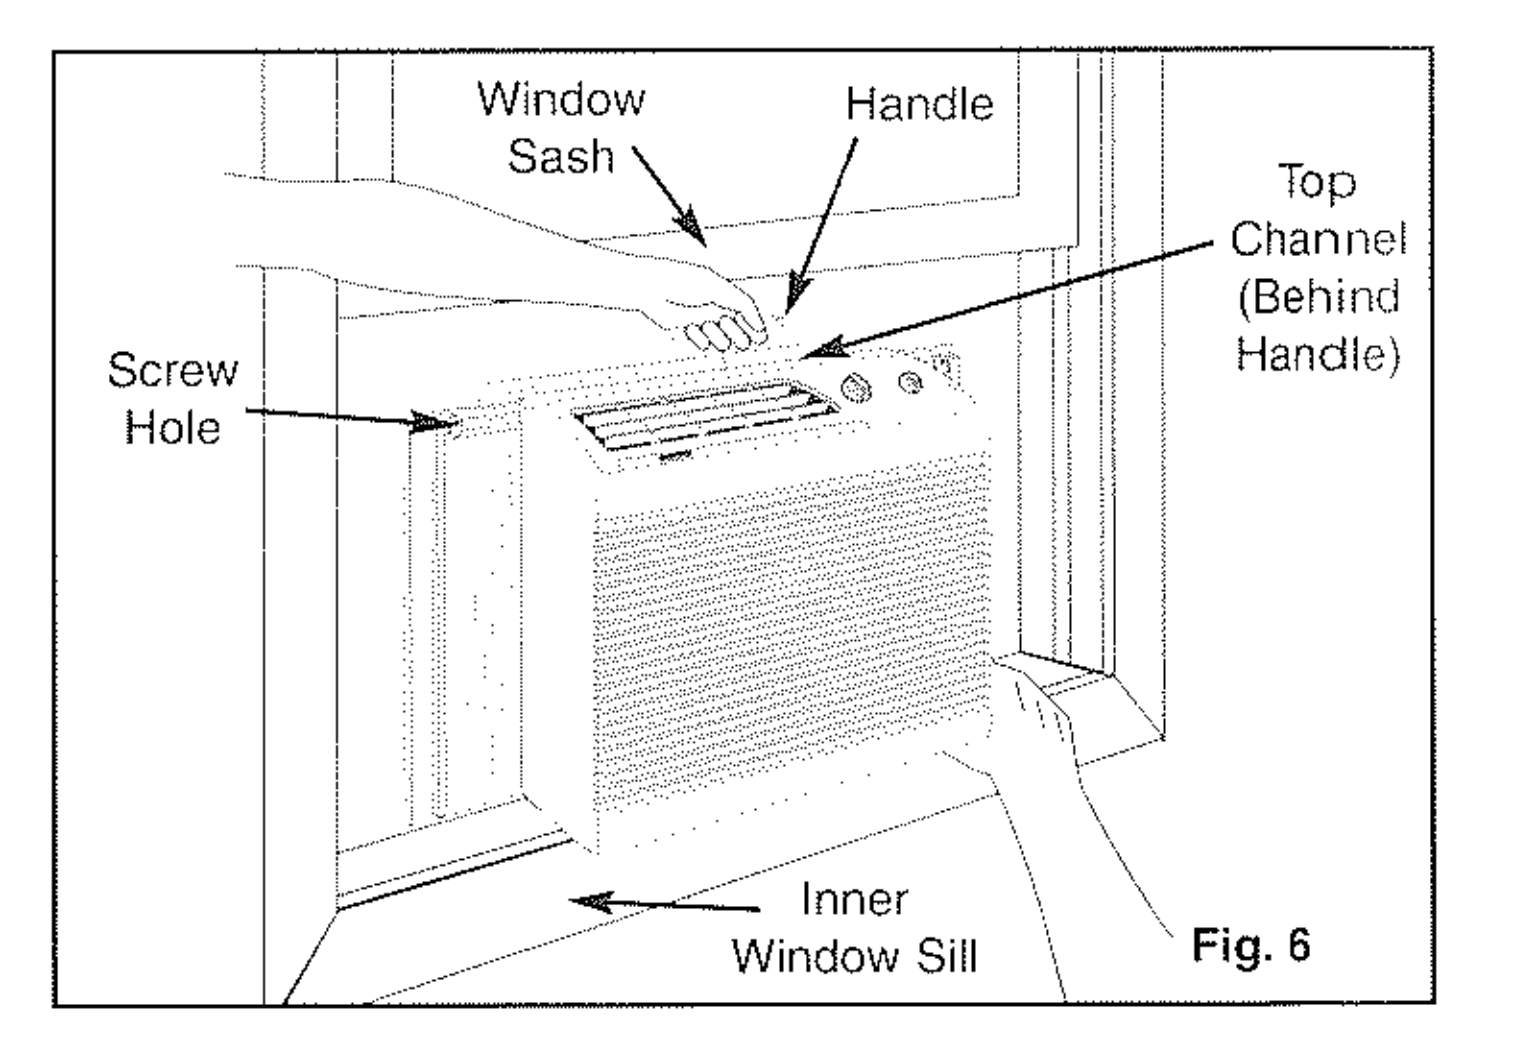


Fig. 6

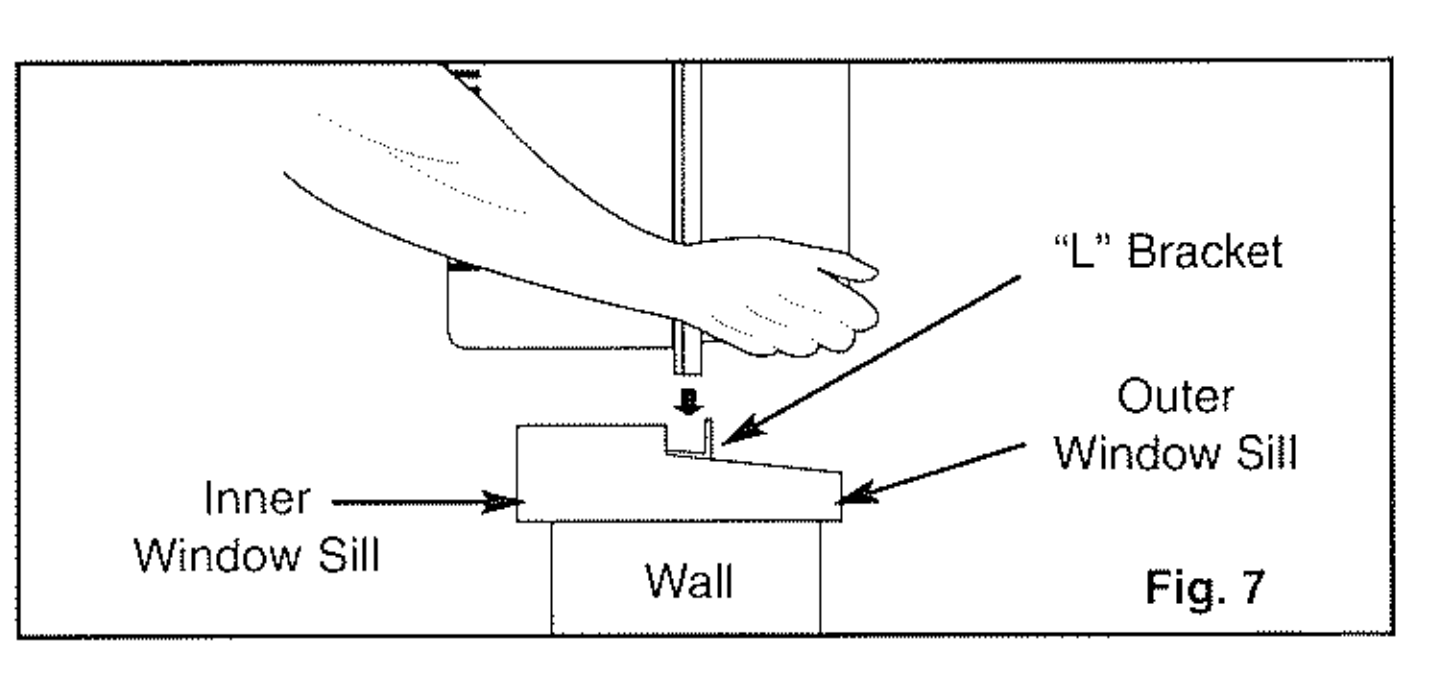


Fig. 7

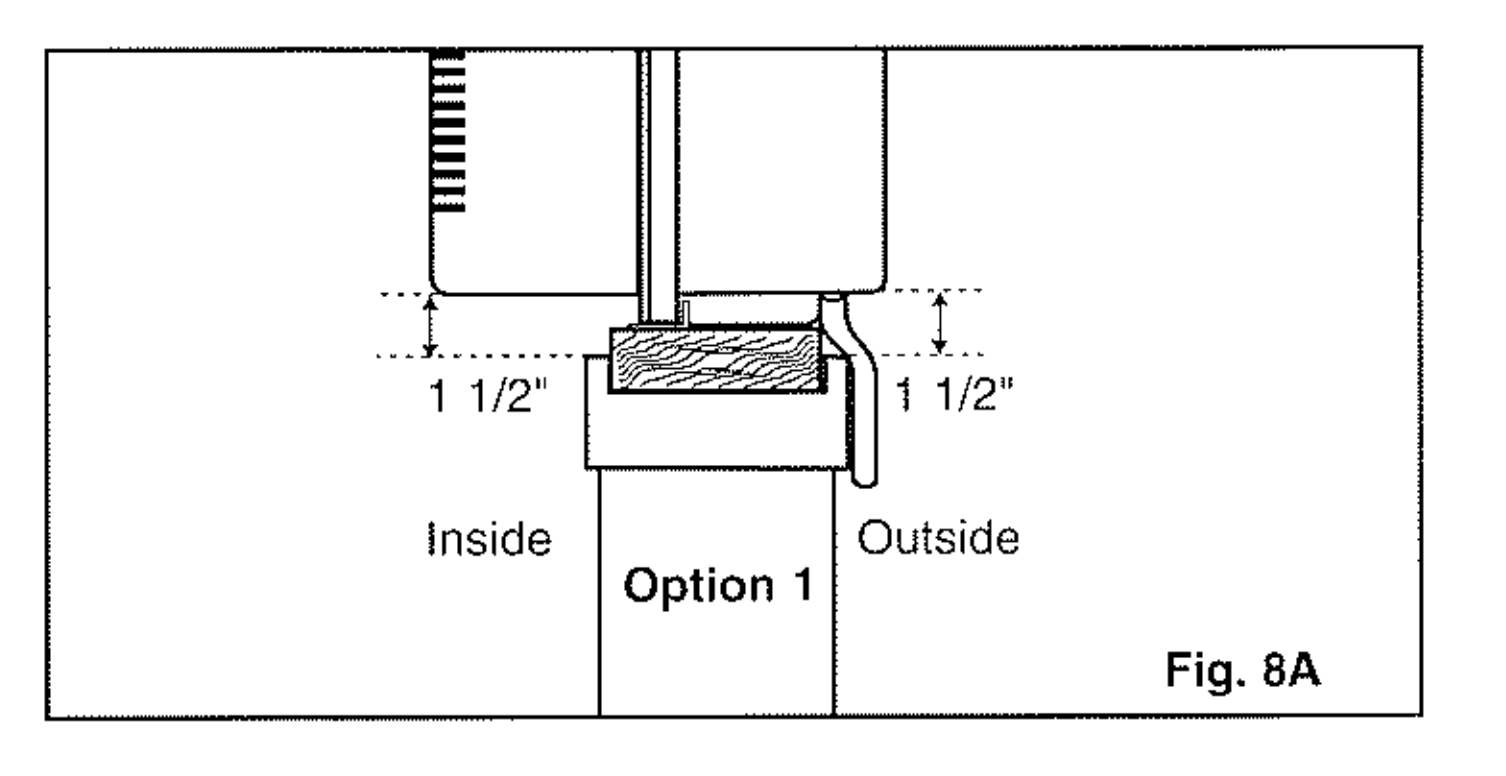


Fig. 8A

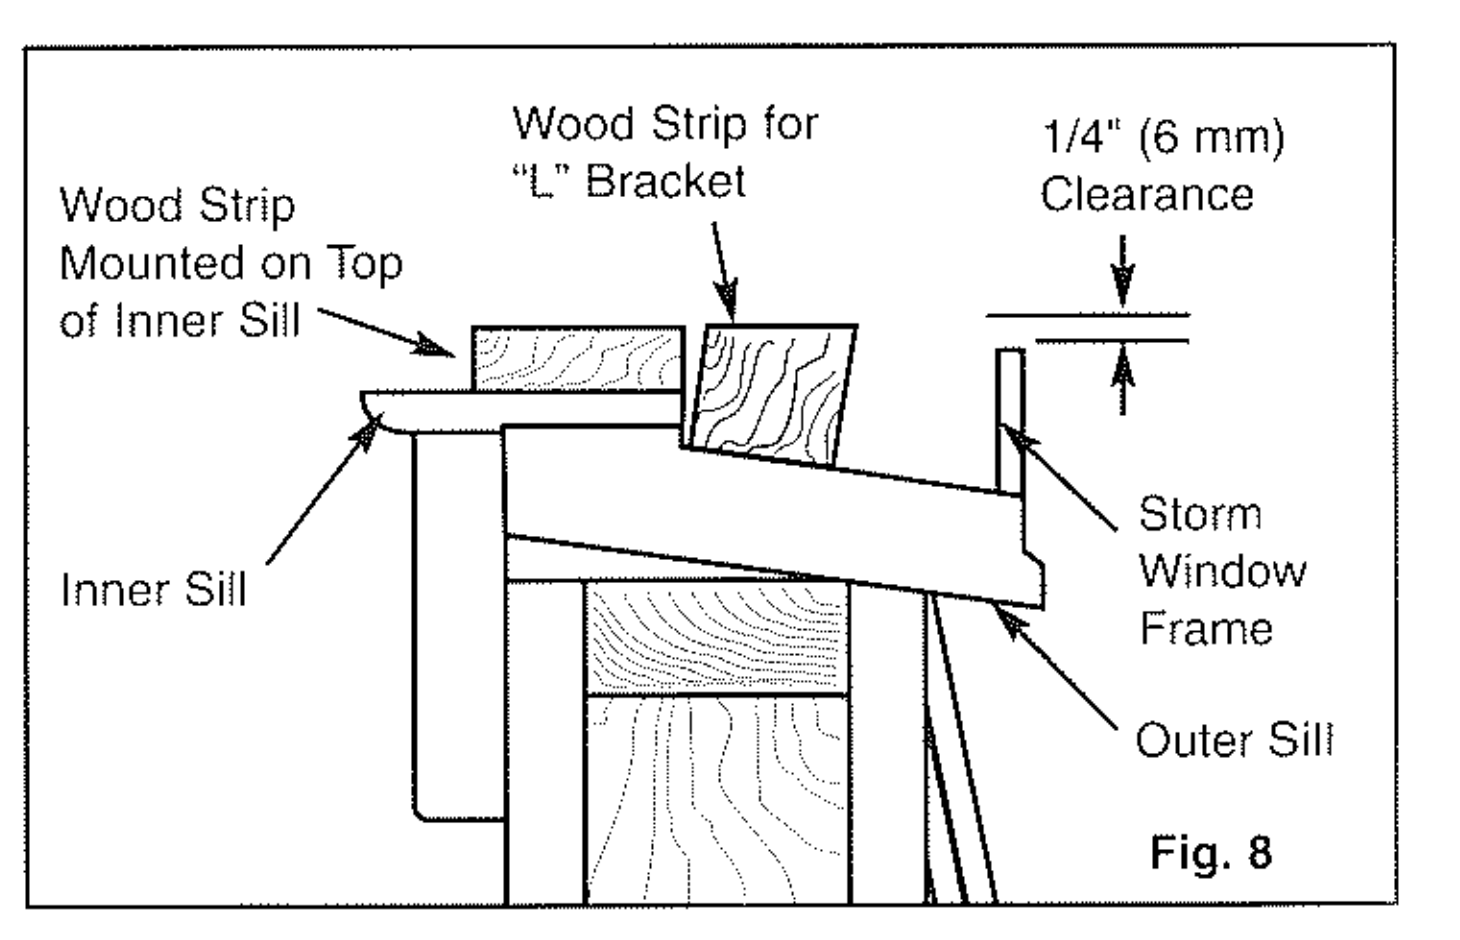


Fig. 8

7. Levelling the Unit

Check that unit is centered and level to allow for proper condensation drainage. When installed correctly, unit interior is tipped to the outdoors for condensation run-off.

8. Securing Shutters

Extend the shutters to the required distance and mark the hole locations using the pilot holes on the top side of each side shutter. Using a 1/8" drill bit pre-drill pilot holes in the sash and secure the window shutters to the window sash with screws provided. (See Fig. 9)

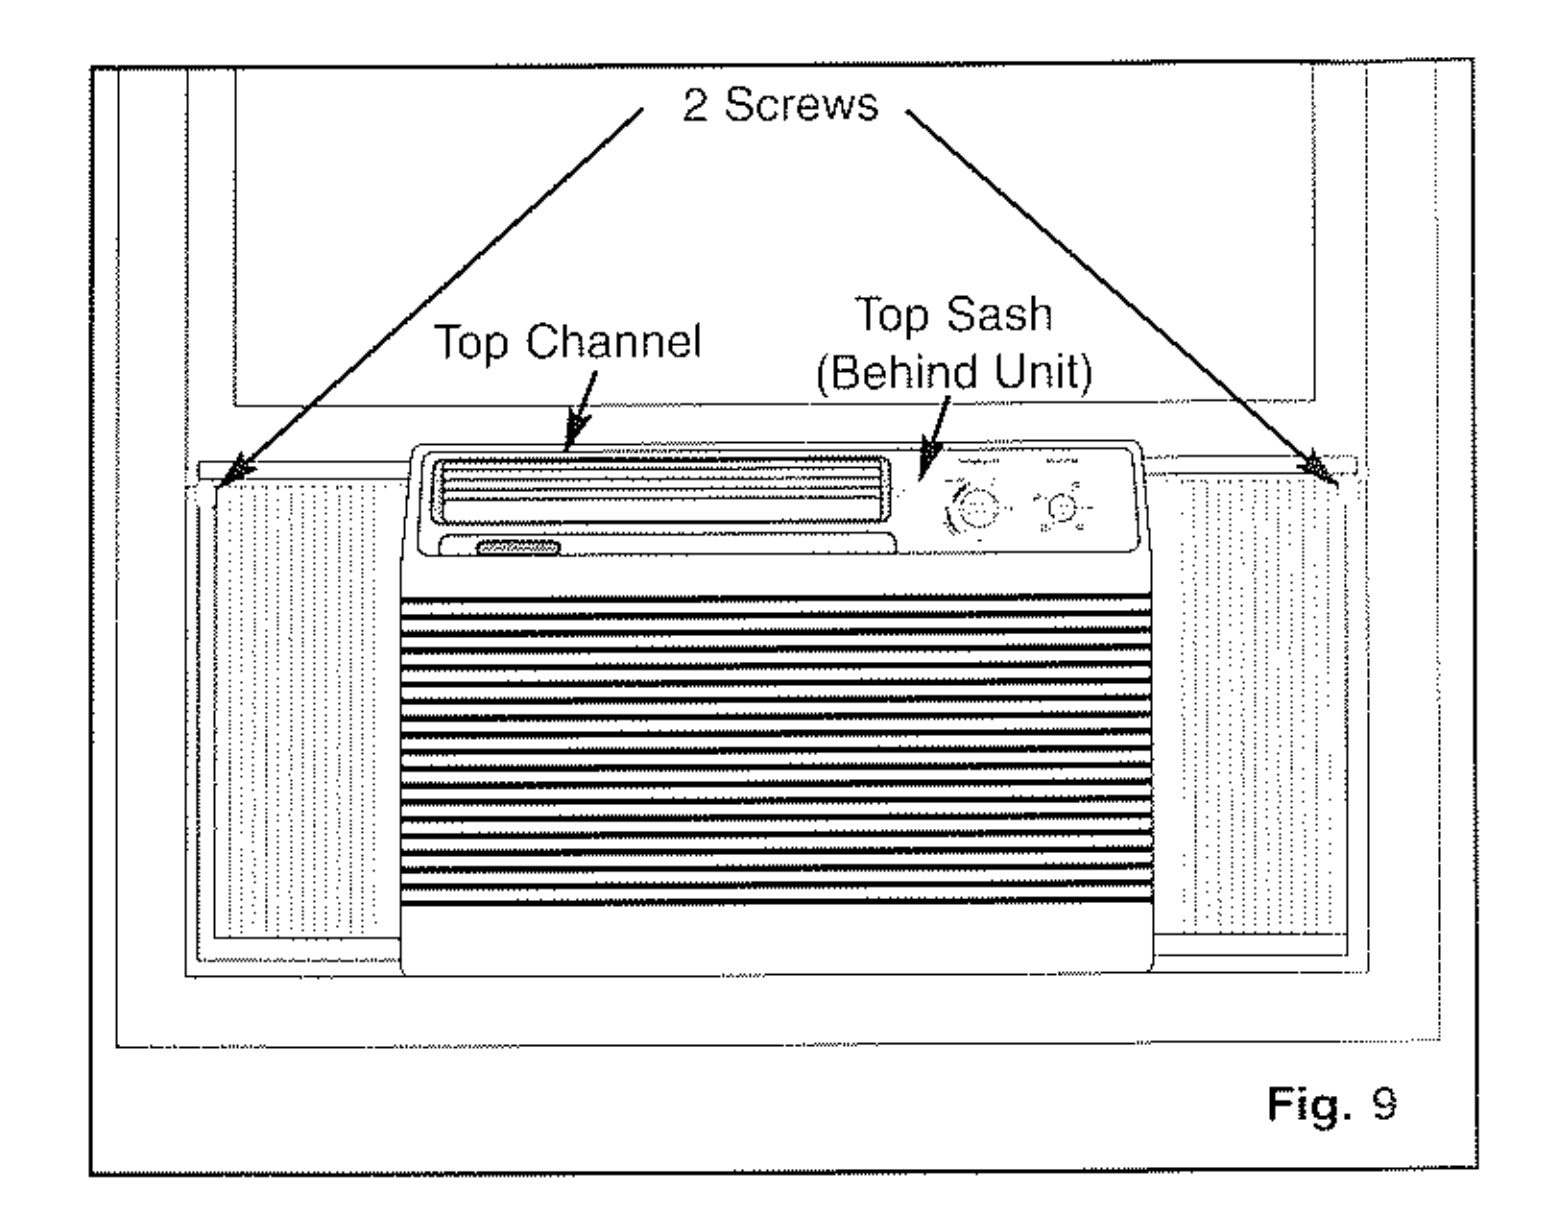


Fig. 9

9. Installing Window Sash Brackets:

For additional security, attach the window sash brackets on each side of the upper window with the screws provided. (See Fig. 10)

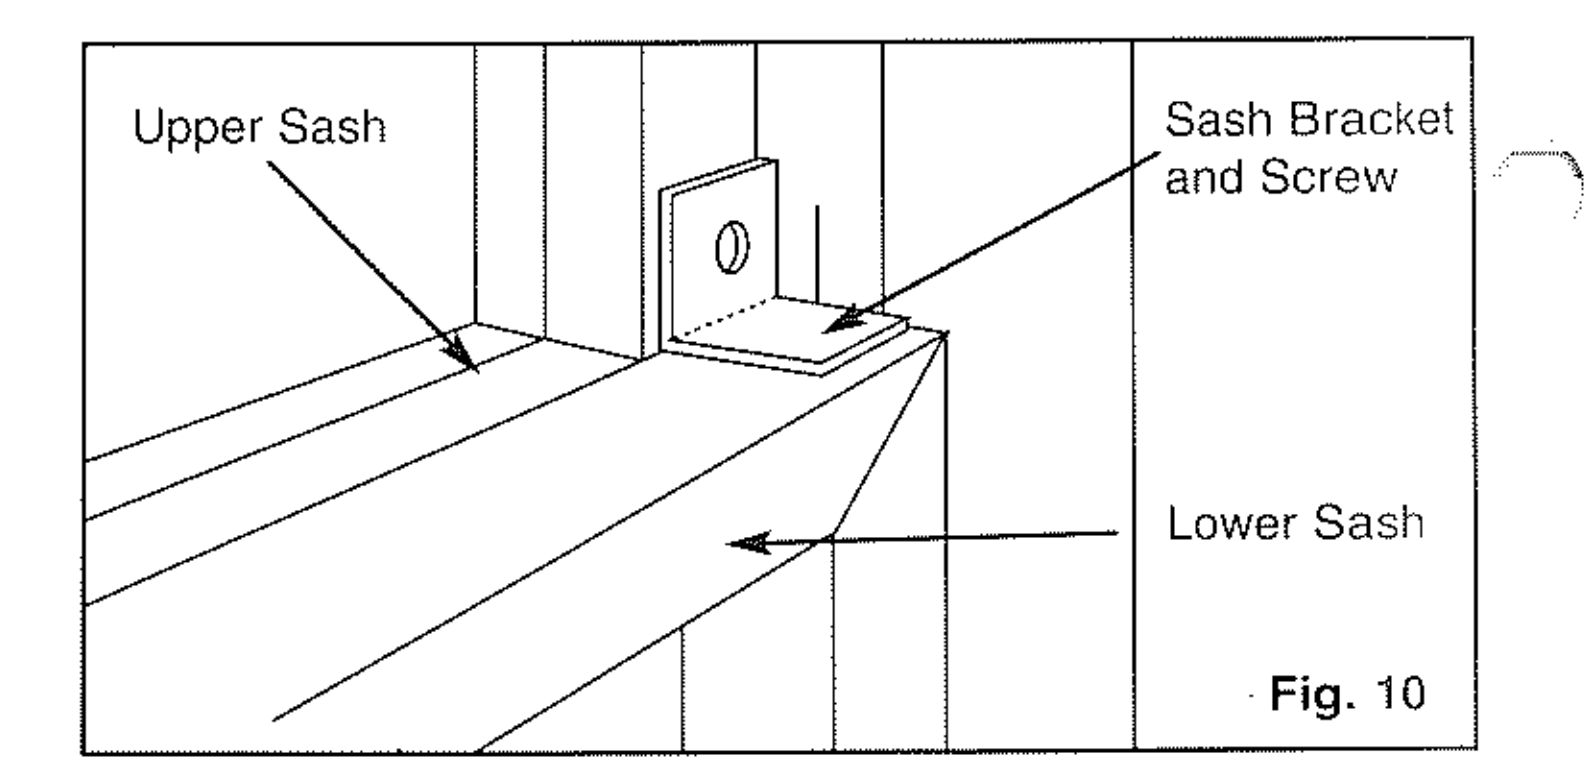


Fig. 10

10. Installing the Sealing Strip

Cut foam seal to the correct width and insert in between inner and outer windows. For maximum cooling efficiency all air leaks around window must be properly sealed.

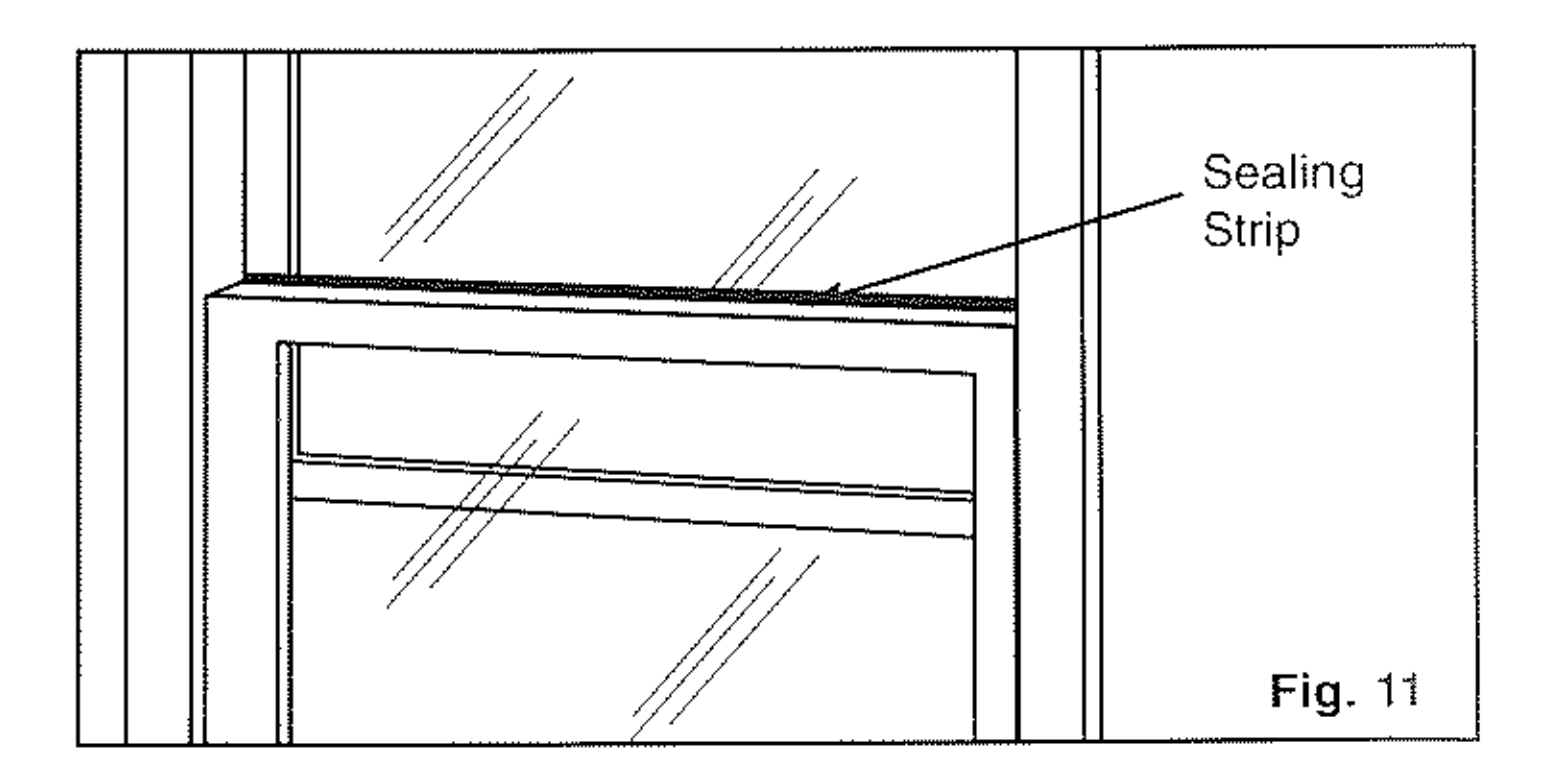


Fig. 11

DANBY PRODUCTS SERVICE DEPOT LISTINGS
A=MAJOR APPLIANCES B=MICROWAVES C=GAS APPLIANCES
D=HOME COMFORT E=VACUUMS P=PROPANE

CITY	SERVICE DEPOT	ADDRESS	TELEPHONE	PRODUCTS SERVICED
QUEBEC				
ST ANDRE AVELLIN	REFRIGERATION R M	627 - A ROUTE 321 NORD J0V 1W0	819-983-6555	A B D
ST ANGELE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST ANGELE DE LAVAL	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST ANGES	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
ST ANNE DE BELLEVUE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
ST ANSELME	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST-ANTOINE DE TILLY	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST-APOLLINAIRE	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST-AUGUSTIN DES DESMAURES	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST BARTHELEMY	CLEMENT BRISSETTE SERV ENR	91 YORK J0K 1X0	450-885-3619	A B D
	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D E
ST BASILE	G COUTURE ELECTRO LTEE	131 BOUL LAURIER	450-653-3564	A B D
	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
ST BASILE	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
STE-BRIGITTE DE LAVAL	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST-BRUNO	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-514-381-7288	A B D
STE ADELE	TELEVISION G P ENR	333 BOUL STE ADELE J0R 1L0	450-229-4945	A B D E
STE BEATRIX	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
ST-BENOIT DU LAC	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST BERNARD	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
ST CAMILLE	NADEAU ELECTRO	456 ROUTE 204 OUEST G0R 2S0	418-595-2109	A B D
ST CASIMIR	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
ST CATHERINE/JACQUES CART	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
STE CECILE LEVRARD	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST CELESTIN	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST CESAIRE	ELECTRO MICRO S C INC	1067 ST PAUL CP 628 J0L 1T0	450-469-3678	B
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
ST-CHARLES	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	514-381-7288	A B D
ST CHARLES MANDEVILLE	G PAQUETTE INC	624 RUE DE LANAUDIERE JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
ST CHRYSOSTONE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
STE-CLAIRE	DORCHESTER REFRIGERATION INC	146 RUE PRINCIPALE G0R 2V0	418-883-2883	A D
	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL, G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST CLEOPHAS	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
ST COME	G PAQUETTE INC	624 RUE DE LANAUDIERE JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
ST-CONSTANT	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
ST CROIX	SERVICE PL ENRG	6483 PRINCIPALE G0S 2H0	418-926-3730	A B D E
	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL, G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST CUTHBERT	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
ST DAMIEN	G PAQUETTE INC	624 RUE DE LANAUDIERE JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
ST DIDACE	G PAQUETTE INC	624 RUE DE LANAUDIERE JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
ST DONAT	G PAQUETTE INC	624 RUE DE LANAUDIERE JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
ST EDOUARD	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
STE ELIE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
STE ELIZABETH	G PAQUETTE INC	624 RUE DE LANAUDIERE. JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
ST ELZEAR	GERARD BABIN SERVICE	141 PRINCIPAL G0C 2W0	418-534-3380	A B D
	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
ST EMILE L' ENERGIE	G PAQUETTE INC	624 RUE DE LANAUDIERE. JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
ST-EMILE	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST-EMILE(CHARLESBOURG)	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST ESPRIT	G PAQUETTE INC	624 RUE DE LANAUDIERE. JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
ST ETIENNE DES GRES	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J5A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST-ETIENNE DE LAUZON	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST ELZEAR	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
ST EUGENE	P H NORMAND ET FILS INC	251 ROUTE 285 (EGLISE)	418-247-3120	A B D E
STE EULALIE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
STE EUPHEMIE	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
ST EUSTACHE	CONSTANTIN SERVICE	605 CHEMIN OKA, DEUX MONTAGNES, J7R 1L5	450-473-0337	A B D E
	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-514-381-7288	A B D
STE-FAMILLE	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST-FLAVIEN	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST FELICIEN	NAUD SERVICE ENR	1121 ROUTE 169 G8K 1K2	418-679-3822	A B D E
	PILOT SERVICE	1138 ST ANTOINE G8K 2R2	450-679-1115	A B D
	LE REPARATEUR	2750 WALLBURG, DOLBEAU G4W 2B5	418-276-1243	A B D
ST FELIX DE VALOIS	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
ST-FEREOIL DES NEIGES	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
STE-FOY	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST FRANCOIS (ILE D'ORLEANS)	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST-FRANCOIS MONTMAGNY	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
ST FRANCOIS	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL, G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
ST FREDERIC	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	ABD
ST GABRIEL DE BRANDON	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
STE GENEVIEVE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
ST GEORGES	REFRIGERATION CRYSTAL INC	3175-207IEME RUE G5Y 5B8	418-228-5005	REFRIG ONLY
ST GEORGES	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
ST GERARD LAURENTIDE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST GERTRUDE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST-GERVAIS	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST-GILLES	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST GREGOIRE	G PAQUETTE	104 RUE LAROCHE J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST-JEAN CHRYSOSTOM	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST-JEAN PORT JOLI	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
ST-JEAN (ILE D'ORLEANS)	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ST-JEROME	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST-JOACHIM	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D

SHOULD YOU HAVE DIFFICULTY REACHING A SERVICE DEPOT IN YOUR AREA, PLEASE CALL 1-800-26-DANBY FOR FURTHER ASSISTANCE

DANBY PRODUCTS SERVICE DEPOT LISTINGS
A=MAJOR APPLIANCES B=MICROWAVES C=GAS APPLIANCES
D=HOME COMFORT E=VACUUMS P=PROPANE

CITY	SERVICE DEPOT	ADDRESS	TELEPHONE	PRODUCTS SERVICED
QUEBEC				
LYSTER	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	418-871-4043	A B D
MAGOG	MAGGOT ELECTRO SERVICE	1107 PRINCIPAL EST J1X 1Z6	819-868-1155	A B D
MAGOG	POMERLEAU GAZ PROPANE INC	5 RUE SHERBROOKE J1X 2R3	819-843-3344	C P
MANCHE D'EPEE	FOURNIER REPARATIONS ELECTRO MENAGERS	36 RUE PRINCIPALE G0E 1R0	418-393-2360	A B C D E
MANIWAKI	SERVICE FLANSBERRY ENR	375 BOUL DESJARDINS J9E 2E6	819-449-2212	A B D E
MARIEVILLE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-469-0119	A B D
MASOUCHE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
MASKINONGE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
MATANE	MATANE SERVICE DE PIECES	256 RUE STE PIERRE, G4W2B5	418-562-3987	A B D
MERCIER	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-514-381-7288	A B D
MISTASSINI	LE REPARATEUR	2750 WALLBURG, DOLBEAU G8L 1L2	418-276-1243	A B D
MONT CARMEL	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
MONTMAGNY	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	418-871-4043	A B D
MONT ST-GREGOIRE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-469-0119	A B D
MONT LAURIER	SERVICE LECLERC ENR	1058 TILDA BOCK J9L 3K6	819-623-1578	A B D
	SERVICE GB ENR	1129 A MASSE J9L 3N1	819-623-3482	A B D
MONTREAL	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
	LA MAISON DE L'ASPIRATEUR	5860 ST-LAURENT H2T 1P3	514-273-2821	E
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
MONTREAL-EST	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
MONTREAL-NORD	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
MONTREAL-OUEST	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
MONT-ROYAL	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
NEW RICHMOND	GERALD BABIN SERVICE	141 PRINCIPAL G0C 2W0	418-534-3380	A B D
NEWPORT	GERARD PROULX SERVICE	CP 23 G0C 2A0	418-777-2351	A
NICOLET	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
NOTRE DAME DE LOURDE	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL, G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
NOTRE DAME DE LA MERCI	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
NOTRE DAME L'ILE PERROT	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
NOTRE DAME DE MONT ABAN	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
NOTRE DAME DE STANBRIDGE	CHRISTIAN DRAPEAU	934 PRINCIPALE J0J 1M0	450-296-4570	A D E
NOTRE DAME PEIRREVILLE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
OKA	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
OUTREMONT	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
PIERREFONDS	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
PINCOURT	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
PINTENDRE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	418-871-4043	A B D
POHENEGAMOOK	SERVICE J P L	2051 PRINCIPAL, G0L 2T0	418-859-2854	A B D
POINTE-AU-PERE	SERVICE L.P	190 ST GERMAINE O G5L 4B7	418-723-4430	A B D E
POINTE-CALUMET	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D E
POINTE-CLAIRE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D E
	LA MAISON DE L'ASPIRATEUR	151, AVENUE CARTIER H9S 4R9	514-697-8481	E
POINTE DU LAC	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
PONT-ROUGE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	418-871-4043	A B D
PORTNEUF	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-888-871-4043	A B D
PRICE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
QUEBEC CITY	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL, G1P 2J8	418-877-5531	A B D E
	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D E
QUEVILLION	ASPIRATEUR SENNETERRE	712 10 IÉME AVE, SENNETERRE J0Y 2M0	819-737-8309	A B D E
QUYON	PONTIAC REFRIGERATEUR & APPLIANCE	P O BOX 276 J0X 2V0	819-458-2879	A B C D E
RAWDON	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
REPENTIGNY	G PAQUETTE	104 RUE LAROCHE J6A 7M5	450-654-6744	A B D E
RIGAUD	G PAQUETTE INC.	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
RIMOUSKI	TECHNI-SERVICE L P	190 ST GERMAINE O G5L 4B7	418-723-4430	A B D E
	BOUTIQUE ELECTRONIC	105 ST GERMAIN EST G5L 1A5	418-724-4042	B
RIVIERE A PIERRE	ATELIER G. PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
RIVIÉRE-DU-LOUP	SERVICE JOCELYN BEAULIEU ENR	85 ALFRED FORTIN G5R 4M9	418-862-0452	A B
	DUBÉ SERVICE ENR	328 RUE RAYMOND, G5R 2H5	418-862-3937	A B D E
ROCK FOREST	LE REPARATEUR	702 CH DU CURE J1N 2N8	819-821-4160	A B C D E
ROSEMERE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
ROUYN	ATELIER DE REP ROYAL ROUYN-NORANDA	140 AVE DU LAC J9X 4N5	819-762-1255	A B D E
ROXBORO	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
SACRE-COEUR	ELECTRO DUFOUR	156 PIEREAULT G0T 1Y0	418-236-4760	A B D
SAGUENAY	LANGIS MARTEL SERVICE ENR.	429 CHEMIN DE LA RESERVE G7J 3N6	418-693-5111	A B D
SCOTT	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
SEPT-ILES	ELECTRO-REF SERVICE LTEE	161 PERE DIVET G4R 3P8	418-962-9186	A B D
SENNETERRE	ASPIRATEUR SENNETERRE	712 10 IÉME AVE, SENNETERRE J0Y 2M0	819-737-8309	A B D E
SENNEVILLE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-654-6744	A B D E
	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
	NCS SERVICE ENR	2395 ST-MARC, G9N 2J8	819-539-8432	B E
SHANNON	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
SHERBROOKE	CLINIC ELECTRONIQUE ENR	4230 KING OUEST J1L 1W6	819-823-1097	B
SILLERY	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
SOREL	MENARD INC	101 RUE DU COLLEGE J3P 2H9	450-742-3776	A B D
ST-ALBAN	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
ST ADELPHE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST-AGAPIT	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL, G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
ST AGATHE DES MONTS	PARENT & FILS ENR	11 DES LAURIERS, J8C 3N7	819-356-2380	A B D E
ST AGATHE DES MONTS	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-469-0119	A B D
ST ALEXIS DES MONTS	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ST ALEXIS MONTCALM	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
ST ALPHONSE RODRIGUES	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
ST AMBROISE	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
ST-ANACLET	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D

SHOULD YOU HAVE DIFFICULTY REACHING A SERVICE DEPOT IN YOUR AREA, PLEASE CALL 1-800-26-DANBY FOR FURTHER ASSISTANCE

Operating Instructions

SELECTOR *Fig. 12*

To set desired cooling temperature, simply rotate the **SELECTOR** dial to the appropriate setting.

LOW FAN will circulate the air at a minimum speed without cooling.

HIGH FAN will circulate the air at a maximum speed without cooling.

LOW COOL provides cooling, automatically with minimum air circulation. Recommended for night-time use.

HIGH COOL provides cooling, automatically with maximum air circulation. Recommended for quick cooling or for extremely hot days. Once room is cooled, reduce setting to **LOW COOL**.

IMPORTANT NOTE: After setting your **SELECTOR,** allow 3 minutes before switching to another mode.

OFF will completely shut off the unit.

THERMOSTAT *Fig. 12*

This control allows you to select and maintain a comfortable room temperature automatically. To select a temperature, turn the **THERMOSTAT** dial between 1 (warmer) and 9 (cooler). Cooling will automatically stop when temperature reaches the desired setting, and will start when the room temperature rises.

NOTE: The temperature has no effect on the fan. The fan will operate continuously to maintain optimal temperature control.

SELECTOR *Fig.12A (Model DAC5049 ONLY)*

Turn selector dial to the "ON" position to operate unit.
Turn to the "OFF" potision to shut unit off.

TEST RUN

This position (function) is used for "short term" testing only of the compressor and cooling system (by-passing the thermostat). **DO NOT** USE THIS FUNCTION FOR NORMAL AIR CONDITIONER OPERATION.

AIR FLOW DIRECTION *Fig. 13*

Use the **LOUVER TABS** to manually adjust the louvers up and down, side to side.

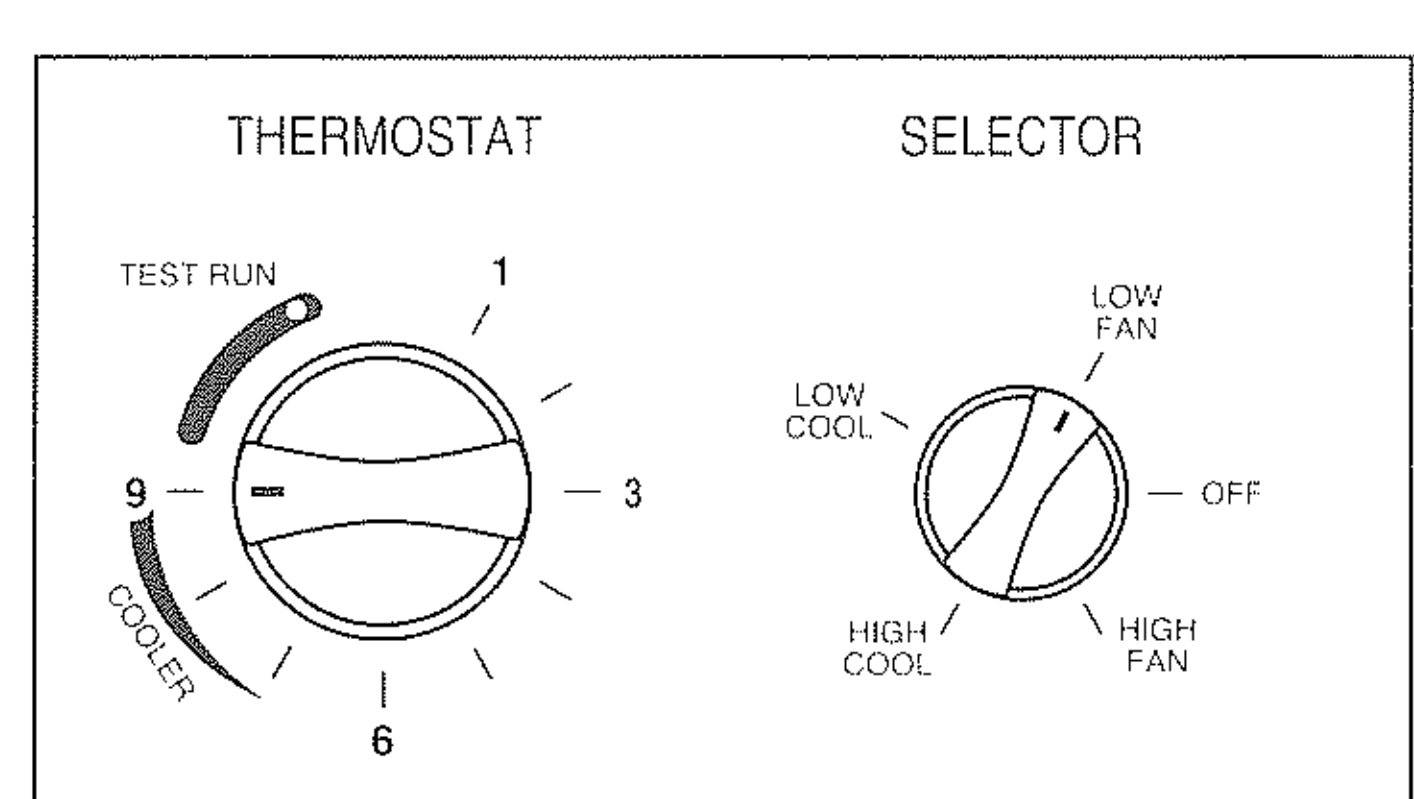


Fig. 12 *(Model DAC5096 DAC6097-1 SAC5299 DAC6300)*

CAUTION

When using **SELECTOR** control, turn slowly allowing unit to adjust.
When using **THERMOSTAT**, be sure to allow three minutes before changing temperature. Adjusting too quickly may cause an overload resulting in a blown fuse.

Fig. 12A *(Model DAC5049 ONLY)*


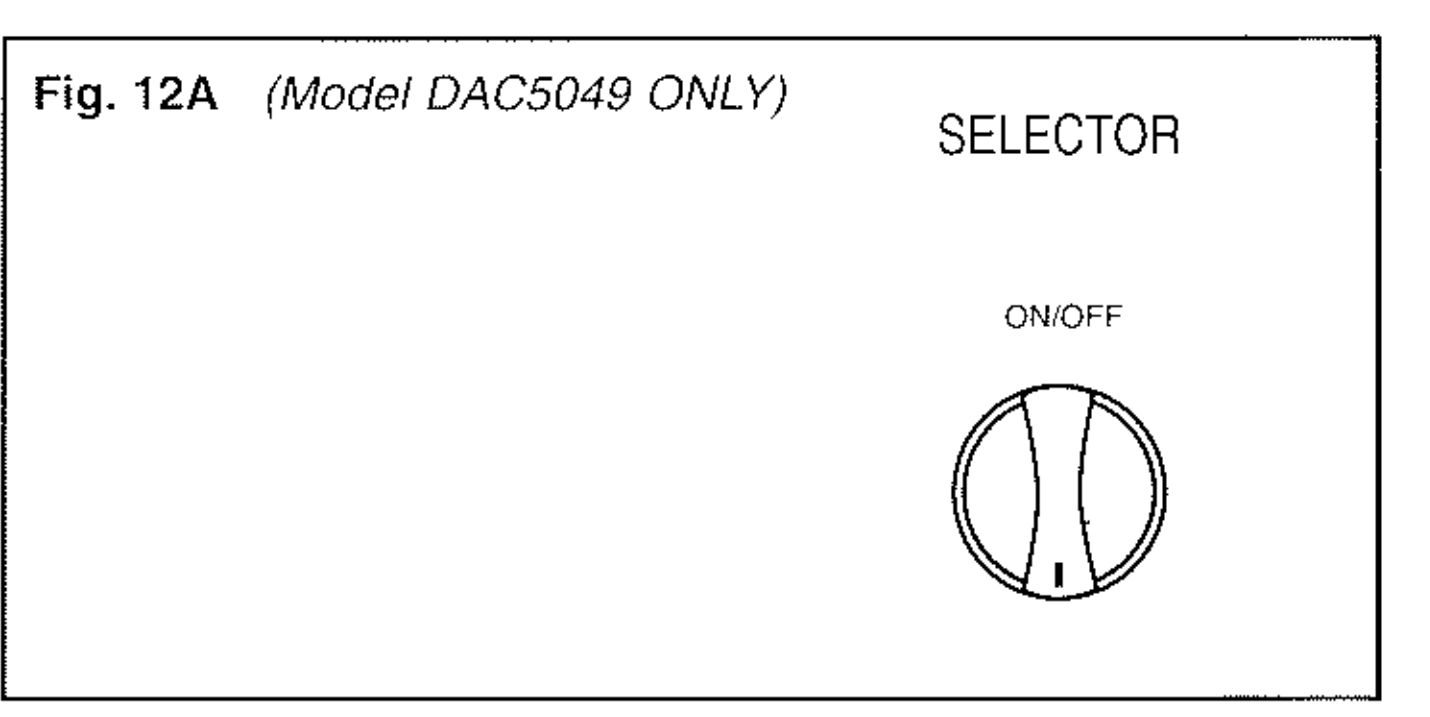


Fig. 13

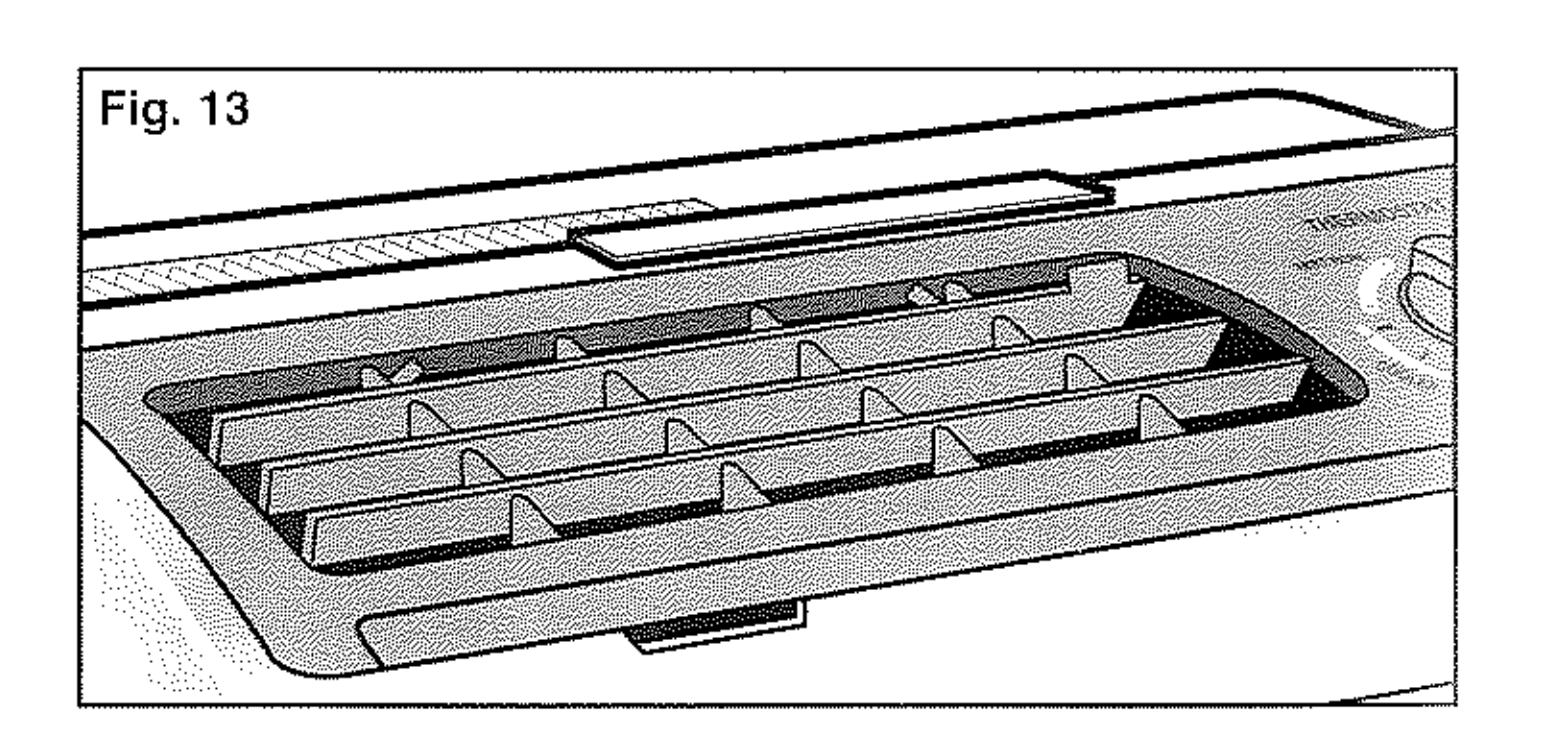

Care and Maintenance

When servicing the air conditioner, be sure to turn the **SELECTOR** switch to the **"OFF"** position and disconnect the power cord from the electrical outlet.

1. **DO NOT** use gasoline, benzine, thinner or other chemicals on the air conditioner as these substances may cause damage to the paint finish and deformation of plastic parts.
2. Never attempt to clean the unit by pouring water directly on it as this will cause deterioration of the electrical insulation.

Cleaning the Air Filter

Removal of Air Filter

If the air filter becomes clogged with dust, air flow is obstructed and reduces efficiency. The air filter should be cleaned every two weeks.

1. Grasp the **air filter tab**. See *Fig. 14*.
2. Pull filter up. *(there may be slight resistance)*

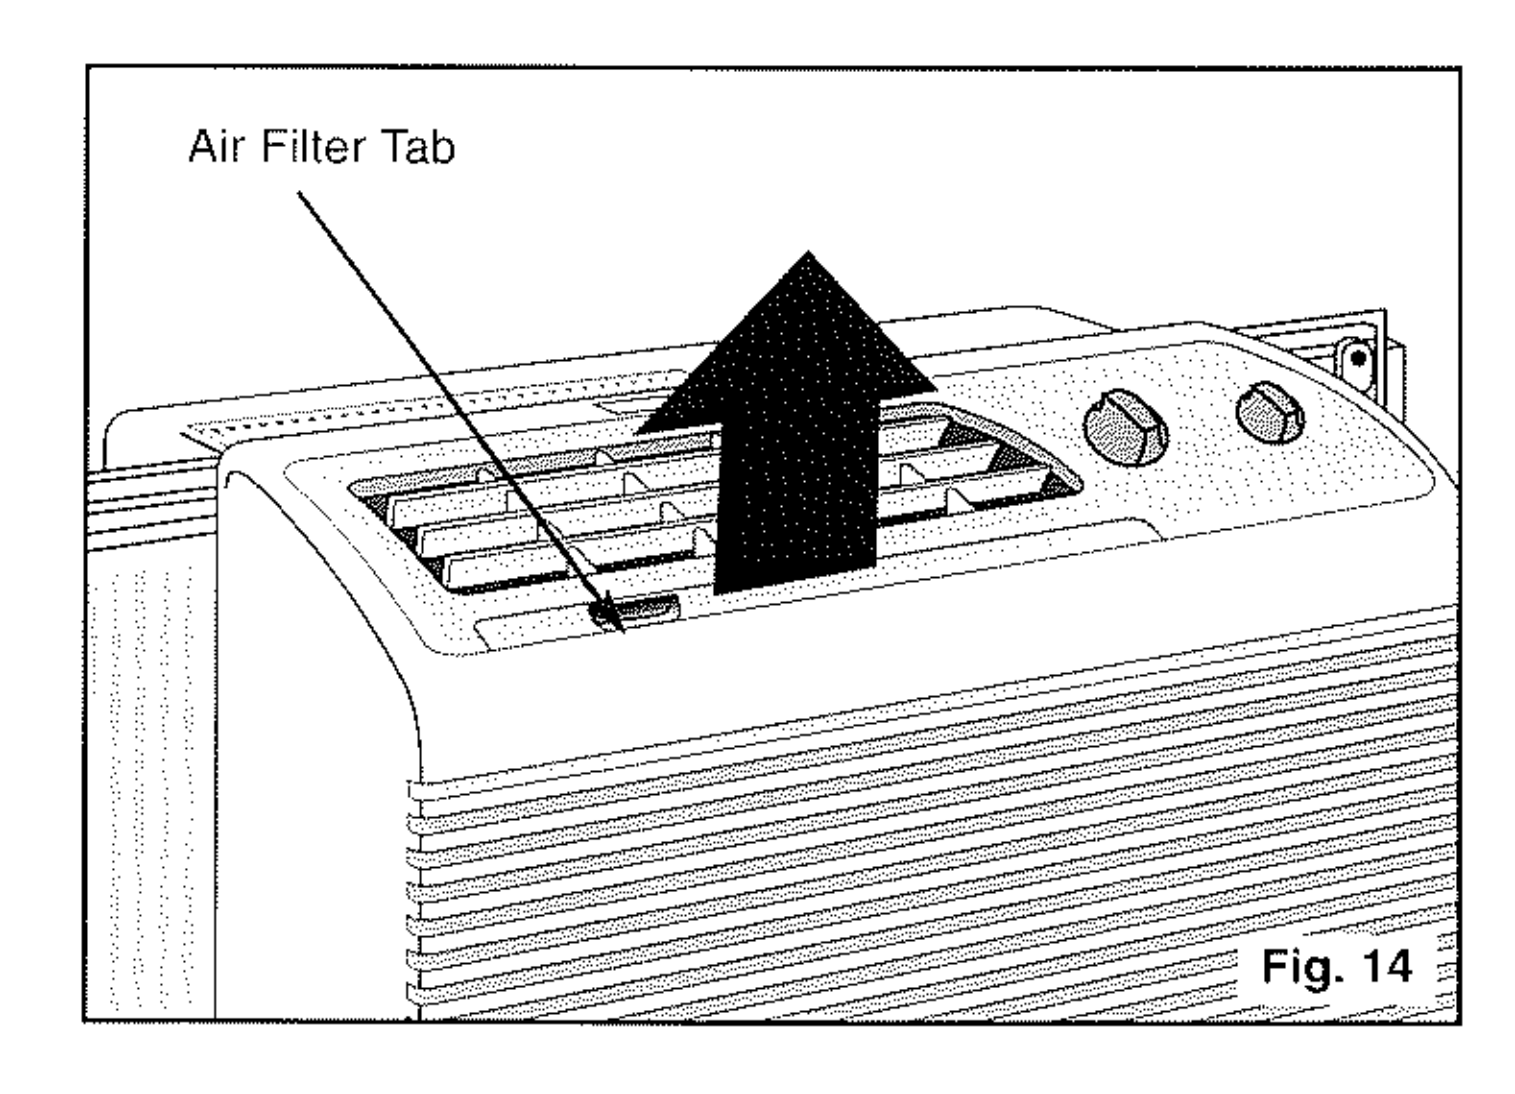


Fig. 14

 **CAUTION**

DO NOT forget to install the air filter. If the air conditioner is left to operate without an air filter, dust is not removed from the room air and may result in machine failure.

When the air inlet grill and cabinet are dirty, wipe with lukewarm water (below 40°C). Use of a mild detergent is recommended.

Cleaning the Air Filter

1. You can remove the dust clogged in the filter by tapping it or vacuum clean it.
2. Wash the filter well with lukewarm water at 40°C (104°F) while rubbing lightly: To get better results, wash it with soapy water or a neutral cleaning agent.
3. Rinse the filter well using clean water then dry completely.

Attaching the Air Filter

1. Hold the air filter with front facing you and insert it into the filter slot until it stops completely.

End-of-Season Care

1. Operate the fan alone for half a day to dry out the inside of the unit.
2. Turn off power and remove plug from wall socket.
3. Clean filter.

NOTE: When cooling season is over, and the unit is removed from window for cleaning and storage, there still may be some condensation water in the basepan. Remove the unit carefully to avoid spills on your floor. Always store unit flat on its base. Be sure to remove **"L" bracket, sash bracket, and foam seal** from the window and save. Window will not close if sill bracket remains installed.

Beginning-of-Season Care

1. Clean filter.
2. Test run for 5 minutes.
3. Wait 3 minutes before starting fan/cooling operation.

DANBY PRODUCTS SERVICE DEPOT LISTINGS
A=MAJOR APPLIANCES B=MICROWAVES C=GAS APPLIANCES
D=HOME COMFORT E=VACUUMS P=PROPANE

CITY	SERVICE DEPOT	ADDRESS	TELEPHONE	PRODUCTS SERVICED
QUEBEC				
	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL, G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
DORION	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
DORVAL	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
DOSUET	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
DREVOST	ELECTRO DRECES	3005 BOUL LABELLE J0R 1T0	450-224-4949	A B D E
DRUMMONDVILLE	MOISTEST SERVICE	4571 BOUL ST JOSEPH J2A 1B4	819-472-2469	A B D E
DUBERGER	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ENTRE-LAC	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
FARNHAM	GILLES BOULANGER SERVICE	117 DES TULIPES J2N 1A1	450-293-4884	A B D
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
FORTIERVILLE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
FRAMPTON (ST EDOUARD)	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
GASPE	CLINIQUE E LECTROMENAGER	C P 517 157 BLVD GASPE G0C 1R0	418-368-2541	B E
GATINEAU	COSMO-TECH SERVICES	868 BLVD MALONEY E J8P 1H1	819-663-4496	A B D E
GRANBY	JEAN-RENE RIENDEAU	259 IBERVILLE J2G 4R4	450-372-4888	A B
	LA CLINIQUE DU SON INC	78 ASSOMPTION J2G 3S1	450-375-2323	B
GRANDE-MERE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
GRAND ST ESPRIT	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
GRANDE PILES	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
GREENFIELD PARK	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
GRONDINE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
HAMPSTEAD	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
HAUTE RIVE	ST GEORGES ELECTRIQUE	877 PUYJALON G5C 1N3	418-589-9891	A B D E
HEROUXVILLE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
HONFLEUR	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
HUDSON	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
HULL	REGIONAL FACTORY APPLIANCE HOME SERV	7 -1050 BAXTER ROAD OTTAWA ON K2C 3P1	613-820-8606	A B D C E P
HUNTINGTON	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
HUNTERSTOWN	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
IBERVILLE	ALAIN BONNEAU T V ENR	411 BLVD D'IBERVILLE J2X 5G3	450-347-0563	B E
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
ILE DU PAS	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
ILE PERROT	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
ISSOUBUN	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
JOLY	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
JOLIETTE	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
	CENTRE D'ASPIRATEUR LANAUDIERE ENR	28 BABY S6E 2V5	450-752-2617	E
JONQUIERE	SERVICE RG ENR	2699 ST HUBERT G7X 5L9	418-547-5154	A B D E
KIRKLAND	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
LAC BEAUPORT	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
LACHENAIE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	450-654-6744	A B D
LACHINE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
LAC ST-CHARLES	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
LAC SERGENT	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
LA DURANTAYE	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
LA MALBAIE	ALAIN MURRAY ELECTRONIQUE	11 CIMON G5A 1E5	418-665-3590	B E
	SERVICE ELECTRO NORD	492 RUE ST - ETIENNE G5A 1H5	418-665-3182	A B D E
LANORIE	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D
LA POCATIERE	R C L TRONIC	809 12 AVE, CP220 G0R 1Z0	418-856-3103	A B C D E
LA TUQUE	REFR JEAN LUC MÉNARD	511 RUE TESSIER G9X 3E8	819-523-9722	A B D
LAC A LA TORTUE	G. PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
LAC MEGANTIC	MENA-TECH ENR	3528 BLVD STERNS G6B 2B9	819-583-5123	A B D
LAC ST-JEAN	PILOT SERVICE	1138 ST ANTOINE, CP 5244 ST FELICIEN G8K 2R2	418-679-1115	A B D
	LES APPAREILS MENAGERS J M BRISSON INC	121 AVE DU PONT NORD	418-662-2615	A B D
LACHENAIE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
LACHINE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
LANORIE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	450-759-3241	A B D E
L'ANNONCIATION	LE JOLI SERVICE	1660 DES CYPRES J0T 1T0	819-275-3029	A B D
LAPERADE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
LAPRAIRE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
LASALLE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
LASARRE	O LAPIERRE SERVICE ENR	128 - 1ÈRE RUE EST J9Z 2A8	819-333-4383	A B D E
LA PRESENTATION	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-469-0119	A B D
L'ASSOMPTION	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	450-654-6744	A B D
LAURIER STATION	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
LAUZON	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
LAVAL	YVAN JULIEN SERVICE	500 BOUL ARTHUR-SAUVE H7R 3V4	450-627-5460	A B D
	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
	LA MAISON DE L'ASPIRATEUR	1160, BOUL. DES LAURENTIDES H7G2W3	450-667-3750	E
LAVALTRIE	G PAQUETTE INC	624, RUE DE LANAUDIERE, JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
LA VISITATION	G. PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
LECLERVILLE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-888-871-4043	A B D
LEGARDEUR	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	450-654-6744	A B D
L'EPIPHANIE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	450-654-6744	A B D
LES BECQUETS	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
LE MINESR	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	206 TASCHEREAU GREENFIELD PARK J4V 2H4	450-672-5850	A B C D
LEVIS	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL, G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
	SERVICE M FECTERU ENR	21 LAMARTINE G6V 6L4	418-835-6181	A B D
LONGUEUIL	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	206 TASCHEREAU GREENFIELD PARK J4V 2H4	450-672-5850	A B C D
	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
LORETTEVILLE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	418-871-4043	A B D
LORRAINE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
LOTBINIERE	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
LOUISEVILLE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D

SHOULD YOU HAVE DIFFICULTY REACHING A SERVICE DEPOT IN YOUR AREA, PLEASE CALL 1-800-26-DANBY FOR FURTHER ASSISTANCE

DANBY PRODUCTS SERVICE DEPOT LISTINGS
A=MAJOR APPLIANCES B=MICROWAVES C=GAS APPLIANCES
D=HOME COMFORT E=VACUUMS P=PROPANE

CITY	SERVICE DEPOT	ADDRESS	TELEPHONE	PRODUCTS SERVICED
NEWFOUNDLAND				
HARE BAY	BAYVIEW REFRIGERATION	P O BOX 189 A0G 2P0	709-537-5452	A B D EP
LABRADOR CITY	LES HUNT APPLIANCE REPAIR SERVICE	7 JUNIPER CRES A2V 1X8	709-944-7559	ABDEP
LEWISPORTE	NOTRE DAME REFRIGERATION	P O BOX 609 A0G 3A0	709-535-6556	ABDE
MARYSTOWN	REPAIR ALL SALES & SERVICE	PO BOX 150 A0E 2M0	709-279-3808	A B D E
MUSGRAVETOWN	W W YOUNG AND SONS LTD	P O BOX10 MUSGRAVETOWN. A0C 1Z0	709-467-2794	A B D E
PORT AUX BASQUES	ANDERSONS APPLIANCE & REPAIR	P O BOX 424 A0M 1C0	709-695-2070	A B D E
SPRINGDALE	ELMO'S ELECTRICAL AND PLUMBING LTD	P O BOX 585 A0J 1T0	709-673-4374	ABDE
ST JOHN'S	EASTERN APPLIANCE	37 CORMACK ST A1E 4E2	709-368-2501	A B D E
STEPHENVILLE	THE SERVICE SHOP	P O 621 53 WEST ST A2N 1H7	709-643-3052	B
	PILGRAMS APPLIANCE REPAIR	3 ZION DR A2N 1G7	709-643-4201	A B D E
	G R ELECTRONICS	171 MAIN ST. A2N 1J8	709-643-2923	B
SWEET BAY	J & M PROPANE	SWEET BAY A0C 2P0	709-462-3380	C P
QUEBEC				
ABITIBI	ELECTROPRO SERVICES ENR	8 PRINCIPALE S ST-FELIX-DE-DALQUIER J0Y 1G0	819-727-9464	A B D
ALMA	LOUIS DION INC	25 BOUL AUGER QUEST G8B 2A6	418-662-3073	A B D E
	LES APPAREILS MENAGERS J M BRISSON INC	121 AVE DU PONT NORD	418-662-2615	A B D
AMOS	ASTRO SERVICE	92 RUE BEAUDRY J9T 3V2	819-732-4674	A B D E
AMQUI	VOYER ELECTRIQUE	224 BOUL ST BENOIT G0J 1B0	418-629-3507	A B D E
ANCIENNE LORETTE	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL. ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ANGE GARDIEN	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL. ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
ANGERS	D R ELECTRONIQUE ENR	1244 B AVE DES LAURENTIDES J0X 1B0	819-669-8778	B C D E
ANJOU	G. PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
ARMAGH	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
ARTHABASKA	BERNARD SERV DOMESTIQUE	94 RUE GIROUARD G6P 5T5	819-357-7264	A B D
ASTON JONCTION	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
BAIE-COMEAU	ST GEORGES ELECTRIQUE	877 RE DO PUYJALON G5C 1N3	418-589-9891	A B D E
BAIE D'URFE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
BAIE DE FEVRE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
BAIEVILLE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
BARRINGTON	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
BARRAUTE	ASPIRATEUR SENNETERRE	712 10 IEME AVE SENNETERRE J0Y 2M0	819-737-8309	A B D E
BATISCAN	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE. REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
BEACONSFIELD	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE. REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
BECANCOUR	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE. REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
BEAUHARNOIS	G. PAQUETTE INC.	104 RUE LAROCHE. REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
BEAUMONT	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL. ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
BEAUPORT	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL. ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
BEAUPRE	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL. ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
BELLECHASE	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL. G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
BELOIEL	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE. REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
BELLEFEUILLE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
BERGERONAIS	BERTRAND ELECTRIQUE	139 ROUTE 138 G0T 1G0	418-232-6628	A B D E
BERNIERES	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
BERTHIER SUR MER	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
BERTHIERVILLE	G PAQUETTE INC	624. RUE DE LANAUDIERE. JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
BISHOPTON	LUC JACQUES SERVICE	15 RTE 112 J0B 1G0	819-884-2209	A B D
BLAINVILLE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE. REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
BOISBRIAND	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE. REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
BOISCHATEL	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
BOIS-DES-FILIONS	G. PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
BONAVENTURE	GERARD BABIN SERVICE	C P 92 ST ELZEAR G0C 2W0	418-534-3380	A B D E
BOUCHERVILLE	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
BREAKEYVILLE	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL. ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
BROSSARD	G PAQUETTE INC.	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
CAP AUX MEULES	VIAU REPARATION D'APP MENAGERS ENR	C P 626 G0B 1B0	418-986-2332	A B D E
CAP DE LA MADELEINE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE. REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
CAP ROUGE	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
CAP SANTE	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL. G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
CAP ST IGNACE	POULIOT SERVICE	15 RUE BELVEDERE G0R 1H0	418-246-3319	A B D
	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL. ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
	TARDIF ELECTRONIQUE	910 CH BELLEVUE EST G0R 1H0	418-246-3774	B
CHAMBLY	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
CHAMPLAIN	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE. REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
CHANDLER	ARMAND GIROUX SERVICE	7 RTE SMITH C P 838 G0C 1K0	418-689-3177	A B D
CHARLEMAGNE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE. REPENTIGNY J6A 7M5	450-654-6744	A B D
CHARLESBOUR	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL. WILFRED HAMEL. ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
CHARNY	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL. ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
CHATEAUGUAY	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
CHATEAU RICHER	ATELIER G PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	418-871-4043	A B D
CHERTSEY	G PAQUETTE INC	624. RUE DE LANAUDIERE. JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
CHIBOUGAMAU	ELECTROMENAGER PIECES & SERVICE BRUYERE	225 3 IEME RUE	418-748-3465	A B D E
CHICOUTIMI	CERVOGAZ INC	401 STE-MARIE-NORD. CP 2421 G7G 3W5	418-690-6444	C P
	LANGIS MARTEL SERVICE ENR	429 CHEMIN DE LA RESERVE G7J 3N6	418-693-5111	A B D
CITI DEUX MONTAGNES	CONSTANTIN SERVICE	607 CHEMIN OKA J7R 1L5	450-473-0337	A B D E
CONTRE COUER	G. PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-469-0119	A B D
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
COTE ST-LUC	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE. REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
COTEAU DU LAC	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE. REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
CRABTREE	G PAQUETTE INC	624. RUE DE LANAUDIERE. JOLIETTE J6E 3M7	450-759-3241	A B D E
DAVELUYVILLE	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
DESCHAILLONS	G PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE, REPENTIGNY J6A 7M5	1-800-463-0119	A B D
	GIASSON LACO	4400 BOUL HAMEL. G1P 2J8	1-877-877-5531	A B D E
DESCHAMBAULT	ATELIER G. PAQUETTE INC	6210 BOUL WILFRED HAMEL. ANCIENNE LORETTE	1-888-871-4043	A B D
DEUX- MONTAGNES	CONSTANTIN SERVICE	607 CHEMIN OKA J7R 1L5	450-473-0337	A B D E
DOLBEAU	LE REPARATEUR	2750 WALLBURG. G8L 1L2	418-276-1243	A B D
DOLLARD DES ORMEAUX	G. PAQUETTE INC	104 RUE LAROCHE. REPENTIGNY J6A 7M5	514-381-7288	A B D
	REFRIGERATEUR PIERRE DUFOUR	3205 BOUL TASCHEREAU J4V 2H0	450-672-5850	A B C D
DONNACONA	ATELIER G. PAQUETTE INC.	6210 BOUL WILFRED HAMEL, ANCIENNE LORETTE	1-877-877-5531	A B D

SHOULD YOU HAVE DIFFICULTY REACHING A SERVICE DEPOT IN YOUR AREA,
PLEASE CALL 1-800-26-DANBY FOR FURTHER ASSISTANCE

Troubleshooting Guide

Frequently, a problem is minor and a service call may not be necessary, use this troubleshooting guide for a possible solution. If the unit continues to operate improperly, call an authorized service depot or **Danby's Toll Free Number** for assistance. 1-800-263- 2629

Difficulty	Possible Cause	Suggested Solution
Air conditioner will not operate	No power to unit.	Check connection of power cord to power source. Check fuse or circuit breaker. Set SELECTOR switch to a position other than "OFF".
Inefficient or no cooling	Dirty air filter. Unit size inappropriate for application. Blocked air flow. Power interruption, settings changed too quickly, or compressor overload tripped.	Clean or replace air filter. Check with dealer to determine proper unit capacity for application. Remove obstruction from grill or outdoor louvers. Let fan run to restart compressor (in approximately ten minutes).
Noisy unit	Loose parts. Inadequate support.	Tighten loose parts. Provide additional support to unit.
Mounting support cannot be installed	Window has a storm window frame.	Refer to installation instructions to determine if frame must be removed.
Odors	Formation of mold, mildew, or algae on wet surfaces.	Place algicide tablet in base pan. Remove drain plug and drain base pan. Replace drain plug. Clean unit thoroughly.
Water dripping outside	Condensation run-off is normal during hot and humid weather.	To add flexible tubing to redirect water flow, see Installation Step #3 **Optional Drain Hose Connection**.
Water dripping inside	Unit is not properly angled to allow water to drain outside.	Unit must be installed on an angle for proper run-off of condensation. Check the unit and make any adjustments.
Ice or frost build-up	Low outside temperature. Unit air filter is dirty.	When outdoor temperature is approximately 55°F or below, frost may form when unit is in cooling mode. Switch unit to HIGH FAN or LOW FAN operation until frost melts. Remove and clean filter.

NOTES: 1. *If circuit breaker is tripped repeatedly, or fuse is blown more than once, contact a qualified technician.*

2. *When unit is installed using proper installation steps, unit is properly tipped towards the outdoors to allow for condensation run-off.*

Simplicity® **Danby**® DIPLOMAT™

LIMITED AIR CONDITIONER WARRANTY

This quality product is warranted to be free from manufacturer's defects in material and workmanship, provided that the unit is used under the normal operating conditions intended by the manufacturer.

This warranty is available only to the person to whom the unit was originally sold by Danby or by an authorized distributor of Danby, and is non-transferable.

TERMS OF WARRANTY

First Year — During the first year (1), any electrical parts of this product found to be defective, including any sealed system units, will be repaired or replaced, at warrantor's option, at no charge to the ORIGINAL purchaser.

Second Through Fifth Year — During the next four years (4) any part of the sealed system found to be defective (consisting of compressor, condenser, evaporator, dryer and all related tubing) will be replaced without charge. The purchaser shall pay for all labor and return freight during this four year (4) period for repair or replacement of any sealed system components. Any unit being diagnosed as non-functional due to sealed system failure and warranting an exchange during the existing four (4) years will be subject to an appropriate depreciation or user fee, including any and all freight charges being levied against the consumer.

To obtain Service — Contact your dealer from whom your unit was purchased, or contact your nearest authorized Danby service depot, where service must be performed by a qualified service technician. If service is performed on the units by anyone other than an authorized service depot, or the unit is used for commercial application, all obligations of Danby under this warranty shall be at an end.

EXCLUSIONS

Save as herein provided, Danby Products Limited (Canada) or Danby Products Inc. (U.S.A.), there are no other warranties, conditions, representations or guarantees, express or implied, made or intended by Danby Products Limited or its authorized distributors and all other warranties, conditions, representations or guarantees, including any warranties, conditions, representations or guarantees under any Sale of Goods Act or like legislation or statue is hereby expressly excluded. Save as herein provided, Danby Products Limited (Canada) or Danby Products Inc. (U.S.A), shall not be responsible for any damages to persons or property, including the unit itself, howsoever caused or any consequential damages arising from the malfunction of the unit and by the purchase of the unit, the purchaser does hereby agree to indemnify and save harmless Danby Products Limited from any claim for damages to persons or property caused by the unit.

GENERAL PROVISIONS

No warranty or insurance herein contained or set out shall apply when damage or repair is caused by any of the following:

1) Power Failure.
2) Damage in transit or when moving the appliance.
3) Improper power supply such as low voltage, defective house wiring or inadequate fuses.
4) Accident, alteration, abuse or misuse of the appliance such as inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions, (extremely high or low room temperature).
5) Use for commercial or industrial purposes.
6) Fire, water damage, theft, war, riot, hostility, acts of God such as hurricanes, floods etc.
7) Service calls resulting in customer education.

Proof of purchase date will be required for warranty claims; so, please retain bills of sale. In the event warranty service is required, present this document to our AUTHORIZED SERVICE DEPOT.

Warranty Service

Air Conditioners:	With-In Canada	With-In United States
	In Home	In Home

Danby Products Limited
PO Box 1778, 5070 Whitelaw Road,
Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9
Telephone: (519) 837-0920 FAX: (519) 837-0449

Danby Products Inc.
PO Box, 101 Bentley Court,
Findlay, Ohio, U.S.A. 45839-0669
Telephone: (419) 425-8627 FAX: (419) 425-8629

11/99

DANBY PRODUCTS SERVICE DEPOT LISTINGS
A=MAJOR APPLIANCES B=MICROWAVES C=GAS APPLIANCES D=HOME COMFORT E=VACUUMS P=PROPANE

CITY	SERVICE DEPOT	ADDRESS	TELEPHONE	PRODUCTS SERVICED
PRINCE EDWARD ISLAND				
ALBERTON	RAMSAY'S APPLIANCE REPAIR	RR #2 C0B 1B0	902-853-2017	A B C D E
CHARLOTTETOWN	P E I MOBILE HOME & TRAILER SERVICES	86 KENSINGTON RD C1A 5J2	902-566-1440	A B D E
	PALMER ELECTRIC LTD	96 FITZROY STREET	902-894-8543	A B D
MONTAGUE	ADAMS REFRIGERATION & APPLIANCE REPAIR	RR 3 MONTAGUE	902-838-4420	A D
MONTAGUE	CAMPBELL APPLIANCE SERVICE	129 GLEN DR. C1N 4N2	902-436-4290	A B D
SUMMERSIDE	STRINGER APPLIANCE	389 ARGYLE C1N1Z1	902-436-9582	ABD
YUKON				
WHITEHORSE	YUKON APPLIANCE LTD	9041 QUARTZ RD Y1A 4Z5	867-668-4644	A B D E
NWT				
YELLOWKNIFE	ARCTIC APPLIANCES SERVICE	4310-50TH AVE X1A 1B5	403-920-4511	A B C D
NEW BRUNSWICK				
BATHHURST	BOUCHARD SERVICES INC	BOX 4041 963 PRINCIPALE E0B 1H0	506-548-3938	A B D
BERESFORD	BOUCHARD SERVICES INC	BOX 4041 963 PRINCIPALE E0B 1H0	506-548-3938	A B D
	MCM APPLIANCE INC	CP 31 BATHURST E2B 3Z1	506-546-8610	A B D
CAMPBELLTON	VALS APPLIANCE REPAIR	25 UNION ST E3N 1B8	506-753-7545	A B D E
CARAQUET	BLANCHARD SERVICE	17 RUE C P 1203, SHIPPAGAN E0B 2P0	506-336-9682	A
	JALBERT HEBERT SERVICE	128 RUE DU PORTAGE E1W 1A8	506-727-6834	A B D
CHARLOTTE COUNTY	TAYLOR'S APPLIANCE REPAIR	P O BOX 388 ST GEORGE EOG 2R0	506-755-2054	A B D
CHARLO	GILLES APPLIANCE REPAIR	21B BERNARD ST , P O BOX 71 E0B 1M0	506-684-3860	A B D
CHATHAM	J & J APPLIANCE SALES & SERVICE	285 DUKE ST E1N 1J9	506-773-3389	A B D E
EDMUNSTON	PICARD SERVICE	2 - 47TH AVENUE E3V 3B8 FAX 506-735-4345	506-739-9475	A B D E
DALHOUSIE	GILLES APPLIANCE REPAIR	21B BERNARD ST , BOX 71, CHARLO E0B 1M0	506-684-3860	A B D
DEER ISLAND	TAYLOR'S APPLIANCE REPAIR	PO BOX 388 ST GEORGE EOG 2R0	506-755-2054	A B D
DIEPPE	GALLANT APPLIANCE SERVICE	499 HILLSBOROUGH RD E1B 1S5	506-386-001	A D E
FREDERICTON	ABERDEEN SERVICE CENTRE	436 ABERDEEN ST E3B 1S1	506-457-2777	ABD
	K & L REFRIGERATION	46 WATERS DRIVE E3A ET1	506-458-9939	A D E
	MERRITHEW APPLIANCES	790 HANWELL RD E3B 2R7	506-458-1022	ABD
GRAND HARBOUR	BARNWORKSHOP	P O BOX 101, E0G 1X0	506-662-3156	ABDE
JACKSONVILLE	VALLEY REFRIGERATION & A/C LTD	35 KINNEY ROAD E7M 3G1	506-325-2204	A B D
JNACADIE	BLANCHARD SERVICE	17 RUE C P 1203, SHIPPAGAN E0B 2P0	506-336-9682	A
KENT	BERNIE'S USED FURNITURE LTD	RR#1 BOX 1145, ST ANTOINE E0A 2X0	506-525-2813	ABDE
LAMECQUE	BLANCHARD SERVICE	17 RUE C P 1203, SHIPPAGAN E0B 2P0	506-336-9682	A
	LES REPARATIONS CHIASSON ENR	C P 659, 5120 RUE PRINCIPALE E0B 1V0	506-344-2992	A B D
MONCTON	B J W ELECTRONICS	59 PACIFIC AVE E1E 2G2	506-857-2118	B
	CHAMPLAIN T V REPAIR	247 LEWISVILLE RD MONCTON E1A 6T1	506-854-6663	B
	SERVICE PLUS APPLIANCE	1275 MOUNTAIN ROAD E1C 2T9	506-858-1515	ABD
	THORNTON APPLIANCE	610 MOUNTAIN RD E1C 2N8	506-857-3129	ABD
NEW CASTLE	RONS APPLIANCE SALES & SERVICE	563 OLD KING GEORGE HIGHWAY E1O 1K2	506-622-1515	A B D
PENNFIELD	TAYLOR'S APPLIANCE REPAIR	PO BOX 388 ST GEORGE EOG 2R0	506-755-2054	A B D
RICHIBOCTO	A R APPLIANCE REPAIRS	RR#1, BOX 3, SITE 29 E0A 2M0	506-523-9784	A B D
SHEDIAC	GALLANT T V SALES & SERVICE LTD	355 MAIN ST E0A 3G0	506-532-5300	A B D E
SHIPPAGAN	BLANCHARD SERVICE	17 RUE C P 1203 E0B 2P0	506-336-9682	A
ST ANTOINE	BERNIE'S USED FURNITURE LTD	RR#1 BOX 1145 E0A 2X0	506-525-2813	A B D
ST-ISIDORE	EUDES THOMAS REPARATION	RR#1, SITE 19, BTE 10 L0B 2L0	506-358-2432	A D
ST JOHN	DAVE'S ELECTRIC	1 SANDY POINTE RD E2K 3R6	506-634-1888	A B D
	HUTCHINSON'S APPLIANCE SALES & SER LTD	700 ROTHESAY AVE ST JOHN'S E2H 2H5	506-633-0766	A B D
ST. STEPHEN	HUTCHINSON'S APPLIANCE SALES & SER LTD	700 ROTHESAY AVE ST JOHN'S E2H 2H5	506-633-0766	A B D
ST. QUENTIN	MARC BEAULIEU SERVICE	171 MGR MARTIN E C P MARTIN 183 E8A 1W3	506-235-3099	ABCDEP
SUSSEX	FREEZE DOMESTIC APPLIANCE SERVICES	271 IRISH SETT RD, BOX 1, BELLEISLE CREEK	506-485-2180	A B D
	HUTCHINSON'S APPLIANCE SALES & SER LTD	700 ROTHESAY AVE ST JOHN'S E2H 2H5	506-633-0766	A B D
TRACADIE-SHEILA	M T REPARTIONS	3449 RUE CRIMSOPOL E1X 1C8	506-395-6806	A B D
WESTMORLAND	BERNIE'S USED FURNITURE LTD	RR#1 BOX 1145, ST ANTOINE E0A 2X0	506-525-2813	A B D
NOVA SCOTIA				
ANTIGONISH	JEROME CAMERON	RR#5 B2G 2L3	902-863-4528	ABD
BERWICK	MACLAREN APPLIANCE SERVICE	278 MAIN ST B0P 1E0	902-538-7845	A B D
BRAS D'OR	CORDELL BROWN REFRIGERATION SERVICE LTD	143 SUNRISE DR B0C 1B0	902-794-4096	ABDE
BRIDGEWATER	HARRY RHYNO REFRIGERATION	233 NORTH ST B4V 2V7	902-543-4737	ABCDEP
BRIDGETOWN	MCNEIL APPLIANCE SERVICE	BOX 145 B0S 1C0	902-678-1772	A
CAPE BRETON	TIM'S QUALITY VACUUM SERVICE	74 BROOKSIDE ST , GLACE BAY B1A 1K3	902-849-0970	ABDE
CHETICAMP	ROBIN, JONES & WHITMAN	GENERAL DELIVERY B0E 1H0	902-224-2434	A D E
DARTMOUTH	CAL-TECH SERVICES	519 HERRING COVE RD B3R 1X3	902-477-9004/1020	ABDP
GLACE BAY	TIM'S QUALITY VACUUM SERVICE	74 BROOKSIDE ST B1A 1K3	902-849-0970	B D E
GREENWOOD	D C MACDONALD APPLIANCE SERVICE	1211 TORBROOKE RD , R R 1 B0P 1W0	902-765-2702	ABD
HALIFAX	CAL-TECH SERVICE	393 HERRING COVE RD B3R 1N3	902-477-9004/1020	ABDP
	GALLAGHERS APPLIANCE SERVICE	69 BELLEVISTA DR B2W 2X4	902-462-1003	A
LOCKPORT	BRUCE SHIPLEY APPLIANCE SERVICE	RR #1 #716 BEAR PT B0W 3B0, SHAG HARBOUR	902-723-2774	A
LOUISDALE	PUBLIC ELECTRIC & APPLIANCE REPAIR LTD	PO BOX 8 SITE 10 B0E 1V0	902-345-2929	ABD
MUSQUODOBOIT HARBOUR	LIVE WIRE APPLIANCES	8566 #7 HIGHWAY, RR#1 B0J 2L0	902-889-3239	A B D E
NEW GLASGOW	PICTOU COUNTY HOME APPLIANCE SER LTD	BOX #75, THORBURN PICTOU COUNTY B0K 1W0	902-922-2844	AD
PICTOU COUNTY	BESTWAY T.V	RR #2, SCOTSBURN B0K 1R0	902-485-6655	B
	PICTOU COUNTY HOME APPLIANCE	BOX #75 THORNBURN B0K 1W0	902-922-2844	AD
ROCKINGHAM	CAL-TECH SERVICE	393 HERRING COVE RD B3R 1X3	902-477-9004/1020	ABD
SHELBURNE	BRIAN O'CONNOR	RR #1, SITE 2, BOX 1102 B0T 1W0	902-875-4461	A D
SHAG HARBOUR	BRUCE SHIPLEY APPLIANCE SERVICE	RR #1 #716 BEAR PT B0W 3B0	902-723-2774	A
STELLERTON	PICTOU COUNTY HOME APPLIANCE SER LTD	BOX #75, THORBURN, PICTOU COUNTY B0K 1W0	902-922-2844	AD
SYDNEY	CHOICE & BROWNS REFRIGERATION	1430 GEORGE ST B1P 1P1	902-564-4411	ABD
SYDNEY MINES	CHOICE & BROWNS REFRIGERATION	1430 GEORGE ST B1P 1P1	902-736-6370	ABD
TRURO	PHIL MILLER ELECTRIC	41 FORRESTER ST B2N 4B2	902-895-3885	A B D
WEST PUBUICO	BRUCE SHIPLEY APPLIANCE SERVICE	RR #1 #716 BEAR PT B0W 3B0, SHAG HARBOUR	902-723-2774	A
WESTVILLE	PICTOU COUNTY HOME APPLIANCES SER LTD	BOX #75 THORBURN, PICTOU COUNTY B0K 1W0	902-922-2844	AD
WILMOT	DON'S HOME APPLIANCE SERVICE	1211 TORBROOK RD , R R 1 B0P 1W0	902-765-2702	A B
YARMOUTH	ROGER DEVINE ELECTRICAL	18 HERRINGTON AVE YARMOUTH, N S	902-742-1414	A B D
NEWFOUNDLAND				
BADGER'S QUAY	PJH ENTERPRISES LTD	P O BOX 29 A0G 1B0	709-536-2037	A B D
BAIE VERTE	STONE ENTERPRISE	P O BOX 473 A0K 1B0	709-532-8218	A B E
CARBONEAR	COOPER'S APPLIANCE SERVICE	57 THE GAP RD, A1Y 1A4	709-596-1276	A D
CORNERBROOK	A-ONE ELECTRONICS	93 WEST ST A2H 2Y6	709-634-1581	B E
GANDER	SERV ALL	18A MCCURDY DR A1V 1A2	709-256-2575	AB
	DOMESTIC SERVICE CENTER	BOX 83, 43 MCCURDY DR A1V 1W5	709-256-7738	A B C D
GOOSE BAY, LABRADOR	D & L APPLIANCE SERVICES	BOX 446, STN C A0P 1C0	709-896-8882	A B C D E
CLARENVILLE	CABOT ELECTRONICS	P O BOX 250 244 MARINE DRIVE A0E1J0	709-466-3730	ABDE
GRAND FALLS	CENTRAL REFRIGERATION LTD	6 BROOKS AVE A2B 1E1	709-489-2680	A B D E

SHOULD YOU HAVE DIFFICULTY REACHING A SERVICE DEPOT IN YOUR AREA, PLEASE CALL 1-800-26-DANBY FOR FURTHER ASSISTANCE

Simplicity Danby DIPLOMAT

GARANTÍA LIMITADA DEL AIRE ACONDICIONADO

Se garantiza que este producto de calidad se encuentra libre de defectos de fabricación en material y mano de obra, siempre que la unidad se use bajo las condiciones de funcionamiento normales propuestas por el fabricante.

Esta garantía se encuentra disponible solamente para la persona a quien Danby o un distribuidor autorizado de Danby vendió originalmente esta unidad. y no se puede transferir.

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

El primer año	Durante el primer año (1). todas las partes eléctricas de este producto que se encuentren defectuosas, incluyendo todas las unidades selladas del sistema. se repararán o cambiarán. a opción del garante, sin cargo alguno para el comprador ORIGINAL.
Del segundo al quinto año	Durante los siguientes cuatro años (4) toda parte del sistema sellado que se encuentre defectuosa (compuesto del compresor, condensador, evaporador, secador y todas las tuberias asociadas) se cambiarán sin cargo alguno. El comprador pagará por toda la mano de obra y flete de regreso durante este periodo de cuatro años (4) para reparar o cambiar cualquiera de los componentes sellados del sistema. Toda unidad que se diagnostique como no funcional debido a una falla del sistema sellado y a la que corresponda un cambio durante los cuatro años (4) existentes, estará sujeta a una depreciación correspondiente o cuota de usuario. incluyendo cualquiera y todos los costos de flete que se le exijan al consumidor.
Para obtener servicio	Comuniquese con su representante en donde compró la unidad, o con el departamento de servicio autorizado de Danby más cercano, en donde un técnico de servicio competente efectuará la reparación. Si cualquier otro departamento que no sea el autorizado lleva a cabo el servicio de reparaciones en las unidades o si la unidad se usa para una aplicación comercial, todas las obligaciones de Danby bajo esta garantía se verán terminadas.

EXCLUSIONES

Con excepción de lo que se especifica en la presente, Danby Products Limited (Canada) o Danby Products Inc. (U.S.A.), no existe ninguna otra garantía. condición o representación, explícita o implícita. hecha o pretendida por Danby Products Limited o sus distribuidores autorizados, y toda otra garantía. condición o representación, incluyendo toda garantía, condición o representación bajo la Ley de Venta de Articulos. u otra legislación o estatuto similar, queda por la presente excluida. Con excepción de o que se especifica en la presente. Danby Products Limited (Canada) o Danby Products Inc. (U.S.A.) no será responsable de ningún perjuicio a personas o propiedad, incluyendo la unidad misma. de cualquier manera que se hubiese causado, ni de ningún perjuicio resultante del malfuncionamiento de la unidad y, con la compra de la unidad, el comprador por la presente acuerda indemnizar y exonerar a Danby Products Limited de todo reclamo por daños y perjuicios a personas o propiedad causados por la unidad.

ESTIPULACIONES GENERALES

Ninguna garantía o seguro contenido en la presente o determinado por la presente corresponderá cuando el perjuicio o la reparación hayan sido causados por cualquiera de las siguientes causas:

1) Corte de corriente
2) Daño en tránsito o cuando se estaba moviendo el aparato
3) Corriente eléctrica inadecuada como baja tensión. conexiones defectuosas en la casa o fusibles inadecuados.
4) Accidente. alteración, abuso o mal uso del aparato como circulación inadecuada de aire en la habitación o condiciones de funcionamiento anormales (temperaturas de la habitación demasiado altas o bajas).
5) Uso para fines comerciales o industriales.
6) Incendio, daños causados por agua. robo. guerras, insurrecciones. hostilidades, actos de fuerza mayor como huracanes, inundaciones, etc.
7) Llamadas para recibir servicio que resulte en la educación del cliente.

Prueba de la fecha de compra será necesaria para los reclamos sobre garantía; de modo que tenga la bondad de guardar la boleta de venta. En caso que se requiera un servicio bajo garantía, presente este documento a nuestro DEPARTAMENTO DE SERVICIO AUTORIZADO.

Servicio de Garantía

Aparatos de aire acondicionado	Dentro del Canadá	Dentro de los Estados Unidos
	En el hogar	En el hogar


Danby Products Limited
PO Box 1778, 5070 Whitelaw Road,
Guelph, Ontario, Canadá N1H 6Z9
Teléfono: (519) 837-0920 Fax: (519) 837-0449

Danby Products Inc.
PO Box, 101 Bentley Court,
Findlay, Ohio, E.U.A. 45839-0669
Teléfono: (419) 425-8627 Fax: (419) 425-8629

11/99

Table des matières

Identification des pièces de l'appareil

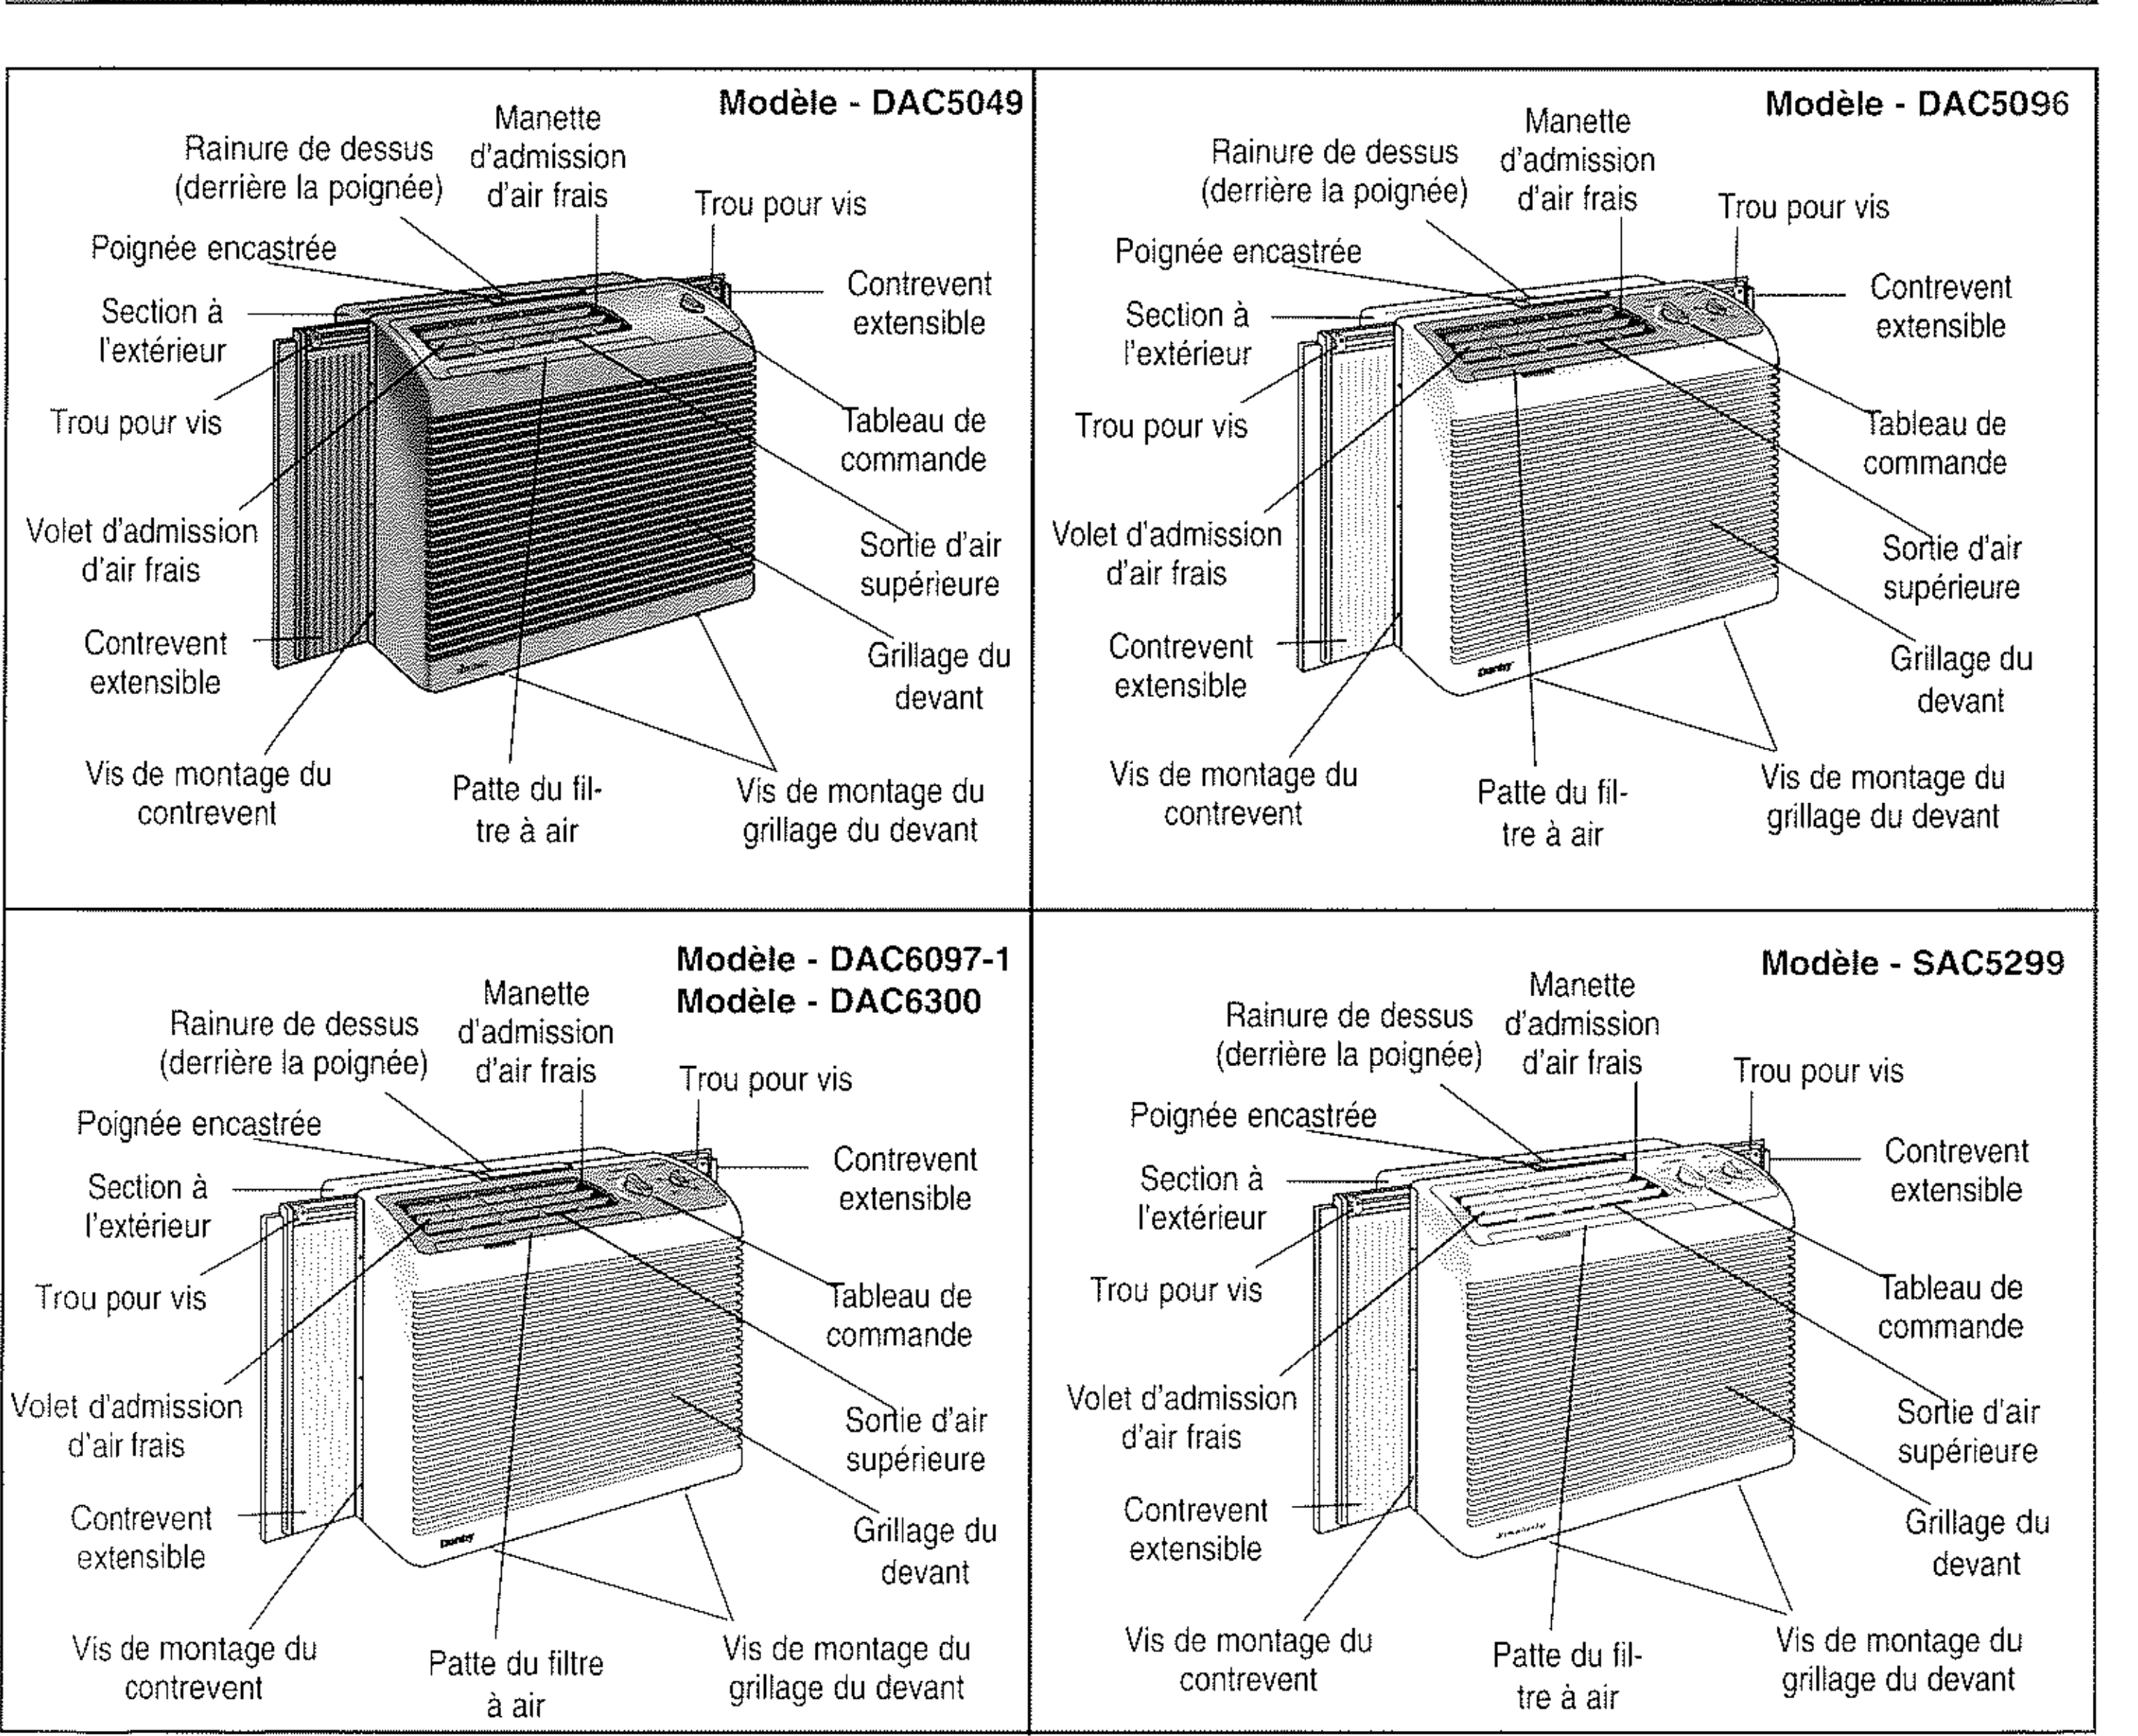

Introduction

Merci de votre achat du climatiseur de pièce Danby, Simplicity ou Diplomat pour le refroidissement de votre domicile ou bureau. Ce manuel d'utilisation vous offre des renseignements pratiques pour le soin et entretien de votre nouveau climatiseur de pièce. Un climatiseur bien entretenu vous pourvoira plusieurs années de service sans ennui. Avant de commencer, veuillez lire toutes les instructions afin d'éviter les difficultés pendant l'installation. Ce manuel contient les renseignements pour l'installation et l'utilisation de votre climatiseur de pièce Danby.

REMARQUE: Cet appareil **NE DOIT PAS** être installé à travers un mur.

Nous vous conseillons de joindre une copie de votre facture d'achat à cette page afin que les renseignements vous soient à la portée de la main. Veuillez inscrire les renseignements suivants *(ils se trouvent sur la plaque d'information du fabricant sur le coté droit de l'appareil au-dessus du cordon d'alimentation)* dans les espaces ci-dessous. Ces renseignements sont nécessaires lorsque vous consultez un représentant de vente aux clients.

Numéro de modèle: ____________________

Numéro de série: ____________________

Date d'achat: ____________________

Nom et adresse du détaillant: ____________________

____

Consulter la section de localisation de problème du manuel d'utilisation et soins si l'appareil ne fonctionne pas d'une façon adéquate. Si ces renseignements ne vous aident pas à résoudre le problème, consultez votre représentant de service autorisé ou appelez Danby au numéro gratuit:

1-800-263-2629

Ce livre est un ouvrage à consulter, veuillez le conserver.



Ce symbole représente une précaution ou un avertissement

 **PRÉCAUTION** 

Le climatiseur ne doit jamais fonctionner dans une pièce où se trouve des personnes ou animaux qui ne peuvent pas localiser ou corriger une panne de l'appareil. Un appareil en panne peut occasionner un surchauffement ou une mortalité dans un espace clos, et sans surveillance.

Guía para la resolución de problemas

Con frecuencia, los problemas no son muy importantes, y es posible que no se requiera una llamada de servicio, use la guía para la resolución de problemas para tratar de encontrar una posible solución. Si la unidad continua funcionando en forma incorrecta, llame a una estacióndе servicio autorizada o al **Número de Teléfono de Llamada Gratis de Danby**, para recibir asistencia.

Dificultad	Causa posible	Solución sugerida
El aire acondicionado no funciona	La unidad no tiene corriente.	Inspeccione la conexión del cable de corriente a la fuente de corriente. Inspeccione el fusible o el disyuntor. Coloque el CONTROL DEL VENTILADOR en la posición que no sea "OFF".
Ineficaz o no enfría	Filtro de aire sucio. El tamaño de la unidad no es apropiado para la aplicación. Flujo de aire bloqueado. Interrupción de corriente, las graduaciones se cambiaron demasiado rápido o el compresor se disparó por sobrecarga.	Limpie o cambie el filtro de aire. Verifique con el comerciante para determinar la capacidad de aplicación adecuada de la unidad. Saque toda obstrucción de la rejilla o de la rejilla de ventilación exterior. Deje que el ventilador marche para volver a encender el compresor (en aproximadamente diez minutos).
La unidad hace ruido	Partes flojas. Apoyo inadecuado.	Ajuste toda parte floja. Proporcione un apoyo adicional a la unidad.
El soporte de montaje no se puede instalar	La ventana tiene un marco de ventana contra tormentas.	Consulte las instrucciones de instalación para determinar si el marco se debe sacar.
Olores	Formación de moho o de algas en superficies húmedas.	Coloque una tableta contra algas en el tacho de base. Saque el tapón de desagüe y el tacho de base de desagüe. Vuelva a colocar el tapón de desagüe. Limpie bien la unidad.
El agua está goteando afuera	Un desborde de condensación es normal en clima caliente y húmedo.	Para agregar un tubo flexible y cambiar la dirección del flujo de agua, consulte el Paso #3, **Conexión opcional de la manguera de drenaje.**
El agua está goteando adentro	La unidad no está en un ángulo adecuado para permitir que el agua se desagüe al exterior.	La unidad se debe instalar en un ángulo para que la condensación se desborde correctamente. Inspeccione la unidad y haga los ajustes necesarios.
Acumulación de hielo o escarcha	Temperatura baja en el exterior. El filtro de aire de la unidad está sucio.	Cuando la temperatura exterior sea aproximadamente 55°F omás baja, es posible que se acumule escarcha cuando la unidad esté en el modo de refrigeración. Coloque la unidad en operación de FAN (VENTILADOR) (solamente) hasta que la escarcha se derrita. Saque y limpie el filtro.

NOTAS: *1. Si el disyuntor se dispara repetidamente, o el fusible se quema más de una vez, comuníquese con un técnico calificado.*

2. Cuando la unidad se instala observando las medidas correctas de instalación, la unidad está inclinada correctamente hacia el exterior para permitir un desborde de condensación.

Cuidado y mantenimiento

Cuando repare o efectúe el mantenimiento de su acondicionador de aire, es importante quecoloque el conmutador **SELECTOR** en la posición **"OFF"** y desconecte el cordón de corrientedel tomacorriente.

1. **NO** use gasolina, bencina, diluente u otros productos químicos en el acondicionador de aire ya que estas substancias pueden causar daños al acabado pintado y deformar las partes de plástico.
2. Nunca trate de limpiar la unidad vertiendo agua directamente sobre la misma ya que esto causará deterioro del aislamiento eléctrico.

La limpieza del filtro de aire

Cómo sacar el filtro de aire

Si el filtro de aire se tapa con polvo, el flujo de aire quedará obstruido y reducirá la eficacia. El filtro de aire se debe limpiar cada dos semanas.

1 Sujete la **lengüeta del filtro de aire**. Consulte la *Fig. 14*.

2. Tire el filtro hacia arriba. *(es posible que haya un poco de resistencia).*

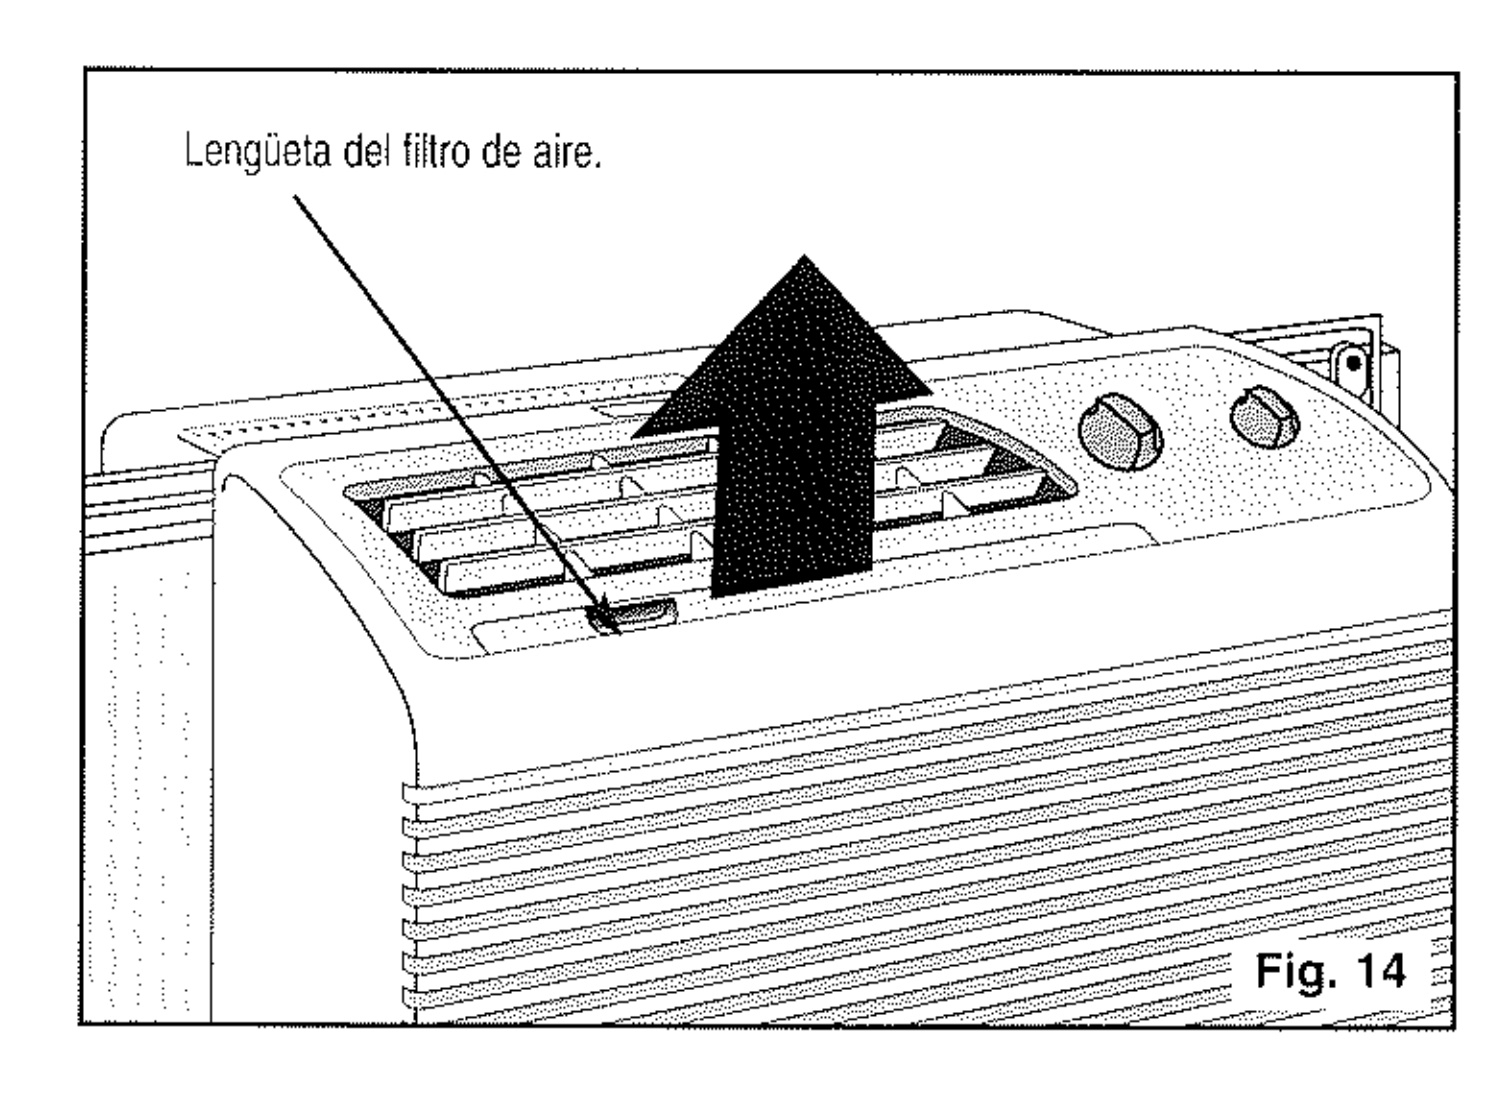


Fig. 14

 **PRECAUCIÓN**

NO se olvide de instalar el filtro de aire. Si se deja que el acondicionador de aire funcione sin un filtro de aire, el polvo no se extrae del aire de la habitación y esto puede hacer que la máquina falle.

Cuando la rejilla de entrada de aire y el armario estén sucios, límpielos con agua tibia (debajode 40°C). Se recomienda el uso de un detergente suave.

La limpieza del filtro de aire

1. Ud. puede sacar el polvo atascado en el filtro golpeándolo suavemente o limpiándolo con una aspiradora.
2. Lave bien el filtro con agua tibia a 40°C (104°F), mientras frota suavemente. Para mejores resultados, lávelo con agua jabonosa o un agente de limpieza neutro.
3. Enjuague el filtro bien usando agua limpia y luego séquelo completamente.

Cómo colocar el filtro de aire

1. Sostenga el filtro de aire con la parte anterior mirando en su dirección, e introdúzcalo dentro de la ranura para el filtro hasta que se detenga completamente.

Cuidado al final de la estación

1. Haga funcionar el ventilador solo por medio día para secar el interior de la unidad.
2. Apague la corriente y desenchufe.
3. Limpie el filtro.

NOTA: Al final de la estación de refrigeración, cuando la unidad se saca de la ventana para limpiar y guardar, es posible que aún haya un poco de agua de condensación en la bandeja de base. Saque la unidad con cuidado para evitar que se derrame sobre el piso. Siempre guarde la unidad apoyada sobre su base en forma plana. Es importante que saque el **puntal en "L", el puntal del marco corredizo y la tira de espuma de obturación** de la ventana, y los guarde también. La ventana no se cerrará si el puntal aún está instalado.

Cuidado al comienzo de la estación

1. Limpie el filtro.
2. Haga una prueba de funcionamiento por 5 minutos.
3. Espere 3 minutos antes de comenzar el funcionamiento del ventilador/refrigerador.

Spécifications électriques

1. Toutes les installations électriques doivent être accomplies par un technicien qualifié selon les normes régionales et nationales. Consultez un technicien qualifié si vous avez des questions au sujet des instructions suivantes.
2. Vérifiez l'alimentation disponible et trouvez les solutions à tous les problèmes d'installation de fils AVANT de commencer l'installation ou mettre l'appareil en marche.
3. Ce climatiseur de 115V comprend moins que 7,0 amps sur la plaque d'information et peut être branché dans toutes les prises standardes du domicile qui sont installées selon les normes.
4. Pour votre sécurité et protection, cet appareil est mis à la terre par le cordon d'alimentation lorsqu'il est branché dans une prise à 3 fiches mise à la terre. POUR VOUS ASSUREZ QUE LA PRISE DE COURANT EST MISE À LA TERRE, CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
5. La prise de courant murale (à trois fiches) doit permettre le branchement du fil de courant avec une prise (à trois tiges) fournit avec l'appareil. **N'UTILISEZ PAS** d'adapteur de courant. Voir la Table 2 pour les renseignements sur les prises et fusibles. S'il est nécessaire d'utiliser un fil de rallonge pour brancher le climatiseur, utilisez seulement un fil approuvé pour les "climatiseurs". (Disponible de la plus part des quincailleries)
6. La plaque signalétique de l'appareil pourvoit les renseignements électriques et techniques. Elle est située sur le coté droit de l'appareil.

Table 1

Dérivation individuelle suggérée	
Amps – plaque signalétique	Taille du fil AWG
5,0 à 12	14
AWG – Jauge américaine des fils * Selon le classement de fil de cuivre à 60°C	

Table 2

Types de prise et fusible	
Tension nominale	125
Ampères	15
Prise de courant	
Fusible	15
Fusible à retardement (ou disjoncteur)	Bouchon Fusible

Spécifications de l'appareil	DAC5049	DAC5096	SAC5299	DAC6097-1	DAC6300
Capacité de refroidissement (Btu)	5 000	5 000	5 200	6 000	6,300
Puissance absorbée	625	625	625	710	710
Classement du rendement énergétique	8.0	8.0	8.3	8.5	8.9
Puissance d'entrée	1 Ph 60Hz 115V	1 Ph 60Hz 115V	1 Ph 60Hz 115V	1 Ph 60Hz 115V	1 Ph 60Hz 115V
Dimensions	19 po. x 11 po. x 14 5/8 po.	19 po. x 11 po. x 14 5/8 po.	19 po. x 11 po. x 14 5/8 po.	19 po. x 11 po. x 14 5/8 po.	9 po. x 11 po. x 14 5/8 po
Poids de l'appareil	46 lb.	46 lb.	46 lb.	46 lb	46 lb
Bruit (dB)	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2

REMARQUE: Les spécifications peuvent changer sans préavis en raison des améliorations.


Conseil pour la conservation d'énergie

La conception de votre appareil Danby a un très haut rendement d'économie énergétique. Nous vous recommandons les procédés suivants pour un meilleur rendement.

1. Une fois que votre thermostat est réglé pour votre confort, ne changez pas sa position.
2. Le filtre est très efficace pour l'élimination des particules suspendues dans l'air. Gardez le filtre à air propre. En général, nettoyez le filtre toutes les deux semaines. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire selon la qualité de l'air à l'extérieur et intérieur.

   Pour enlever le filtre, retirez–le en soulevant par sa patte. Il peut résister légèrement, mais ceci est normal.
3. Utilisez des draperies, rideaux, ou stores pour abriter la pièce du soleil SANS BLOQUER le climatiseur. L'air doit circuler autour de l'appareil sans encombrements.
4. Activez le climatiseur avant que la chaleur commence à pénétrer dans la pièce. De cette façon, l'unité aura l'occasion de refroidir la pièce avant qu'elle devienne désagréable.
5. Lorsque la température à l'extérieur n'est pas trop chaude, utilisez seulement les commandes HIGH ou LOW FAN (Certains modèles seulement). Ceci permet la circulation rafraîchissante de l'air à l'intérieur et l'économie énergétique qui vous n'est pas disponible pendant le fonctionnement es position de refroidissement.

Installation dans la fenêtre



Risque de choc électrique

Pour éviter le risque de blessures corporelles, coupez le courant de l'appareil avant l'installation ou la réparation.

Outils nécessaires pour l'installation dans la fenêtre

Tournevis:	Pointe cruciforme et pointe plate
Perceuse électrique:	Mèche d'un diamètre de 1/8 po.
Crayon	
Ruban à mesurer	
Ciseau	
Niveau de menuisier	

 **PRÉCAUTION** 

Veuillez lire attentivement les instructions afin d'éviter les problèmes pendant l'installation ou le fonctionnement.

Votre climatiseur de pièce Danby est pourvu d'une installation facile dans une fenêtre simple ou à guillotine. Il **N'EST PAS** conçu pour l'installation dans une fenêtre coulissante ou à travers le mur.

REMARQUE: Nous vous recommandons de garder la boîte et les matières d'emballage pour l'entreposage ou le transport de l'appareil. Enlevez le sac en plastique qui contient les pièces nécessaires pour l'installation. Voir *Fig. 1*.

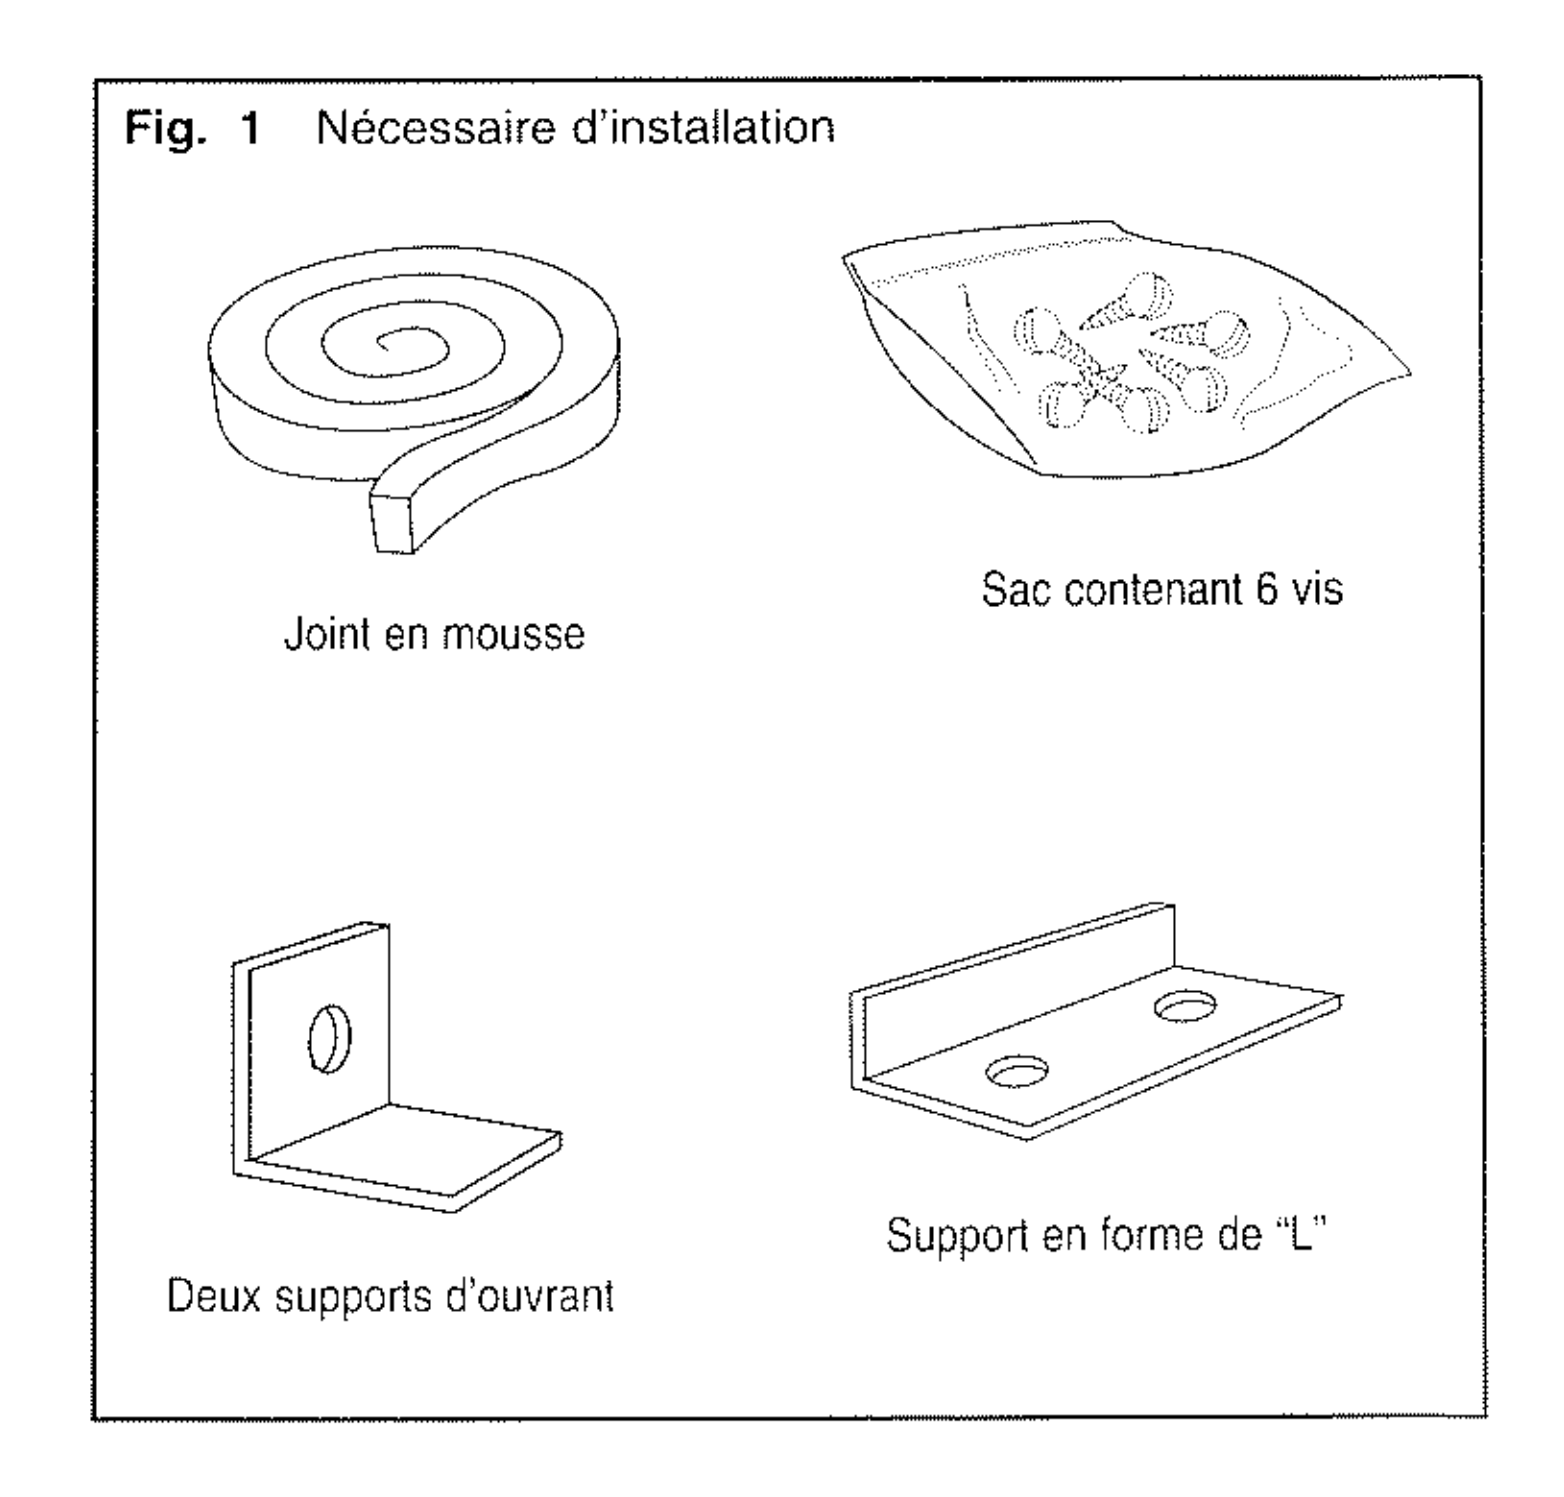


Fig. 1 Nécessaire d'installation

Instrucciones de operación

SELECTOR *Fig. 12*

Para graduar la temperatura de refrigeración que se desea, simplemente haga girar el cuadrante **SELECTOR** a la graduación adecuada.

LOW FAN (VENTILADOR BAJO) hará que el aire circule a una velocidad mínima sin refrigeración.

HIGH FAN (VENTILADOR ALTO) hará que el aire circule a una velocidad máxima sin refrigeración.

LOW COOL (REFRIGERACIÓN BAJA) proporciona refrigeración automáticamente con elmínimo de circulación de aire. Recomendado para uso por la noche.

HIGH COOL (REFRIGERACIÓN ALTA) proporciona refrigeración automáticamente concirculación máxima de aire. Recomendada para refrigeración rápida en días muy cálidos. Unavez que la habitación se haya enfriado, reduzca la graduación a **LOW COOL**.

NOTA: Después de graduar su **SELECTOR**, deje que pasen 3 minutos antes de cambiar a otromodo.

OFF (APAGADO) apagará la unidad completamente.

THERMOSTAT *Fig. 12*

Este control le permite seleccionar y mantener una temperatura ambiente cómoda en forma automática. Para seleccionar una temperatura, gire el cuadrante del **THERMOSTAT** entre 1 (más cálido) y 9 (más frío). La refrigeración se detendrá automáticamente cuando la temperatura llegue a la graduación deseada, y comenzará cuando la temperatura ambiente se eleve por encima de esta temperatura.

NOTA: La temperatura no afecta el funcionamiento del ventilador. El ventilador funcionará en forma continua para mantener un control óptimo de temperatura.

SELECTOR *Fig. 12A (Modelo DAC5049 SOLAMENTE)*

Para operar la unidad gire el cuadrante del selector al posición "ON". Para apagar la unidad gire el cuadrante del selector al posición "OFF".

MARCHA DE PRUEBA (TEST RUN)

Esta posición se usa para hacer una prueba con el compresor y la sistema de refrigeración (evitando el uso del termostato). Se usa por un período de tiempo muy corto. NO USE ESTA POSICION PARA UN FUNCIONAMIENTO CORRIENTE.

DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE *Fig. 13*

Use la LENGUETA DE PERSIANA para ajustar las rejillas de persiana en forma manual havia arriba o hacia abajo o de un lado al otro.

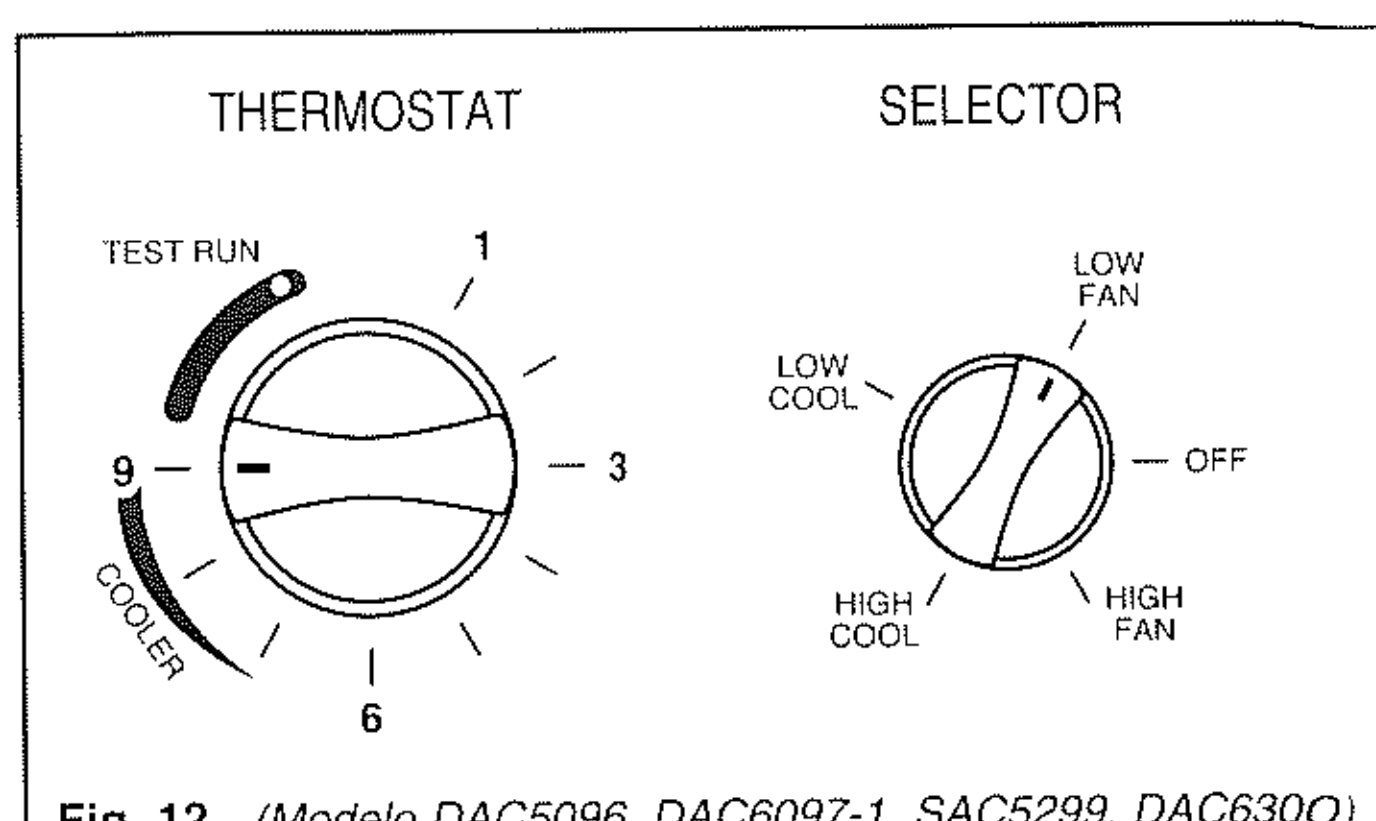


Fig. 12 *(Modelo DAC5096, DAC6097-1, SAC5299, DAC630O)*

PRECAUCIÓN 

Cuando use el control del **SELECTOR** gire lentamente permitiendo que la unidad se ajuste.
Cuando use el **THERMOSTAT**, es importante que espere tres minutos antes de cambiar la temperatura. Si se ajusta demasiado rápido, existe el riesgo de una sobrecarga lo que hará queel fusible se queme.

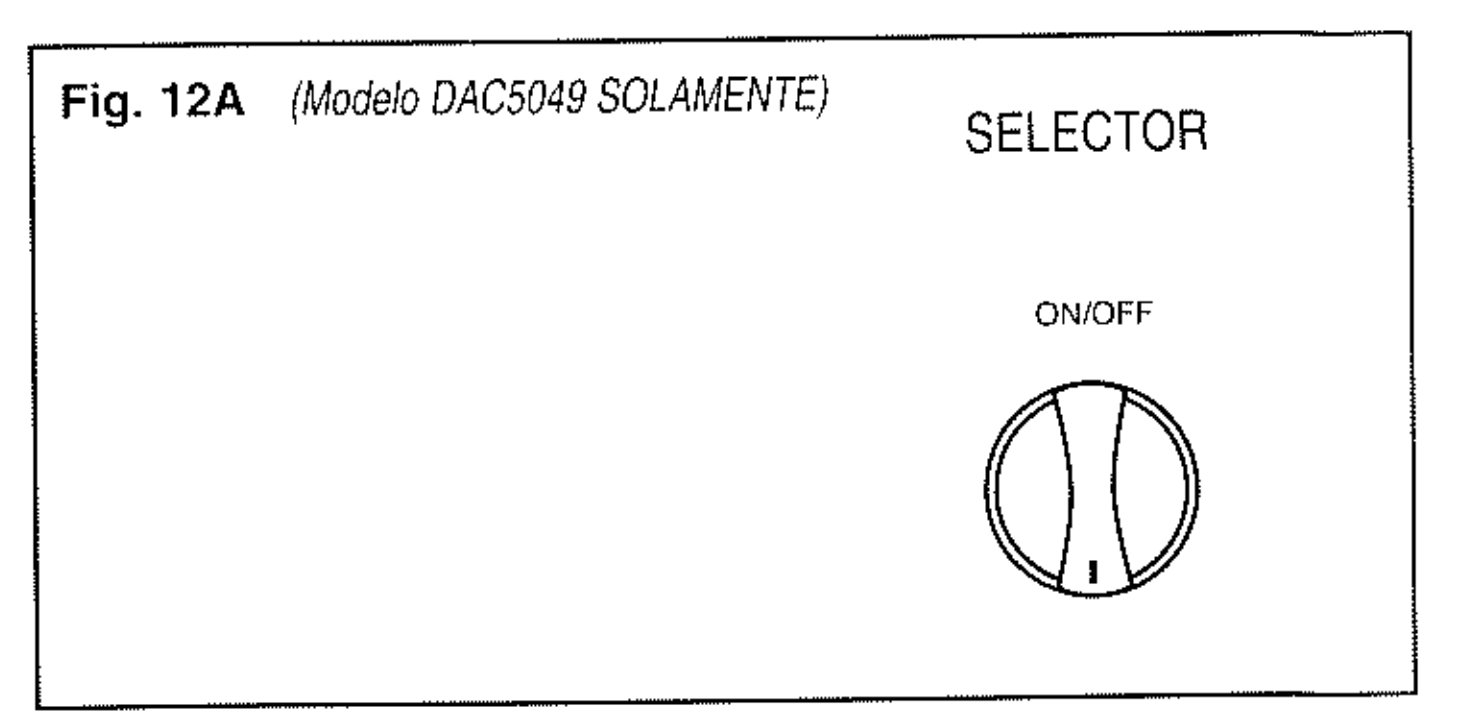
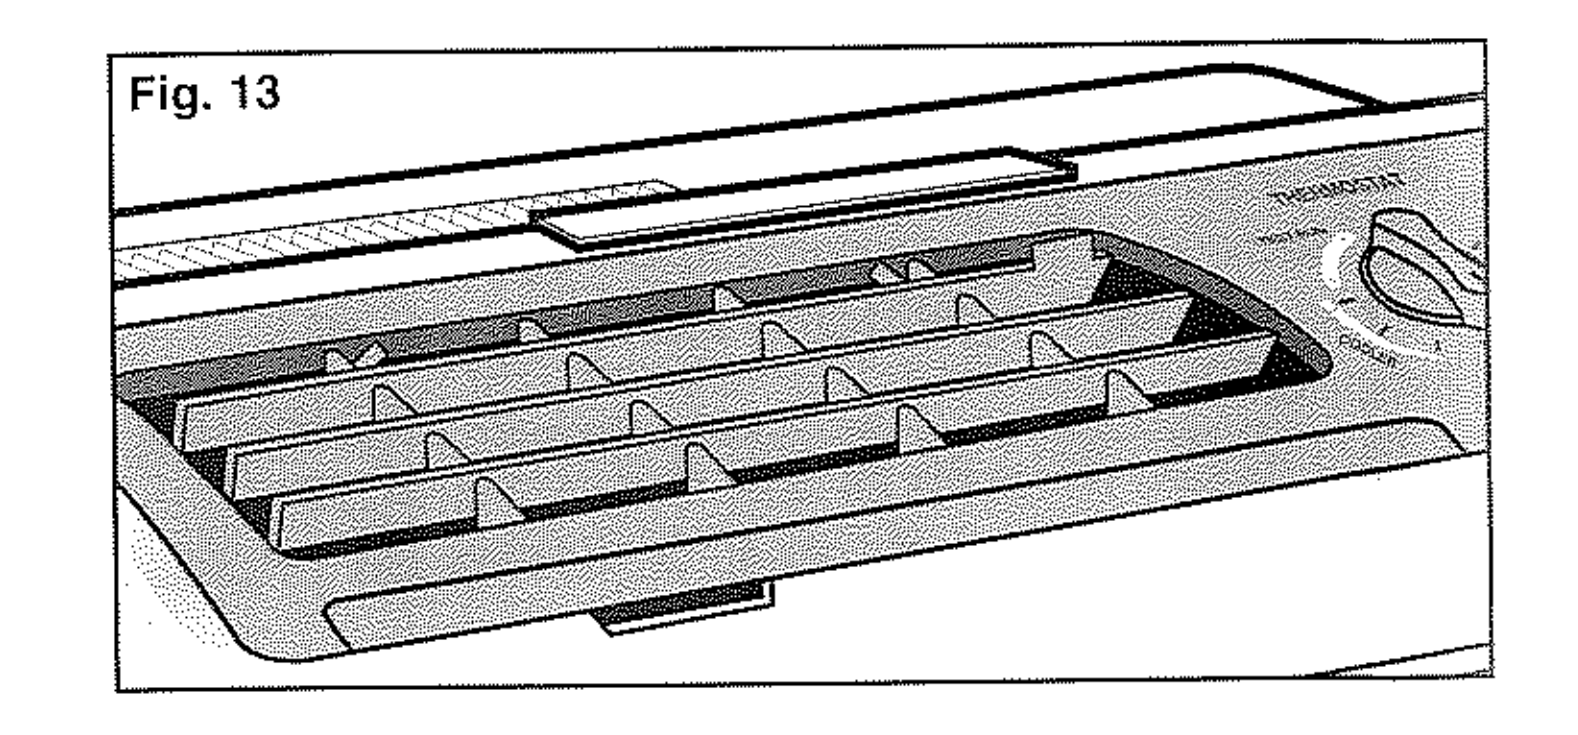


Fig. 12A *(Modelo DAC5049 SOLAMENTE)*


Fig. 13

7. Cómo nivelar la unidad

Verifique que la unidad esté en el centro y nivelada para asegurar un drenaje correcto de la condensación. Cuando se instala en forma correcta, el interior de la unidad queda inclinado hacia el exterior para permitir que la condensación se desborde.

8. Cómo asegurar las contraventanas

Extienda las contraventanas a la distancia necesitada y marca las posiciones de los agujeros usando los agujeros pilotos en lo alto de cada contraventana que se encuentran por al lado de la unidad. Usando una broca de 1/8 pulgadas pretaladre los agujeros pilotos en el marco corredizo y asegura las contraventanas al marco corredizo de ventana con los tornillos que suministran. (Consulte la figura 9)

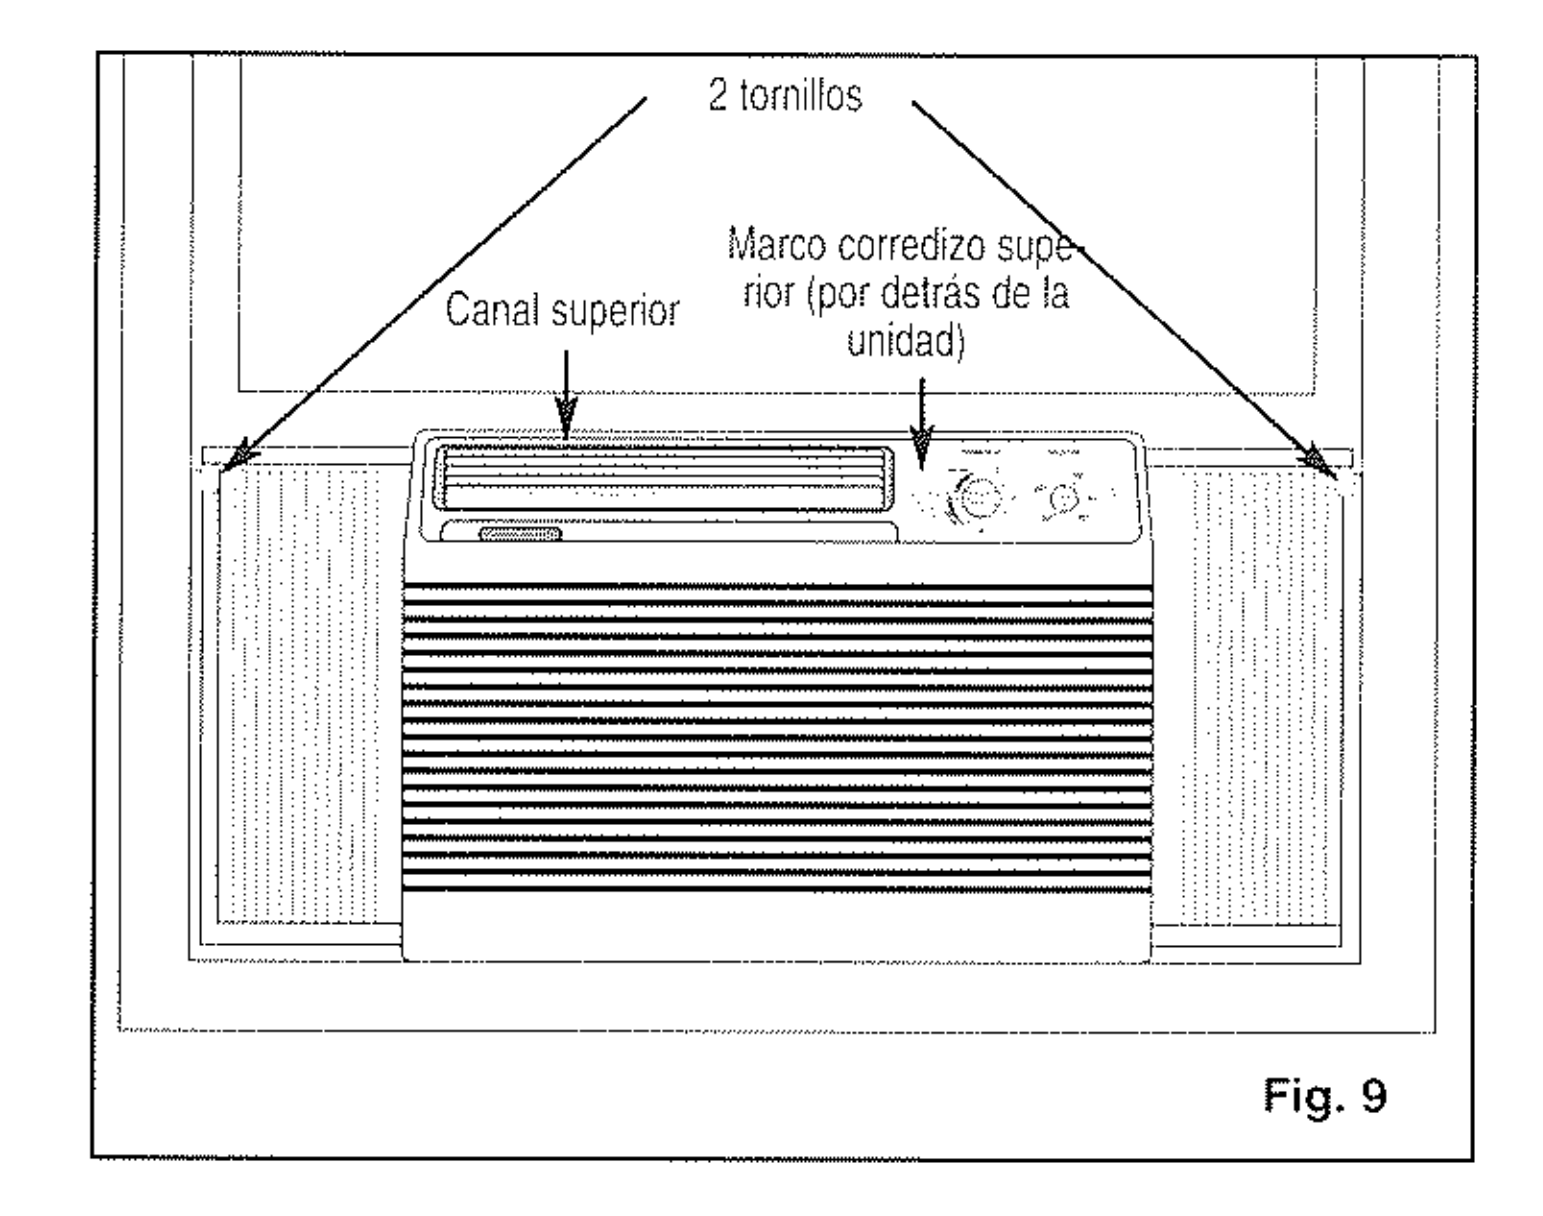


Fig. 9

9. La instalación del puntal del marco corredizo de la ventana

Para más seguridad, instale el puntal del marco corredizo de la ventana por cada lado de la parte superior de la ventana con los tornillos que se suministran. (Consulte la figura 10)

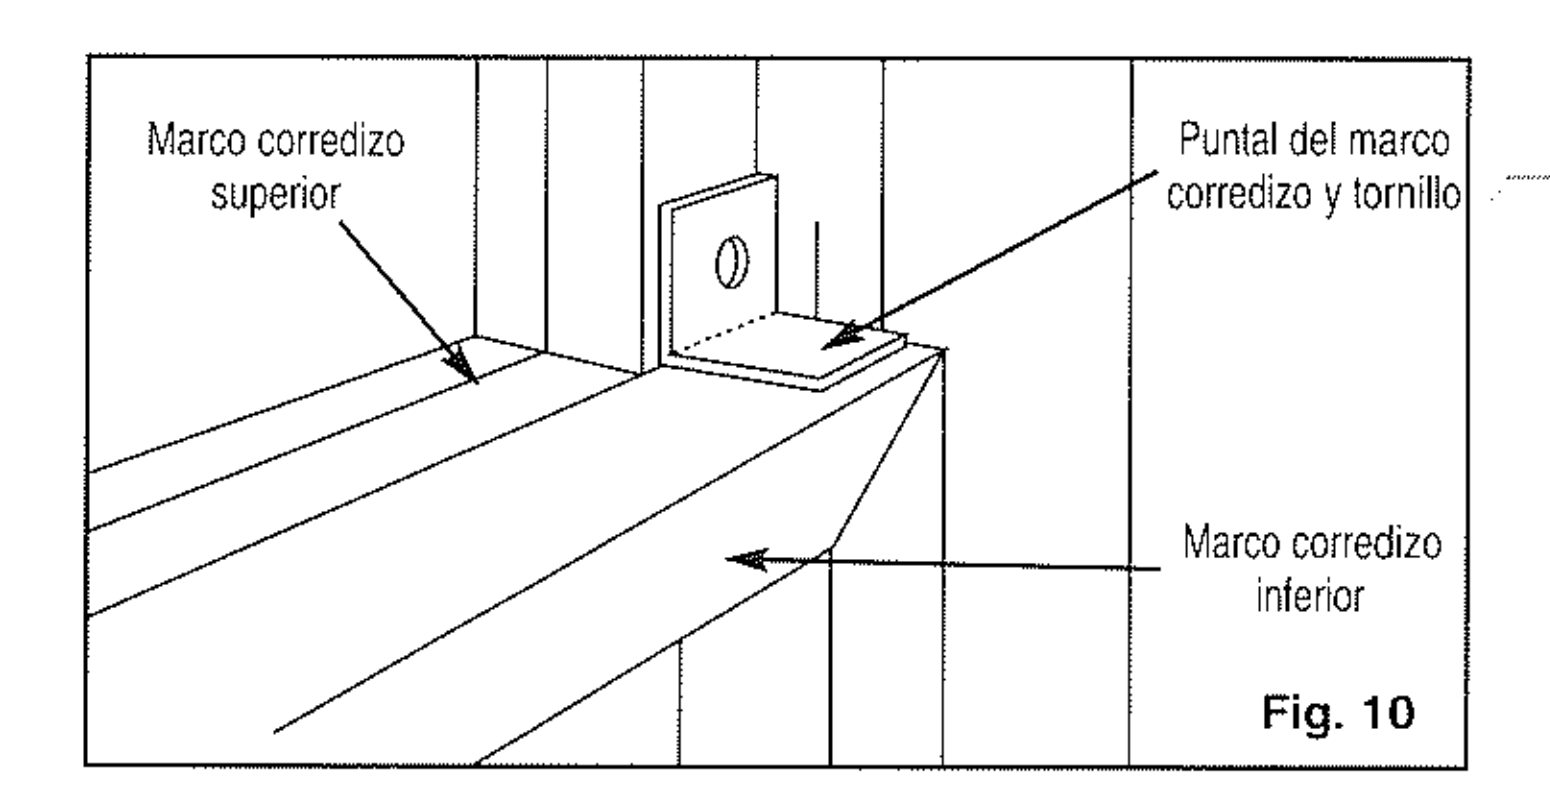


Fig. 10

10. La instalación de la tira obturadora

Corte la cinta de espuma de obturación que se suministra para que se adapte a la abertura entre la parte superior del interior y del exterior de la ventana. Es importante que quede bien ajustada para proporcionar una buena obturación contra el aire.

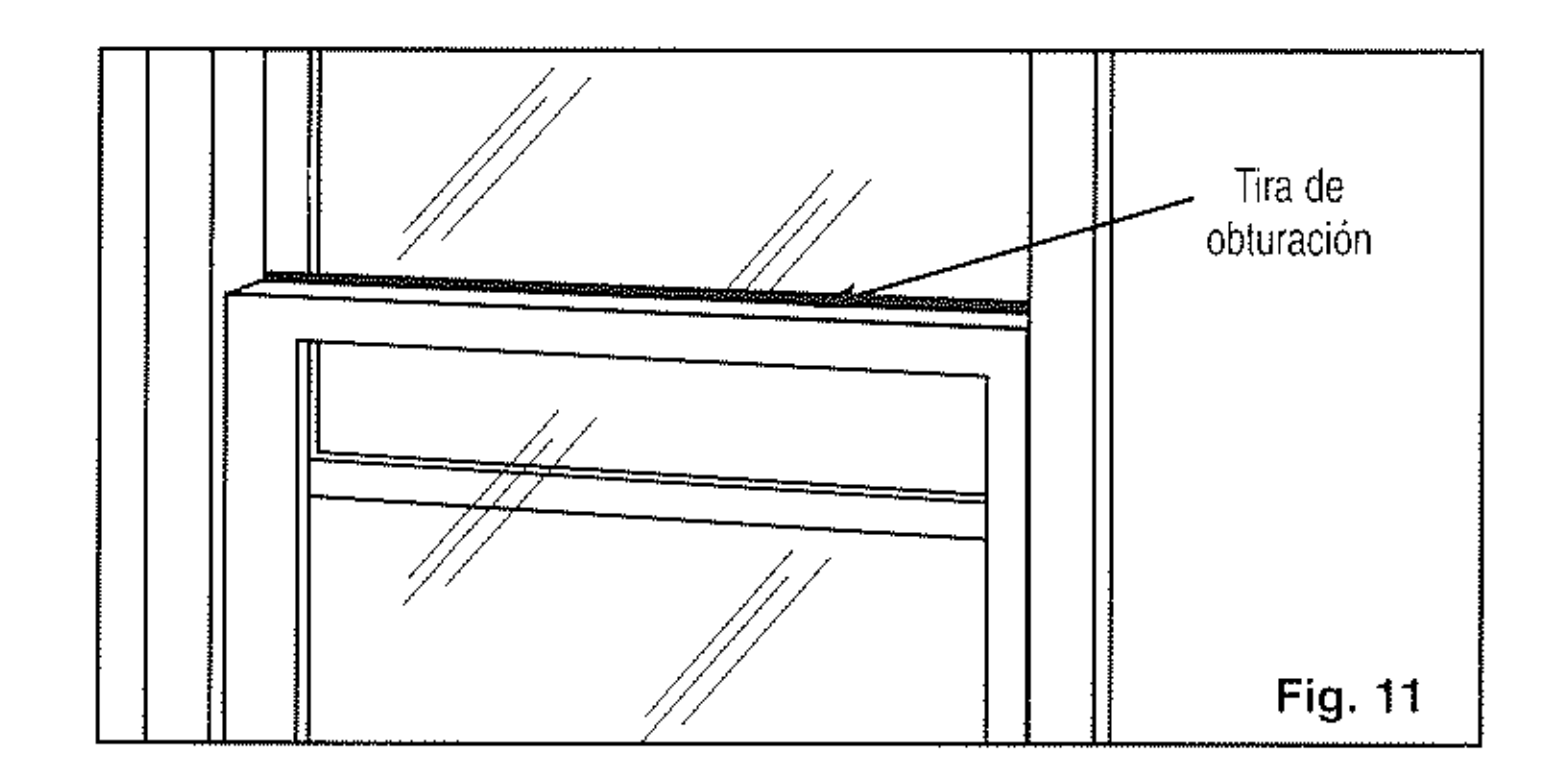


Fig. 11



Vu que le compresseur est situé sur le coté de l'appareil où se trouve les commandes (coté droit), ce coté est plus lourd. Le support inadéquat de ce coté de l'appareil risque de causer des blessures corporelles et dommages à l'appareil.

Quoiqu'une personne peut installer cet appareil par elle–même, un assistant pourrait être sur place pour vous aider si nécessaire.

Votre appareil évapore la condensation sous les conditions normales, mais dans des conditions de haute humidité, la condensation excessive peut faire déborder le bac d'écoulement vers l'extérieur. L'appareil devrait être installé d'une façon que la condensation ne s'écoule pas sur les piétons ou la propriété d'un voisin.

Si vous désirez diriger le surplus de condensation vers l'extérieur, un drain d'écoulement peut être percé (le boyau n'est pas inclus) avant l'installation de l'appareil dans la fenêtre. Voir l'étape n°. 3, "Raccord du boyau d'écoulement facultatif".

1. Choisir le meilleur emplacement

A. Ce climatiseur de pièce est conçu pour qu'il s'ajuste facilement dans une fenêtre à guillotine simple ou double. Toutefois, puisqu'il existe une variété de style de fenêtre, il peut être nécessaire de faire des modifications pour une installation sécuritaire et appropriée.

B. Assurez–vous que la fenêtre et le dormant sont solides et libres de pourriture sèche.

C. Pour obtenir la meilleur efficacité, installez le climatiseur sur le côté de la maison ou édifice qui est le plus abrité du soleil. Si l'appareil est sur un coté ensoleillé, nous vous recommandons d'installer un auvent par–dessus l'appareil.

D. Il est nécessaire de fournir une circulation d'air suffisante autour de l'appareil. Voir *Fig. 2*. L'arrière de l'appareil doit être situé à l'extérieur et non dans un garage ou à l'intérieur d'un édifice. Il ne doit pas être installé à proximité d'une porte ou à moins de 30 po. du plancher ou de la terre. Les draperies et autres objets de la pièce ne doivent pas encombrer la circulation d'air.

E. Il faut s'assurer qu'une prise de courant est située proche de l'emplacement de l'appareil. Utilisez seulement un circuit à prise unique de 15 ampères. Toute l'installation des fils doit être selon les normes électriques régionales et nationales.

F. **N'UTILISEZ PAS LES RALLONGES ÉLECTRIQUES "STANDARDS" SUR CET APPAREIL.** S'il est nécessaire d'utiliser un fil de rallonge pour brancher le climatiseur, utilisez un fil spécifiquement conçu pour l'utilisation sur les climatiseurs seulement. (Disponible de la plus part des quincailleries)

G. **NE JAMAIS** installer l'appareil dans un lieu où des fuites de gaz combustible sont suspectées. Le climatiseur risque de tomber en panne dans des conditions contenant des huiles (y compris l'huile à mécanisme), gaz de sulfure, source chaude, etc.

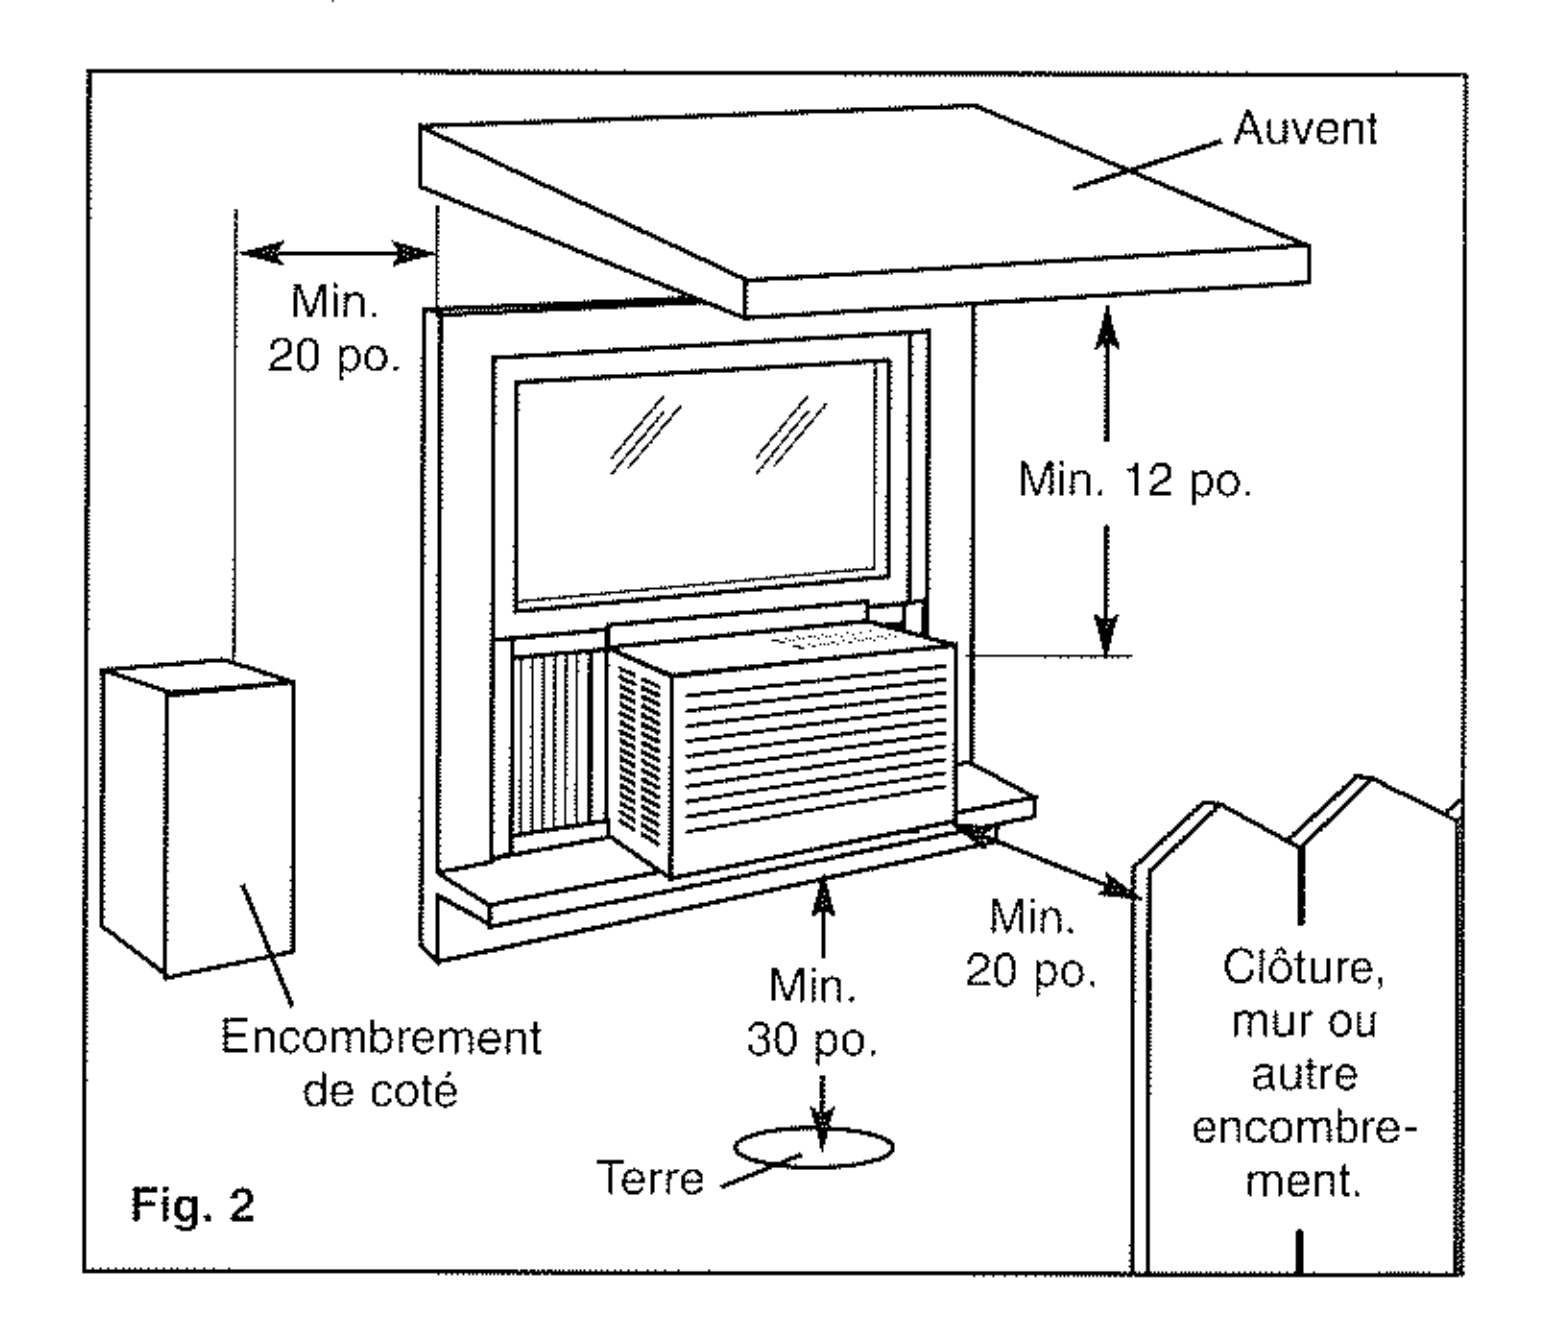


Fig. 2

REMARQUE SPÉCIALE: Les installations dans les fenêtres varient selon le style. Veuillez vous assurer que l'ensemble d'installation compris avec votre climatiseur convient à votre style de fenêtre.

REMARQUE: Vu que le compresseur de l'appareil est situé sur le côté où se trouve les commandes, le poids de l'appareil n'est pas balancé. Il est alors nécessaire d'utiliser votre main droit pour supporter le climatiseur tout en tenant la poignée avec la main gauche lorsque vous soulevez l'appareil. Si le climatiseur doit être déplacé à une longue distance, nous vous avisons de supporter l'appareil avec les deux mains situées autour de l'appareil au lieu d'utiliser la poignée.

2. Comment enlever l'appareil de sa boîte

Enlevez le climatiseur de la boîte, et examinez–le contre tout dommage d'expédition. Veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer l'installation. Une poignée encastrée se trouve sur le dessus de l'appareil pour vous aider à le soulever de la boîte et le déplacé jusqu'à la fenêtre. Soulevez la poignée tout droit du dessus de l'appareil.

3. Raccord du boyau d'écoulement facultatif (le boyau n'est pas inclus)

Pour diriger l'écoulement de la condensation en ajoutant un boyau flexible:

a) Renversez soigneusement l'appareil sur son dos.

b) Percez un trou à travers le centre du **drain d'écoulement** en utilisant une mèche de 1/4 po. Voir *Fig. 3.* **N'enfoncez pas** la mèche car ceci peut endommager l'intérieur du drain.

c) Obtenez un boyau flexible d'un diamètre de 1/2 pouce et coupez-le à la longueur désirée. (La longueur dépend de la distance que le boyau doit traverser

d) Attachez le drain du boyau d'écoulement à l'aide d'une bride de serrage. (Ces outils peuvent être achetés chez une quincaillerie locale)

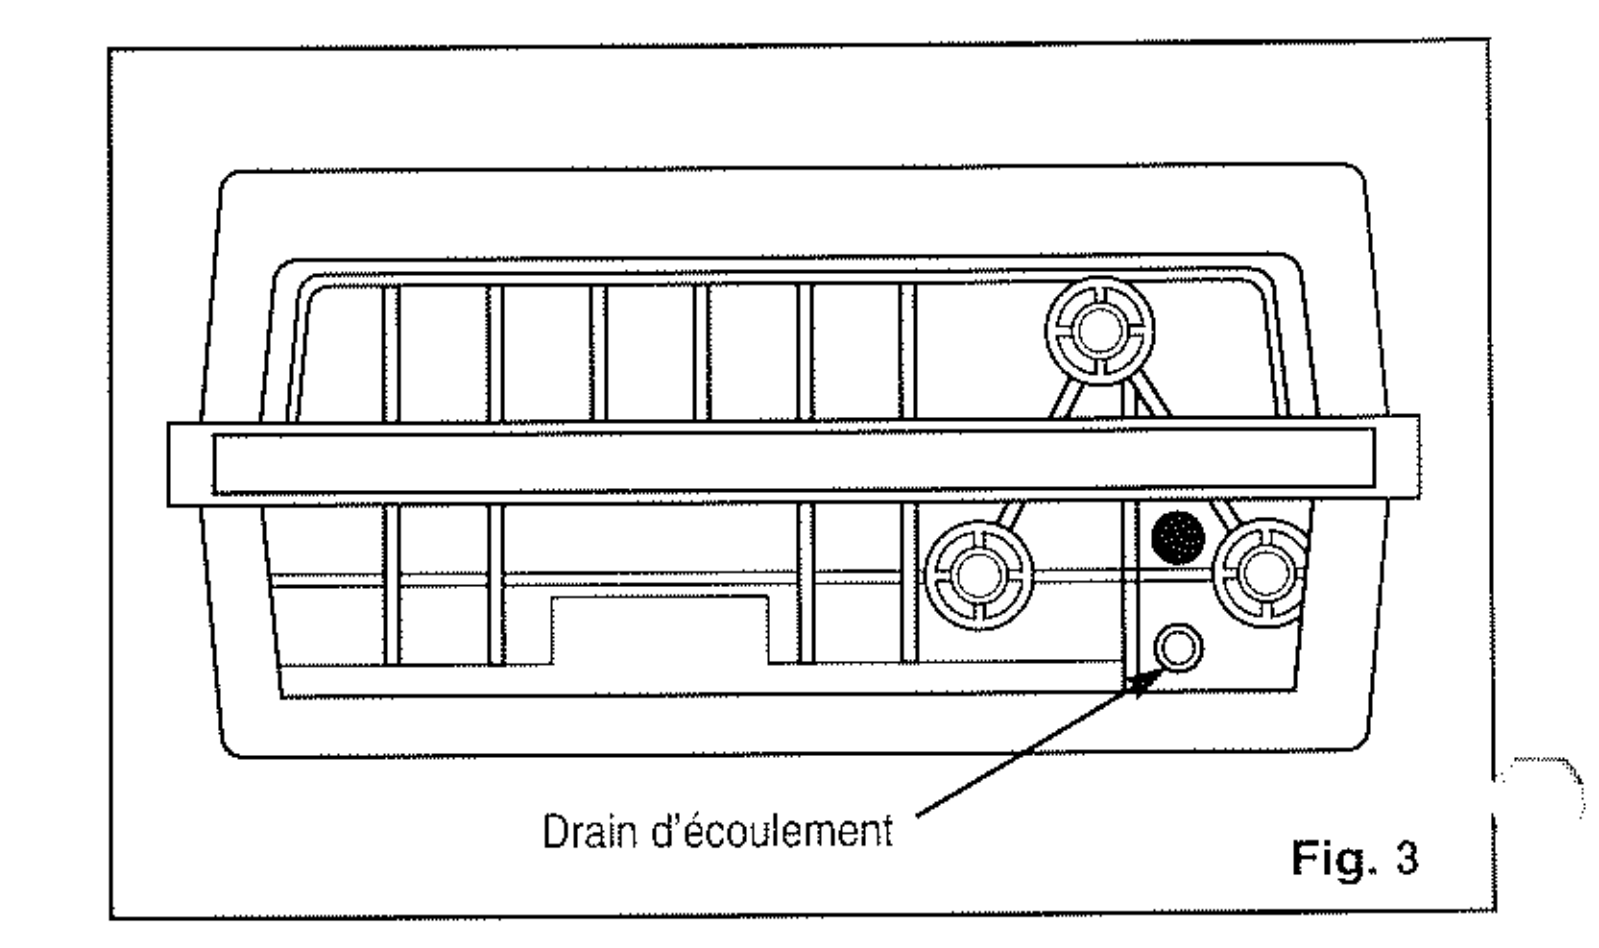


Fig. 3

4. Mesurez la fenêtre

LARGEUR: Cet appareil peut être installé dans une fenêtre à guillotine simple ou double qui mesure entre 23 1/2 à 35 po.

HAUTEUR: Cet appareil peut être installé dans une fenêtre à guillotine simple ou double qui a une ouverture minimale de 13 5/8 po.

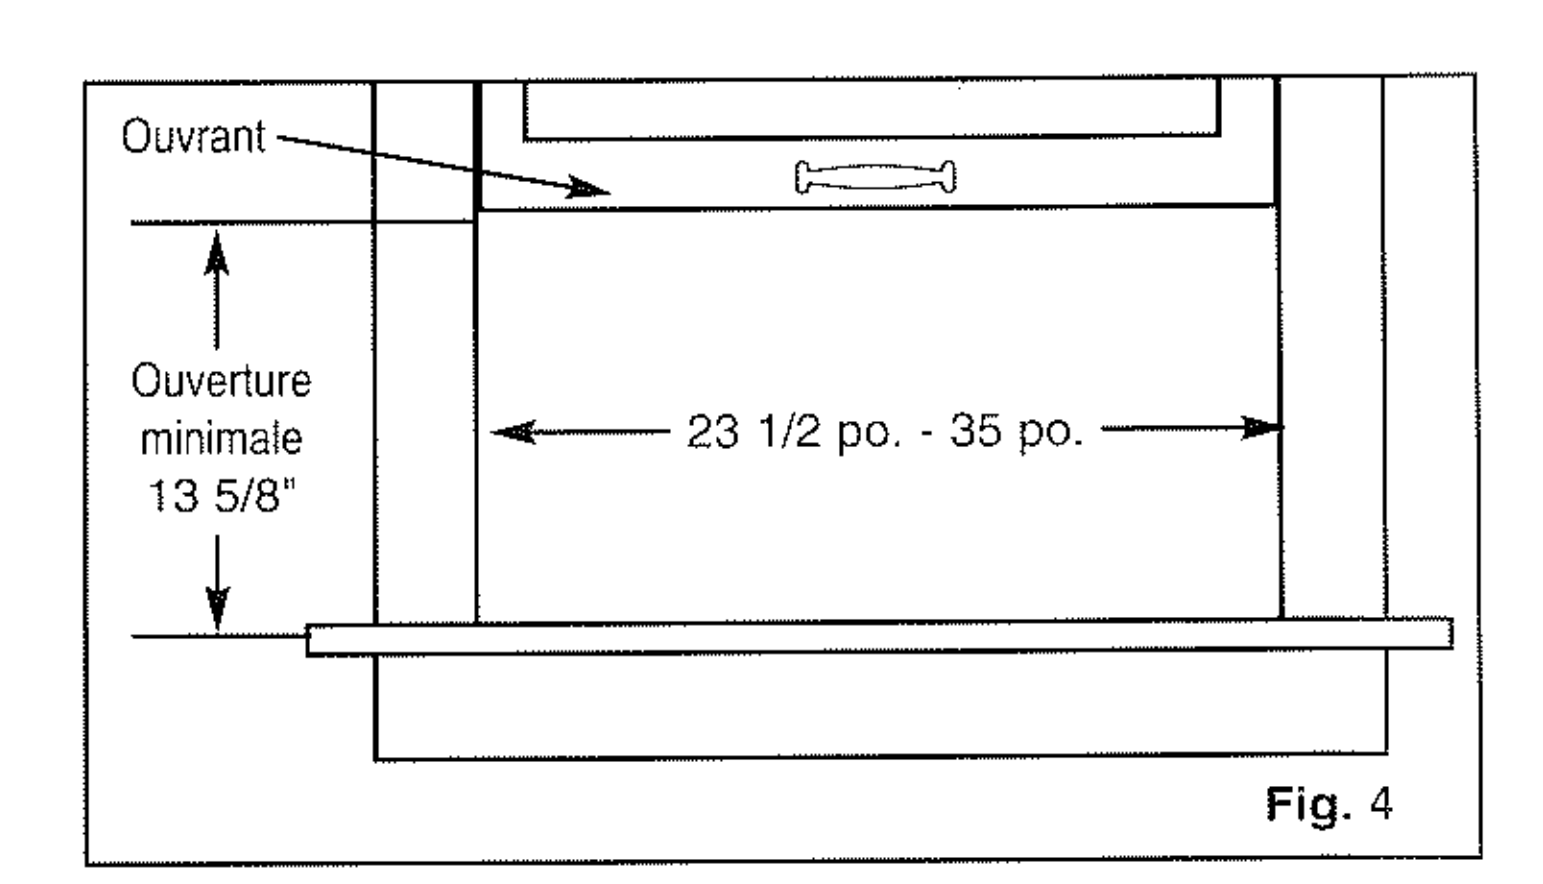


Fig. 4

5. Installation du support en forme de "L"

Installez le **support en forme de "L"** sur l'extérieur du centre du dormant. Le côté le plus haut du support doit être vers l'extérieur. Assurez que le côté court du support est ajusté contre le dos de l'intérieur du dormant. Voir *Fig. 5.* Le support assure l'installation sécuritaire de l'appareil.

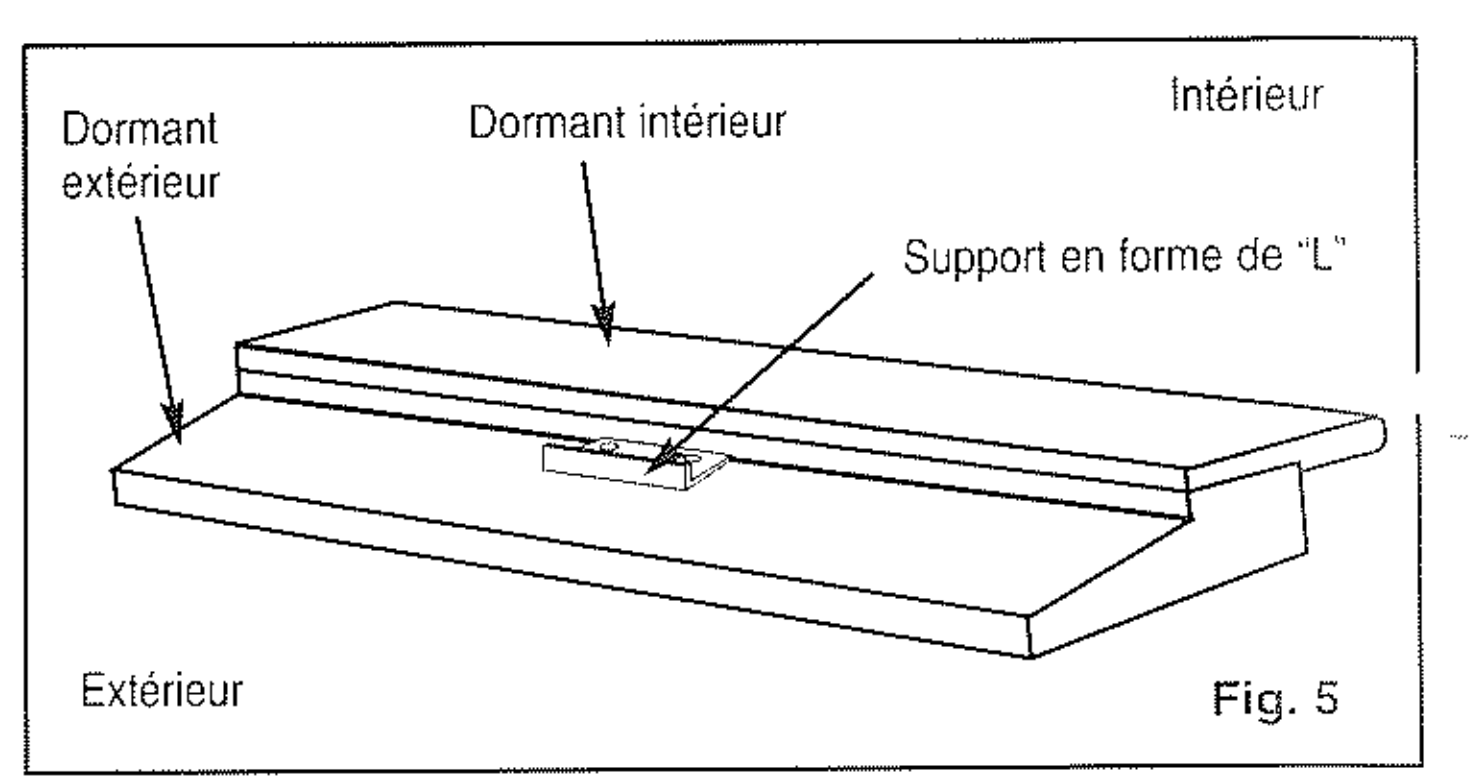


Fig. 5

NOTA: El empleo de la ventana puede requerir una cantidad de estilos diferentes. Por lo tanto puede ser necesario improvisar en los procedimientos de instalación referidos en este manual.

6A. La instalación de la ventana (No hay instalación de manguera de drenaje)

Levante la unidad hacia el centro de la ventana abierta. Consulte la *Fig. 6.* Use el mango en la parte superior de la unidad como ayuda para levantar y colocar la unidad en posición (tire con cuidado del mango hacia arriba desde la parte superior de la unidad). Apoye la parte inferior de la unidad contra el borde exterior del antepecho interior de la ventana. Es importante que el borde inferior de la unidad se ajuste en el puntal en "L". Consulte la *Fig. 7.* Baje el marco superior corredizo de la ventana hasta abajo de modo que el marco se ajuste firmemente sobre el canal superior y por detrás del mango de la unidad y de los marcos de la contraventana. NO empuje el mango hacia su posición hundida hasta que esté instalando los tornillos de la contraventana según se describe en la *Fig. 9.*

6B. Aplicación Opcional de la Ventana *(Instalación de la manguera de drenaje)*

Si la aplicación de su ventana tiene un canal rebajado y Ud. Va a usar la manguera de drenaje será necesario que leventa 1-1/2" toda la altura del acondicionador de aire desde el borde superior del canal (Consulte la figura 8A optión 1)

Coloque un listón de madera que le dé dicha elevación a todo lo largo del ancho del canal.

Instale el soporte en "L" según se describe en el Paso 5 en el listón de madera

6C. La instalación de la sobreventana.

Si la sobreventana presenta interferencia con la instalación será necesario que levante de nuevo toda la altura del acondicionador de aire desde la parte inferior del canal.

Coloque un listón de madera (lo que da la elevación correcta por arriba del marco de la sobreventana) por todo lo largo del ancho de la parte inferior del canal . Instale una segunda tira de madera (aproximadamente 6 pulgadas de largo) al mismo elevación como la primera en el centro del antepecho exterior (Consulte la figura*)

Instale el soporte en "L" según se describe en el Paso 5 en la tira de madera externo.


PRECAUCIÓN

Durante el siguiente paso, sostenga la unidad firmemente hasta que el marco corredizo de la ventana se haya bajado al canal superior por detrás de los marcos de la contraventana. Si la unidad se cae de la ventana, esto puede ocasionar heridas o daños a la propiedad.

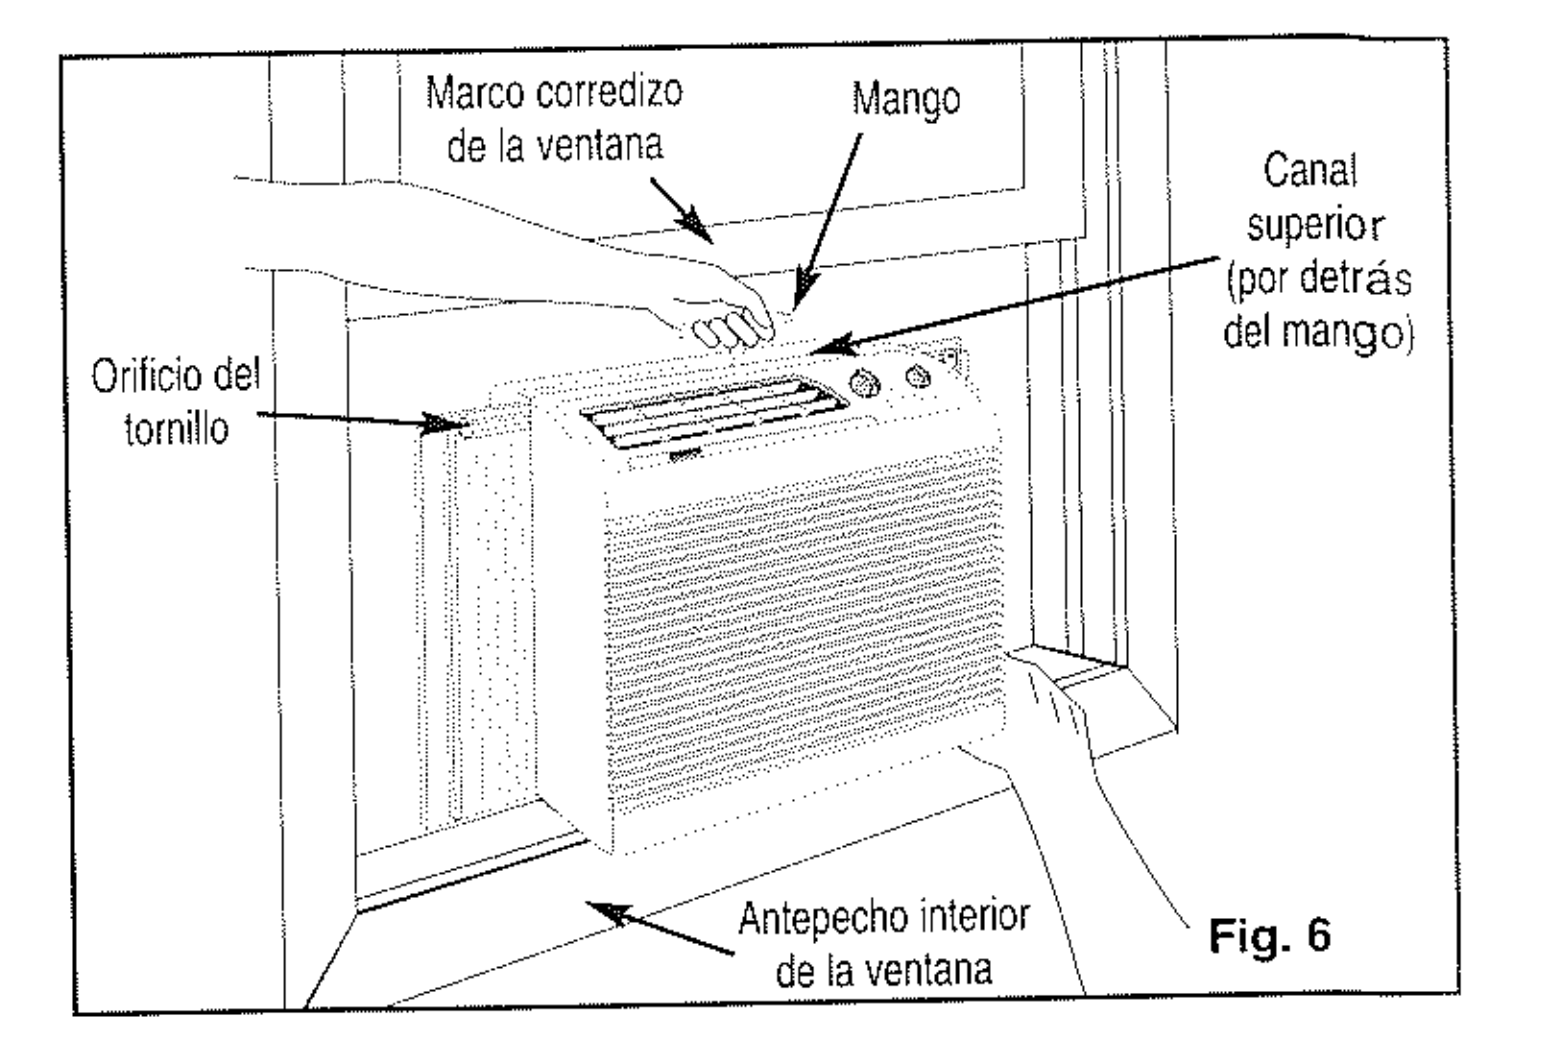


Fig. 6

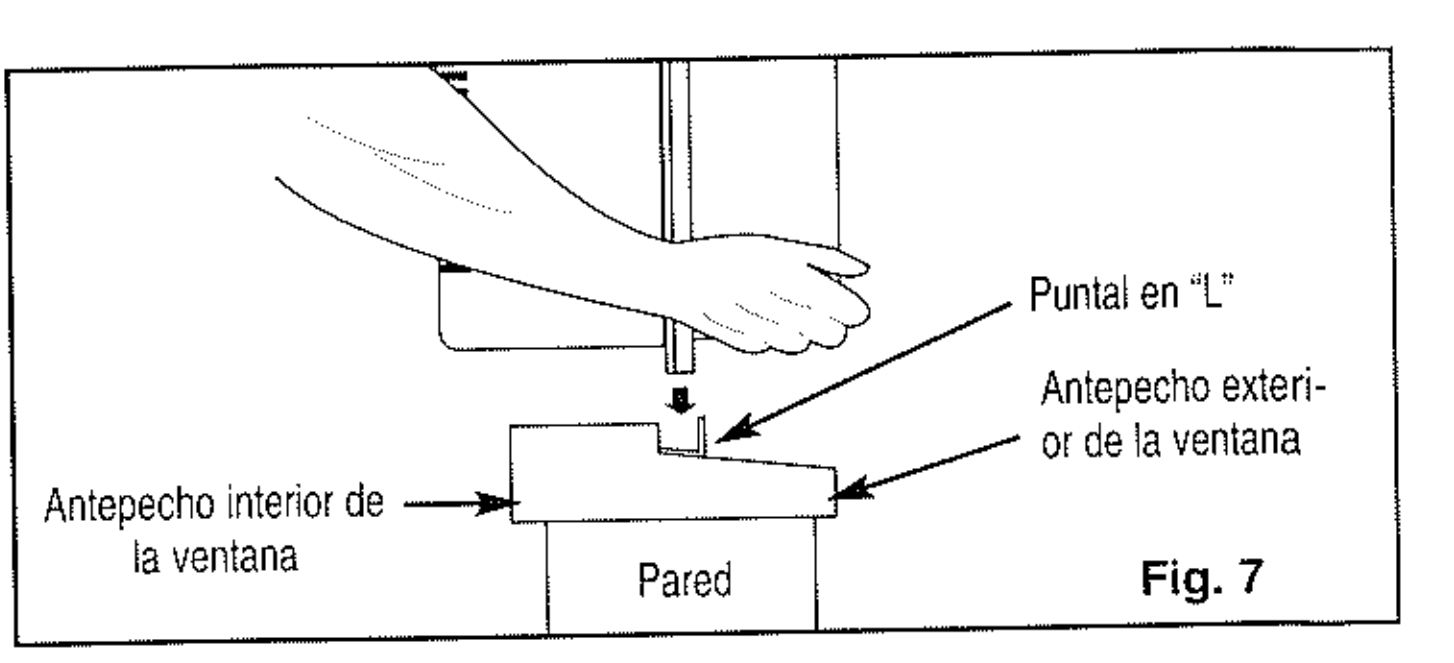


Fig. 7

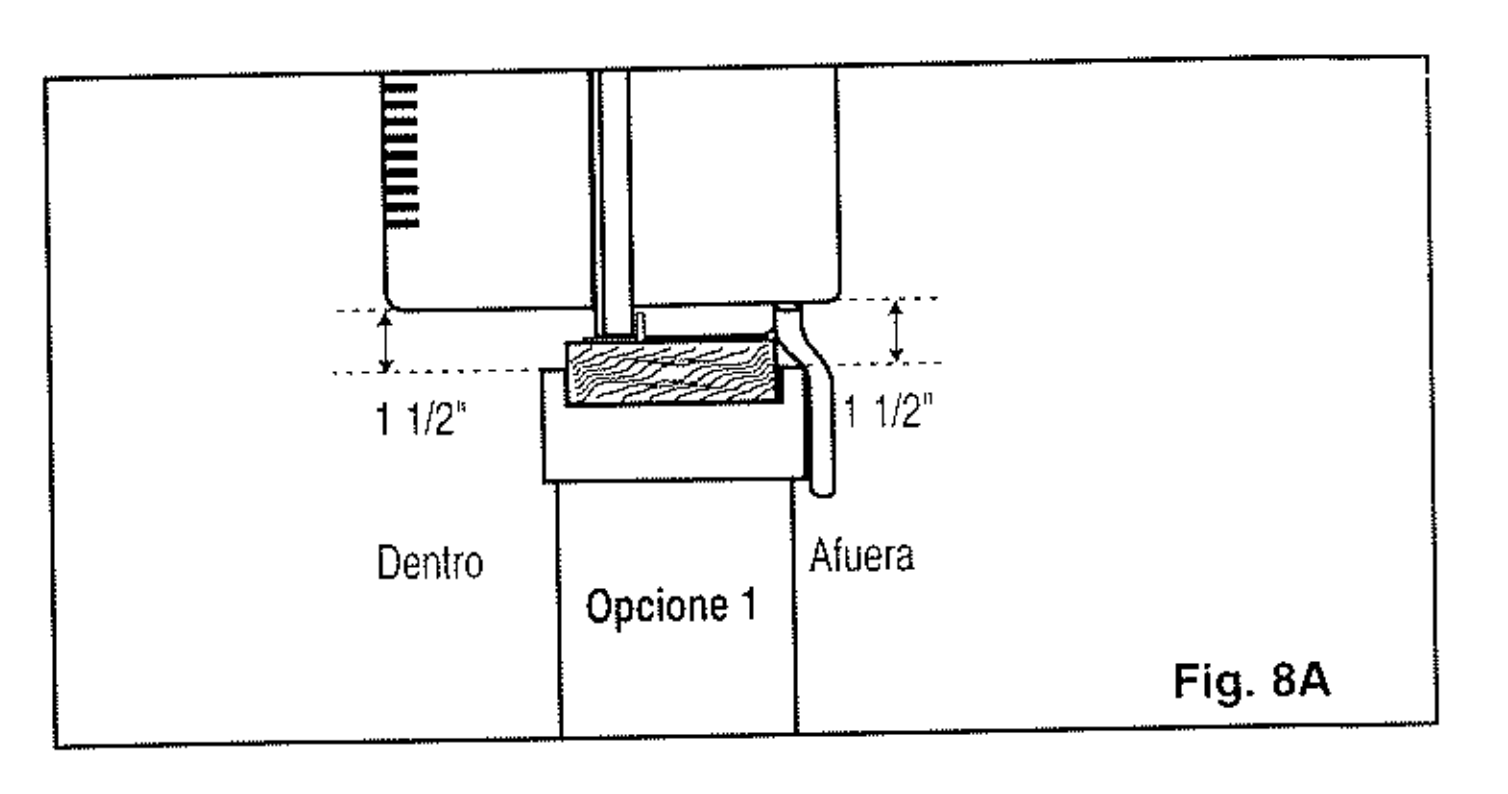


Fig. 8A

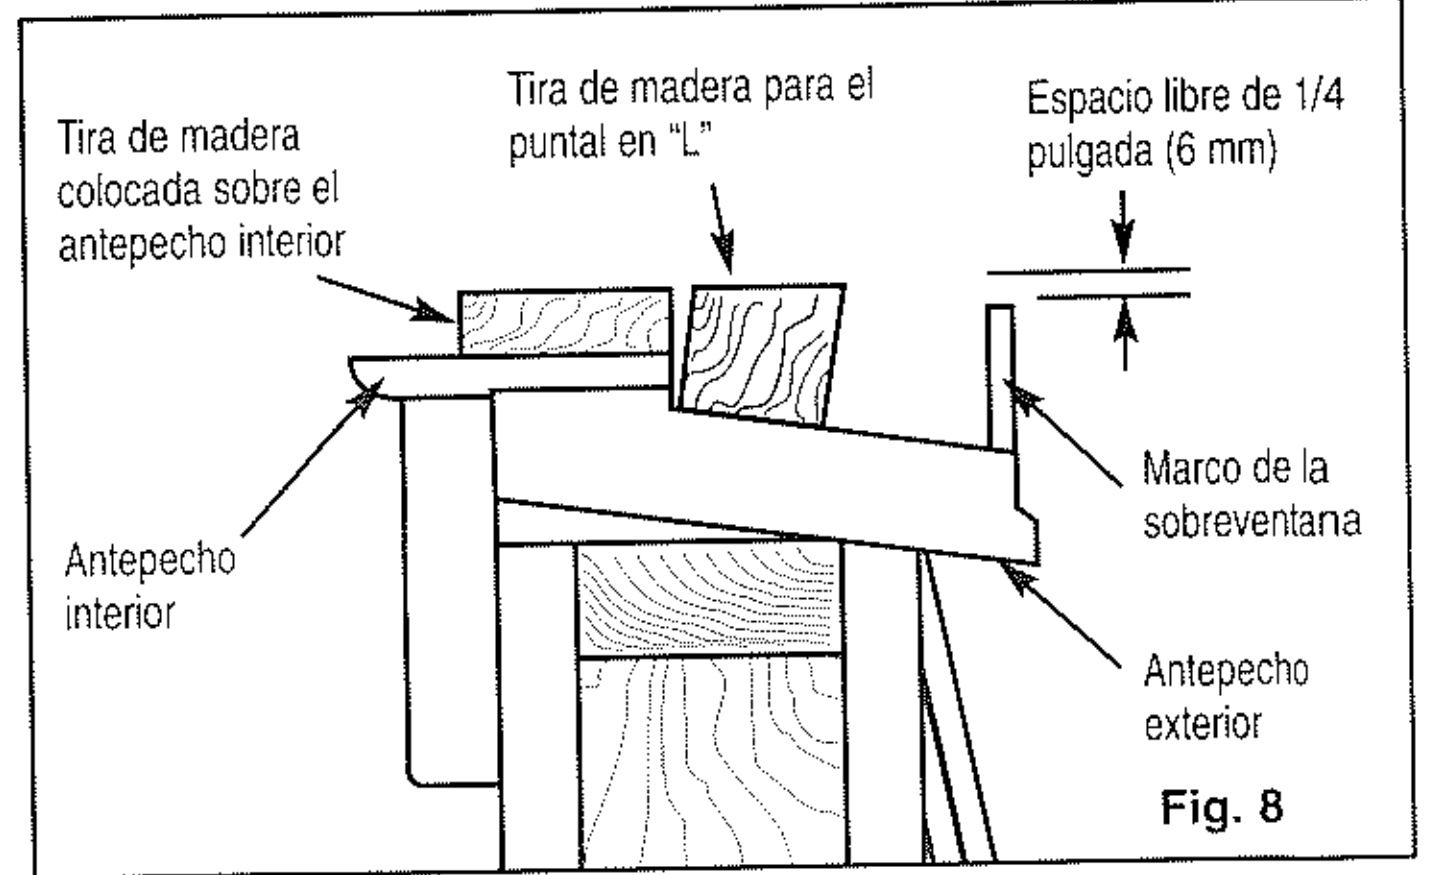


Fig. 8

NOTA ESPECIAL: Las aplicaciones de ventana vienen en una variedad de estilos diferentes. Por favor, asegúrese de que el juego de ventana en su acondicionador de aire esta compatibile con su tipo de ventana.

NOTA: Debido a que el compresor de la unidad está ubicado del lado de los controles de la unidad, el peso de la unidad no está distribuido en forma uniforme. Por lo tanto, cuando levante la unidad, use la mano izquierda para sostener el mango y la mano derecha para sostener el lado de los controles de la unidad en forma uniforme. Si se debe cargar la unidad por una distancia, se recomienda que se la lleve con ambas manos alrededor de la unidad, en vez de usar el asidero para cargarla.

2. Cómo sacar la unidad de la caja

Saque el acondicionador de aire de la caja con cuidado, verifique que no hayan averías como resultado del envío y lea estas instrucciones completamente antes de tratar de instalar su unidad. Se suministra un mango hundido en la parte superior de la unidad para ayudar a sacar la unidad de la caja y colocarla en la ventana. El mango se levanta directamente de la parte superior de la unidad.

3. Conexión opcional de la manguera de drenaje (manguera no incluida)

Para agregar un tubo flexible que cambie la dirección del flujo de agua condensada:

a) Incline la unidad boca arriba con cuidado.

b) Use una broca de 1/4 de pulgada para perforar un orificio a través del centro del caño de drenaje. Consulte la *Fig. 3.* NO perfore muy profundo con la broca en el caño para no causar daño en el interior.

c) Obtiene una manguera flexible de un largo de Ω pulgadas de diámetro cortado de un largo desirado (el largo dependerá hasta que punto Ud. Quiere encaminar la manguera)

d) Asegura la manguera a la manguera de drenaje con un sujetador. (Ud. Puede comprar estos artículos en cualquier tienda de ferretería local)

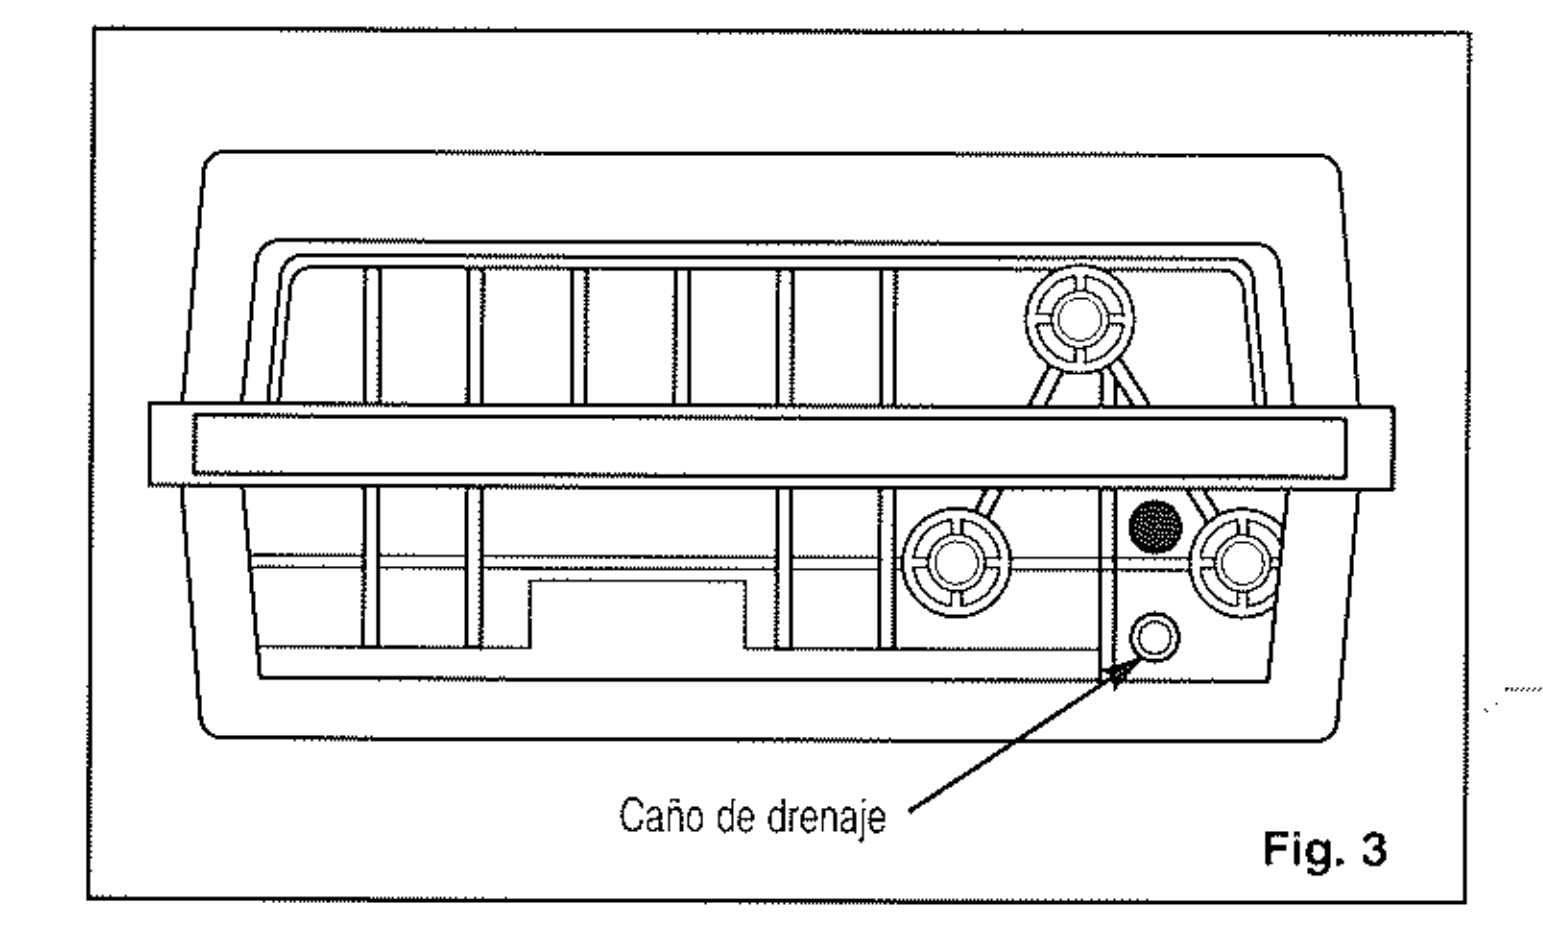


Fig. 3

4. La medida del tamaño de la ventana

ANCHURA: Ud.puede instalar esta undidad en cualquier ventana singular o doble mediendo entre 23 Ω-35 pulgadas.

ALTURA: Ud. Puede instalar esta unidad en cualquier ventana singular o doble con una abertura de un minimun de 13 5/8 pulgadas

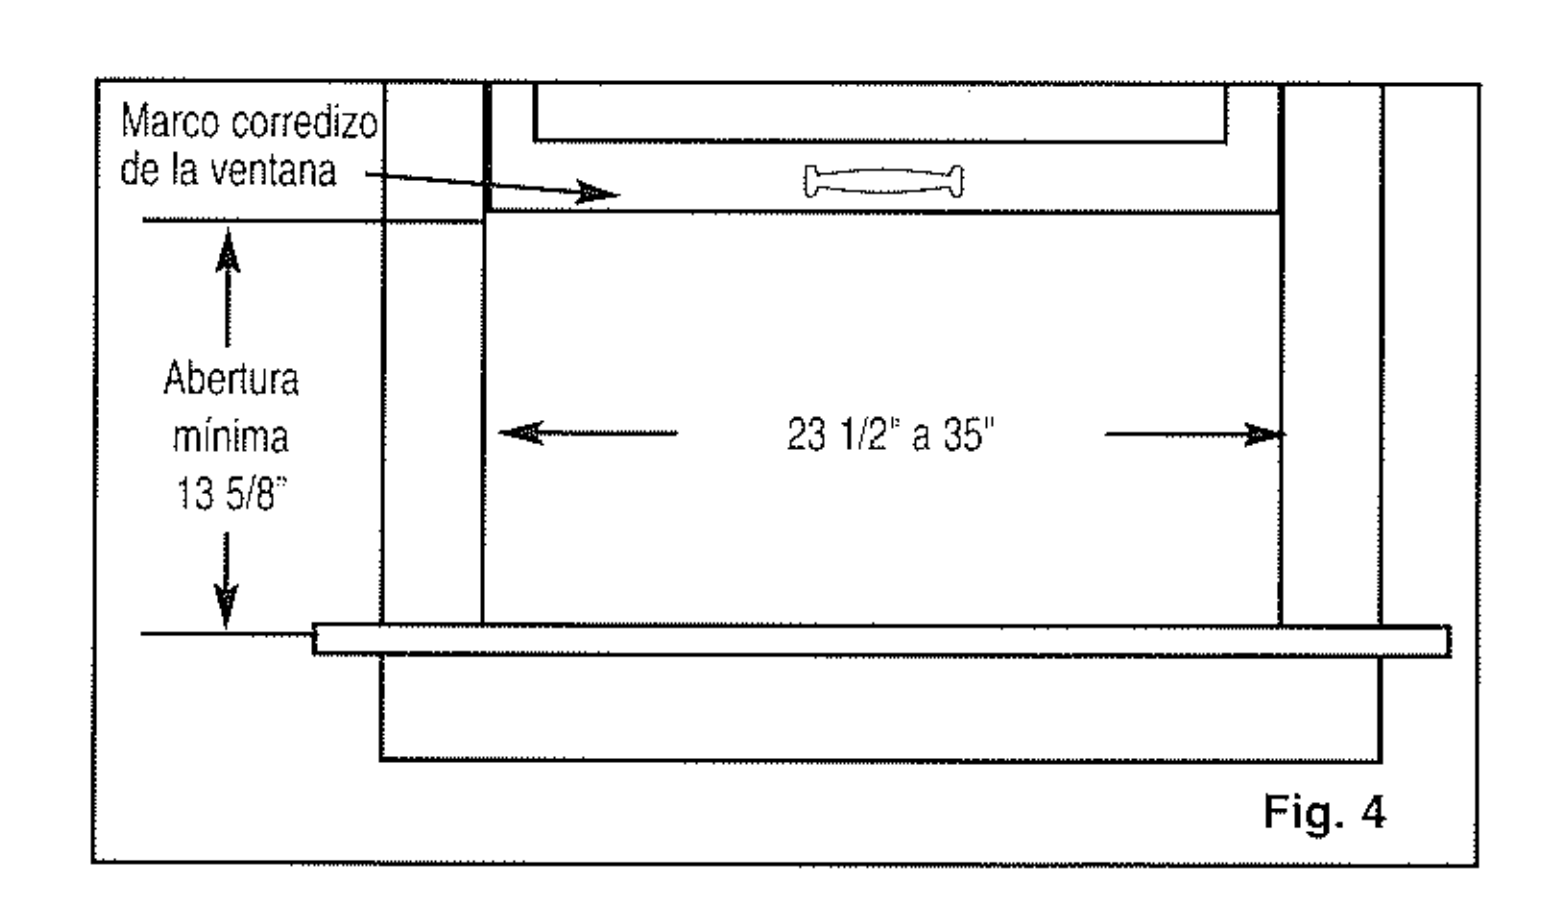


Fig. 4

5. La instalación del puntal en "L".

Instale el puntal en "L" en el centro del antepecho exterior, con el lado alto del puntal mirando hacia el exterior. Use dos tornillos autorroscantes para asegurar el puntal al antepecho exterior. Es importante colocar el lado corto del borde del puntal al ras contra la parte posterior del antepecho interior. Consulte la *Fig. 5.* El puntal ayuda a sostener la unidad en su lugar en forma segura.

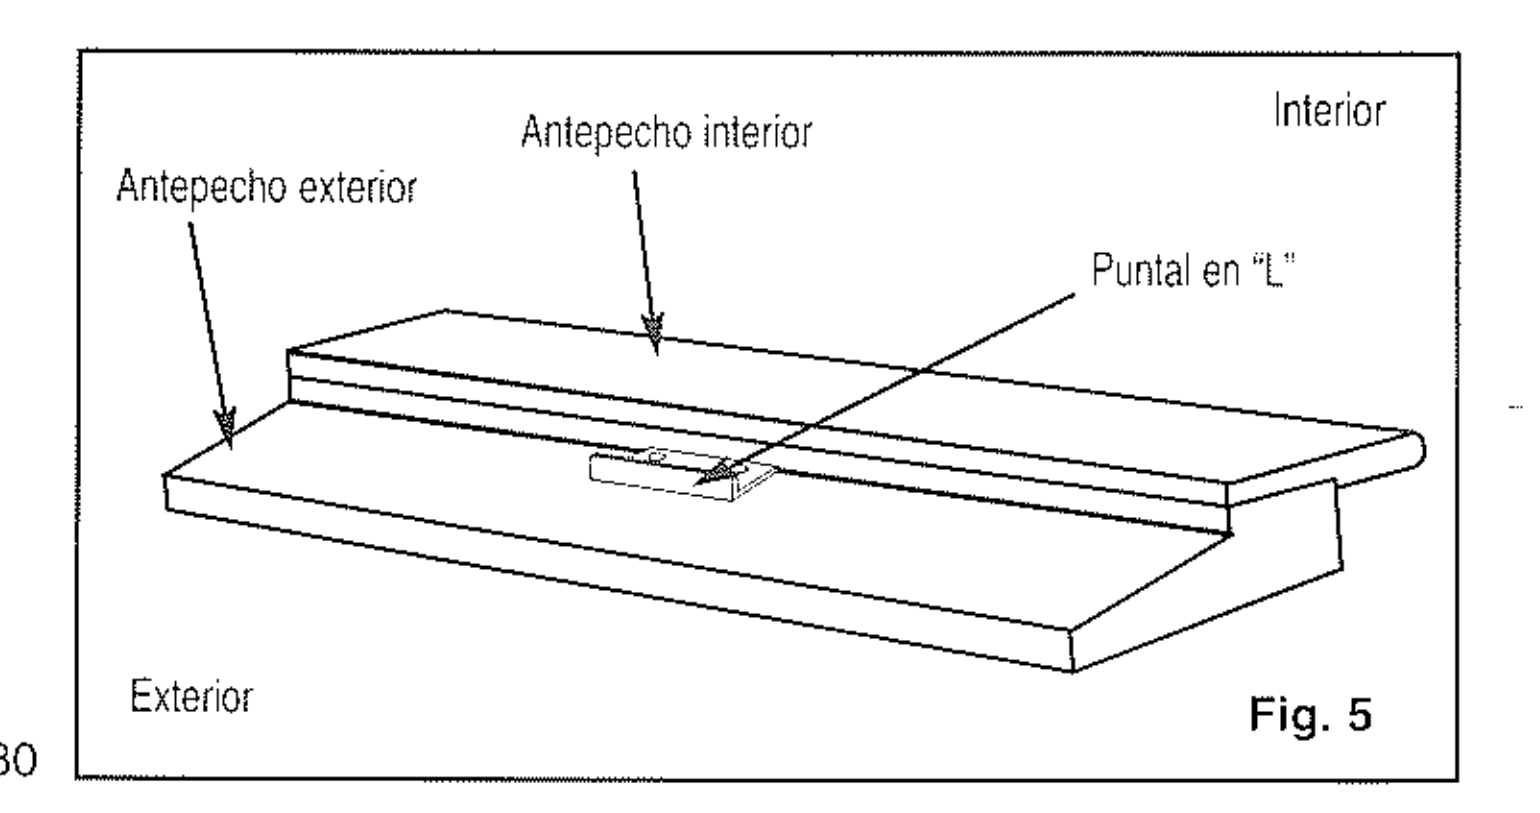


Fig. 5

REMARQUE: Une variété de style de fenêtre est disponible. Alors, il peut être nécessaire d'improviser certains des procédés d'installation qui sont décris dans ce manuel.

6A. Installation dans la fenêtre (Pas d'installation de drain d'écoulement)

Soulevez l'appareil et centrez-le dans la fenêtre ouverte. Voir *Fig. 6.* Utilisez la poignée sur le dessus de l'appareil pour vous aider à le soulever et situer (retirez soigneusement la poignée du dessus de l'appareil). Appuyez le dessous de l'appareil contre le rebord extérieur du dormant intérieur de la fenêtre. Assurez que le rebord inférieur de l'appareil s'ajuste dans le **support en forme de "L"**. Voir *Fig. 7.* Baissez l'ouvrant pour qu'il s'ajuste dans la **rainure supérieure**, derrière la poignée et les cadres des contrevents. **Ne repoussez pas** la poignée à sa position encastrée jusqu'à ce que l'installation des vis des contrevents soit complétée telle que l'illustre la *Fig. 9.*

 **PRÉCAUTION**

Pour les étapes suivantes, tenez solidement l'appareil jusqu'à ce que l'ouvrant soit baissé dans la rainure supérieure qui se trouve derrière les cadres des contrevents. Si l'appareil tombe de la fenêtre, il peut causer des blessures corporelles ou des dommages.

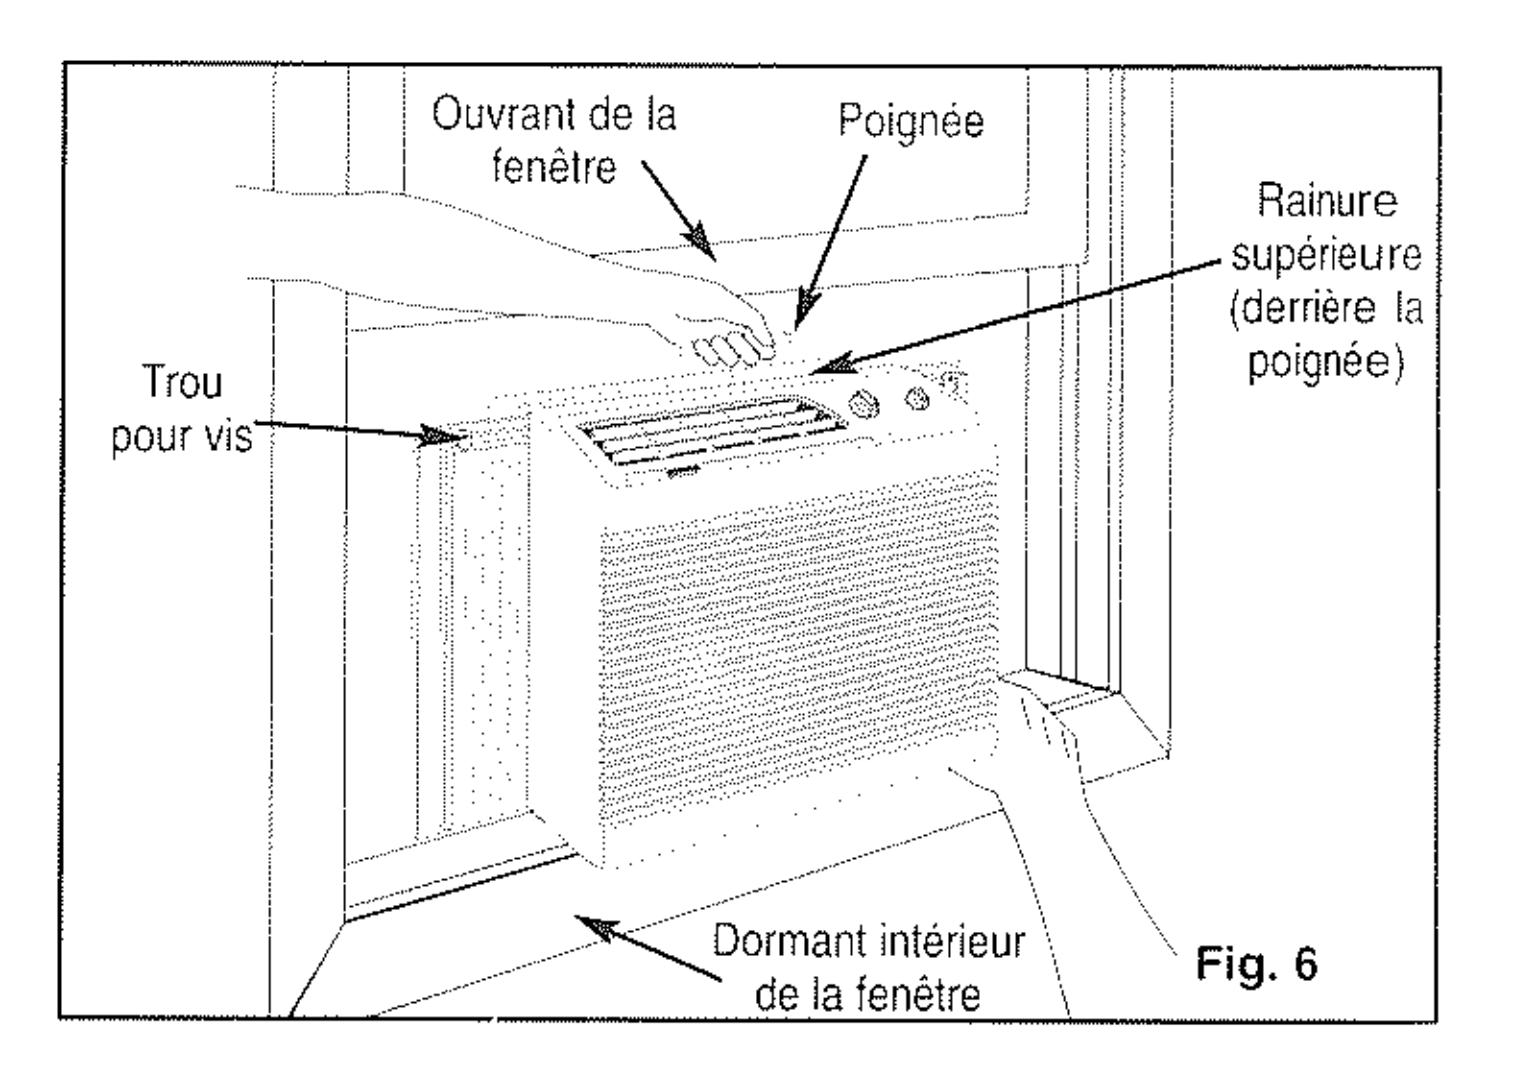


Fig. 6

6B. Option pour l'installation dans la fenêtre (Installation du boyaux d'écoulement)

Si votre fenêtre a un montant à embrasure et-ou si vous voulez utiliser le raccord pour le drain d'écoulement, il est nécessaire de soulever le climatiseur approximativement 1 1/2 po de la section la plus basse du montant. (Voir la Fig. 8A, option 1)

Mesurez, coupez et attaches une bande de bois (pour obtenir la hauteur appropriée) à travers toute la largeur du montant de la fenêtre.

Installez le support en 'L' sur la bande de bois comme l'indique l'étape 5.

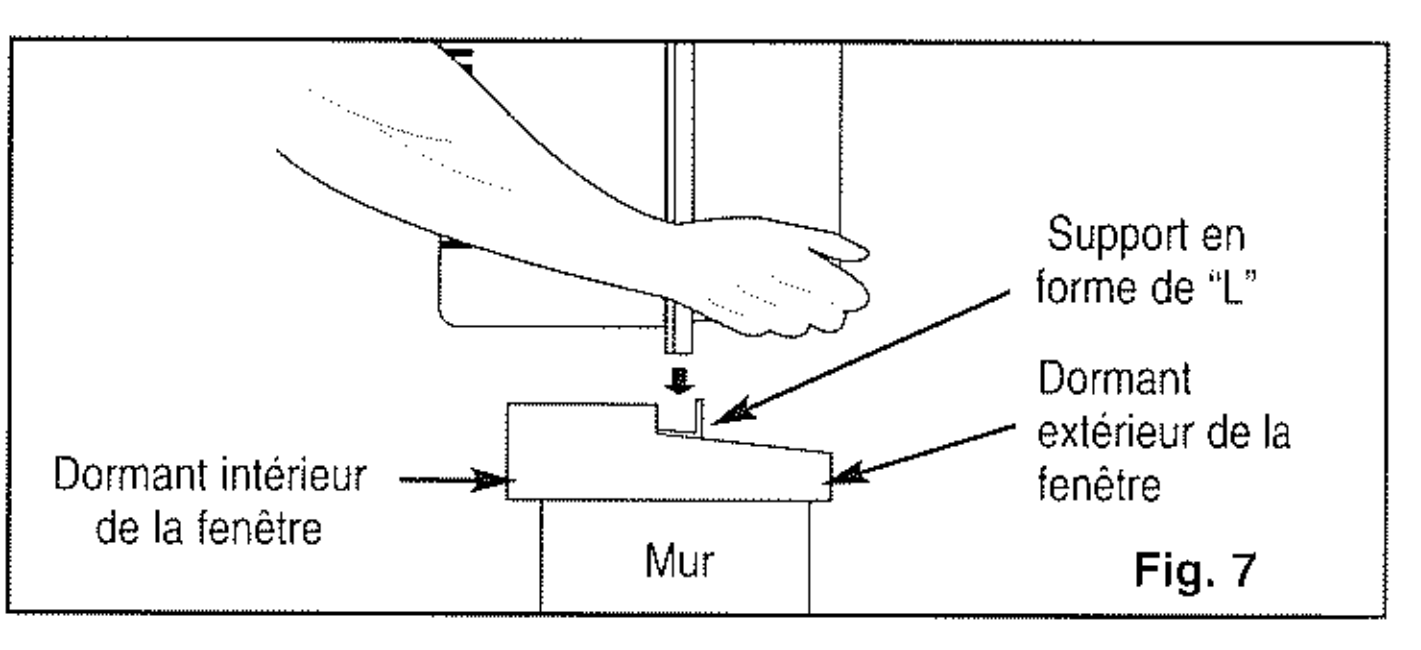


Fig. 7

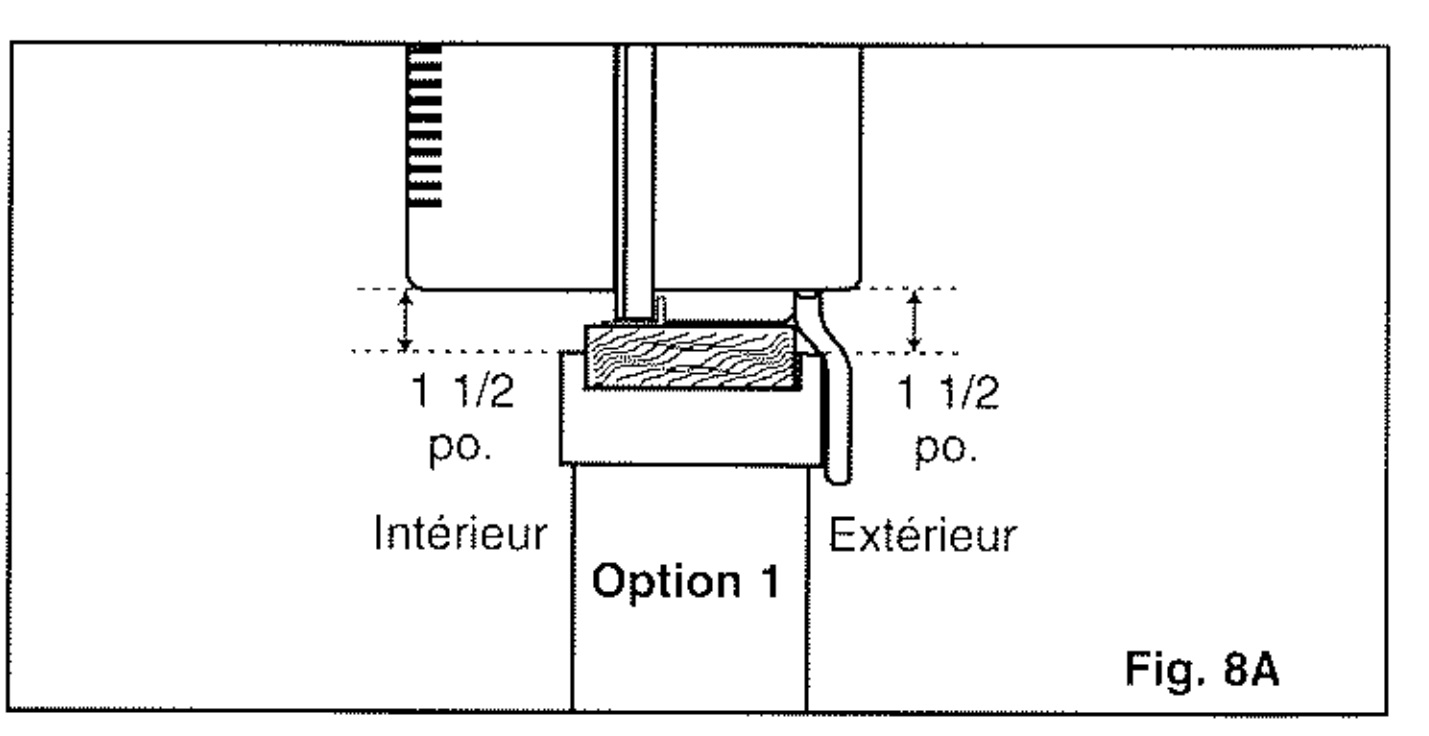


Fig. 8A

6C. Installation pour fenêtre double

Si la contre-fenêtre cause un problème durant l'installation du climatiseur, il sera encore nécessaire de soulever les exigences de la hauteur de l'installation du montant de la fenêtre.

Mesurez, coupez et attachez une bande de bois (pour obtenir la hauteur appropriée par-dessus le cadre de la contre-fenêtre) à travers toute la largeur du montant intérieur de la fenêtre. Installez une deuxième bande de bois approximativement 6 po de long) à la même élévation que la première bande de bois et attachez-la au centre de l'appui de fenêtre. (Voir la Fig. *)

Installez le support en 'L' sur la bande de bois extérieure comme l'indique l'étape 5.

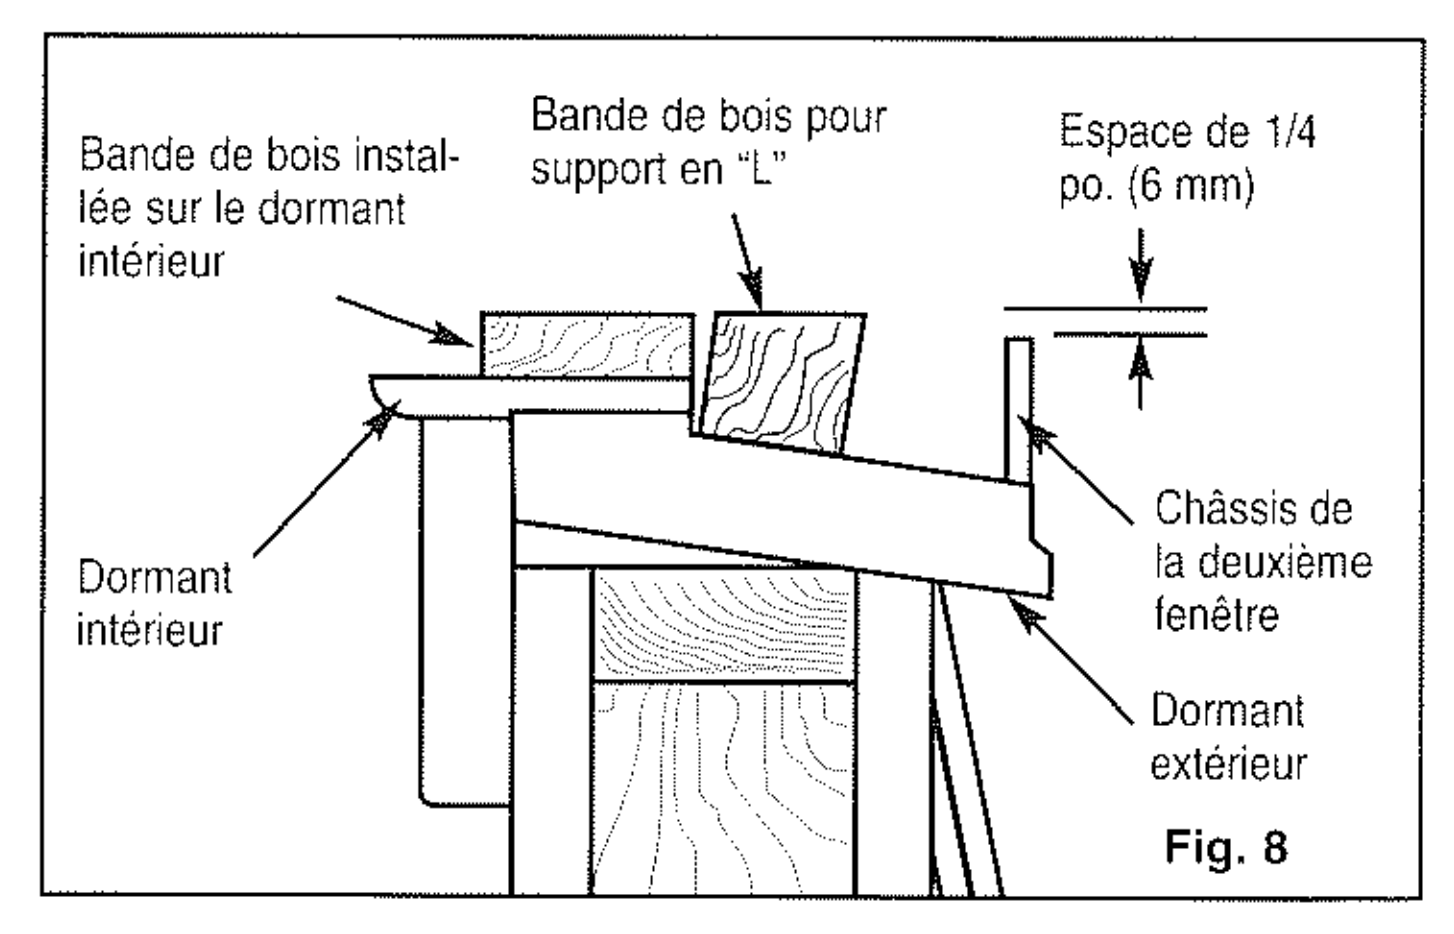


Fig. 8

7. Nivellement de l'appareil

Assurez que l'appareil est centré et à niveau pour obtenir un bon écoulement de la condensation. Une fois installé, l'appareil se penche vers l'extérieur pour l'écoulement de la condensation.

8. Comment attacher les contrevents

Ouvrez les volets à la distance exigée et marquez l'emplacement des trous à l'aide des trous déjà percés sur le côté supérieure de chaque volet. À l'aide d'un foret de 1/8 po, percez des trous à l'avance dans la guillotine et attachez les volets à la guillotine avec les vis fournies. (Voir la Fig. 9)

9. Installez les supports des guillotines:

Pour une installation plus sécuritaire, attachez les supports de guillotine sur chaque côté supérieure de la fenêtre à l'aide des vis fournies. (Voir la Fig. 10)

10. Installation des bandes d'étanchéité

Coupez le ruban d'étanchéité en mousse à la longueur désirée et insérez-le entre les fenêtres intérieures et extérieures. Pour obtenir l'efficacité maximale de refroidissement, toutes les fuites d'air autour de la fenêtre doivent être complètement bouchées.

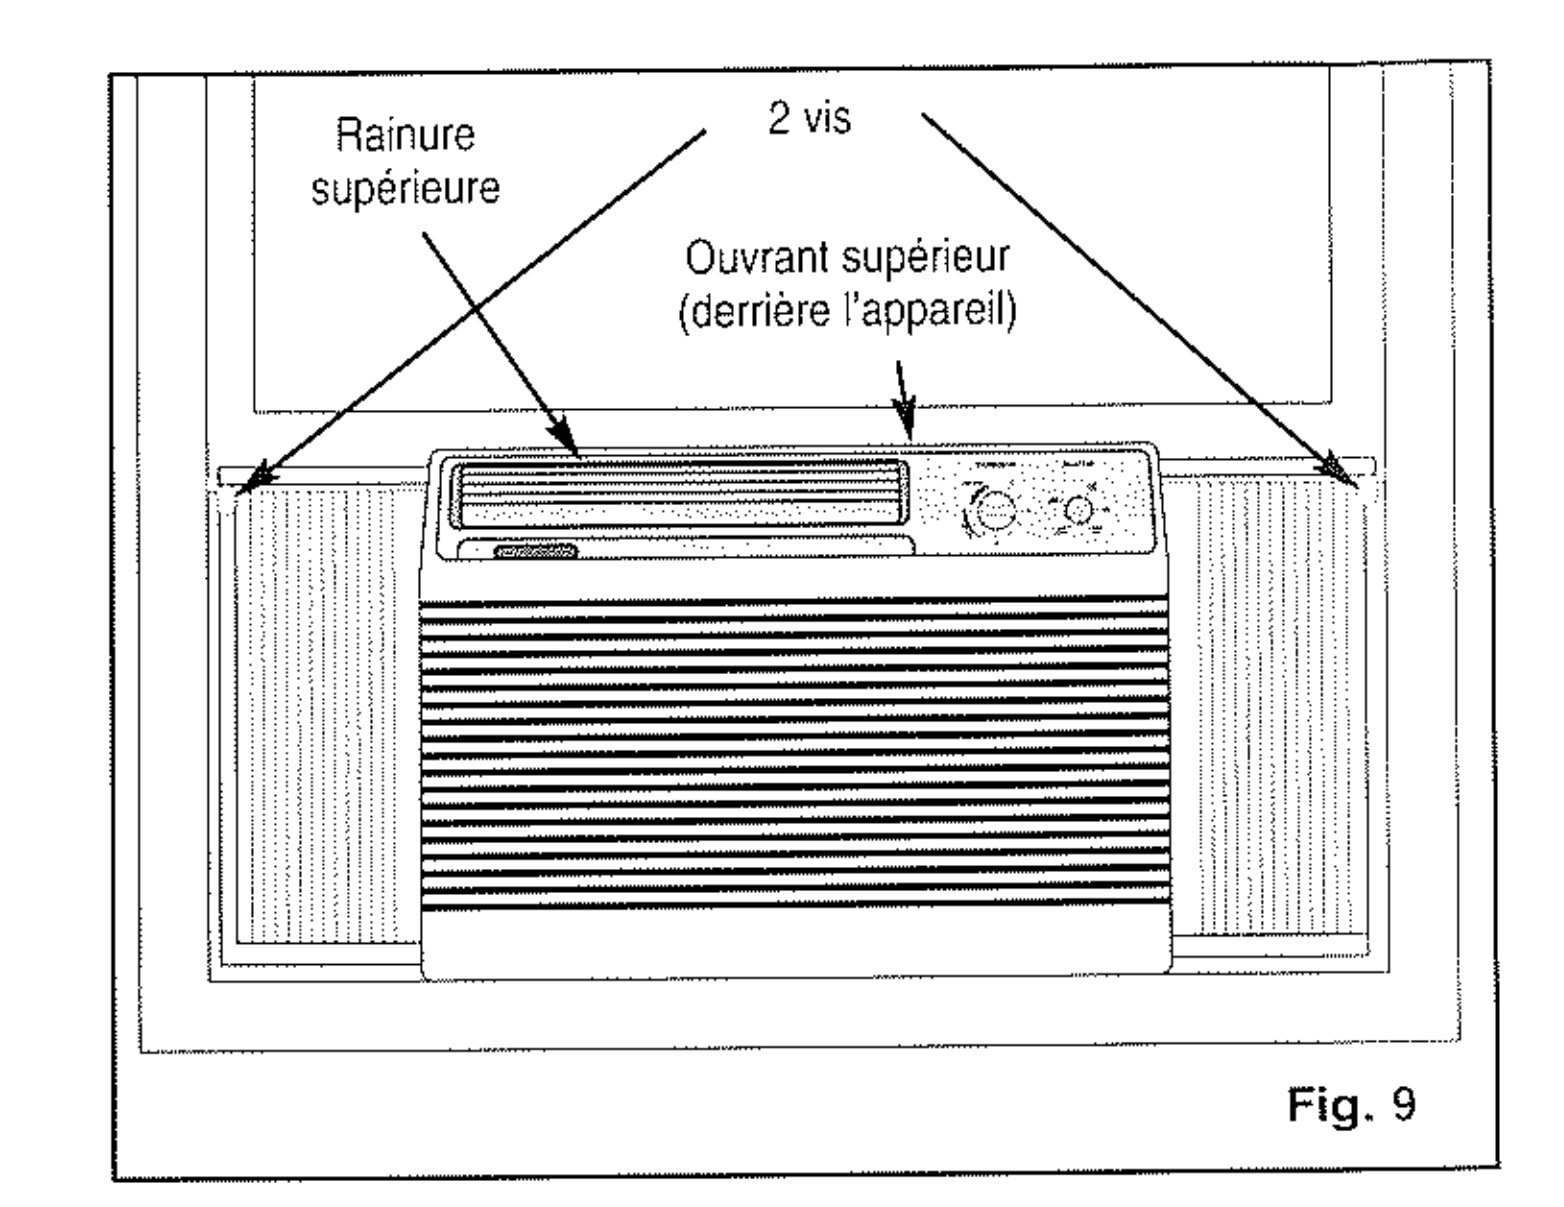


Fig. 9

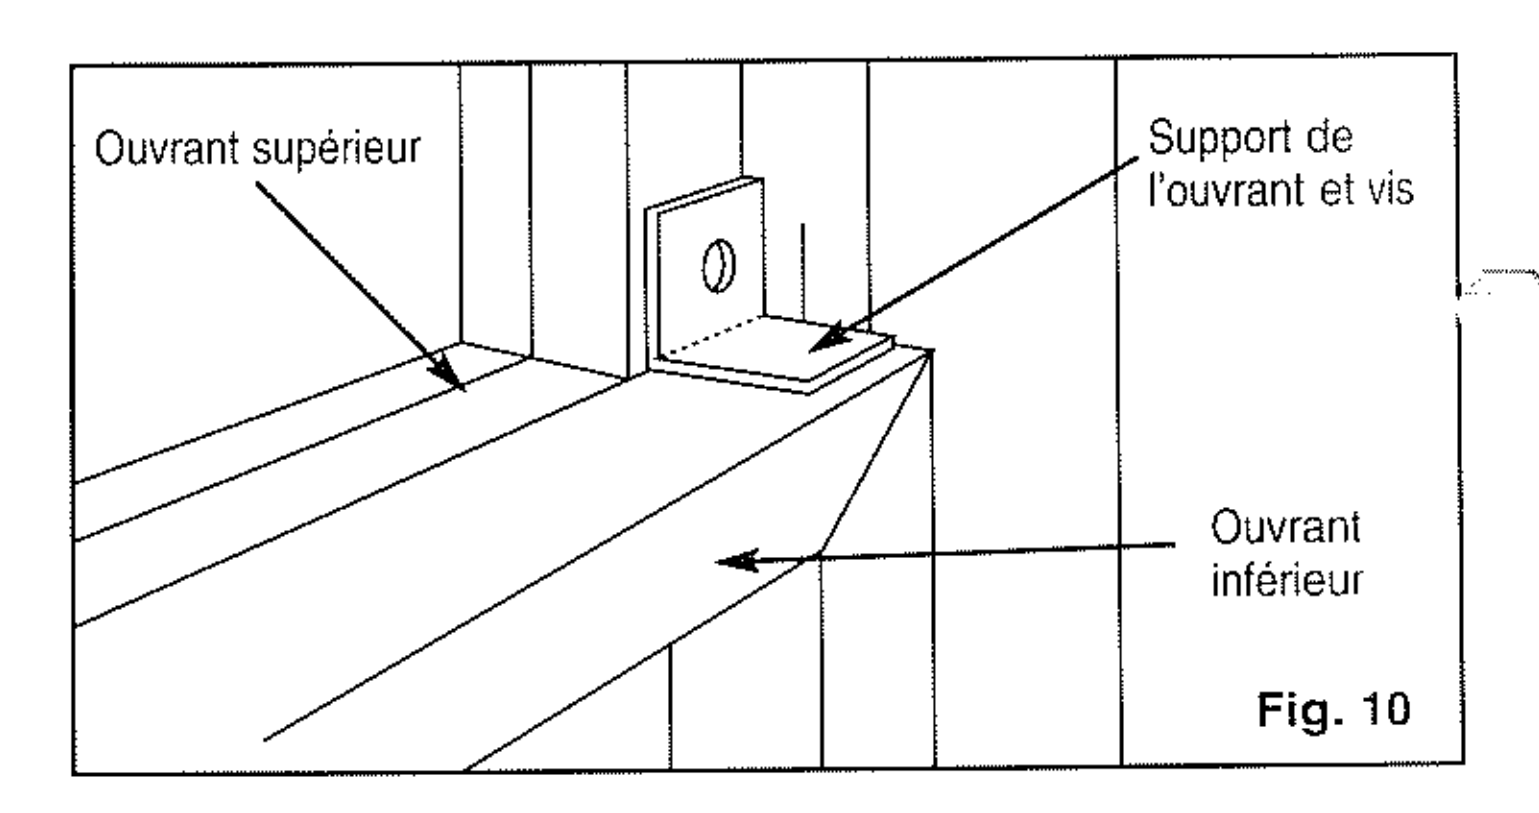


Fig. 10


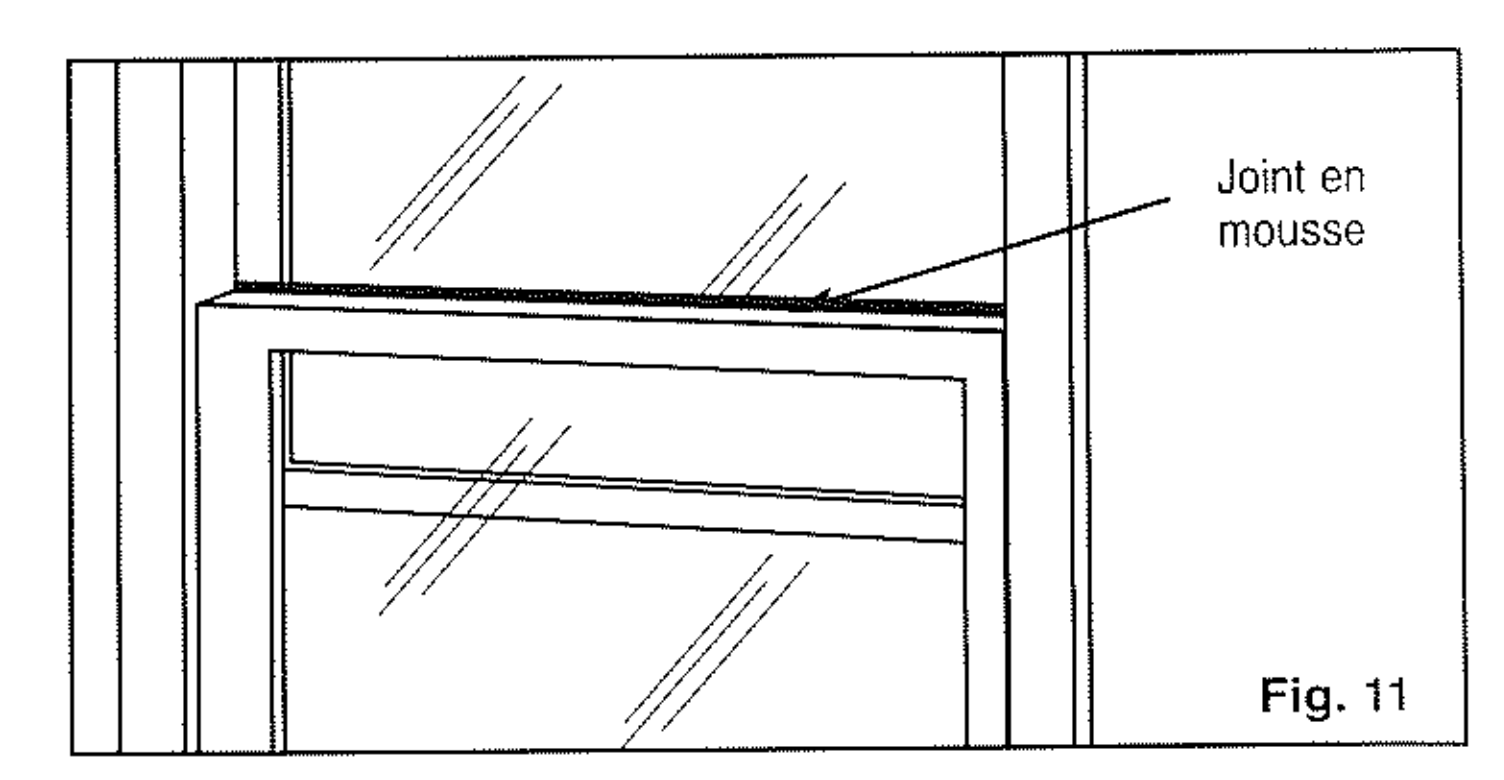


Fig. 11

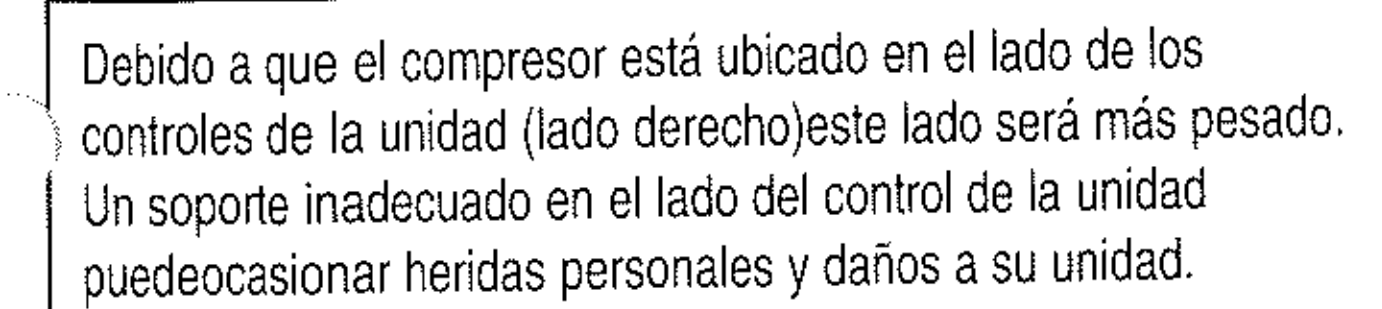

Debido a que el compresor está ubicado en el lado de los controles de la unidad (lado derecho)este lado será más pesado. Un soporte inadecuado en el lado del control de la unidad puedeocasionar heridas personales y daños a su unidad.

Aunque una persona puede instalar esta unidad con facilidad, recomendamos que otra personaesté al lado suyo para ayudarlo si es necesario.

Su unidad se ha diseñado para evaporar condensación bajo condiciones normales. Sin embargo,bajo condiciones de mucha humedad, una condensación excesiva puede hacer que el tacho debase se desborde al exterior. La unidad se debe instalar en donde el exceso de condensación nocaiga sobre peatones o propiedades vecinas.

Si Ud. necesita cambiar la dirección del desborde de condensación, el tapón de drenaje (manguera no incluida) se puede perforar antes de que la unidad esté instalada en la ventana. Consulte el Paso #3, Conexión opcional de la manguera de drenaje.

1. Seleccione el mejor lugar

A. Este acondicionador de aire ha sido diseñado para adaptarse fácilmente en cualquier ventana singular o doble. Sin embargo, desde los deseños de ventana pueden variar, puede ser necesario hacer algunas modificaciones para una instalación segura y correcta.

B. Asegure que la estructura de la ventana y del marco sean seguras y no tengan madera seca o carcomida.

C. Para una mayor eficacia, instale el acondicionador de aire en un costado de la casa o del edificio que tenga más sombra que luz del sol. Si la unidad se encuentra expuesta a la luz directa del sol, aconsejamos que coloque un toldo sobre la unidad.

D. Proporcione suficiente espacio libre alrededor del armario para permitir una circulación de aire amplia a través de la unidad. Consulte la *Fig. 2*. La parte posterior de la unidad debe estar al aire libre y no en un garage ni dentro de un edificio. Mantenga la unidad tan lejos de las puertas como sea posible y por lo menos a 30 pulgadas por encima del piso o del suelo. Se debe evitar que las cortinas u otros objetos en la habitación bloqueen el flujo de aire.

E. Asegúrese de que un tomacorriente adecuado se encuentre en el lugar de la instalación. Use solamente un circuito de tomacorriente individual clasificado para 15 amperios. Todos los cables deben cumplir con los códigos eléctricos locales y nacionales.

F. **No Se use cables de alargamiento regulares con esta unidad.** Si es necesario usar un cable de alargamiento para conectar su acondicionador de aire use un cable de alargamiento aprobado especificamente para un acondicionador de aire. (disponible en cualquier tienda de ferretería local)

G. **NO** instale la unidad en donde se sospeche puedan haber pérdidas de gas combustible. Es posible que su acondicionador de aire no funcione en aire que contenga aceite (incluyendo aceite de máquinas), gas sulfuro, cerca de fuentes calientes, etc.

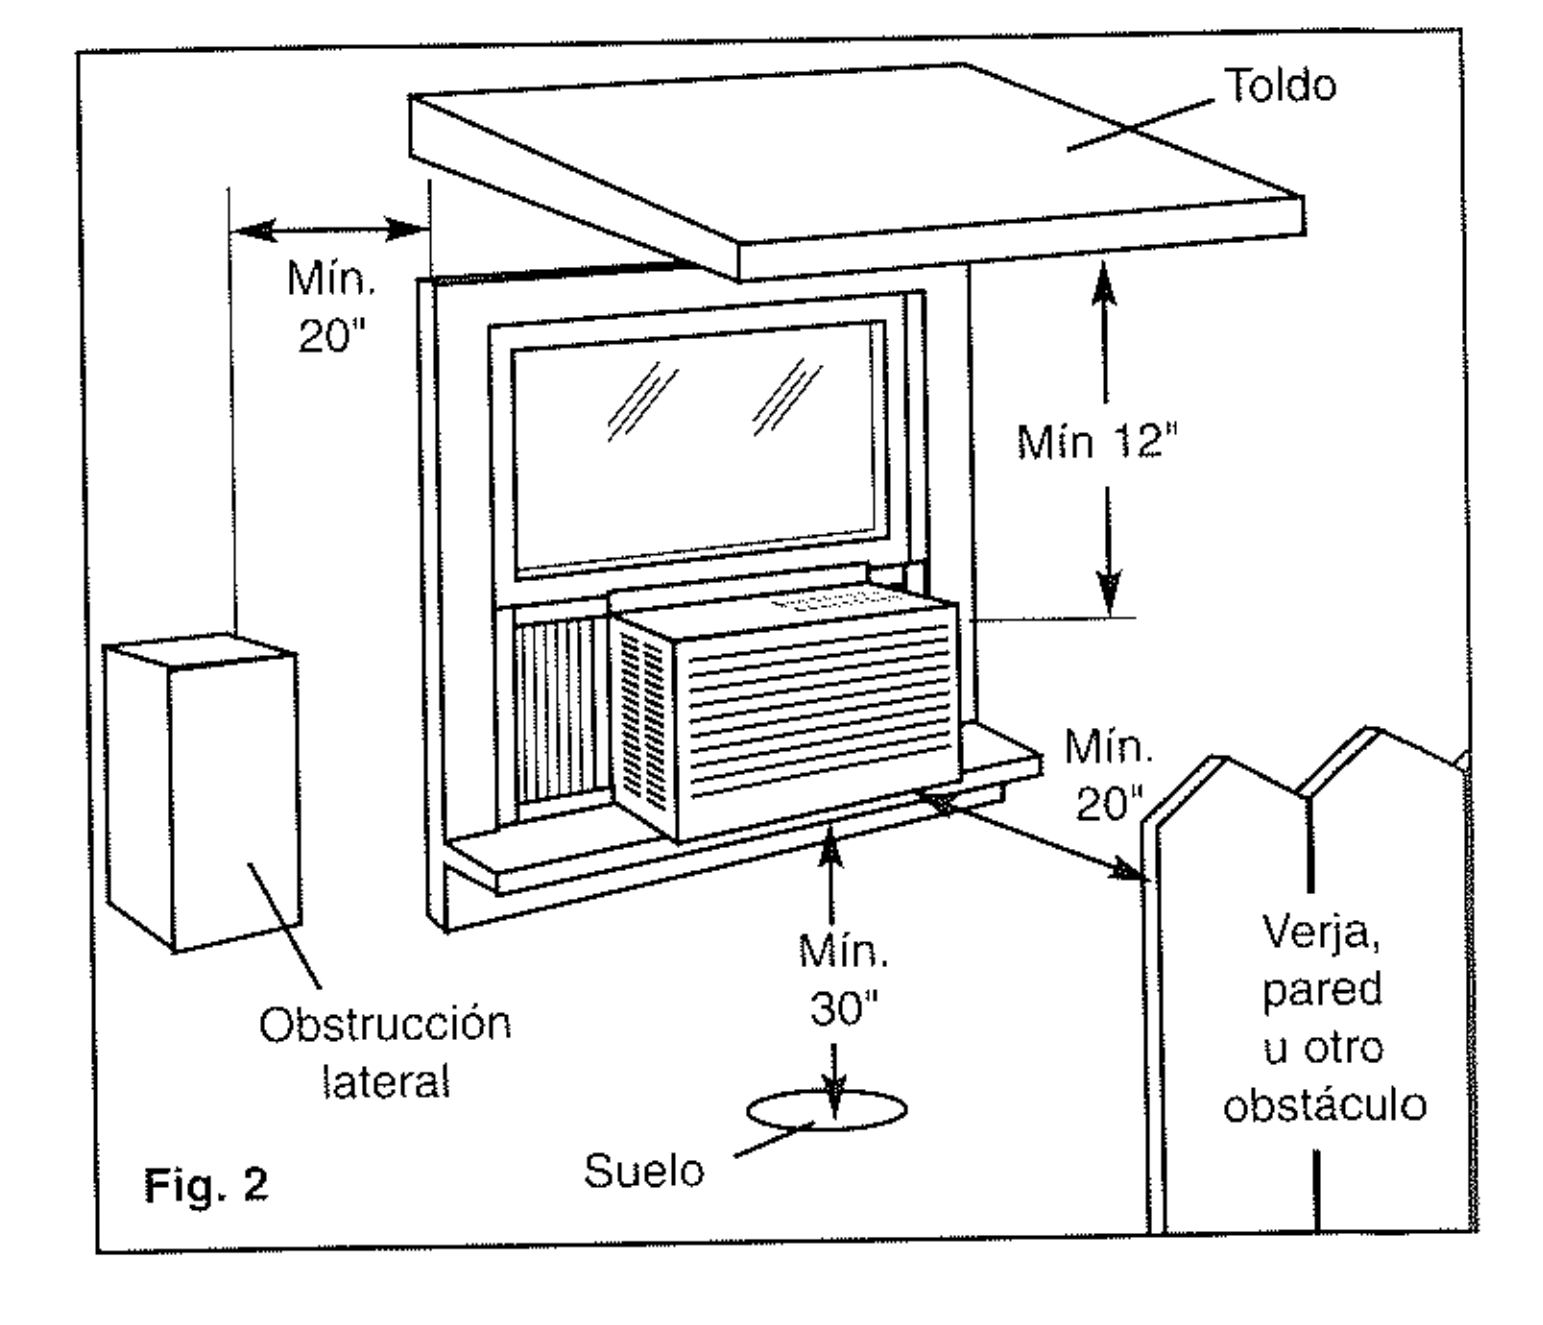


Fig. 2

Consejos para ahorra energía

Su unidad Danby se ha diseñado para un funcionamiento muy eficaz en ahorros de energía. Observe estas recomendaciones para una mayor eficacia.

1. Seleccione la graduación del termostato que se adapta a su comodidad y deje el termostato en esa graduación seleccionada.
2. El filtro es muy eficaz para extraer partículas en el aire. Mantenga el filtro de aire limpio. Generalmente el filtro se debe limpiar cada dos semanas. Es posible que se requiera una limpieza más frecuente dependiendo de la calidad del aire del exterior y en el interior

   Para sacar el filtro, sujete la lengüeta del filtro de aire y tire hacia arriaba. Es posible que haya un poco de resistencia, pero esto es normal.
3. Use cortinas o persianas para evitar que la luz directa del sol caliente la habitación, pero **NO** obstruya el acondicionador de aire. Permita que el aire circule alrededor de la unidad sin obstrucciones.
4. Encienda su aire acondicionado antes de que el aire exterior se vuelva caliente e incómodo. Esto evita un período inicial de incomodidad mientras la unidad está refrescando la habitación.
5. Cuando las temperaturas externas sean lo suficientemente frías, use solamente VENTILADOR ALTO o BAJO (Ciertos modelos solamente). Esto hace circular el aire en el interior, otorgando un comodidad refrescante y utiliza menos electricidad que cuando se opera a una graduación de refrigeración.

La instalación en la ventana



Peligro de choque eléctrico

Para evitar la posibilidad de heridas personales, desconecte la corriente de la unidad antes deinstalar o reparar.

Herramientas que se requieren para la instalación en la ventana

Destornilladores:	Phillips y de cabeza plana
Taladro mecánico:	broca de 1/8 de pulgada de diámetro
Lápiz	
Cinta métrica	
Tijeras	
Nivel de carpintero	




PRECAUCIÓN

Para evitar dificultades de instalación/operación, lea estas instrucciones con cuidado.

Su Acondicionador de Aire para la Habitación de Danby se ha diseñado para una fácil instalación en una ventana singular o doble. Esta unidad **NO** está diseñada para una ventana con abertura vertical (ventana deslizante) ni para aplicaciones a través de la pared.

NOTA: Guarde la caja de envío y los materiales de embalaje para poder guardar otransportar la unidad en el futuro. Saque la bolsa de plástico que contiene las partes variasnecesarias para la instalación. Consulte la *Fig. 1.*

Fig. 1 Accesorios para la instalación

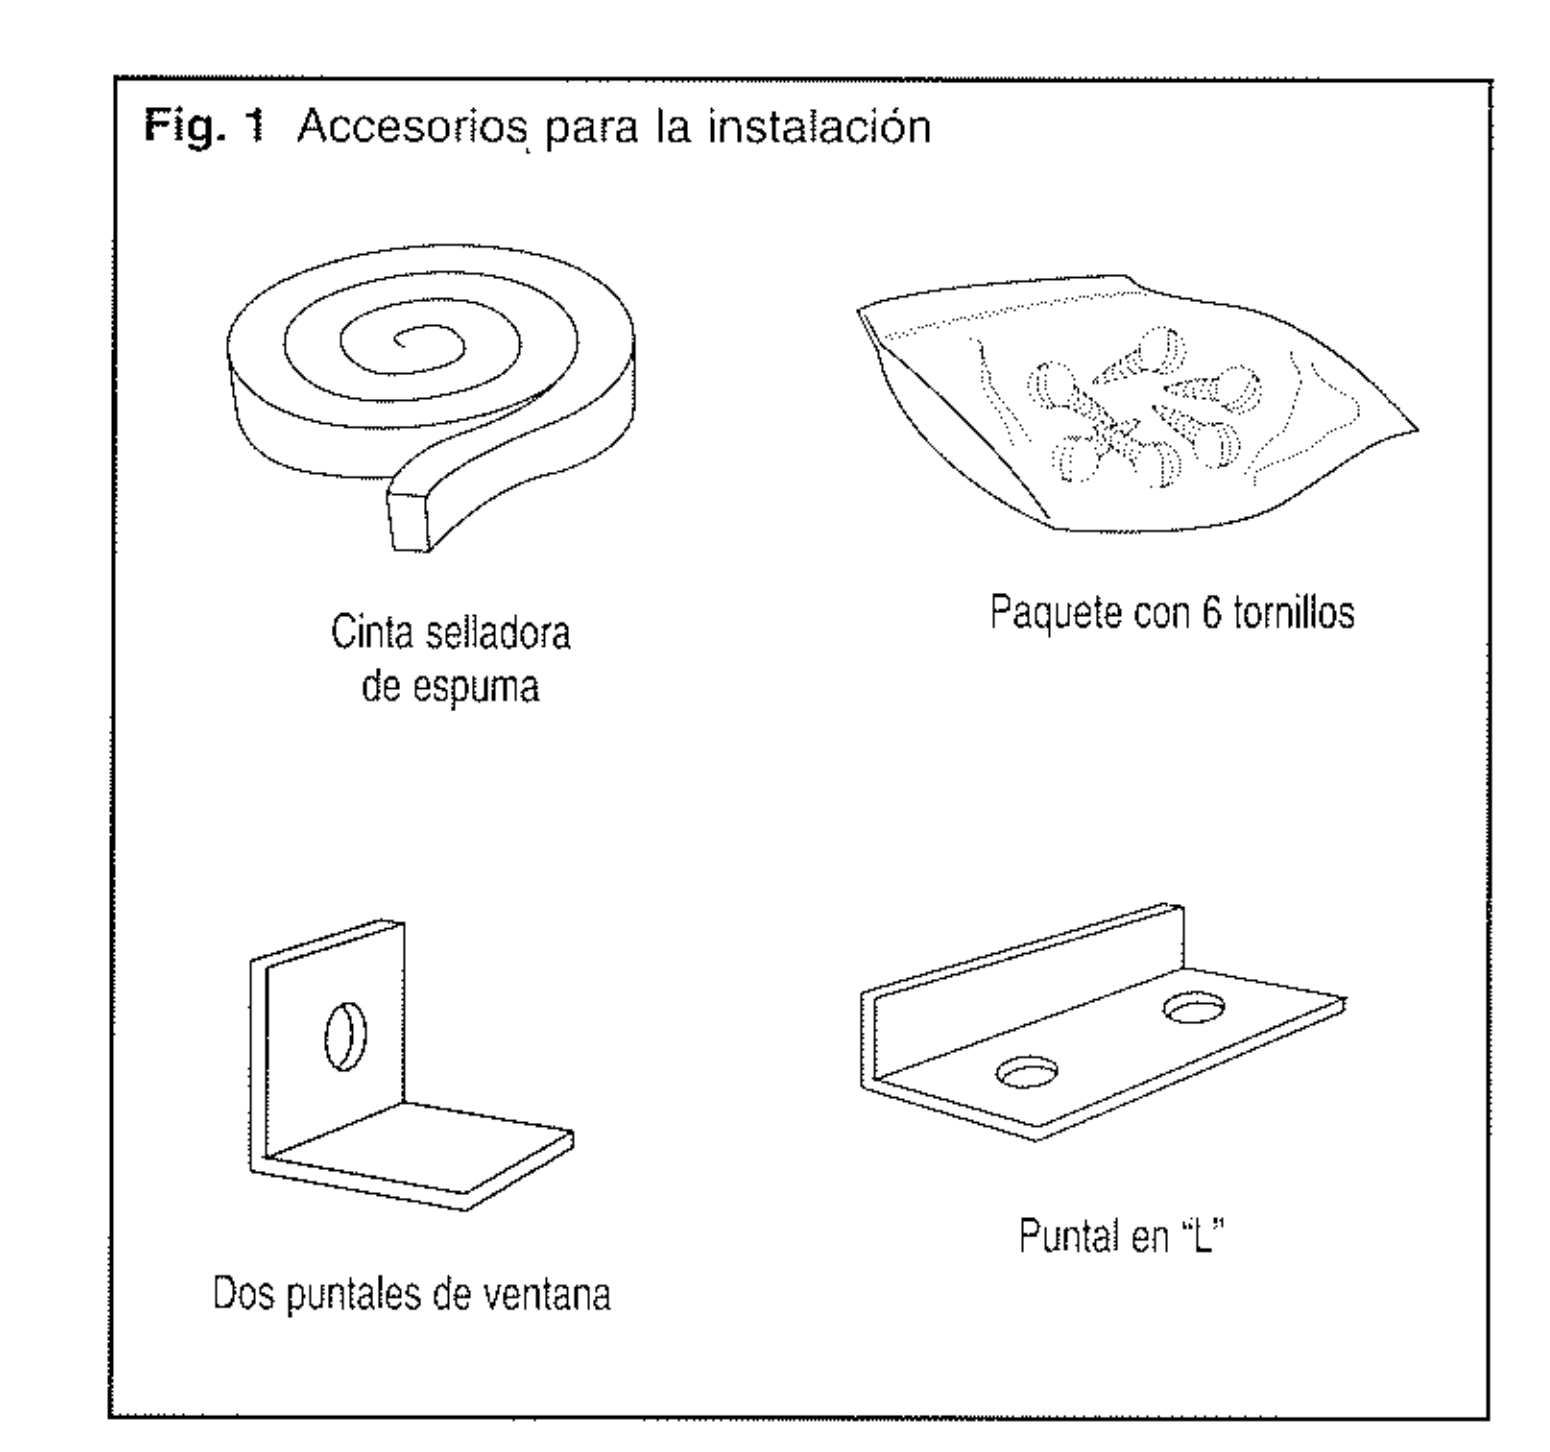

Instructions d'utilisation

SELECTOR *Fig. 12*

Pour régler la température de refroidissement désirée, tournez le cadran du **SELECTOR** au niveau approprié.

VENTILATION BASSE **(LOW FAN)** accomplit la circulation d'air à basse vitesse sans le refroidissement.

VENTILATION HAUTE **(HIGH FAN)** accomplit la circulation d'air à haute vitesse sans le refroidissement.

REFROIDISSEMENT BAS **(LOW COOL)** accomplit le refroidissement automatiquement à un bas niveau de circulation d'air. Recommandé pendant la nuit.

REFROIDISSEMENT HAUT **(HIGH COOL)** accomplit le refroidissement automatique à un haut niveau de circulation d'air. Recommandé pour un refroidissement rapide ou pour les journées extrêmement chaudes. Une fois la pièce refroidit, réduire à REFROIDISSEMENT BAS **(LOW COOL)**.

REMARQUE: Attendre 3 minutes avant de changer la position de **SELECTOR** d'un niveau à l'autre.

ARRÊT **(OFF)** arrête complètement le fonctionnement de l'appareil.

THERMOSTAT *Fig. 12*

Cette commande vous permet de régler et maintenir automatiquement une température de pièce confortable. Pour régler la température, tournez le cadran du **THERMOSTAT** entre 1 (plus chaud) et 9 (plus froid). Le refroidissement s'arrête automatiquement lorsque la température atteint le niveau réglé, et se remet en marche lorsqu'elle se réchauffe.

REMARQUE: La température ne touche pas le fonctionnement du ventilateur. Il fonctionne continuellement pour maintenir la température optimale.

SELECTOR *Fig. 12A (Modèle DAC5049 SEULEMENT)*

Tourner le cadran du selector à la position "ON" pour faire fonctionner l'appareil.

Tourner le cadran du selector à la position "OFF" pour arrêter le fonctionnement de l'appareil.

ESSAI DE FONCTIONNEMENT

Cette position (ou fonction) est utilisée pour des essais de 'courte durée' du compresseur et du système de refroidissement seulement (en se dérivant du thermostat). **NE PAS** UTILISER CETTE FONCTION POUR LE FONCTIONNEMENT NORMALE DU CLIMATISEUR.

DIRECTION DE CIRCULATION D'AIR *Fig. 13*

Utilisez les manettes des volets pour régler à la main la direction (vers le haut, bas, côté) des volets.

THERMOSTAT — SELECTOR

TEST RUN 1 3 6 9 COOLER — LOW FAN, LOW COOL, OFF, HIGH COOL, HIGH FAN

Fig. 12 *(Modèle DAC5096 DAC6097-1 SAC5299 DAC6300)*



PRÉCAUTION

Tournez les commandes de vitesse du **SELECTOR** lentement afin de permettre un temps d'ajustement pour l'appareil.
Attendre trois minutes entre les changements du **THERMOSTAT** d'une position à l'autre. Les ajustements de position trop rapide risquent de surcharger le système électrique et faire sauter un fusible.

Fig. 12A *(Modèle DAC5049 SEULEMENT)*


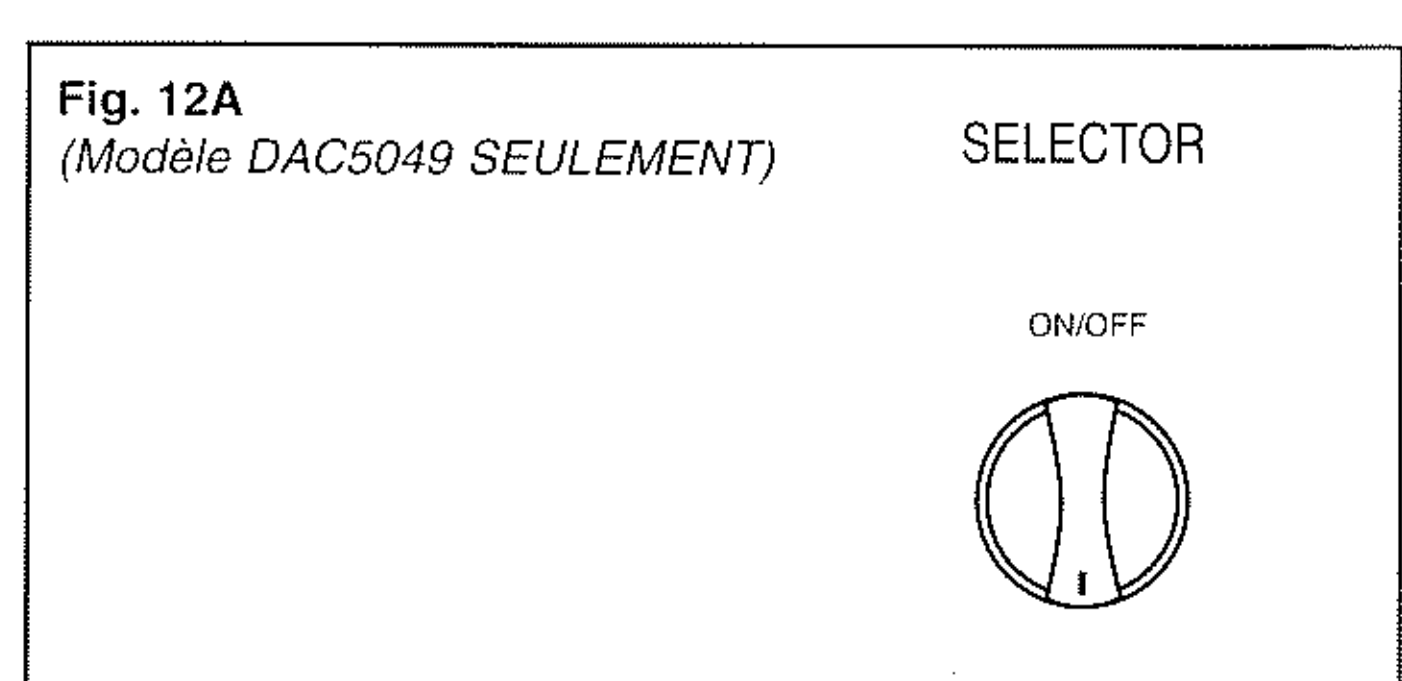


Fig. 13

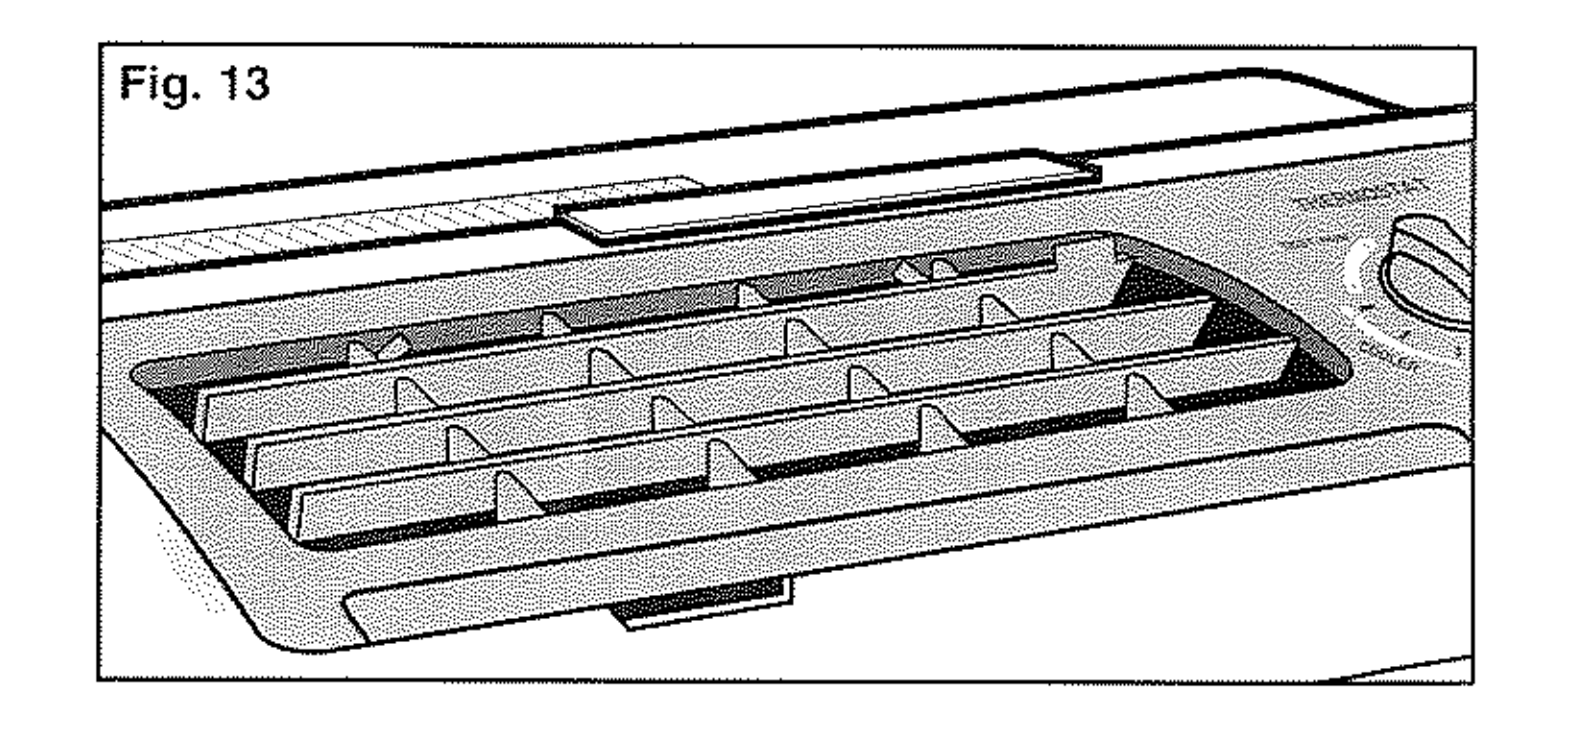

Soin et entretien

Avant de commencer l'entretien du climatiseur, assurez–vous de régler le **SELECTOR** à la position **"OFF"**, et de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.

1. NE JAMAIS utiliser d'essence, benzine, diluant ou autres produits chimiques sur le climatiseur car ces matières risquent d'endommager le fini de la peinture et de déformer les pièces en plastique.
2. Ne jamais verser de l'eau sur l'appareil pour le nettoyer car ceci risque de détériorer l'isolation électrique.

Nettoyage du filtre à air

Enlever le filtre à air

Si le filtre à air est bouché par la poussière, la circulation d'air encombrée réduit le rendement du climatiseur. Le filtre à air doit être nettoyé toutes les deux semaines.

1. Prenez la **patte du filtre à air.** Voir *Fig. 14.*
2. Soulevez le filtre. *(Il peut résister légèrement).*

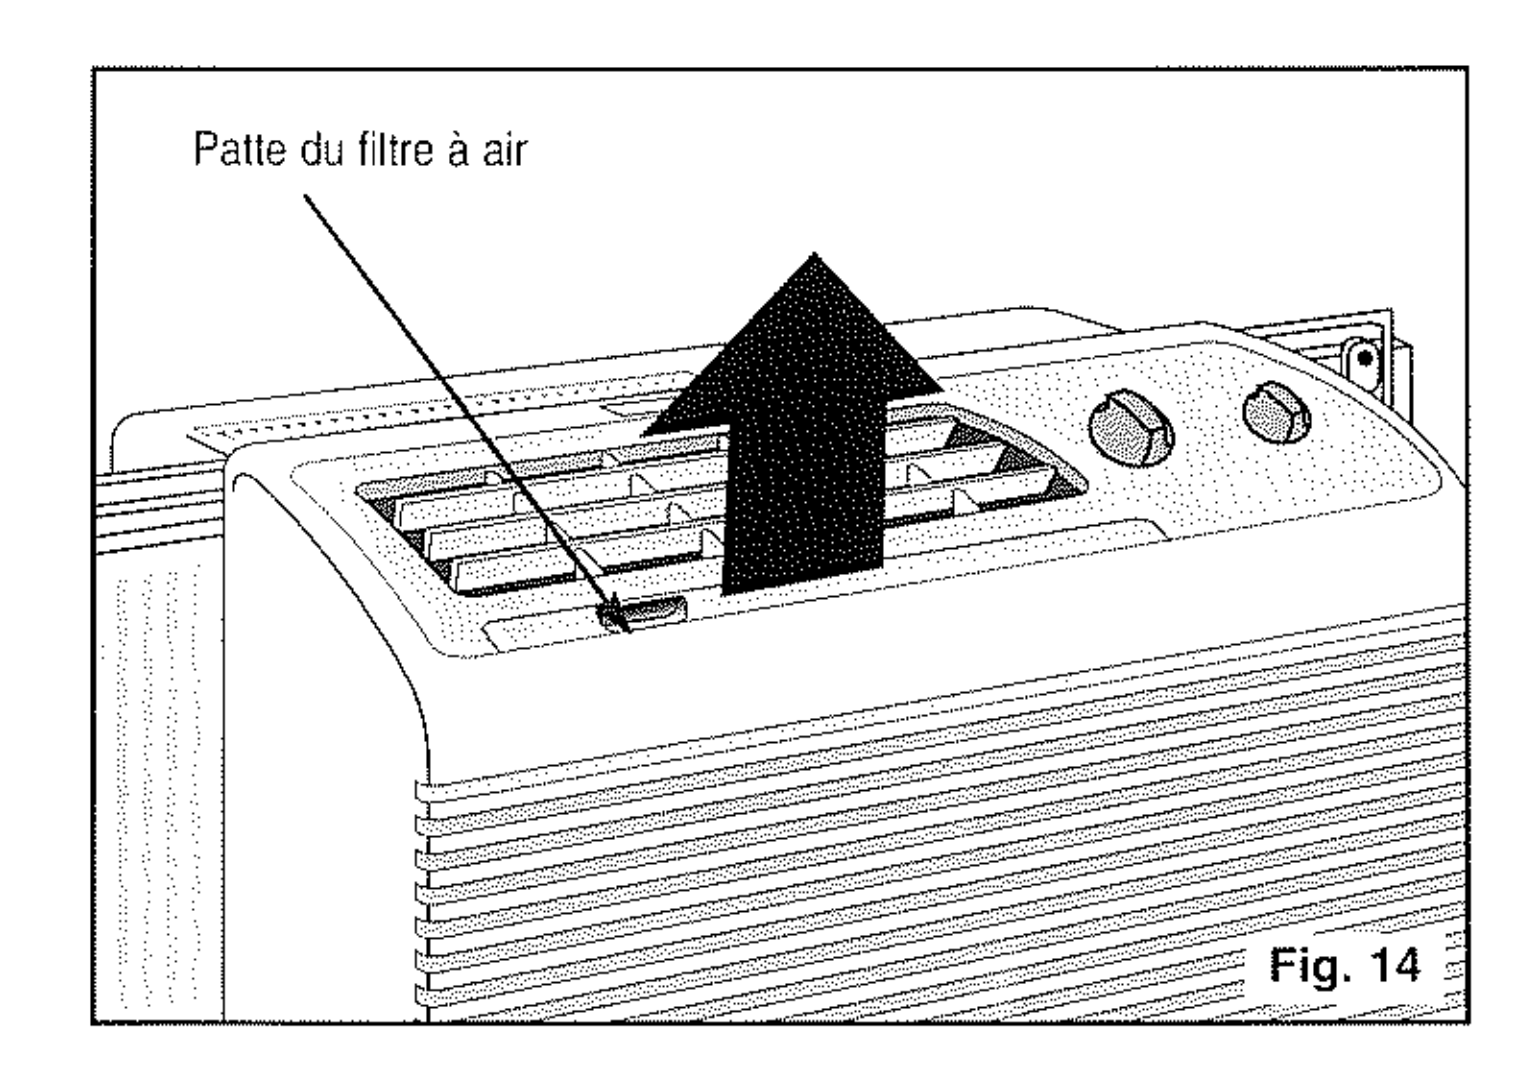


Fig. 14

⚠ PRÉCAUTION ⚠

N'OUBLIEZ PAS d'installer le filtre à air. S'il n'est pas installé durant le fonctionnement, la poussière qui se trouve dans l'air de la pièce peut aboutir à une panne de l'appareil.

Lorsque le grillage de la prise d'air et le boîtier sont sales, essuyez–les à l'eau tiède (moins que 40°C). Un détersif doux est recommandé.

Nettoyage du filtre à air

1. Frappez légèrement le filtre pour enlever la poussière encrassée ou nettoyez–le à l'aspirateur.
2. Lavez le filtre à fond dans de l'eau tiède à 40°C (104°F) en frottant légèrement. Pour obtenir un meilleur résultat, lavez le filtre dans de l'eau tiède savonneuse ou avec un produit d'entretien.
3. Rincez le filtre à fond à l'eau froide et séchez complètement.

Réinstallation du filtre à air

1. Prenez le filtre à air par le devant et glissez–le dans sa rainure jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement.

Soins de fin de saison

1. Faites fonctionner le ventilateur pendant une demie journée pour sécher l'intérieur de l'appareil.
2. Arrêtez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.
3. Nettoyez le filtre.

REMARQUE: Une fois que la saison de refroidissement est terminée, l'appareil doit être enlevé de la fenêtre et nettoyé pour le rangement. De la condensation peut se trouver dans le bac d'écoulement. Enlevez l'appareil en prenant soin de ne pas verser de condensation sur le plancher. Rangez toujours l'appareil à plat sur sa base. Enlevez le **support en forme de "L"**, le **support d'ouvrant** et le **joint en mousse** de la fenêtre et ranger. La fenêtre ne se ferme pas si le support du dormant n'est pas enlevé.

Soins du début de saison

1. Nettoyez le filtre.
2. Faites l'essai du fonctionnement pendant 5 minutes **(TEST RUN)**.
3. Attendez pendant 3 minutes avant de mettre le ventilateur ou le système de refroidissement en marche.

Especificaciones eléctricas

1. Todos los cables deben cumplir con los códigos eléctricos locales y nacionales y deben ser instalados por un electricista capacitado. Si Ud. tiene alguna pregunta con respecto a las siguientes instrucciones, comuníquese con un electricista competente.
2. Inspeccione el suministro de energía disponible y resuelva cualquier problema con cables **ANTES** de instalar y operar esta unidad.
3. Este acondicionador de aire de 115V tiene menos de 7,0 amperios de placa de fábrica y se puede usar en cualquier receptáculo doméstico para fines generales con la disposición correcta de los cables. Consulte la Tabla 1 para las especificaciones relacionadas con el circuito individual derivado.
4. Para su seguridad y protección, esta unidad está conectada a tierra por medio del enchufe del cable de corriente cuando se enchufa en un tomacorriente equivalente en la pared. **Si Ud. no está seguro si su tomacorriente de pared está conectado correctamente a tierra, consulte con un electricista calificado.**
5. El tomacorriente (de 3 puntas) de pared que use debe hacer juego con el echufe (3 puntas) en el cable de servicio de la unidad. NO SE USE adaptadores de enchufe. Consulte la table 2 para la información sobre receptáculos y fusibles. Si es necesario usar un cable de alargamiento para conectar su acondicionador de aire use un cable de alargamiento aprobado específicamente para un acondicionador de aire. (disponible en cualquier tienda de ferretería local)
6. La placa de potencia indicada de la unidad contiene información eléctrica y técnica de otro tipo. La placa de potencia se encuentra ubicada del lado derecho de la unidad.

Tabla 1

Circuito derivado individual sugerido	
Amperios en placa de fábrica	Tamaño del cable AWG*
5,0 a 12	14
AWG Calibre americano de cable	
*Basado en cables de cobre a 60°C de temperatura nominal	

Tabla 2

Tipos de receptáculo y fusibles	
Tensión nominal	125
Amperios	15
Tomacorriente de pared	
Tamaño del fusible	15
Fusible de acción retardada (o disyuntor)	Tipo enchufe

Especificaciones	DAC5099	DAC5046	SAC5299	DAC6097-1	DAC6300
Capacidad de refrigeración (Btu)	5,000	5,000	5,200	6,000	6,300
Vatios de entrada	625	625	700	710	710
Eficacia nominal de energía	8.0	8.0	8.3	8.5	8.9
Potencia de entrada	1 Ph 60Hz 115V	1 Ph 60Hz 115V	1 Ph 60Hz 115V	1 Ph 60Hz 115V	1 Ph 60Hz 115V
Dimensiones	19" x 11" x 14 5/8"	19" x 11" x 14 5/8"	19" x 11" x 14 5/8"	19" x 11" x 14 5/8"	19" x 11" x 14 5/8"
Peso de la unidad	46 lb.	46 lb.	46 lb.	46 lb.	46 lb.
Nivel de ruido (dB)	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2

NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambios para mejoras adicionales, sin aviso.

Introducción

Gracias por haber seleccionado el Acondicionador de Aire para la habitación de Danby ,Simplicity, o Diplomat para enfriar su hogar u oficina. Este Manual de Uso y Cuidado proporciona la información necesariapara el cuidado y mantenimiento adecuado de su nuevo Acondicionador de Aire para lahabitación. Si se mantiene en forma adecuada, su acondicionador de aire le brindará muchos años de funcionamiento sin problemas. Para evitar dificultades con la instalación, lea todas las instrucciones antes de comenzar. Este manual contiene información para la instalación y operación de su Acondicionador de Aire para la Habitación de Danby.

NOTA: Esta unidad **NO** ha sido diseñada para instalación a través de la pared.

Para fácil referencia, es posible que Ud. desee agregar una copia de su recibo de ventas a estapágina. Anote la siguiente información suministrada *(en la placa de especificaciones delfabricante ubicada del lado derecho de la unidad por encima del cordón de corriente).* Esta información será necesaria cuando Ud. se comunique con su Representante de Servicio al Consumidor.

Número del modelo: ______________________

Número de serie: ______________________

Fecha de compra: ______________________


Nombre y dirección del comerciante: ______________________

____

Consulte la sección de solución a problemdel este Manual de Uso y Cuidado si la unidad noestá funcionando correctamente. Si estas sugerencias no resuelven su problema, comuníquesecon un representante de servicio autorizado o llame a Danby, SIN CARGO ALGUNO:

1-800-263-2629

Guarde estas instrucciones para referencia futura.


Este símbolo denota una precaución o advertencia

 **PRECAUCIÓN** 

No deje un acondicionador de aire sin supervisión en un espacio en donde se encuentren personas o animales que no pueden reaccionar frente a una unidad que falla. Una unidad quefalla puede causar demasiado recalentamiento o muerte en un espacio cerrado sin supervisión.

Localisation de problèmes

Le problème est souvent mineur et un appel de service n'est pas nécessaire. Utilisez ce guide pour résoudre ces problèmes. Si le fonctionnement de l'appareil est toujours inadéquat, appelez un représentant de service autorisé ou le **numéro gratuit de Danby.**

Problème	Cause possible	Solution Suggérée
Le climatiseur ne fonctionne pas.	Pas de courant.	Vérifiez la connexion du cordon d'alimentation à la prise murale. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur. Réglez la SELECTOR à une autre position que "OFF".
Aucun ou un refroidissement inadéquat.	Filtre à air sale.	Nettoyez ou remplacez le filtre à air.
	Grandeur de l'appareil est inadéquate pour la pièce.	Consultez le marchand pour la capacité adéquate pour la pièce.
	Circulation d'air encombrée.	Enlevez les obstructions qui encombrent le grillage ou les contrevents.
	Panne d'électricité, commandes changées trop rapidement, ou compresseur surchargé ou déclenché.	Faites fonctionner le ventilateur pour remettre le compresseur en marche (attendez approximativement 10 minutes).
Appareil bruyant.	Pièces desserrées.	Serrez les pièces.
	Support inadéquat.	Ajoutez des supports à l'appareil.
Le support pour l'installation ne peut pas être installé.	La fenêtre est double.	Lire les instructions d'installation pour résoudre si le montant doit être enlevé.
Odeurs.	Surfaces trempées et recouvertes de moisissures, ou d'algues.	Déposez une palette d'haliotide dans le bac de base. Enlevez le bouchon et faites écouler le bac. Bouchez le bac de nouveau.
Eau coule à l'extérieur.	L'écoulement de condensation est normale durant les journées chaudes et humides.	Pour ajouter un boyau flexible et diriger l'eau voir l'étape 3, **Raccord du boyau d'écoulement facultatif.**
Eau coule à l'intérieur.	L'appareil n'est pas assez penché pour permettre l'écoulement vers l'extérieur.	Vérifiez et corrigez l'installation.
Accumulation de glace ou givre.	Température extérieure basse.	Lorsque la température à l'extérieur est approximativement 55°F ou plus basse, la givre peut s'accumuler sur l'appareil pendant le refroidissement. Réglez la commande à HIGH FAN ou LOW FAN jusqu'à ce que la givre fonde.
	Le filtre à air est sale.	Enlevez et nettoyez le filtre.

REMARQUES:
1. *Si le disjoncteur se déclenche ou la fusible saute à maintes reprises, consultez un technicien qualifié.*
2. *Lorsque toutes les étapes d'installation sont complétées correctement, l'appareil se penche vers l'extérieur afin de permettre l'écoulement de la condensation.*

Simplicity® **Danby**® DIPLOMAT®

GARANTIE LIMITÉE DE CLIMATISEUR

Cet appareil de qualité est garantie exempt de tout vice de matière première et de fabrication, s'il est utilisé dans les conditions normales recommandées par le fabricant.

Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur initial de l'appareil vendu par Danby ou par l'un des ses distributeurs agréés et elle ne peut être transférée.

CONDITIONS

Première année — Pendant la première (1) année, toutes pièces électriques de ce produit s'avèrent défectueuses, y compris les unités ayant des systèmes obturés, seront réparées ou remplacées, selon le choix du garant, sans frais à l'acheteur INITIAL.

De la deuxième à la cinquième années — Pendant les prochaines quatre (4) années, toutes les pièces défectueuses dans le système scellé défectueuses (y compris seulement les pièces suivantes: compresseur, condensateur, évaporateur, sécheuse, et tous leurs boyaux) seront remplacés sans frais. L'acheteur est responsable envers tous les frais de main-d'oeuvre et de transport pendant cette période de quatre (4) ans pour la réparation et le rechange sur tous les composants du système obturé. Toute unité de diagnositique inadéquate due à un vice du système obturé et qui exige une unité de rechange pendant ces quatre (4) ans subira un taux de dépréciation convenable ou à un frais pour l'acheteur. Ceci inclut tous les frais de transport qui seront imposés contre l'acheteur.

Pour bénéficier du service sous garantie — S'adresser au détaillant qui a vendu l'appareil, ou à la station technique agréée de service la plus proche, où les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. Si les réparations sont effectuées par quiconque autre que la station de service agréée où à des fins commerciales, toutes les obligations de Danby en vertu de cette garantie seront nulles et non avenues.

EXCLUSIONS

En vertu de la présente, il n'existe aucune autre garantie, condition ou représentation, qu'elle soit exprimée ou tacite, de façon manifeste ou intentionnelle, par Danby Products Limitée (Canada) ou Danby Products Inc. (E.- U. d'A.) ou ses distributeurs agréés. De même, sont exclues toutes les autres garanties, conditions ou représentations, y compris les garanties, conditions ou représentations en vertu de toute loi régissant la vente de produits ou de toute autre législation ou règlement semblables.

En vertu de la présente, Danby Products Limitée (Canada) ou Danby Products Inc. (E.- U. d'A.) ne peut être tenue responsable en cas de blessures corporelles ou des dégâts matériels, y compris à l'appareil, quelle qu'en soit les causes. Danby ne peut pas être tenue responsable des dommages indirects dus au fonctionnement défectueux de l'appareil. En achetant l'appareil, l'acheteur accepte de mettre à couvert et de dégager Danby Products Limitée de toute responsabilité en cas de réclamation pour toute blessure corporelle ou tout dégât matériel causé par cet appareil.

CONDITIONS GÉNÉRALES

La garantie ou assurance ci-dessus ne s'applique pas si les dégâts ou réparations sont dus aux cas suivants:

1) Panne de courant;
2) Dommage subis pendant le transport ou le déplacement de l'appareil;
3) Alimentation électrique incorrecte (tension faible, câblage défectueux, fusibles incorrects);
4) Accident, modification, emploi abusif ou incorrect de l'appareil;
5) Utilisation dans un but commercial ou industriel;
6) Incendie, dommage causés par l'eau, vol, guerre, émeute, hostilités, cas de force majeure (ouragan, inondation, etc.);
7) Visites d'un technicien pour expliquer le fonctionnement de l'appareil au propriétaire.

Une preuve d'achat doit être présentée pour toute demande de réparation sous garantie. Prière de garder le reçu. Pour faire honorer la garantie, présenter ce document à la station technique agréée ou s'adresser à:

Service sous-garantie
Climatiseur: Canada E.-U. d'A
Domicile Domiciler

Danby Products Limited
PO Box 1778, 5070 Whitelaw Road,
Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9
Telephone: (519) 837-0920 FAX: (519) 837-0449

Danby Products Inc.
PO Box, 101 Bentley Court,
Findlay, Ohio, U.S.A. 45839-0669
Telephone: (419) 425-8627 FAX: (419) 425-8629

11/99

Indice

Página

Identificación de las partes de la unidad

